


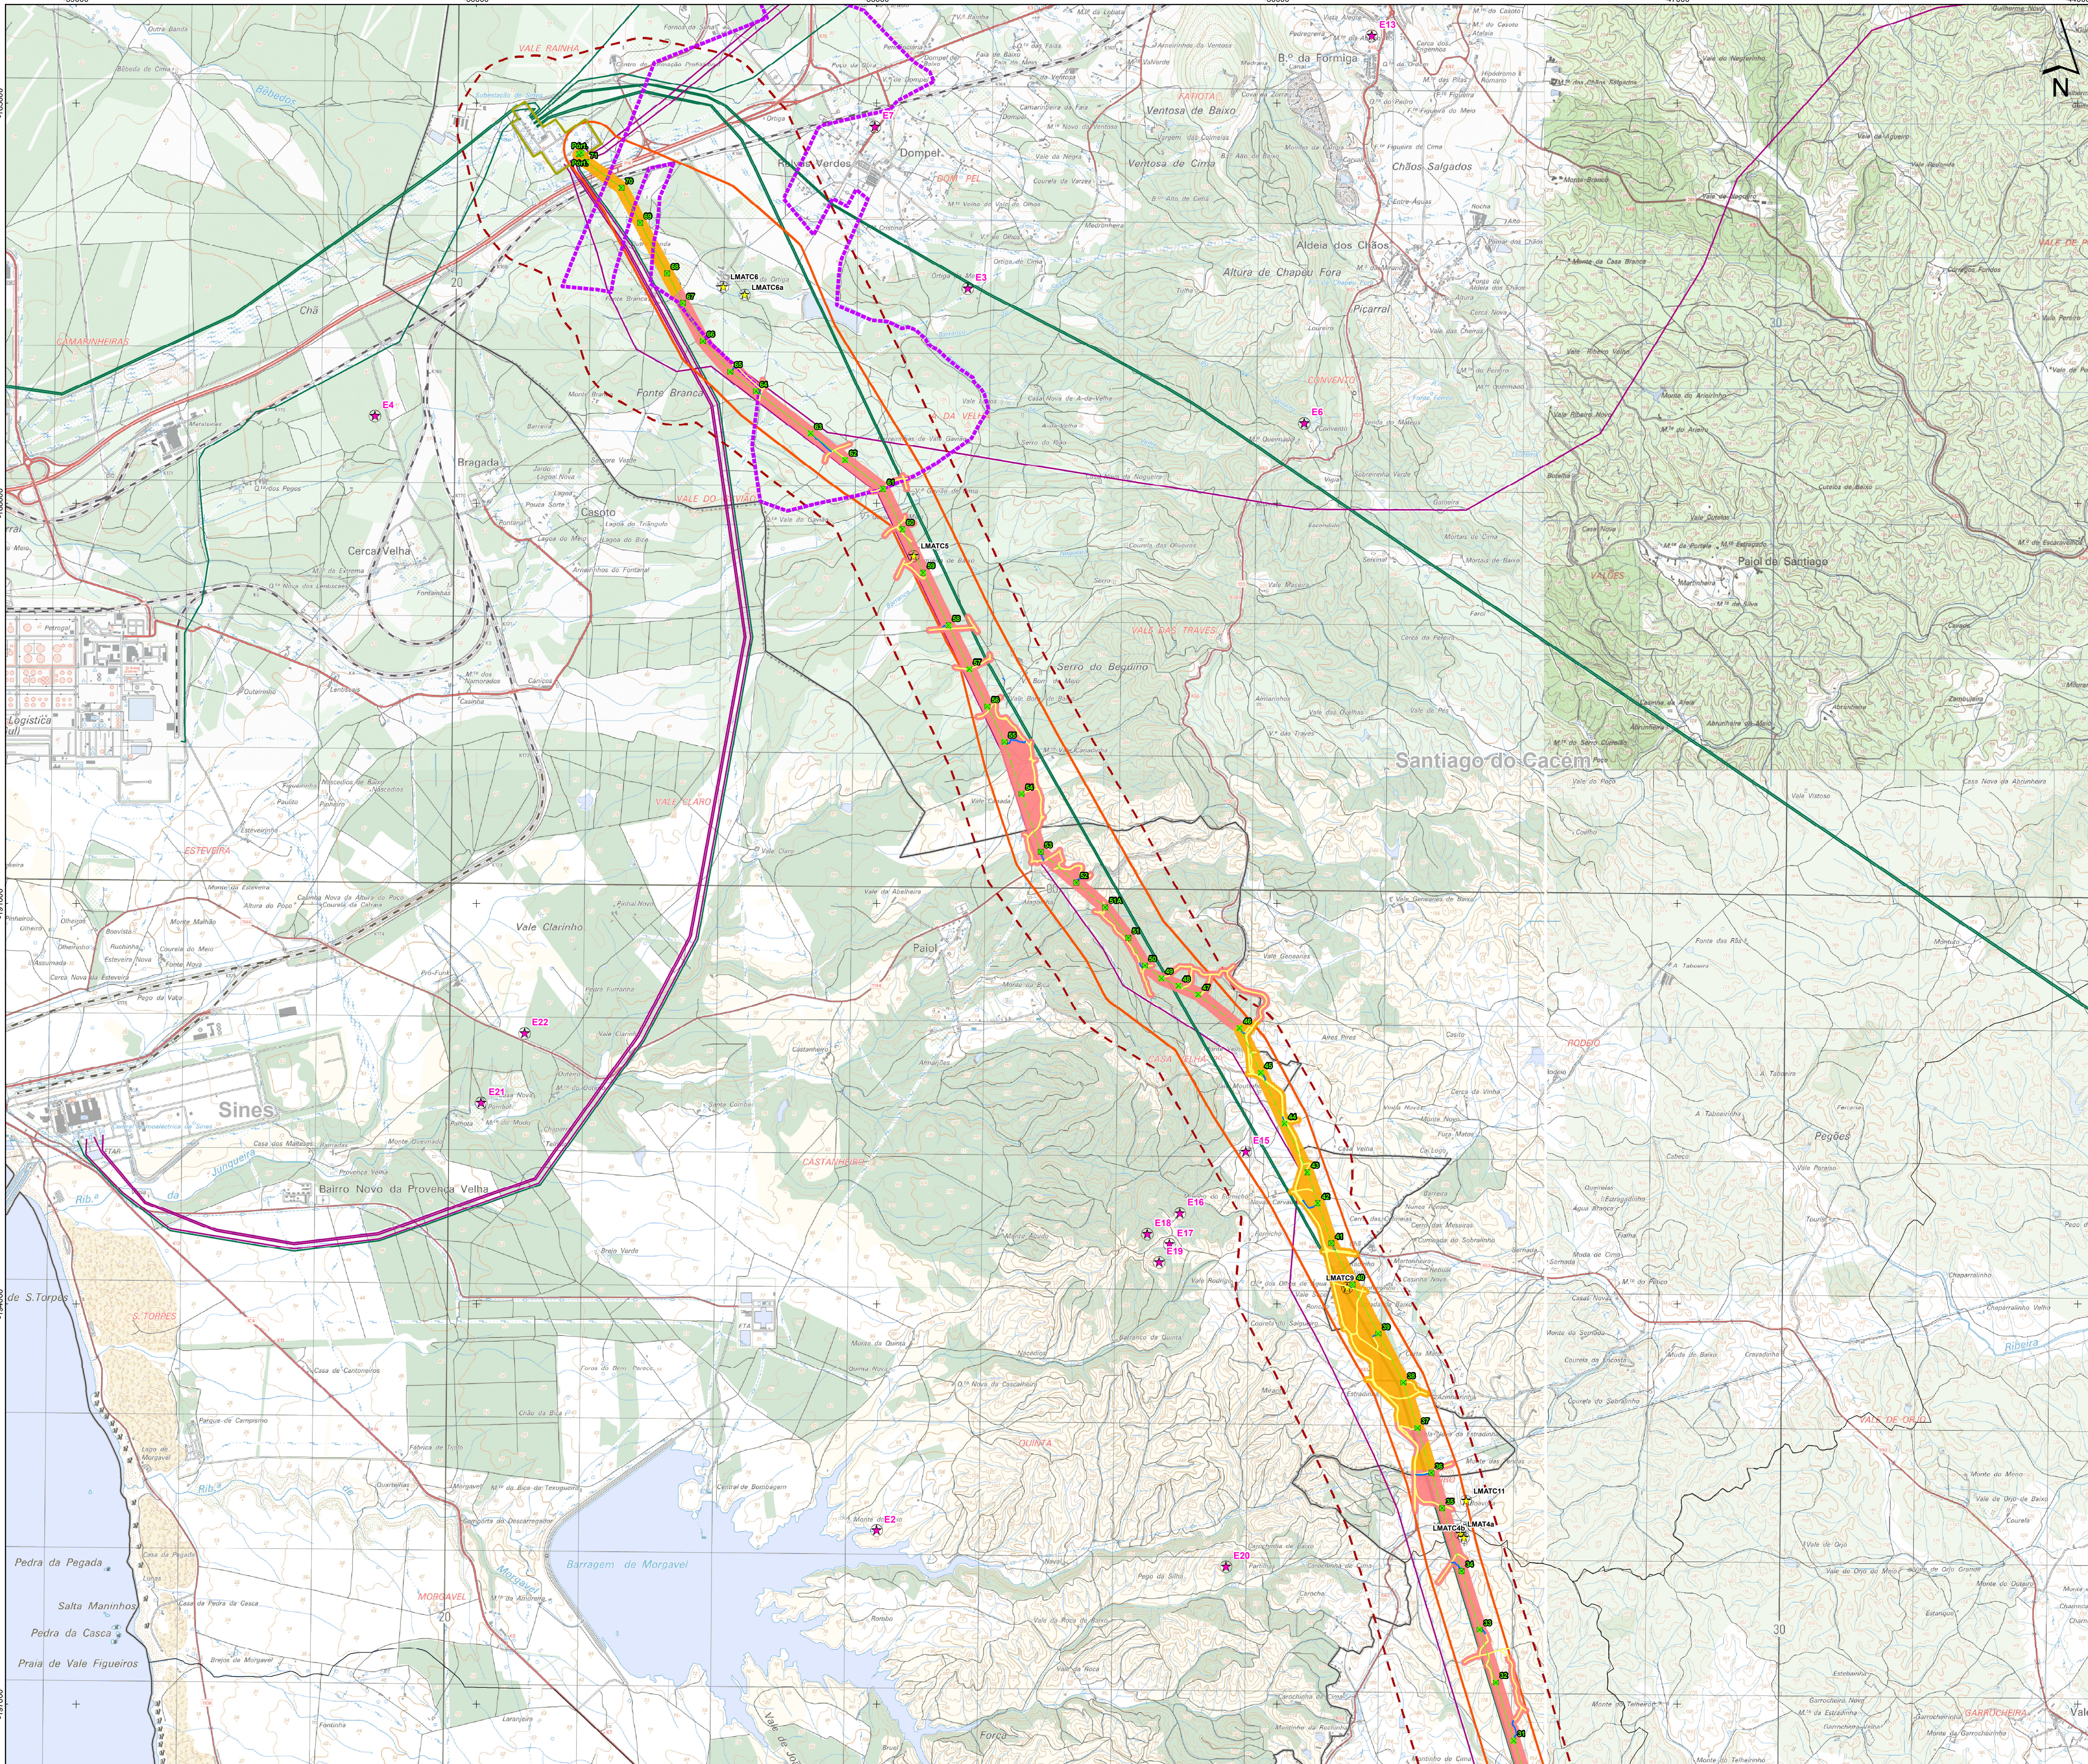

Património

- Ocorrências patrimoniais na envolvente
- Ocorrências patrimoniais no corredor
- Quinta da Ortiga

Visibilidade do solo

- Visibilidade condicionada
- Visibilidade muito condicionada

Central Fotovoltaica do Cercal

- Área de Estudo
- Corredor de Estudo (envolvente ao traçado de referência)
- Corredor para análise preliminar

Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)

- Eixo da Linha Elétrica
- Apoio da Linha Elétrica

Plano de Acessos

- Acessos novos a construir
- Percursos de circulação
- Acessos /Trilhos existentes

Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) - Existente


- Linha a 150kV
- Linha a 400kV
- Subestação de Sines

Limites Administrativos

- Freguesias
- Concelhos

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 2023. DGT.

Esquema de Folhas



Extrato da Carta Militar de Portugal, escala:1/25 000, folhas nº 516 (2009), 517, 526 (2009), 527 (2008), 535 (2009), 536 (2009), 544 (2009) e 545 (2009) OGCNE. Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06. Elipsóide: GRS80. Projeção: Transversa de Mercator.

0 0.5 1 km
ESCALA: 1/250000

RECAPE da LMAT a 400 KV da Central Fotovoltaica do Cercal					
Enquadramento do Projeto, dos elementos patrimoniais e condições de visibilidade do solo, sobre a carta militar					
DATA:	21/06/2024	DESENHO:	DMB	PROJETO:	VERIFICOU:
FOLHA:	2/2	A1	-	LPM	LPM
ESCALA:	1:25000	DESENHO Nº:	10		



Z:\1 - PRODUTOS\CAOP\Enquadramento\CAOP_21062024_P01_01_DWG_Património_CAOP_21062024.mxd