


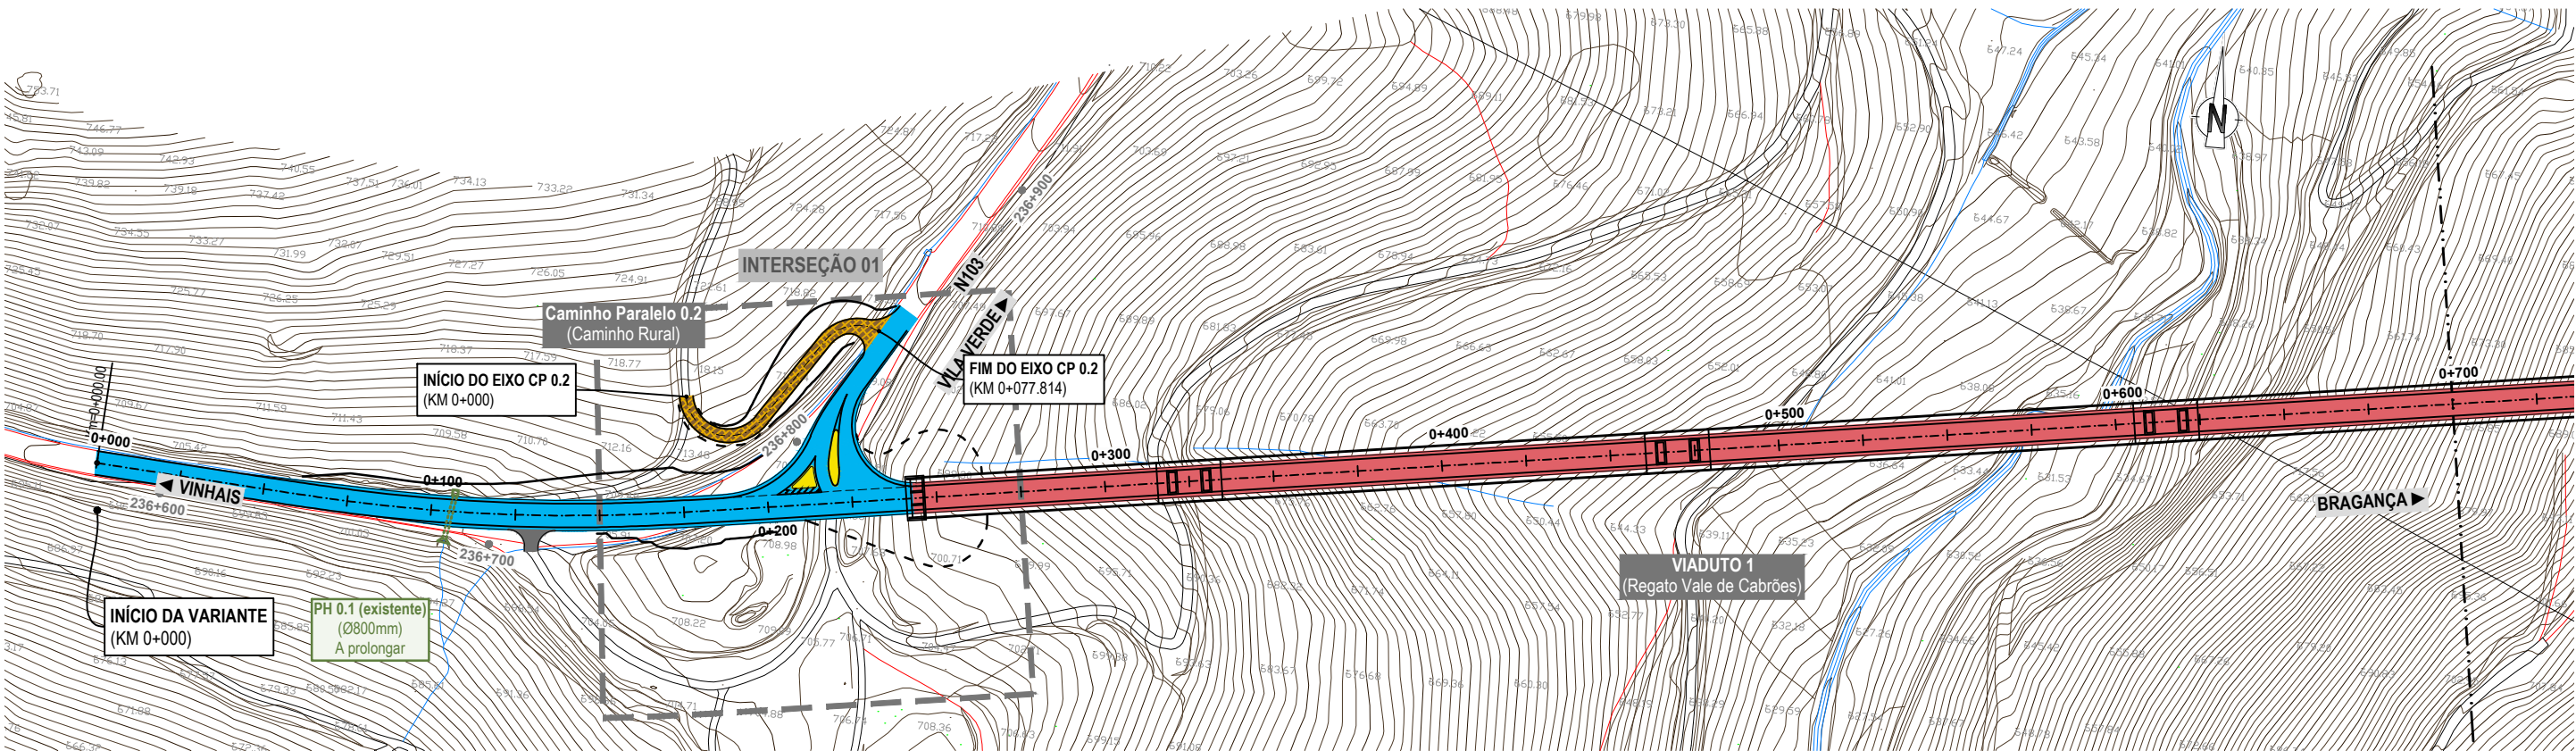

LEGENDA DE SOLUÇÕES

SECÇÃO CORRENTE

- Solução tipo PV1 - Execução de camadas de sub-base e base em AGER com 0.20+0.20 m, seguido da execução de camada de ligação em AC20 bin 35/50 (20% RAP), com espessura constante de 0.06 m, e de camada de desgaste em SMA 11 surf PMB 45/80-65, com espessura constante de 0.04 m.
- Solução tipo SP2 - Execução de sistema de impermeabilização do tabuleiro da obra de arte, composto por emulsão betuminosa aniônica do tipo EA UNE 104231 e por geogrelha de fibra de vidro, seguido da execução de camada de regularização em AC 14 reg PMB 45/80-65 (BB), com espessura variável, e de camada de desgaste em SMA 11 surf PMB 45/80-65, com espessura constante de 0.04 m.

SOLUÇÕES COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

- Solução tipo SC1 (Ilhéus) - Execução de camadas de sub-base e base em AGER com 0.20+0.20 m, seguido da aplicação de folha de polietileno e posterior execução de betonilha esquartelada com 0.10 m.
- Solução tipo SC2 (Restabelecimentos Pavimentados) - Execução de camada de base em AGER com 0.15 m e posterior execução de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com espessura constante de 0.06 m.
- Solução tipo SC3-A (Restabelecimentos não Pavimentados) - Execução de camada de base em AGER com 0.15 m.

- Solução tipo SC3-B (Restabelecimentos não Pavimentados com inclinação superior a 10%) - Execução de camada de base em AGER com 0.15 m e posterior aplicação de revestimento superficial simples.
- Solução tipo SC4 (Passagens Superiores) - Aplicação de argamassa betuminosa do tipo AC4 reg PMB 45/80-65 (AB), com espessura variável, seguido da execução de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com espessura constante de 0.04 m.
- Solução tipo SC5 (Serventias Pavimentadas) - Escavação para abertura de caixa de pavimento, seguido da reposição com camada de base em AGER com cerca de 0.20 m e posterior execução de camada de desgaste em SMA 11 surf PMB 45/80-65, com espessura constante de 0.04 m.

