




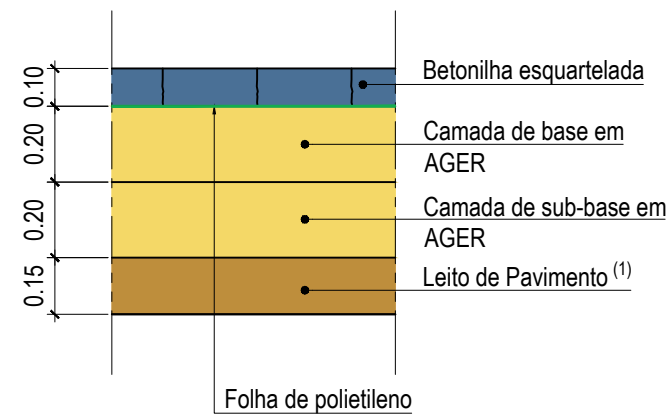


SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC1
Betoniha esquadrelada
Esc. 1:20

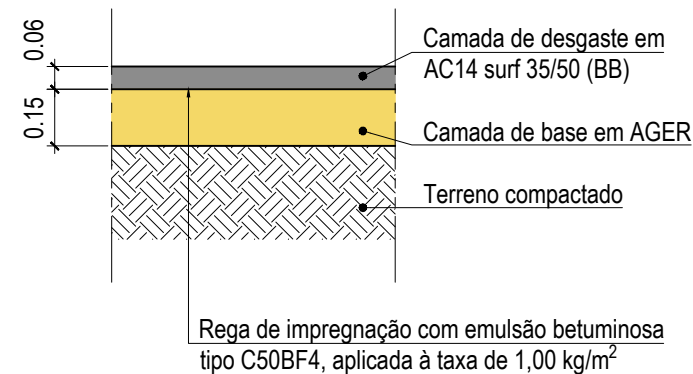


SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC2
Restabelecimentos pavimentados
Esc. 1:20

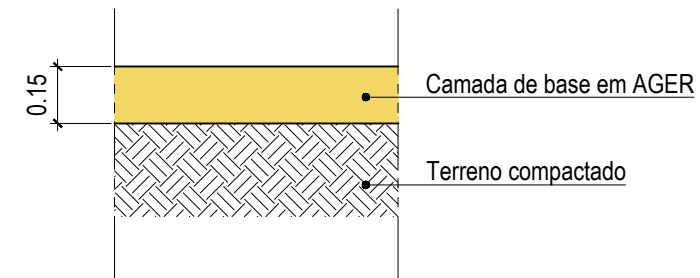


SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC3-A
Restabelecimentos não pavimentados
Esc. 1:20

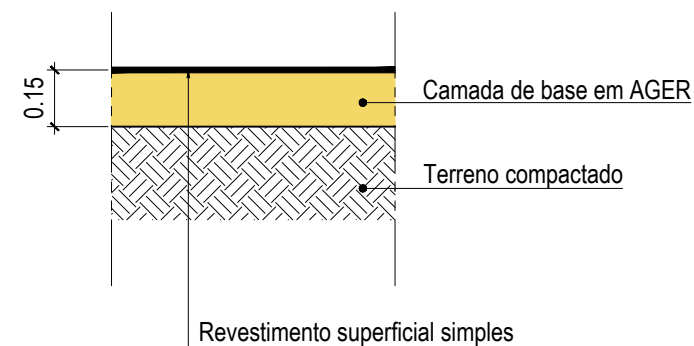

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC3-B
Restabelecimentos não pavimentados
com inclinação superior a 10%
Esc. 1:20

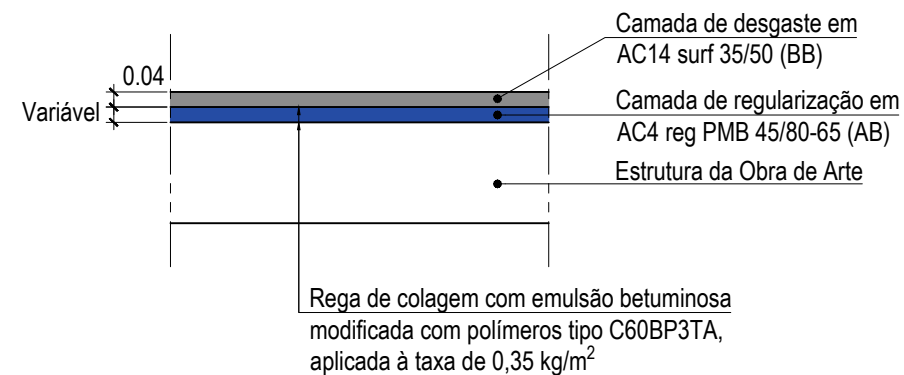

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC4
Passagens Superiores
Esc. 1:20

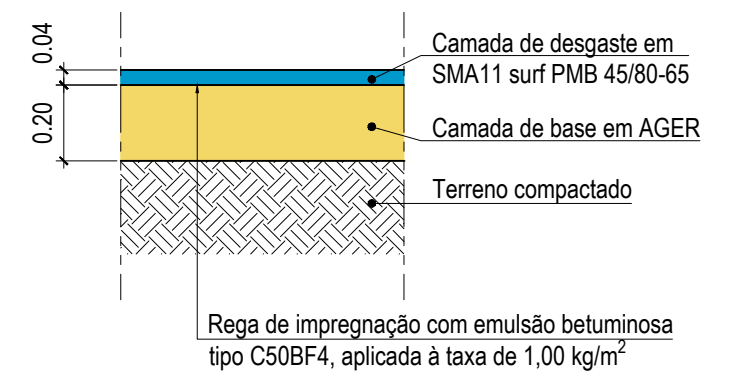

SOLUÇÃO DE PAVIMENTO SC5
Serventias pavimentadas
Esc. 1:20

NOTAS:

(1)
Preconiza-se a execução de uma camada de leito de pavimento constituída por agregado reciclado, com 0.15 m.