


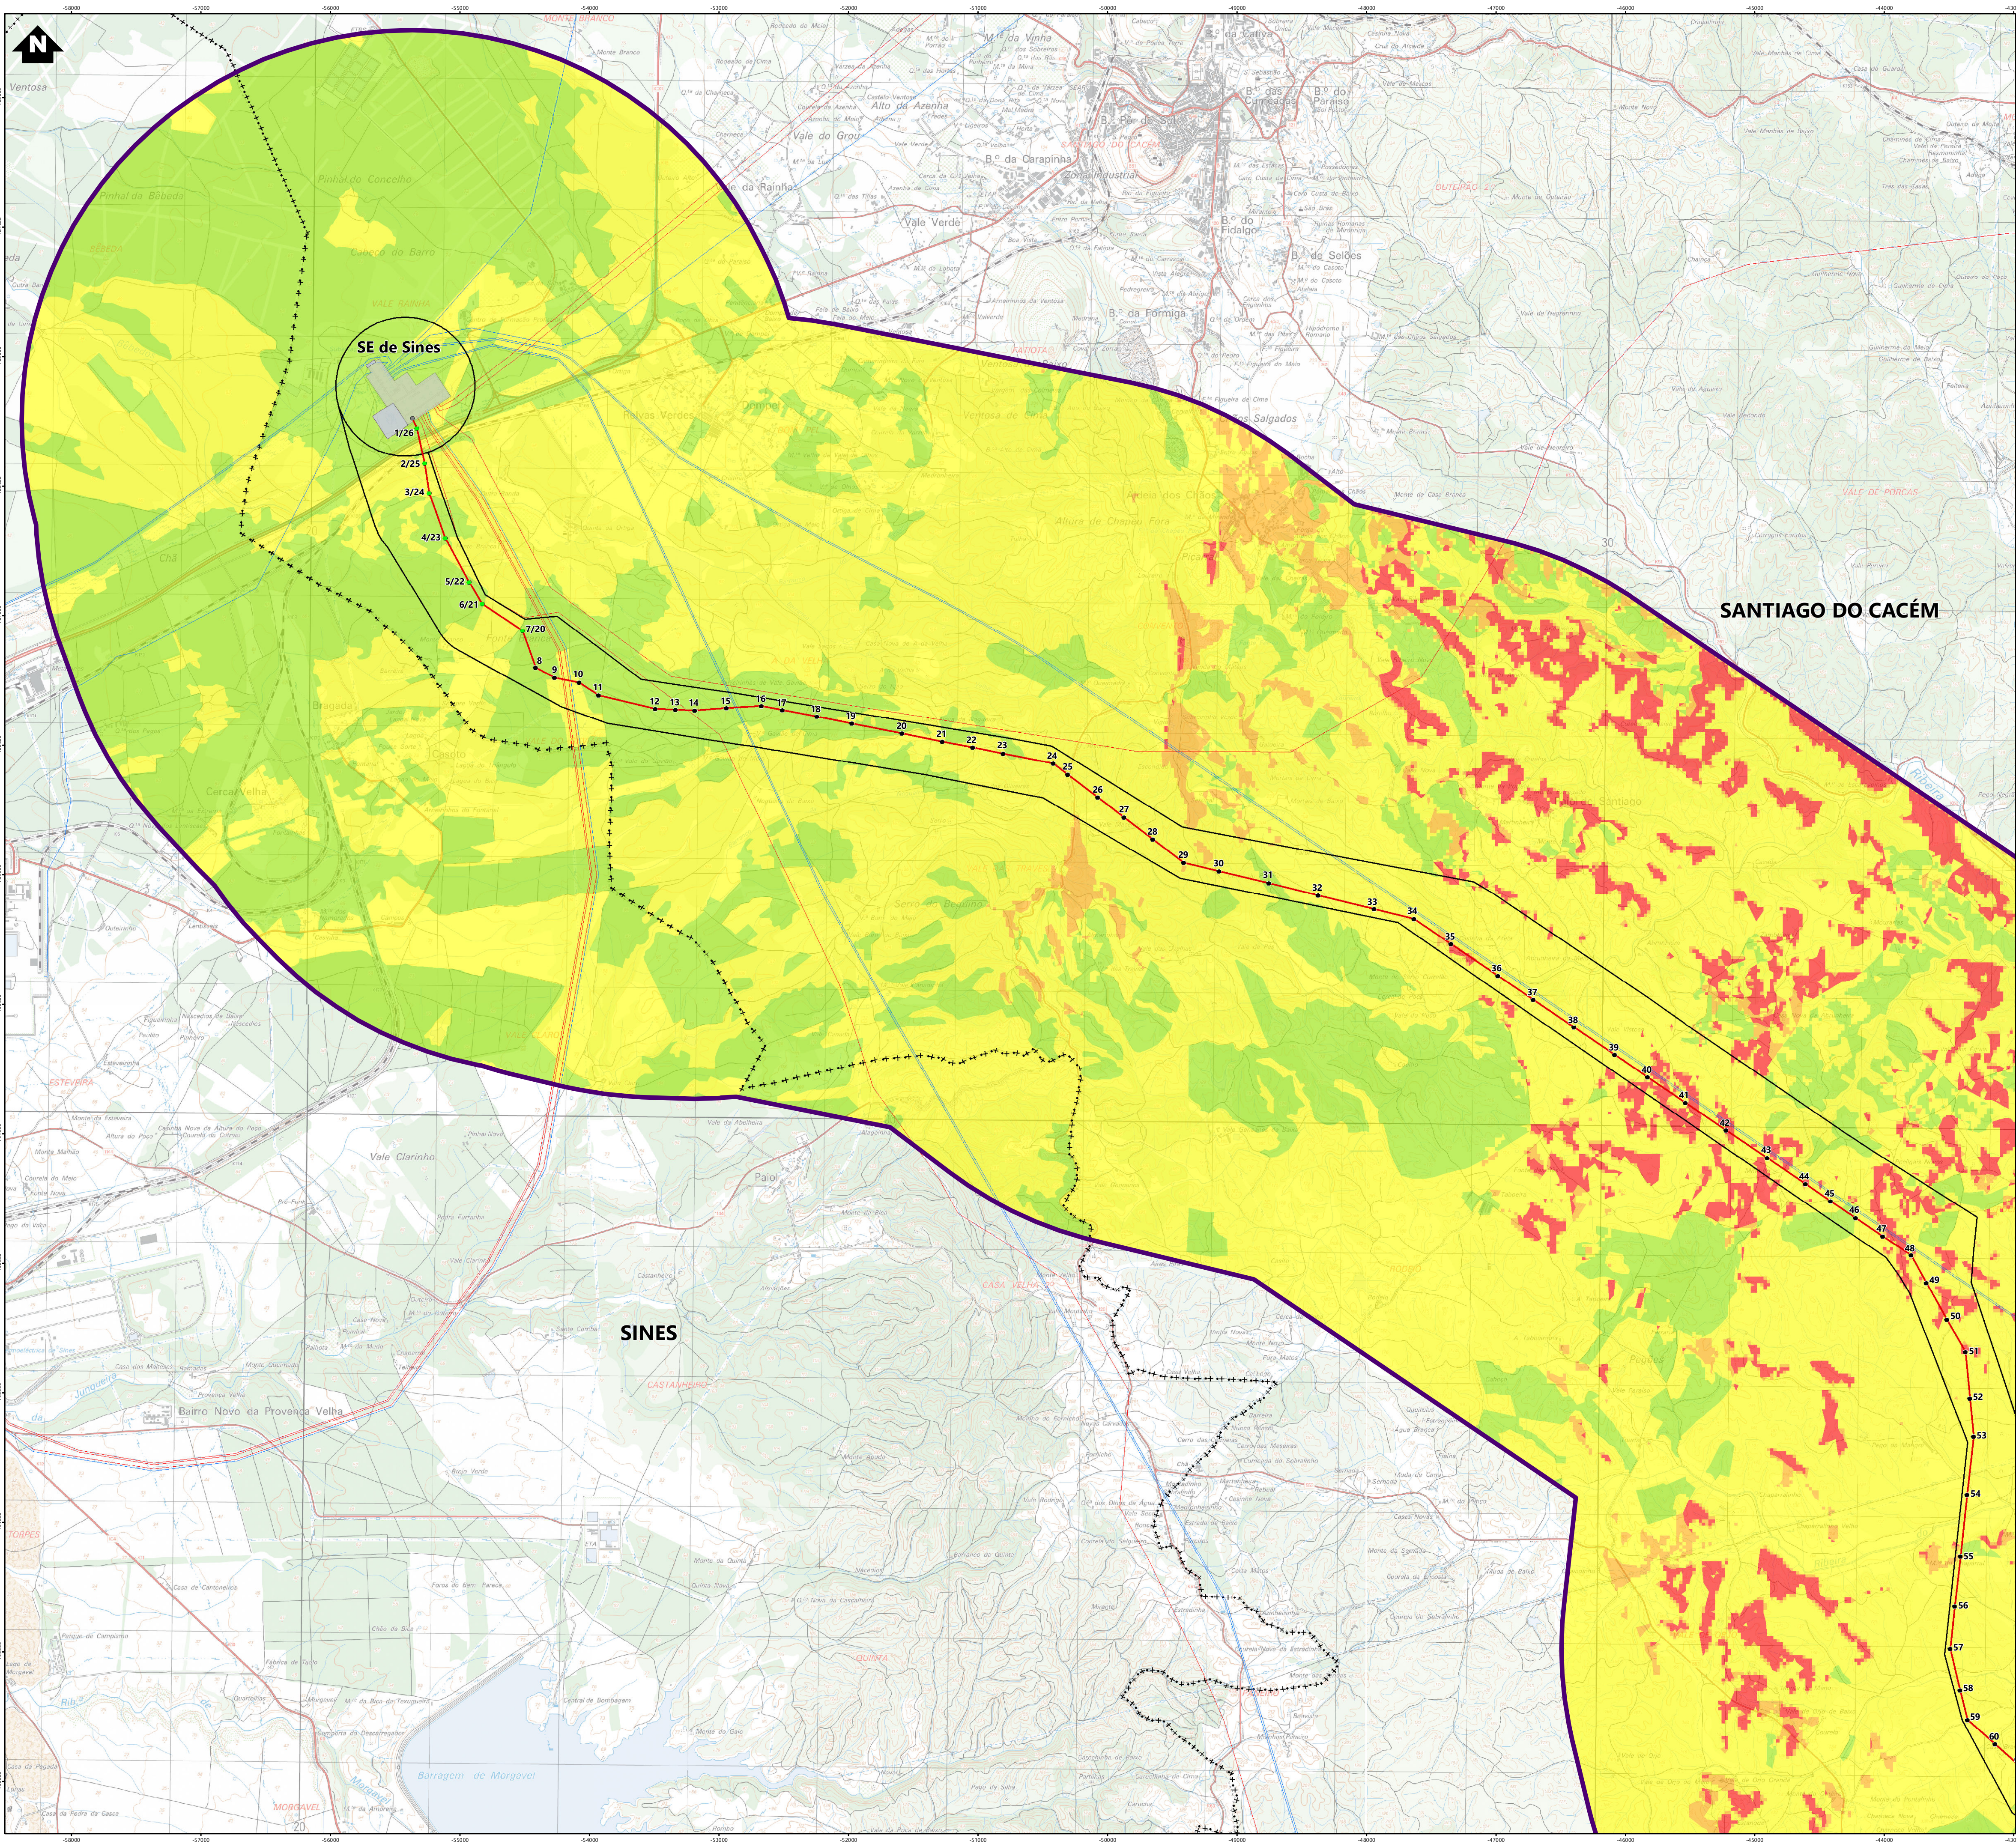

Simbologia

Concelhos

Projeto em avaliação

Linhas a construir

— Linha Sines – Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP)

— Linha Ferreira do Alentejo – Vale Pereiro /LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP)

Linha a modificar

— Linha Ferreira do Alentejo – Sines, a 400kV (LFA.SN)

Instalação a construir

Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP)

Instalação a ampliar

Ampliação da subestação de Sines, a 400/150/60 kV (SSN)

Apoios

• Novos

• Existentes (a manter)

• Existente (a desmontar)

Elementos complementares

Corredor

Subestações existentes

Posto de Corte existente

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas

— Linhas, a 400kV

— Linhas, a 150kV

Sensibilidade visual da paisagem



Muito elevada

Elevada

Média

Baixa

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO	
REVISÃO				
CLIENTE				
PROJETO			ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL	
EIXO - FERREIRA DO ALENTEJO - VALE PEREIRO - SINES, A 400kV				
				
DESIGNAÇÃO				
Carta de Sensibilidade Visual				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:25000	18	1/5
DATA	Março 2023		FICHEIRO	21.090-0XX

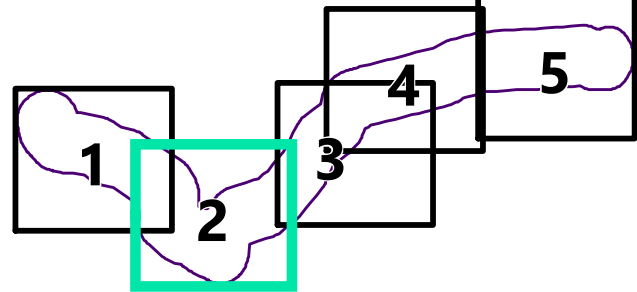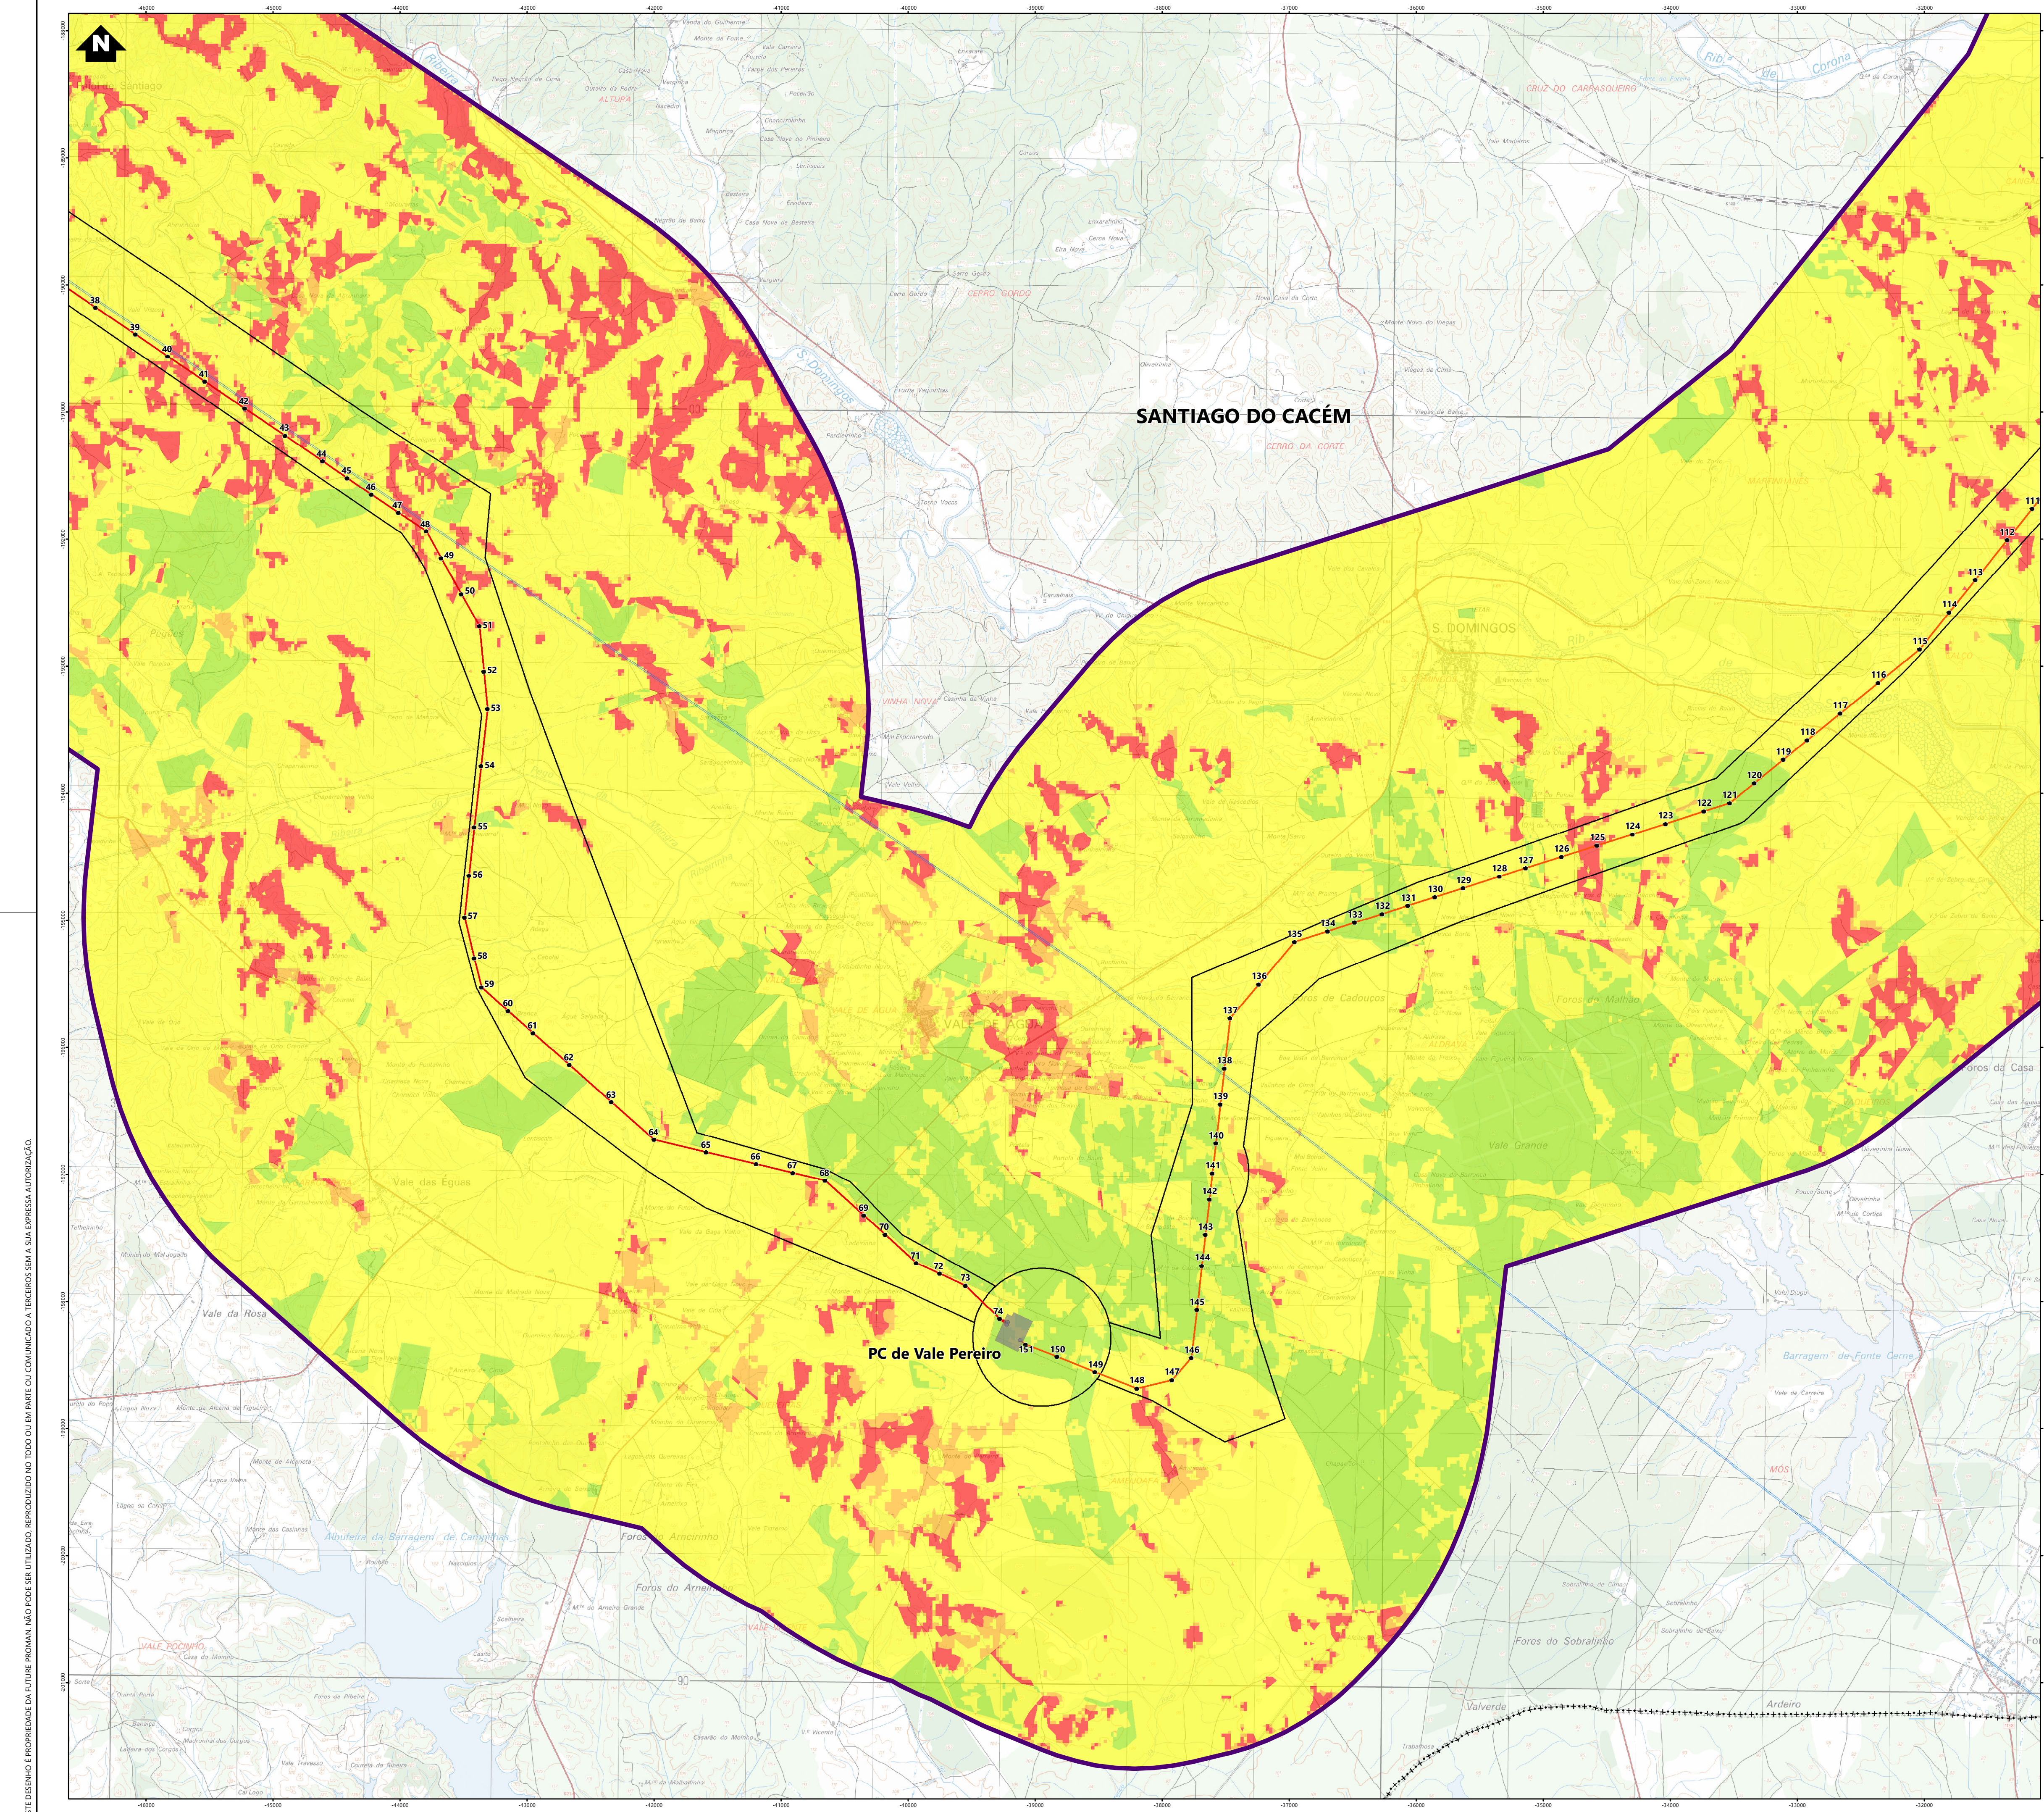

Simbologia

•••••

Concelhos

Projeto em avaliação

Linhas a construir

— Linha Sines – Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP)

— Linha Ferreira do Alentejo – Vale Pereiro /LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP)

— Linha a modificar

— Linha Ferreira do Alentejo – Sines, a 400kV (LFA.SN)

Instalação a construir

■ Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP)

Instalação a ampliar

■ Ampliação da subestação de Sines, a 400/150/60 kV (SSN)

Apoios

● Novos

● Existentes (a manter)

● Existente (a desmontar)

Elementos complementares

□ Corredor

■ Subestações existentes

■ Posto de Corte existente

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas

— Linhas, a 400kV

— Linhas, a 150kV

Sensibilidade visual da paisagem

■ Muito elevada



■ Elevada

■ Média

■ Baixa

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO	
REVISÃO				
CLIENTE				
PROJETO				
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL				
EIXO - FERREIRA DO ALENTEJO - VALE PEREIRO - SINES, A 400kV				
FUTURE				
PROMAN ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA				
DESIGNAÇÃO				
Carta de Sensibilidade Visual				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:25000	18	2/5
DATA	Março 2023	FICHEIRO	21.090-0XX	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURE PROMAN. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NO TODO OU EM PARTE OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM A SUA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.

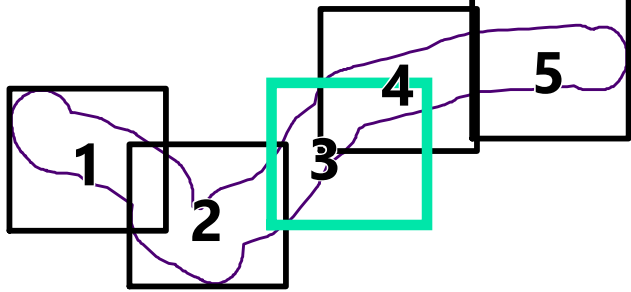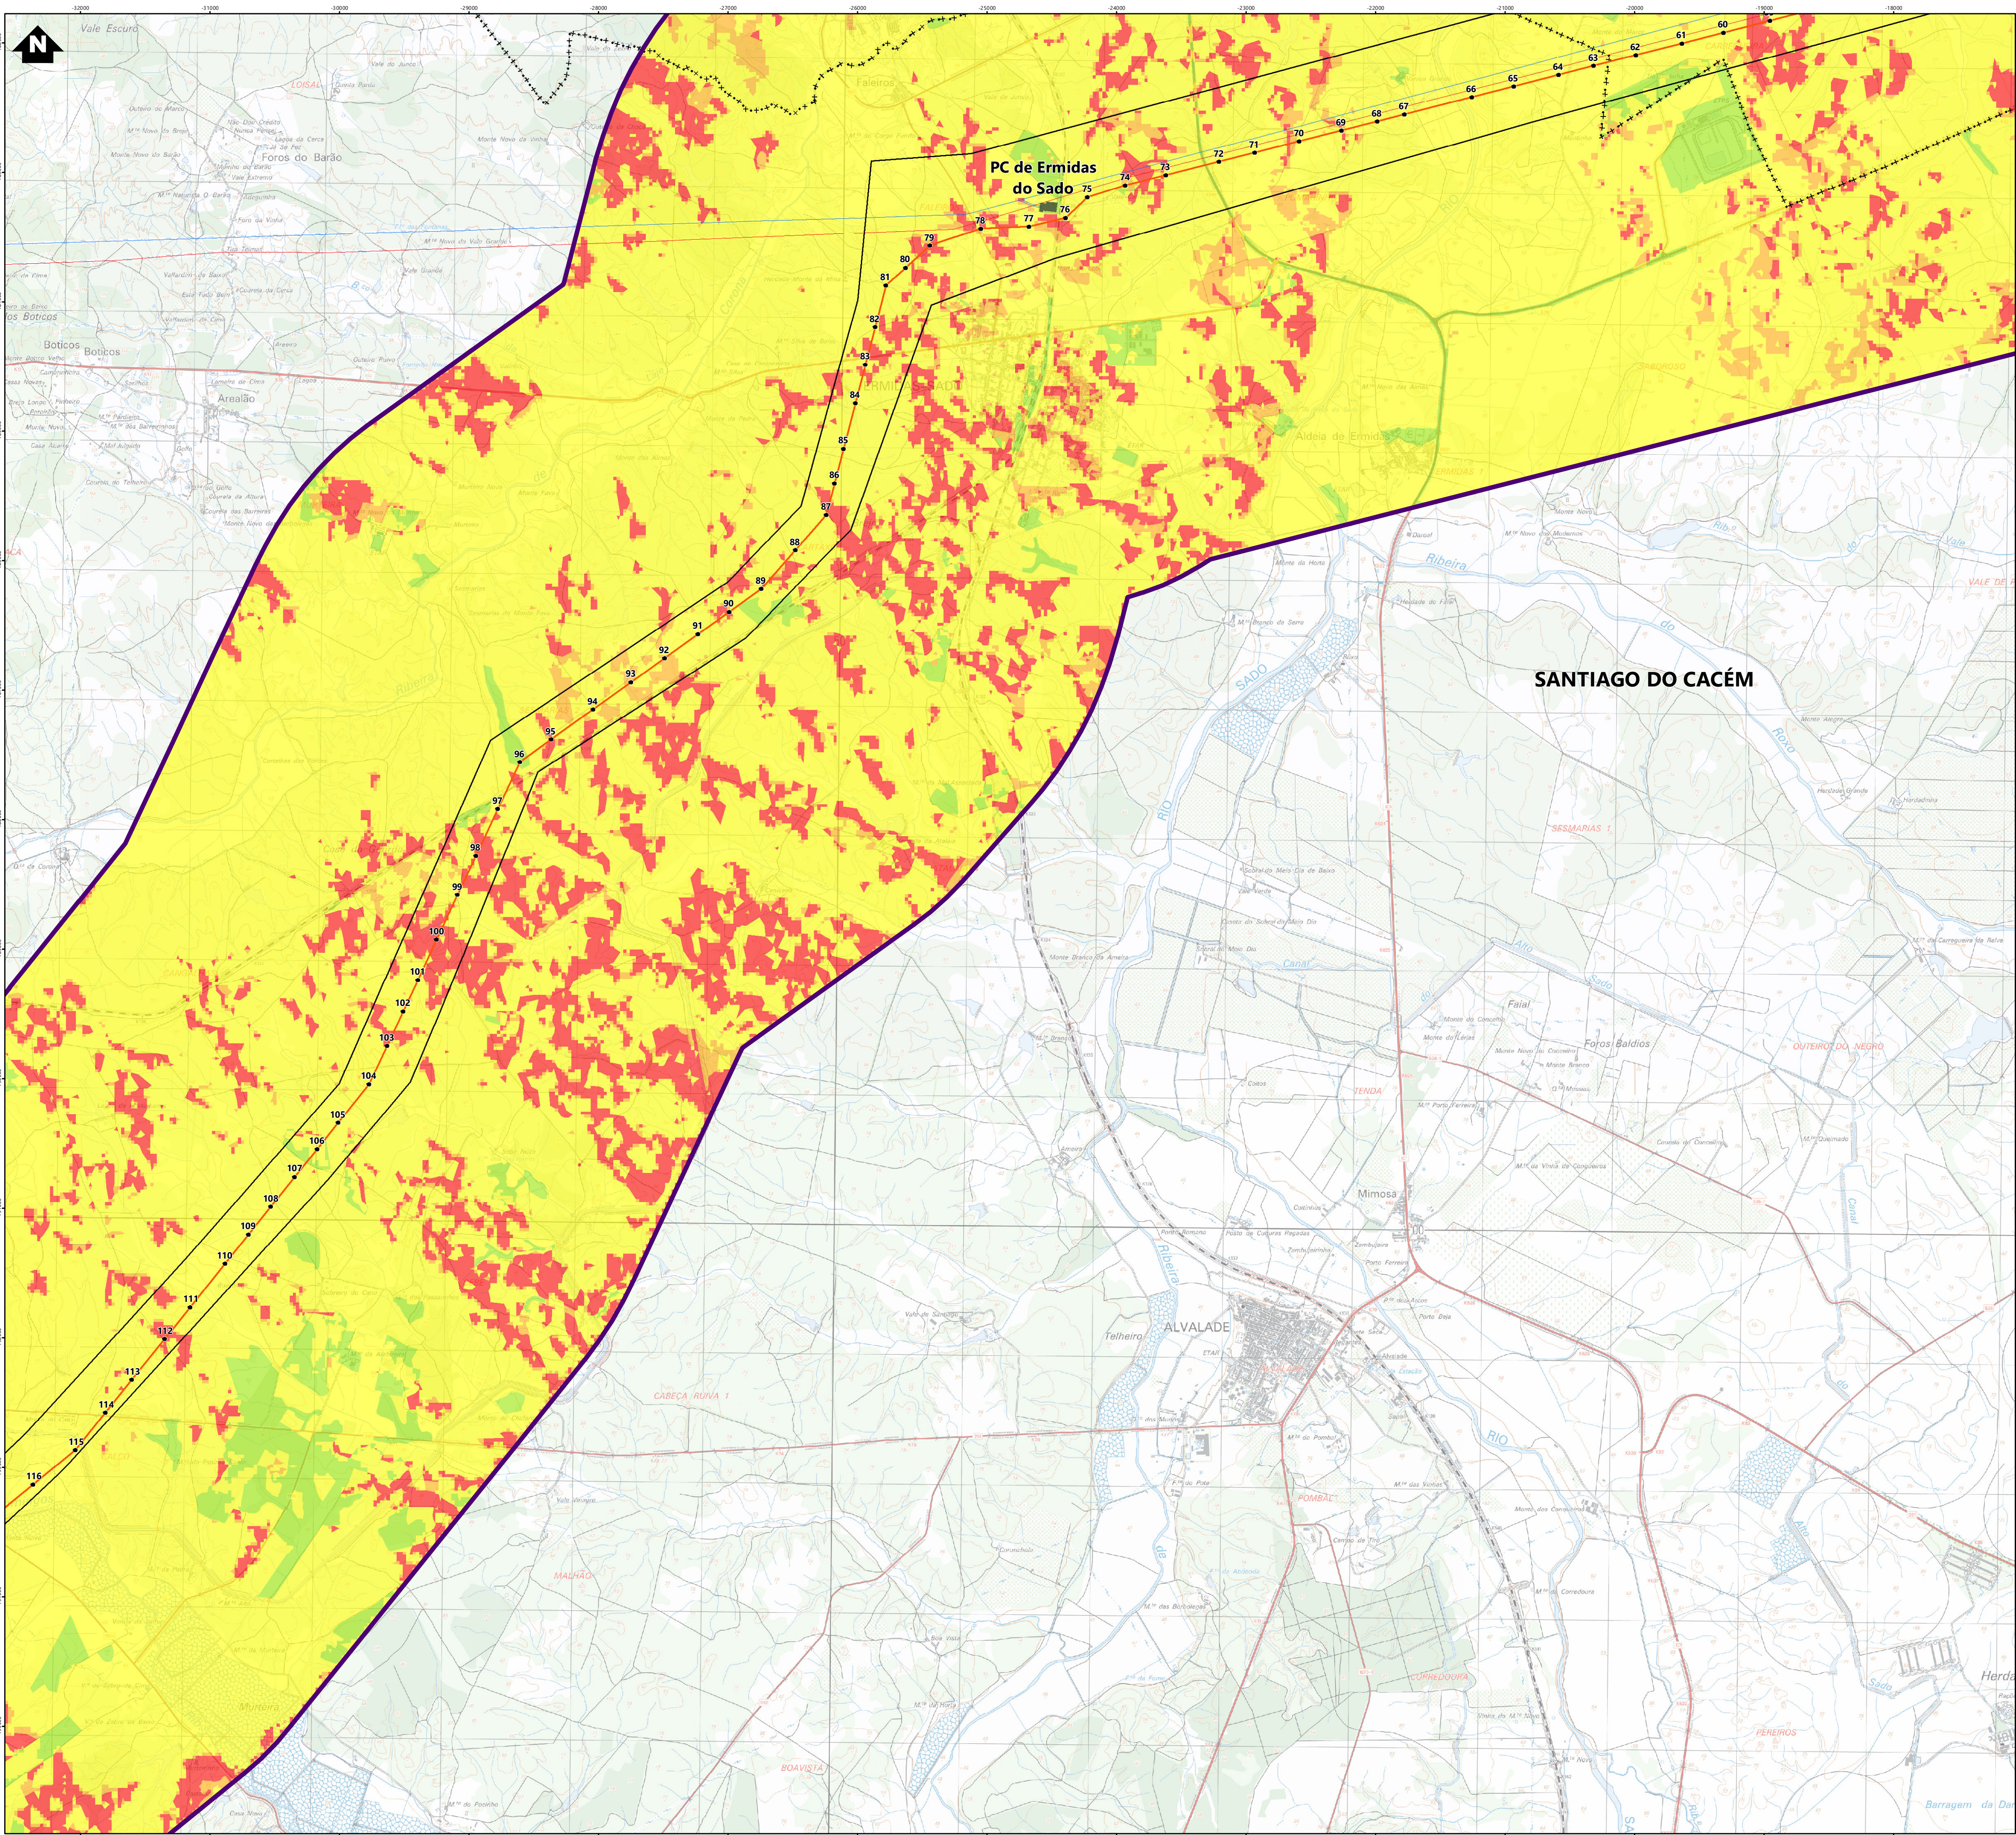

Simbologia

Concelhos

Projeto em avaliação

Linhas a construir

— Linha Sines – Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP)

— Linha Ferreira do Alentejo – Vale Pereiro /LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP)

— Linha a modificar

— Linha Ferreira do Alentejo – Sines, a 400kV (LFA.SN)

Instalação a construir

Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP)

Instalação a ampliar

Ampliação da subestação de Sines, a 400/150/60 kV (SSN)

Apoios

• Novos

• Existentes (a manter)

• Existente (a desmontar)

Elementos complementares

Corredor

Subestações existentes

Posto de Corte existente

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas

— Linhas, a 400kV

— Linhas, a 150kV

Sensibilidade visual da paisagem

Muito elevada

Elevada

Média

Baixa

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
REVISÃO			

CLIENTE



PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

EIXO - FERREIRA DO ALENTEJO - VALE PEREIRO - SINES, A 400kV

FUTURE



PROMAN

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

DESIGNAÇÃO

Carta de Sensibilidade Visual

RESP	CO-AUTOR	DATA	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
Cristina Reis	Hugo Faria	Março 2023	1:25000	18	3/5	
			FICHEIRO	21.090-0XX		

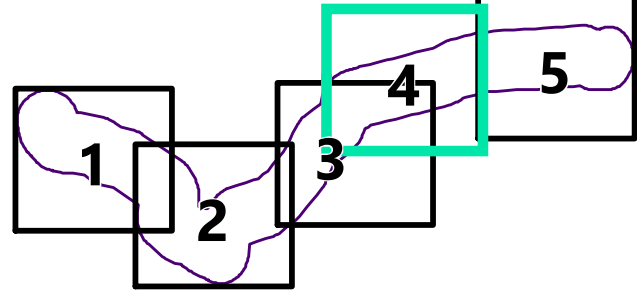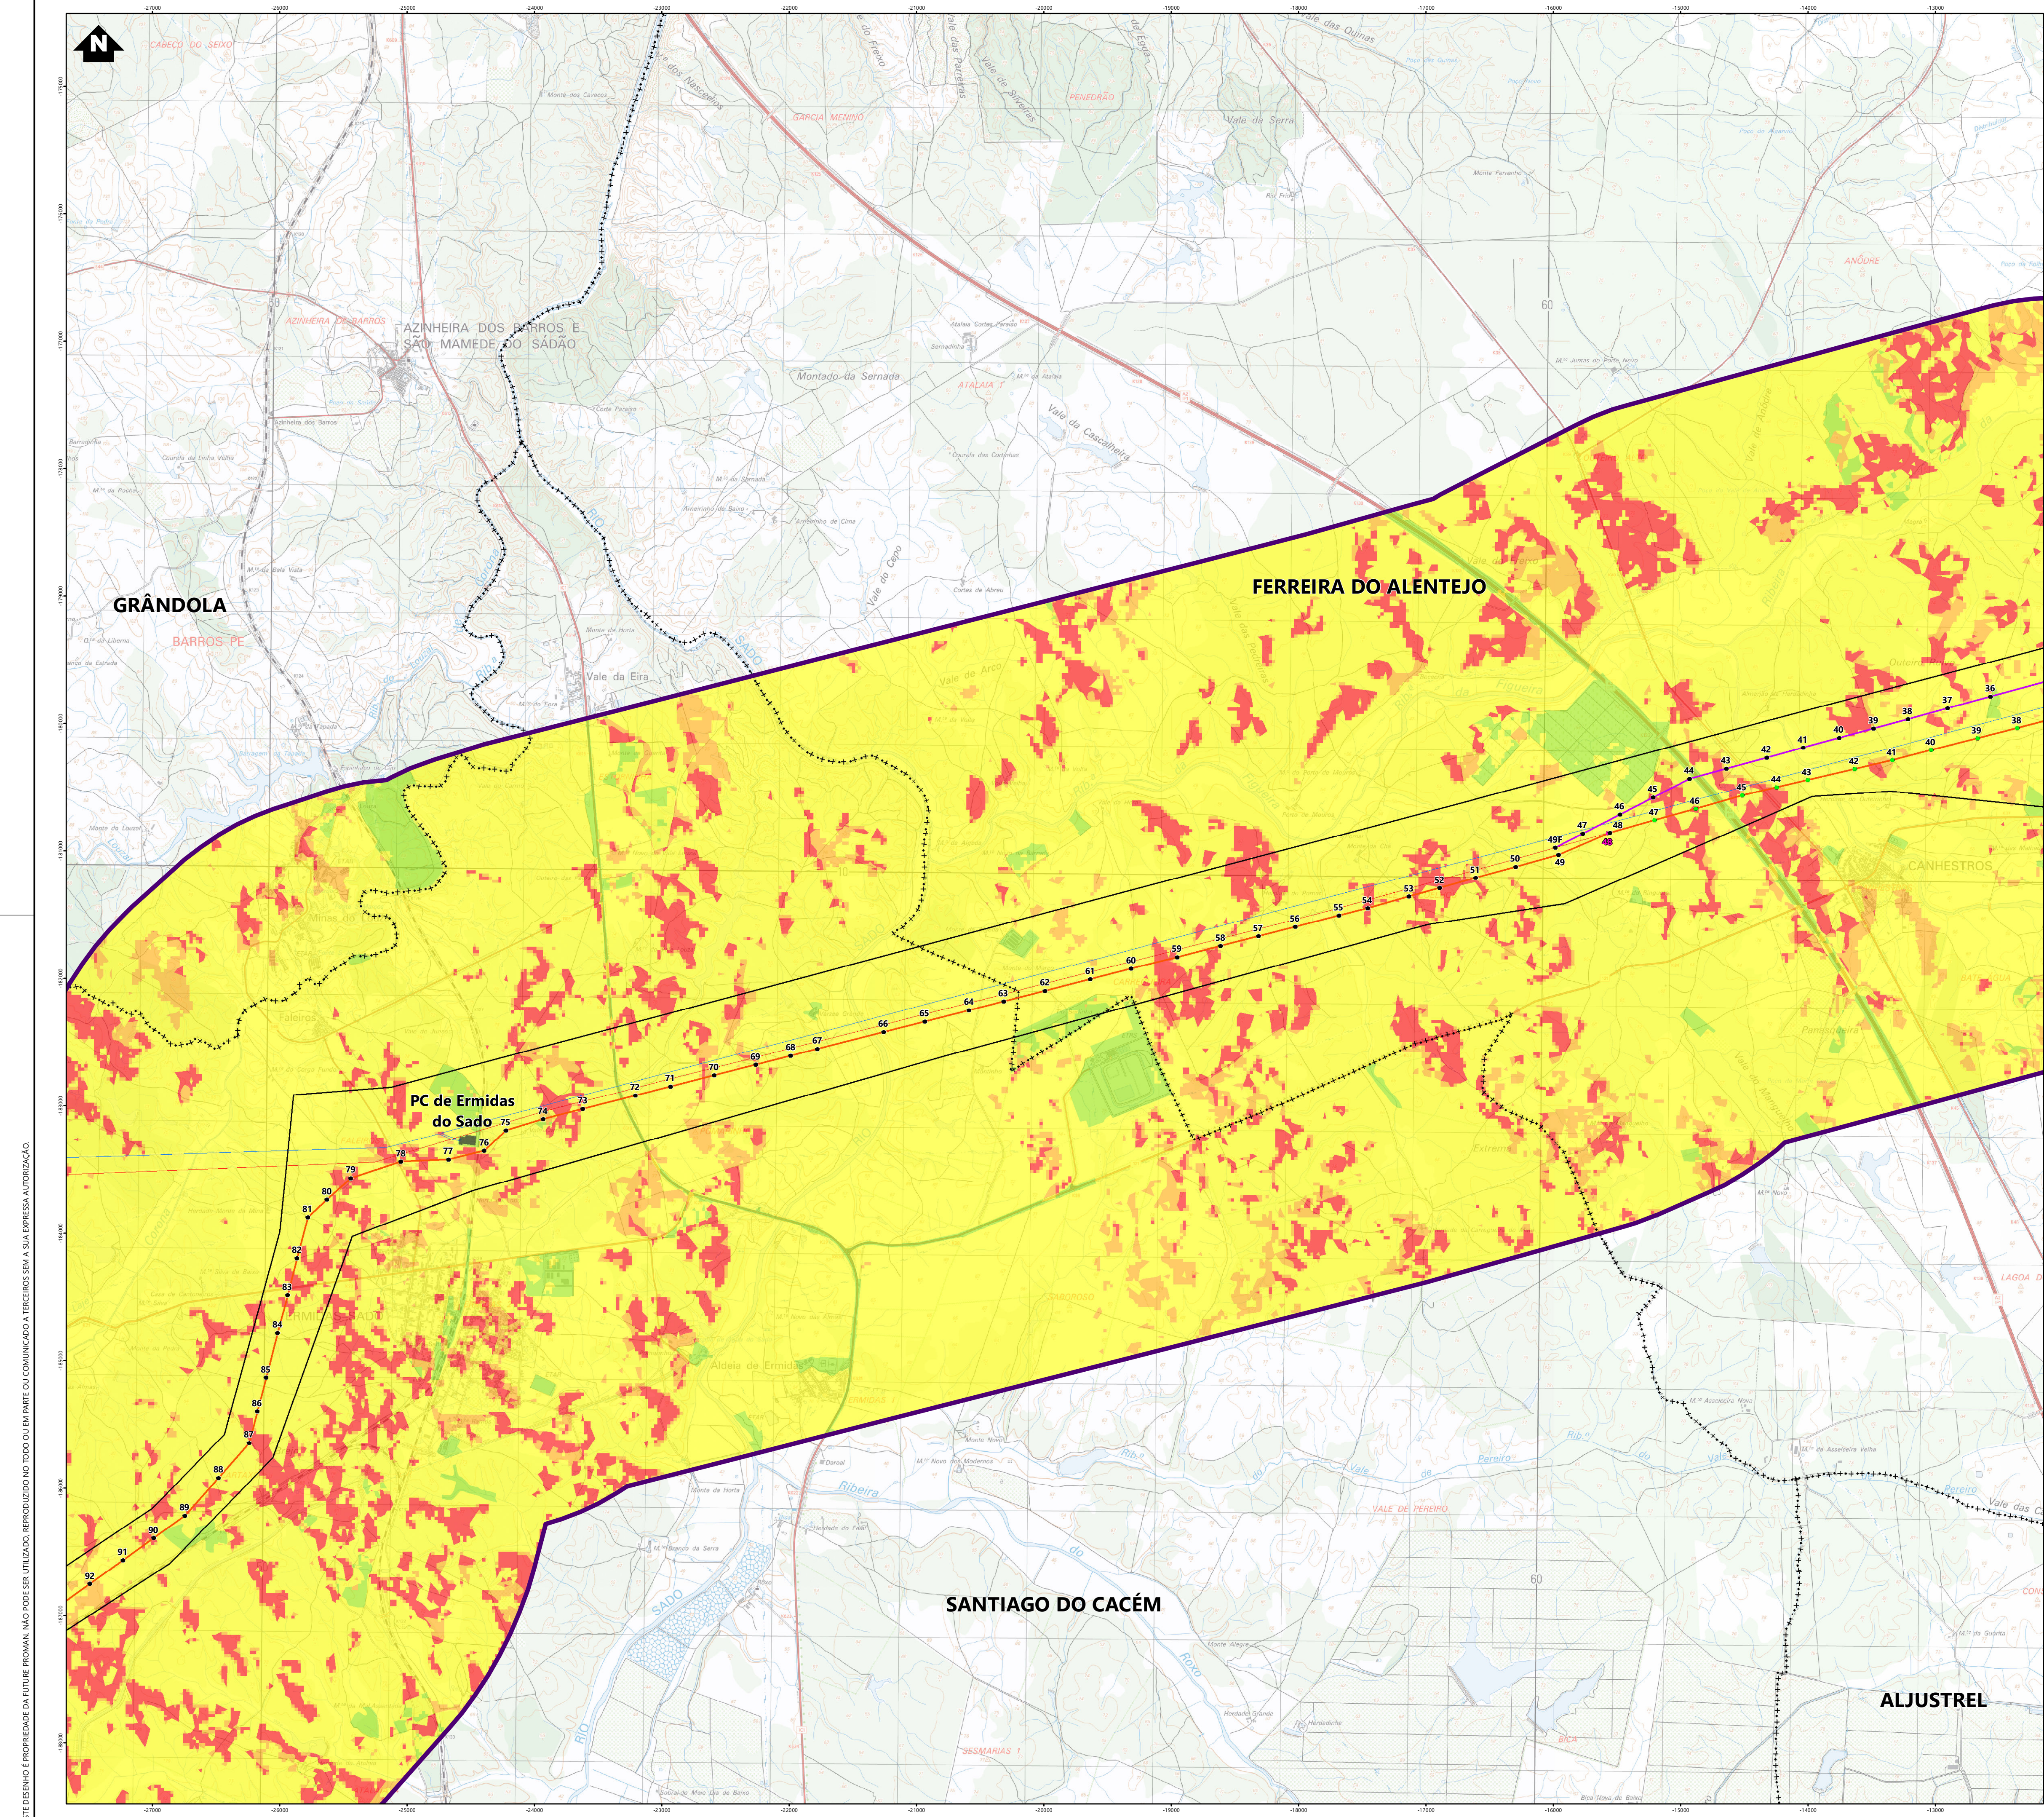

Simbologia

Concelhos

Projeto em avaliação

Linhas a construir

— Linha Sines – Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP)

— Linha Ferreira do Alentejo – Vale Pereiro /LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP)

— Linha a modificar

— Linha Ferreira do Alentejo – Sines, a 400kV (LFA.SN)

Instalação a construir

■ Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP)

Instalação a ampliar

■ Ampliação da subestação de Sines, a 400/150/60 kV (SSN)

Apoios

● Novos

● Existentes (a manter)

● Existente (a desmontar)

Elementos complementares

■ Corredor

■ Subestações existentes

■ Posto de Corte existente

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas

— Linhas, a 400kV

— Linhas, a 150kV

Sensibilidade visual da paisagem

■ Muito elevada

■ Elevada

■ Média

■ Baixa

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE



PROJETO



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
EIXO - FERREIRA DO ALENTEJO - VALE PEREIRO - SINES, A 400kV

FUTURE
PROMAN ENGENHARIA
PARA ALEM DA TECNICA

DESIGNAÇÃO

Carta de Sensibilidade Visual

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:25000	18	4/5	
DATA	Março 2023		FICHEIRO	21.090-0XX	

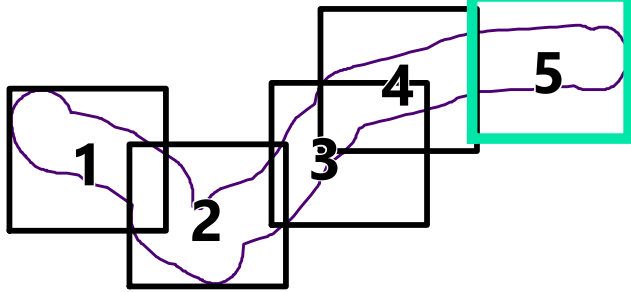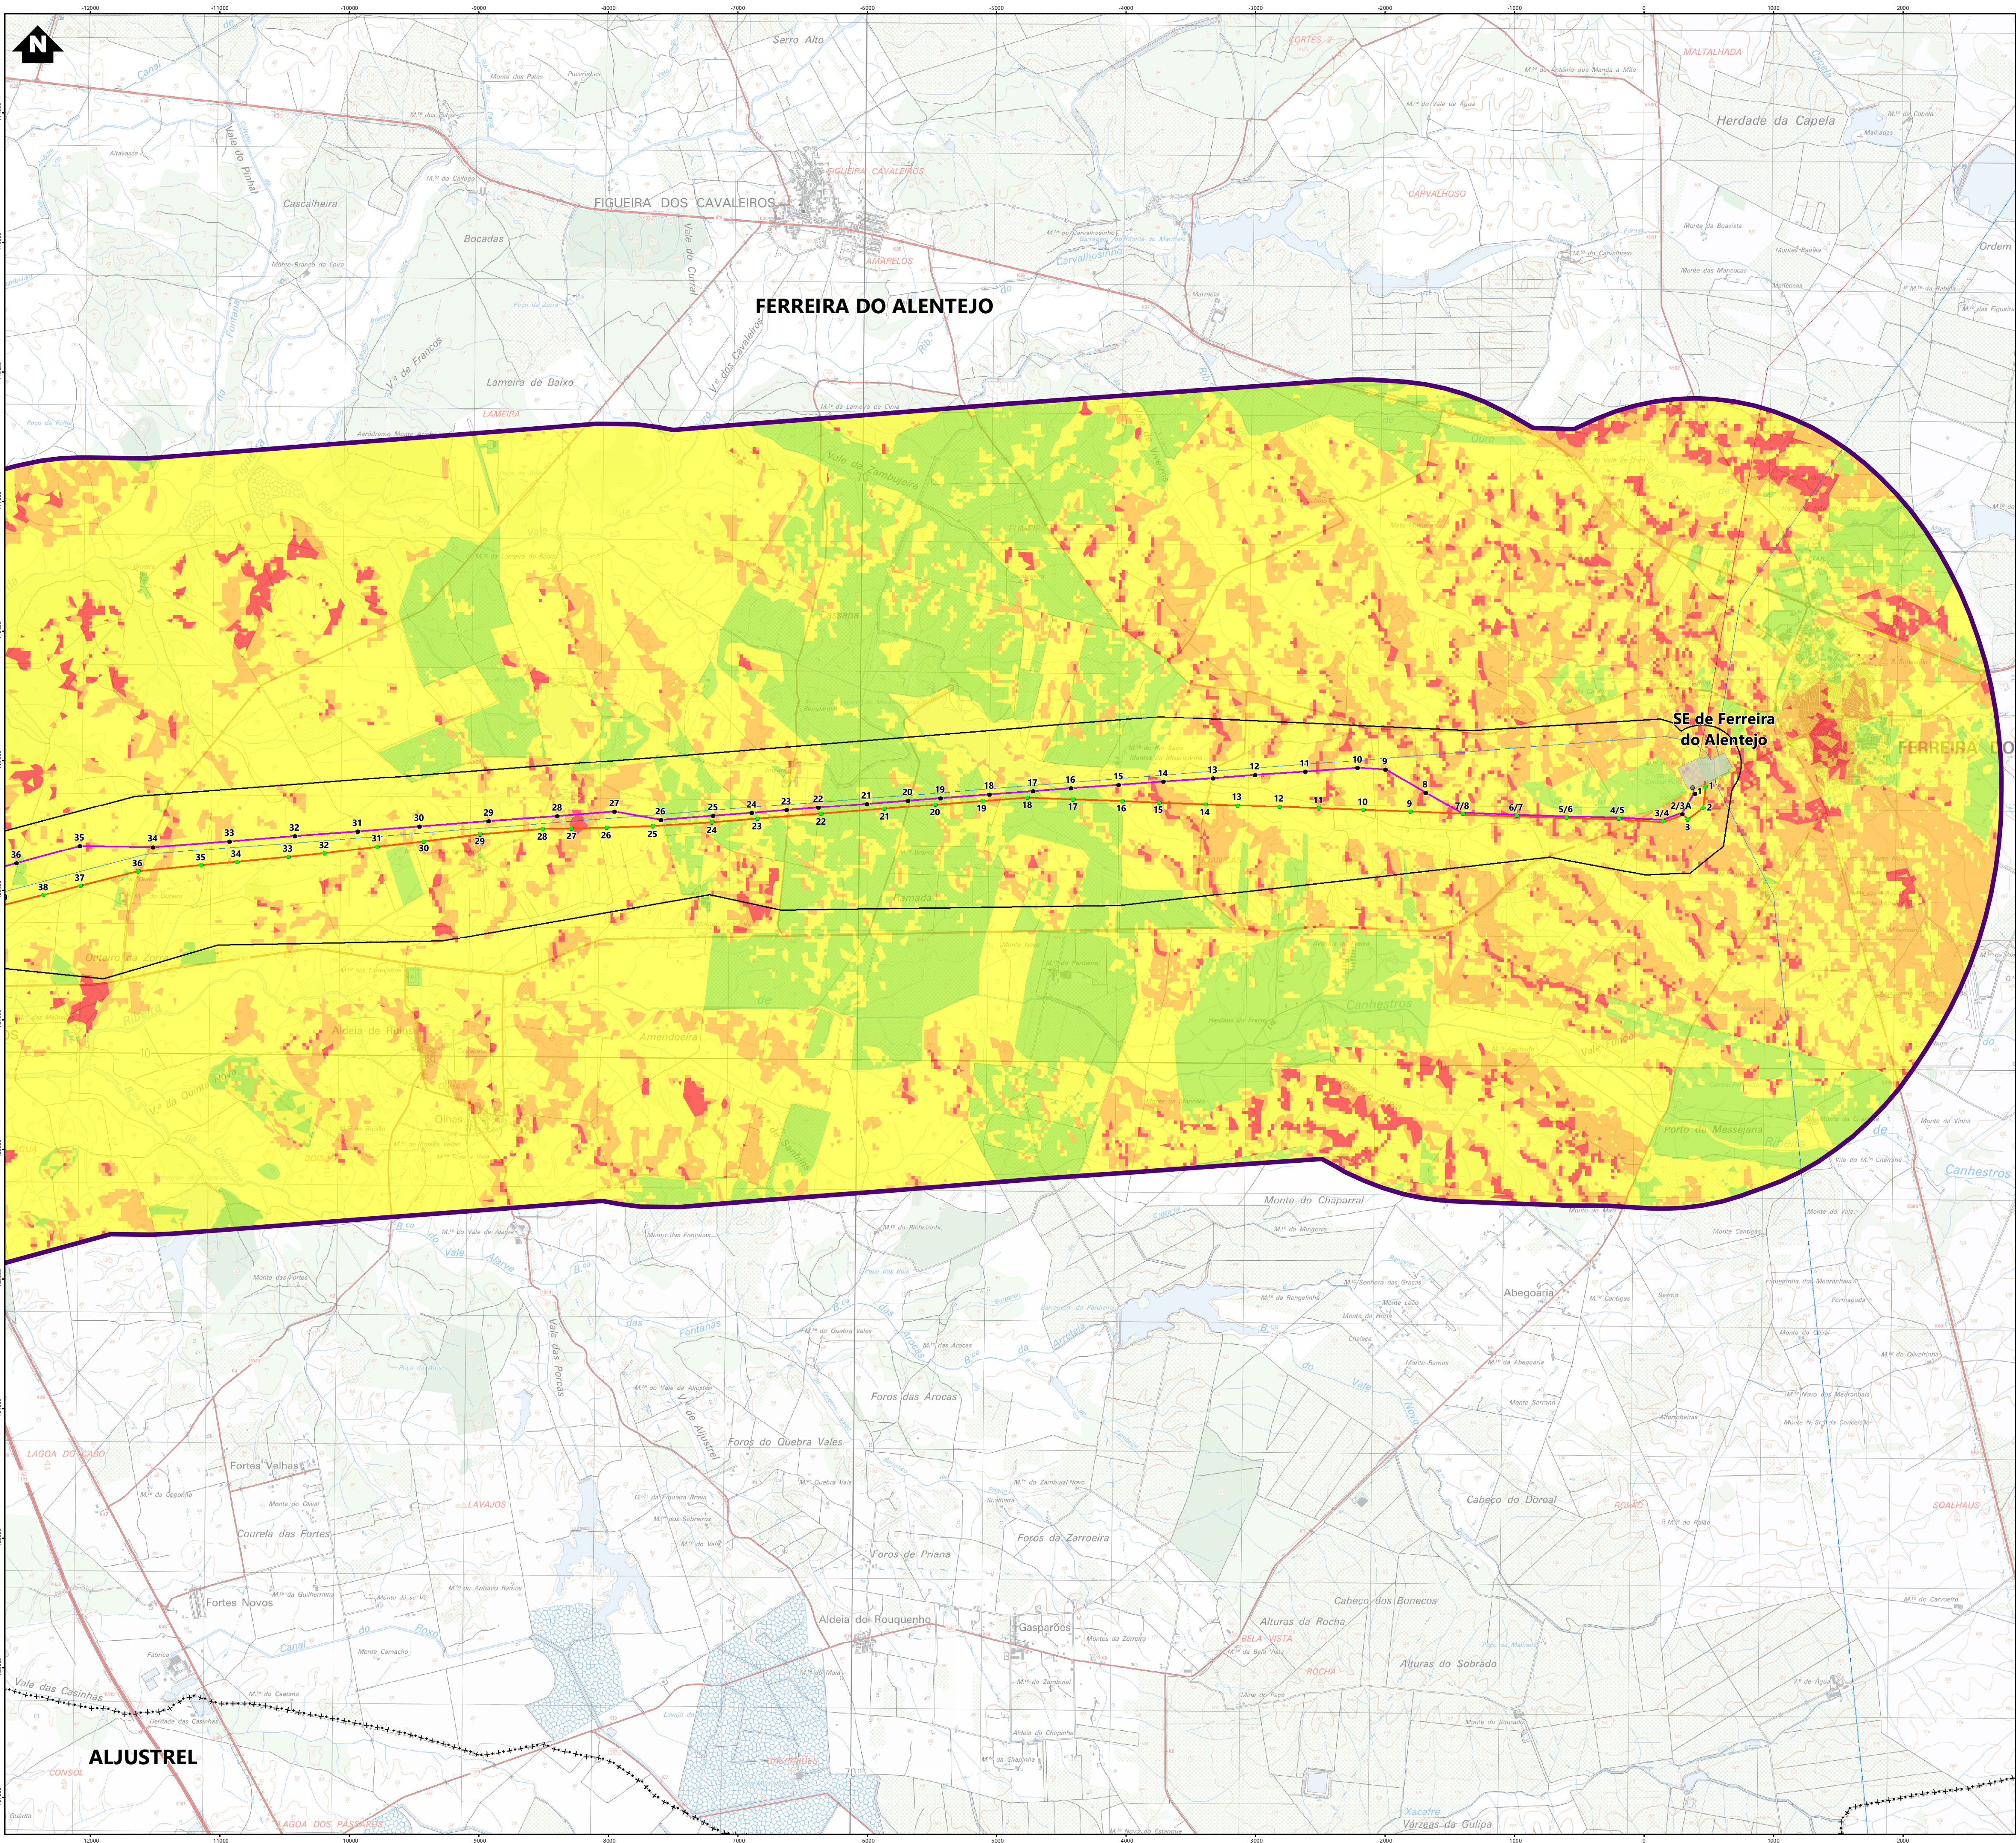

Simbologia

Concelhos

Projeto em avaliação

Linhas a construir

— Linha Sines – Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP)

— Linha Ferreira do Alentejo – Vale Pereiro /LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP)

Linha a modificar

— Linha Ferreira do Alentejo – Sines, a 400kV (LFA.SN)

Instalação a construir

Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP)

Instalação a ampliar

Ampliação da subestação de Sines, a 400/150/60 kV (SSN)

Apoios

• Novos

• Existentes (a manter)

• Existente (a desmontar)

Elementos complementares

Corredor

Subestações existentes

Posto de Corte existente

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas

— Linhas, a 400kV

— Linhas, a 150kV

Sensibilidade visual da paisagem

Muito elevada

Elevada

Média

Baixa

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE



PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

EIXO - FERREIRA DO ALENTEJO - VALE PEREIRO - SINES, A 400kV

FUTURE

PROMAN ENGENHARIA PARA ALEN DA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO

Carta de Sensibilidade Visual

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:25000	18	5/5	
DATA	Março 2023		FICHEIRO	21.090-0XX	