
Fluxograma da produção de perus

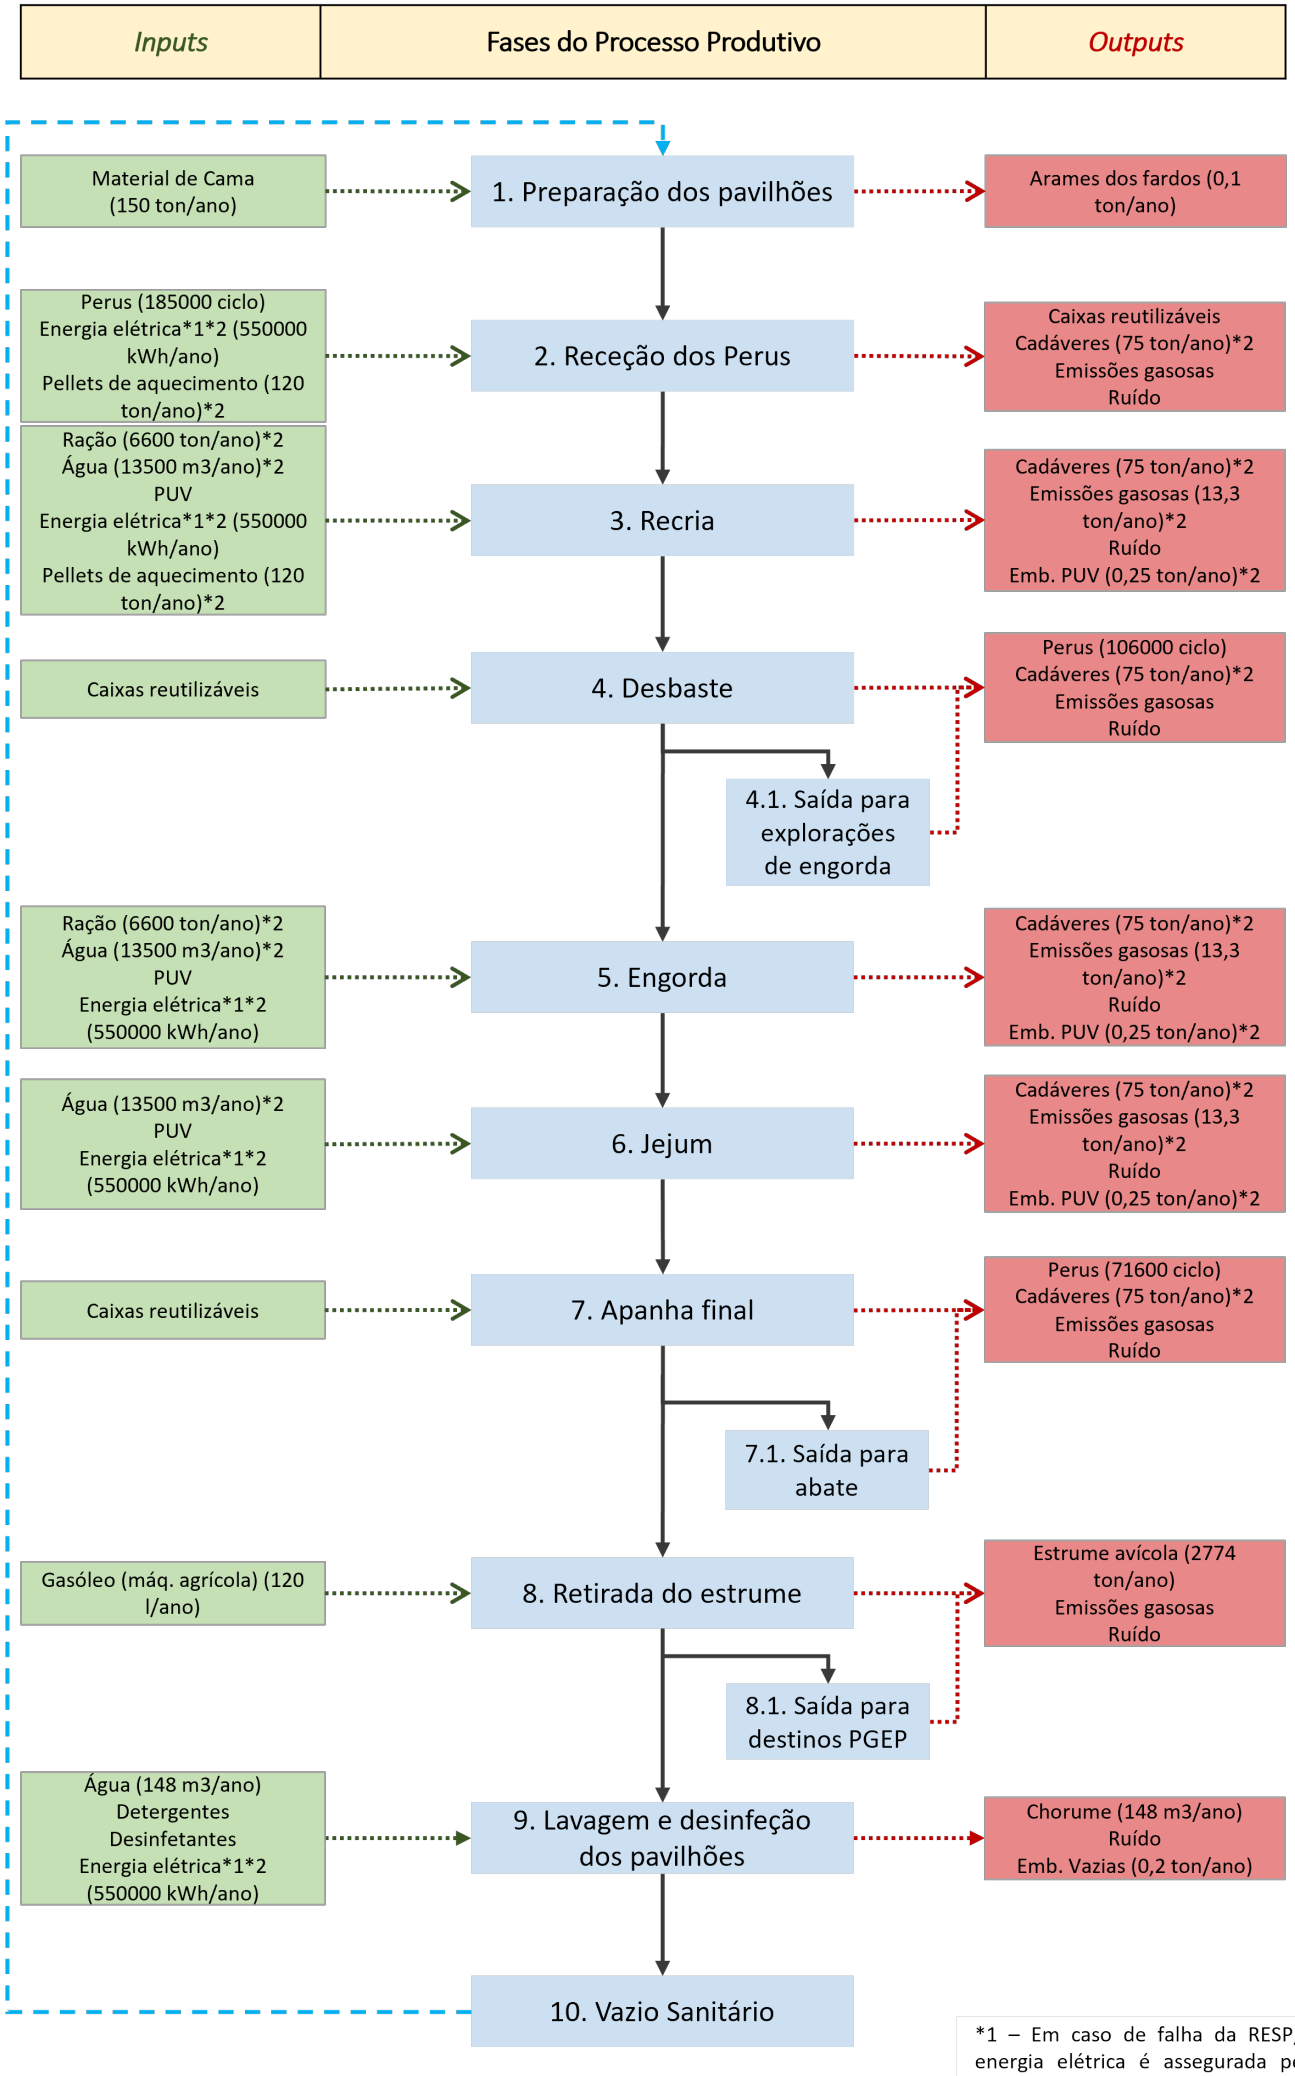

*1 – Em caso de falha da RESP, a energia elétrica é assegurada pelo Gerador de emergência a gasóleo
*2 – total/repetido