




Diagrama resumo das linhas de tratamento

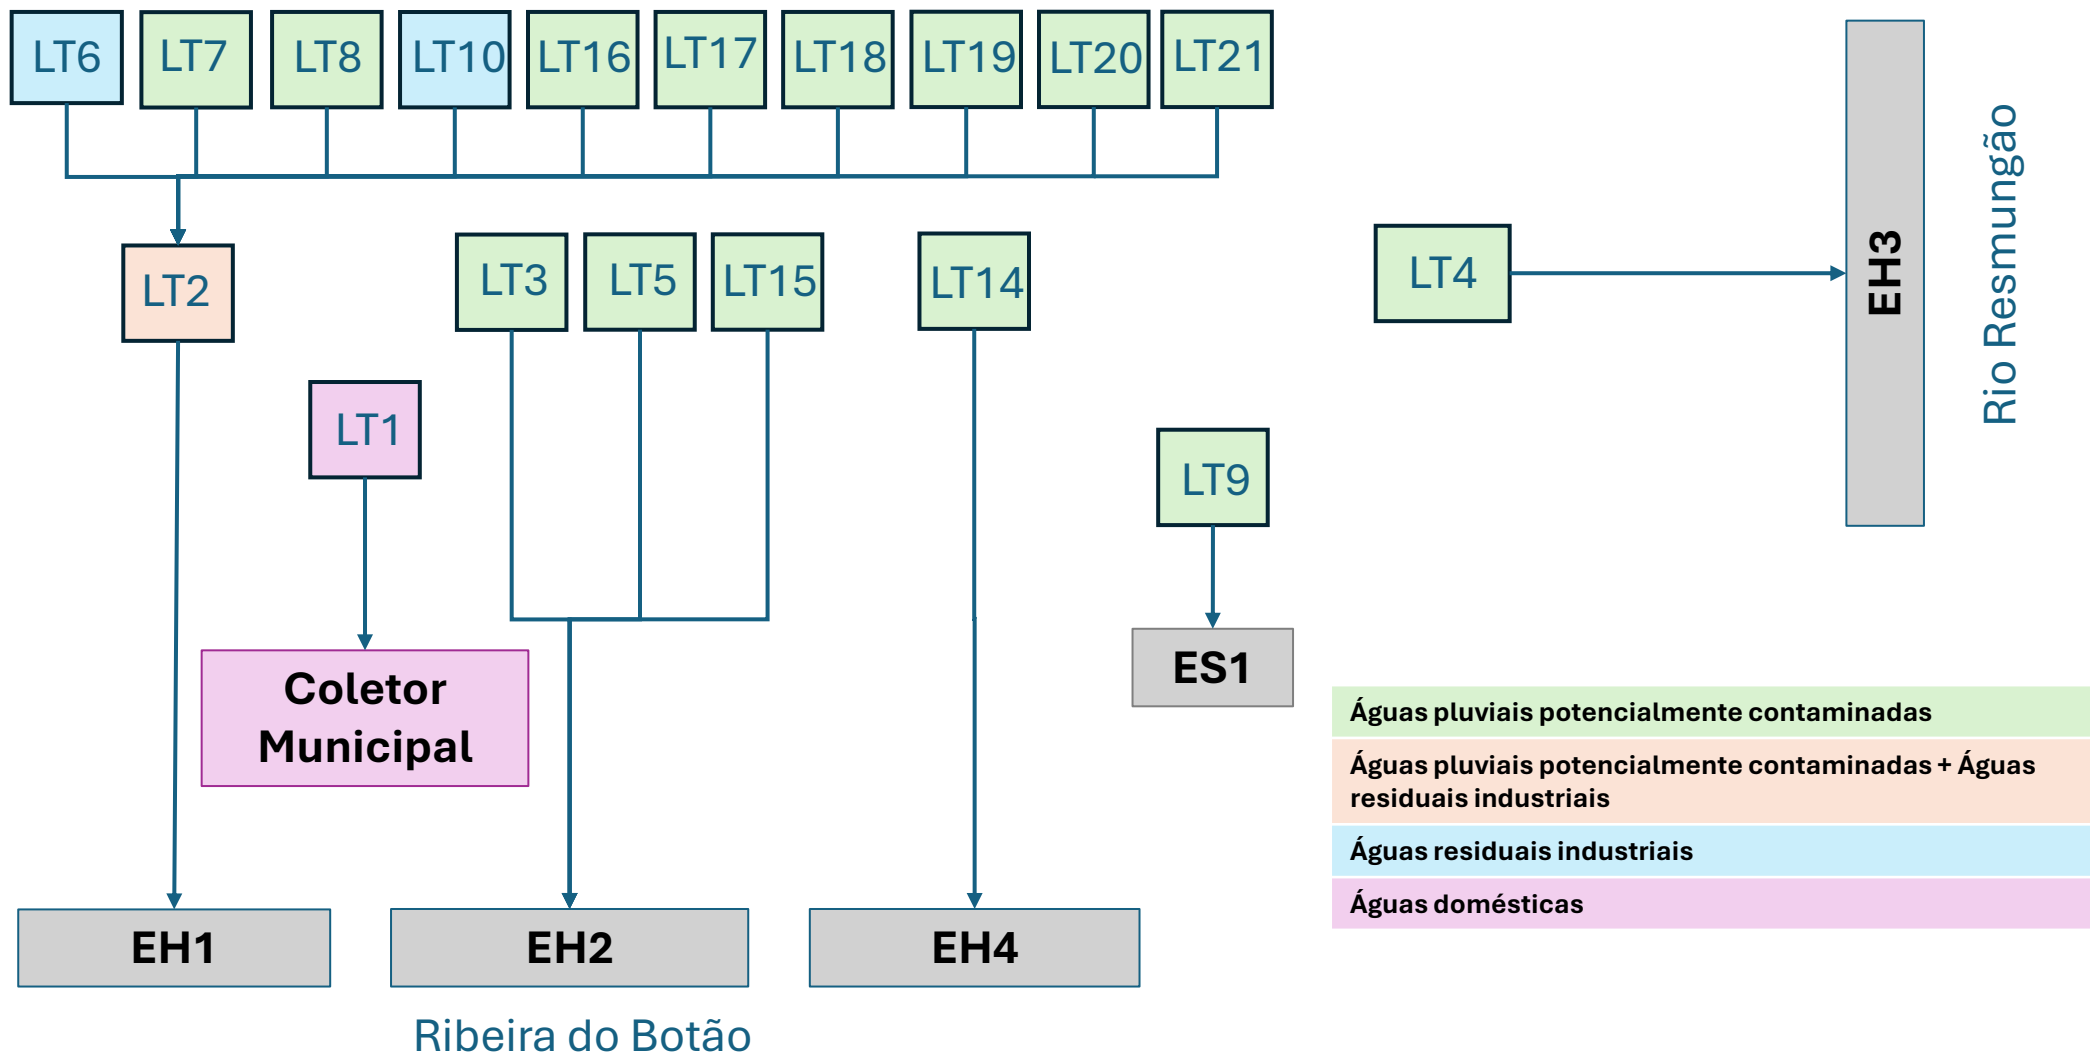

Ponto de descarga EH1


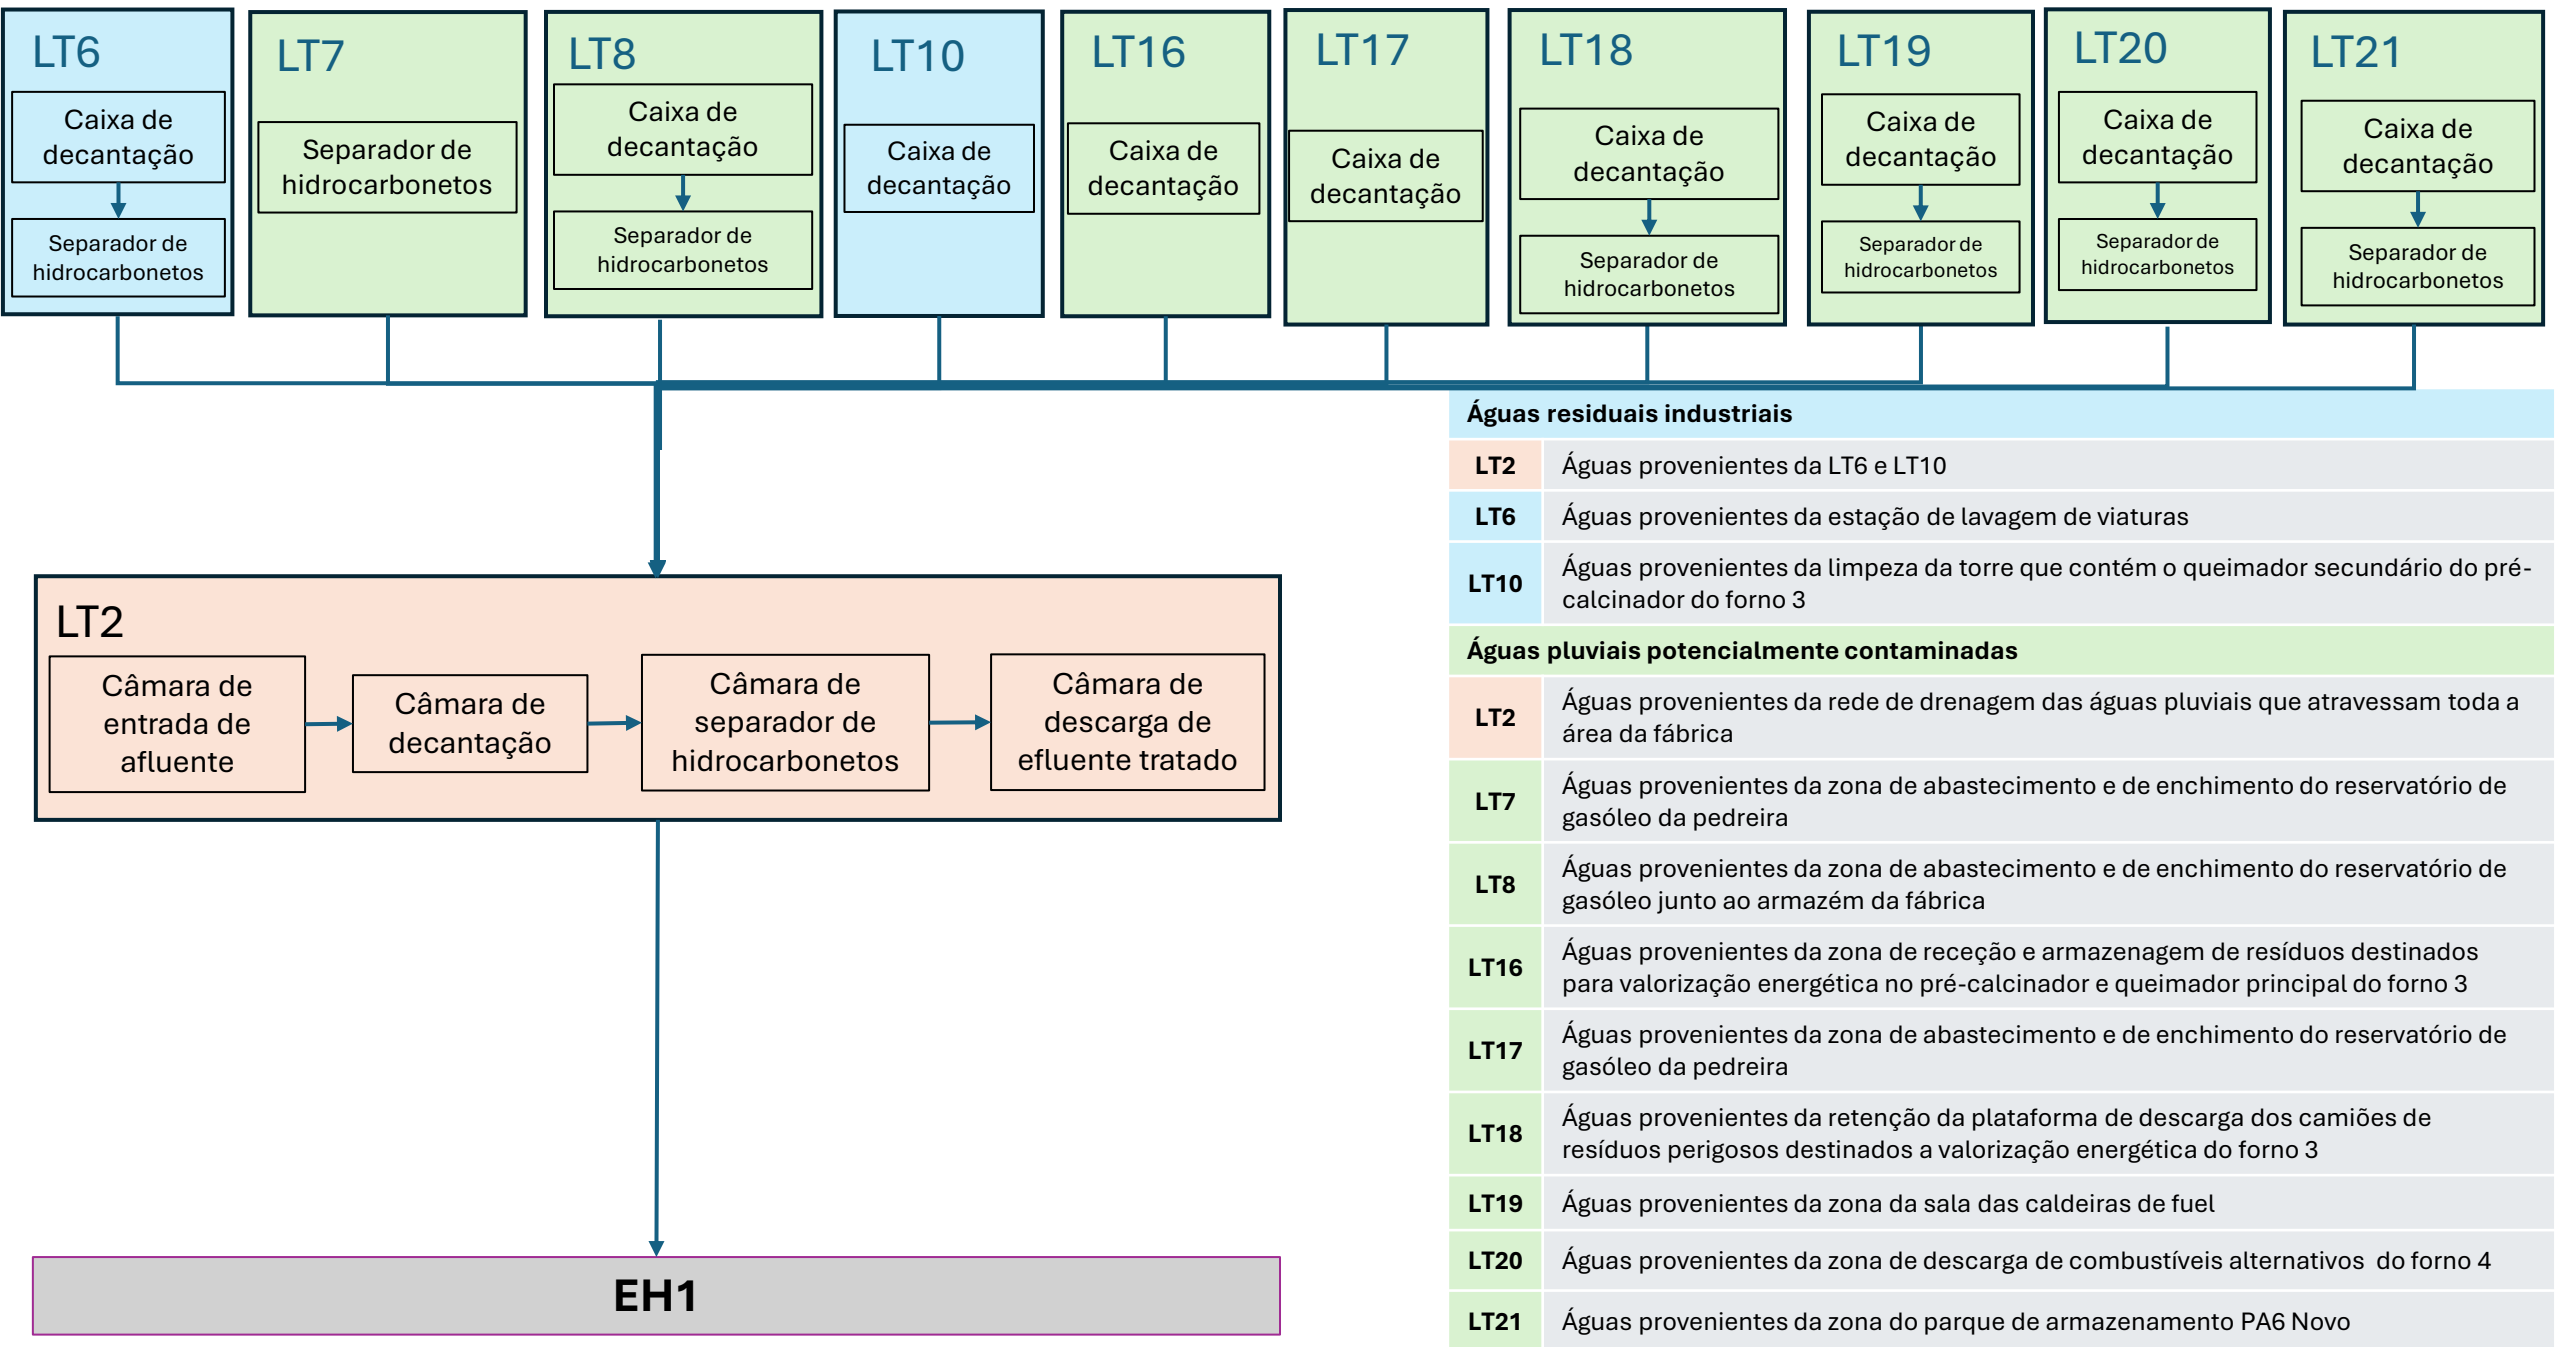


Ponto de descarga EH2

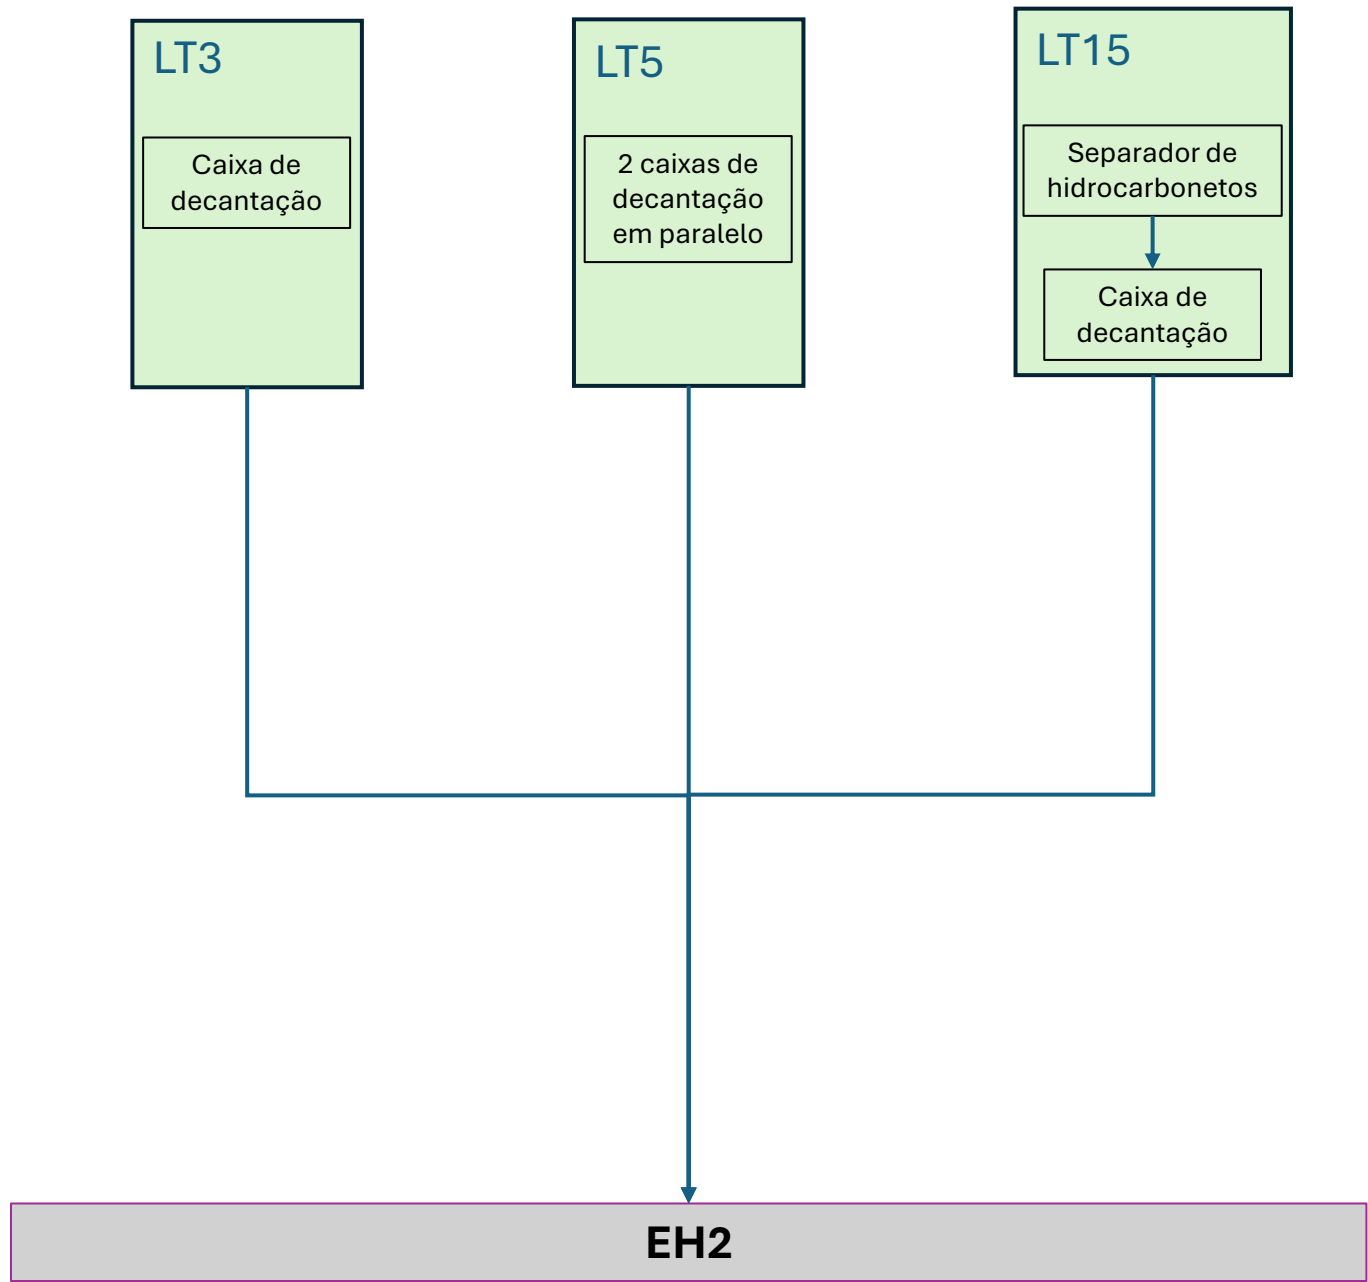


Águas pluviais potencialmente contaminadas	
LT3	Águas que atravessam a zona de armazenagem de combustíveis sólidos constituída por duas pilhas de coque de petróleo a céu aberto (no Piso 5 à cota 40 Norte da Pedreira) e também a zona do piso 4 da pedreira (cota 60).
LT5	Águas provenientes da estrada paralela ao terminal ferroviário, onde se realiza, cargas e descargas de contentores fechados que transportam combustíveis sólidos
LT15	Águas provenientes da estação de manutenção de locotractores existente numa linha-férrea própria

Ponto de descarga EH3

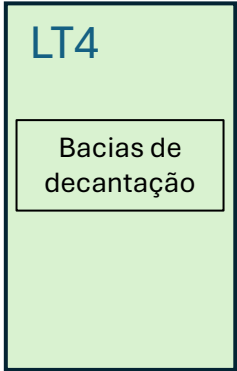

Águas pluviais	
LT4	Águas proveninetes da zona sul da pedreira


Ponto de descarga EH4

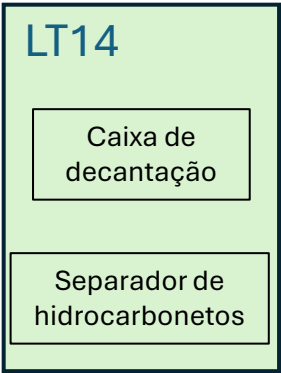

EH4

Águas pluviais potencialmente contaminadas	
LT14	Águas provenientes da zona do ramal ferroviário


Ponto de descarga ES1

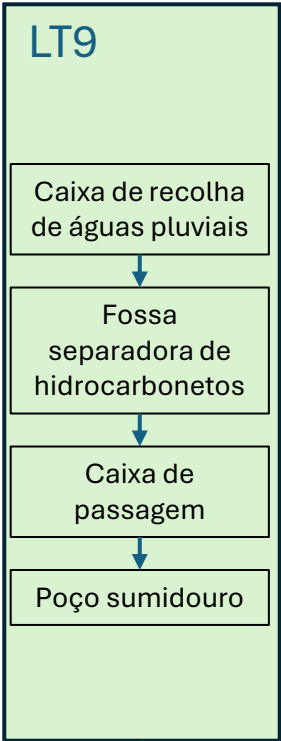

ES1

Águas pluviais potencialmente contaminadas	
LT9	Águas provenientes da zona de abastecimento de gasóleo das locomotivas da ferrovia

Ponto de descarga Coletor Municipal

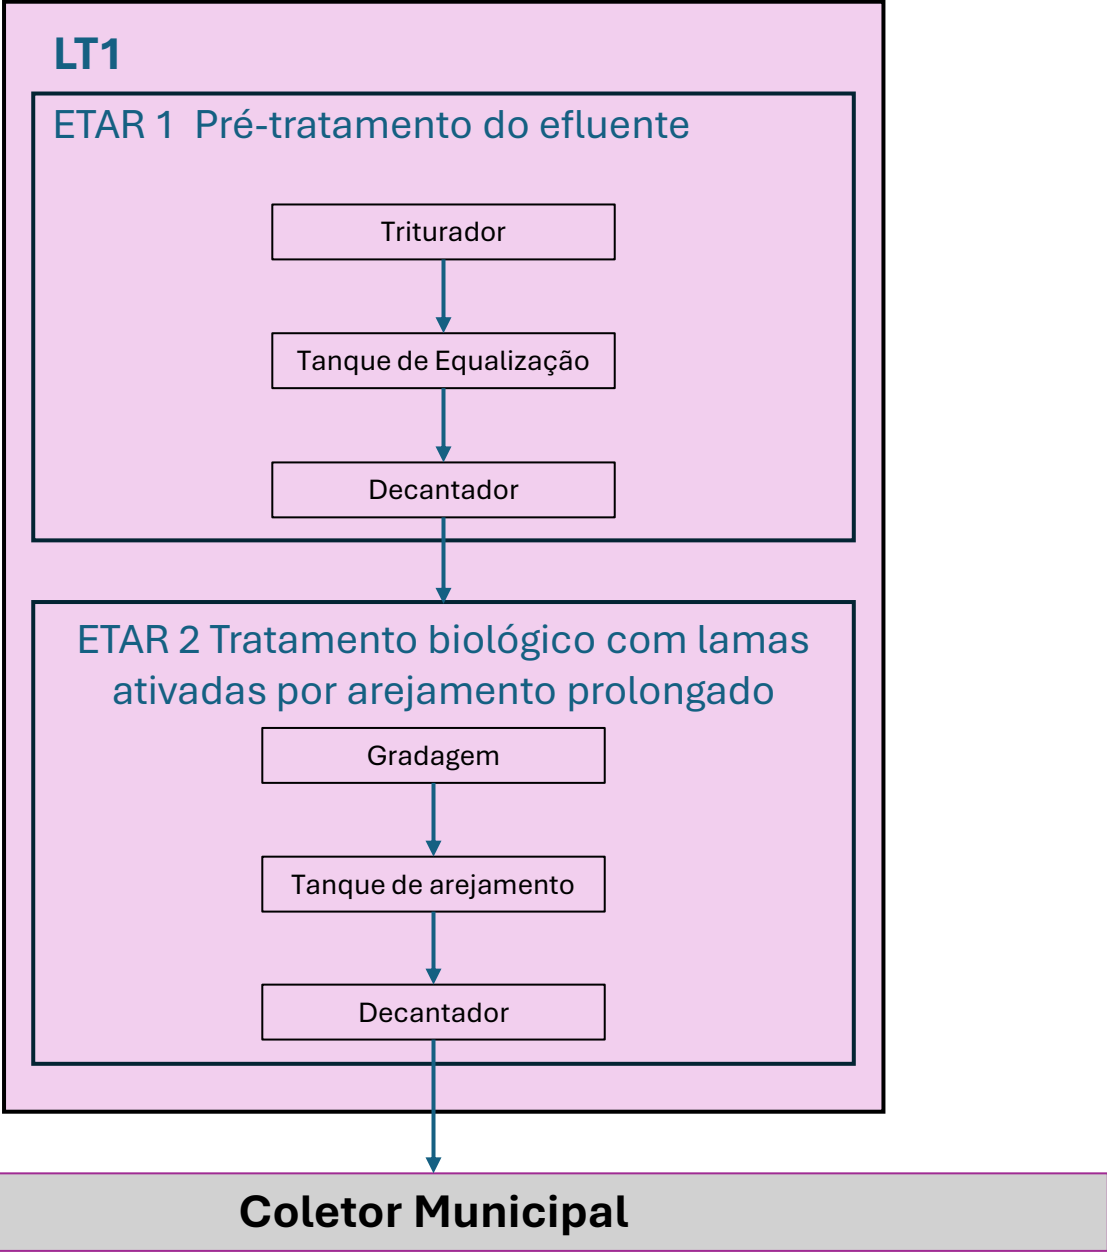

Águas domésticas

LT1	Águas provenientes da rede de drenagem das águas domésticas que atravessam a área da fábrica
------------	--