


Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, cou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

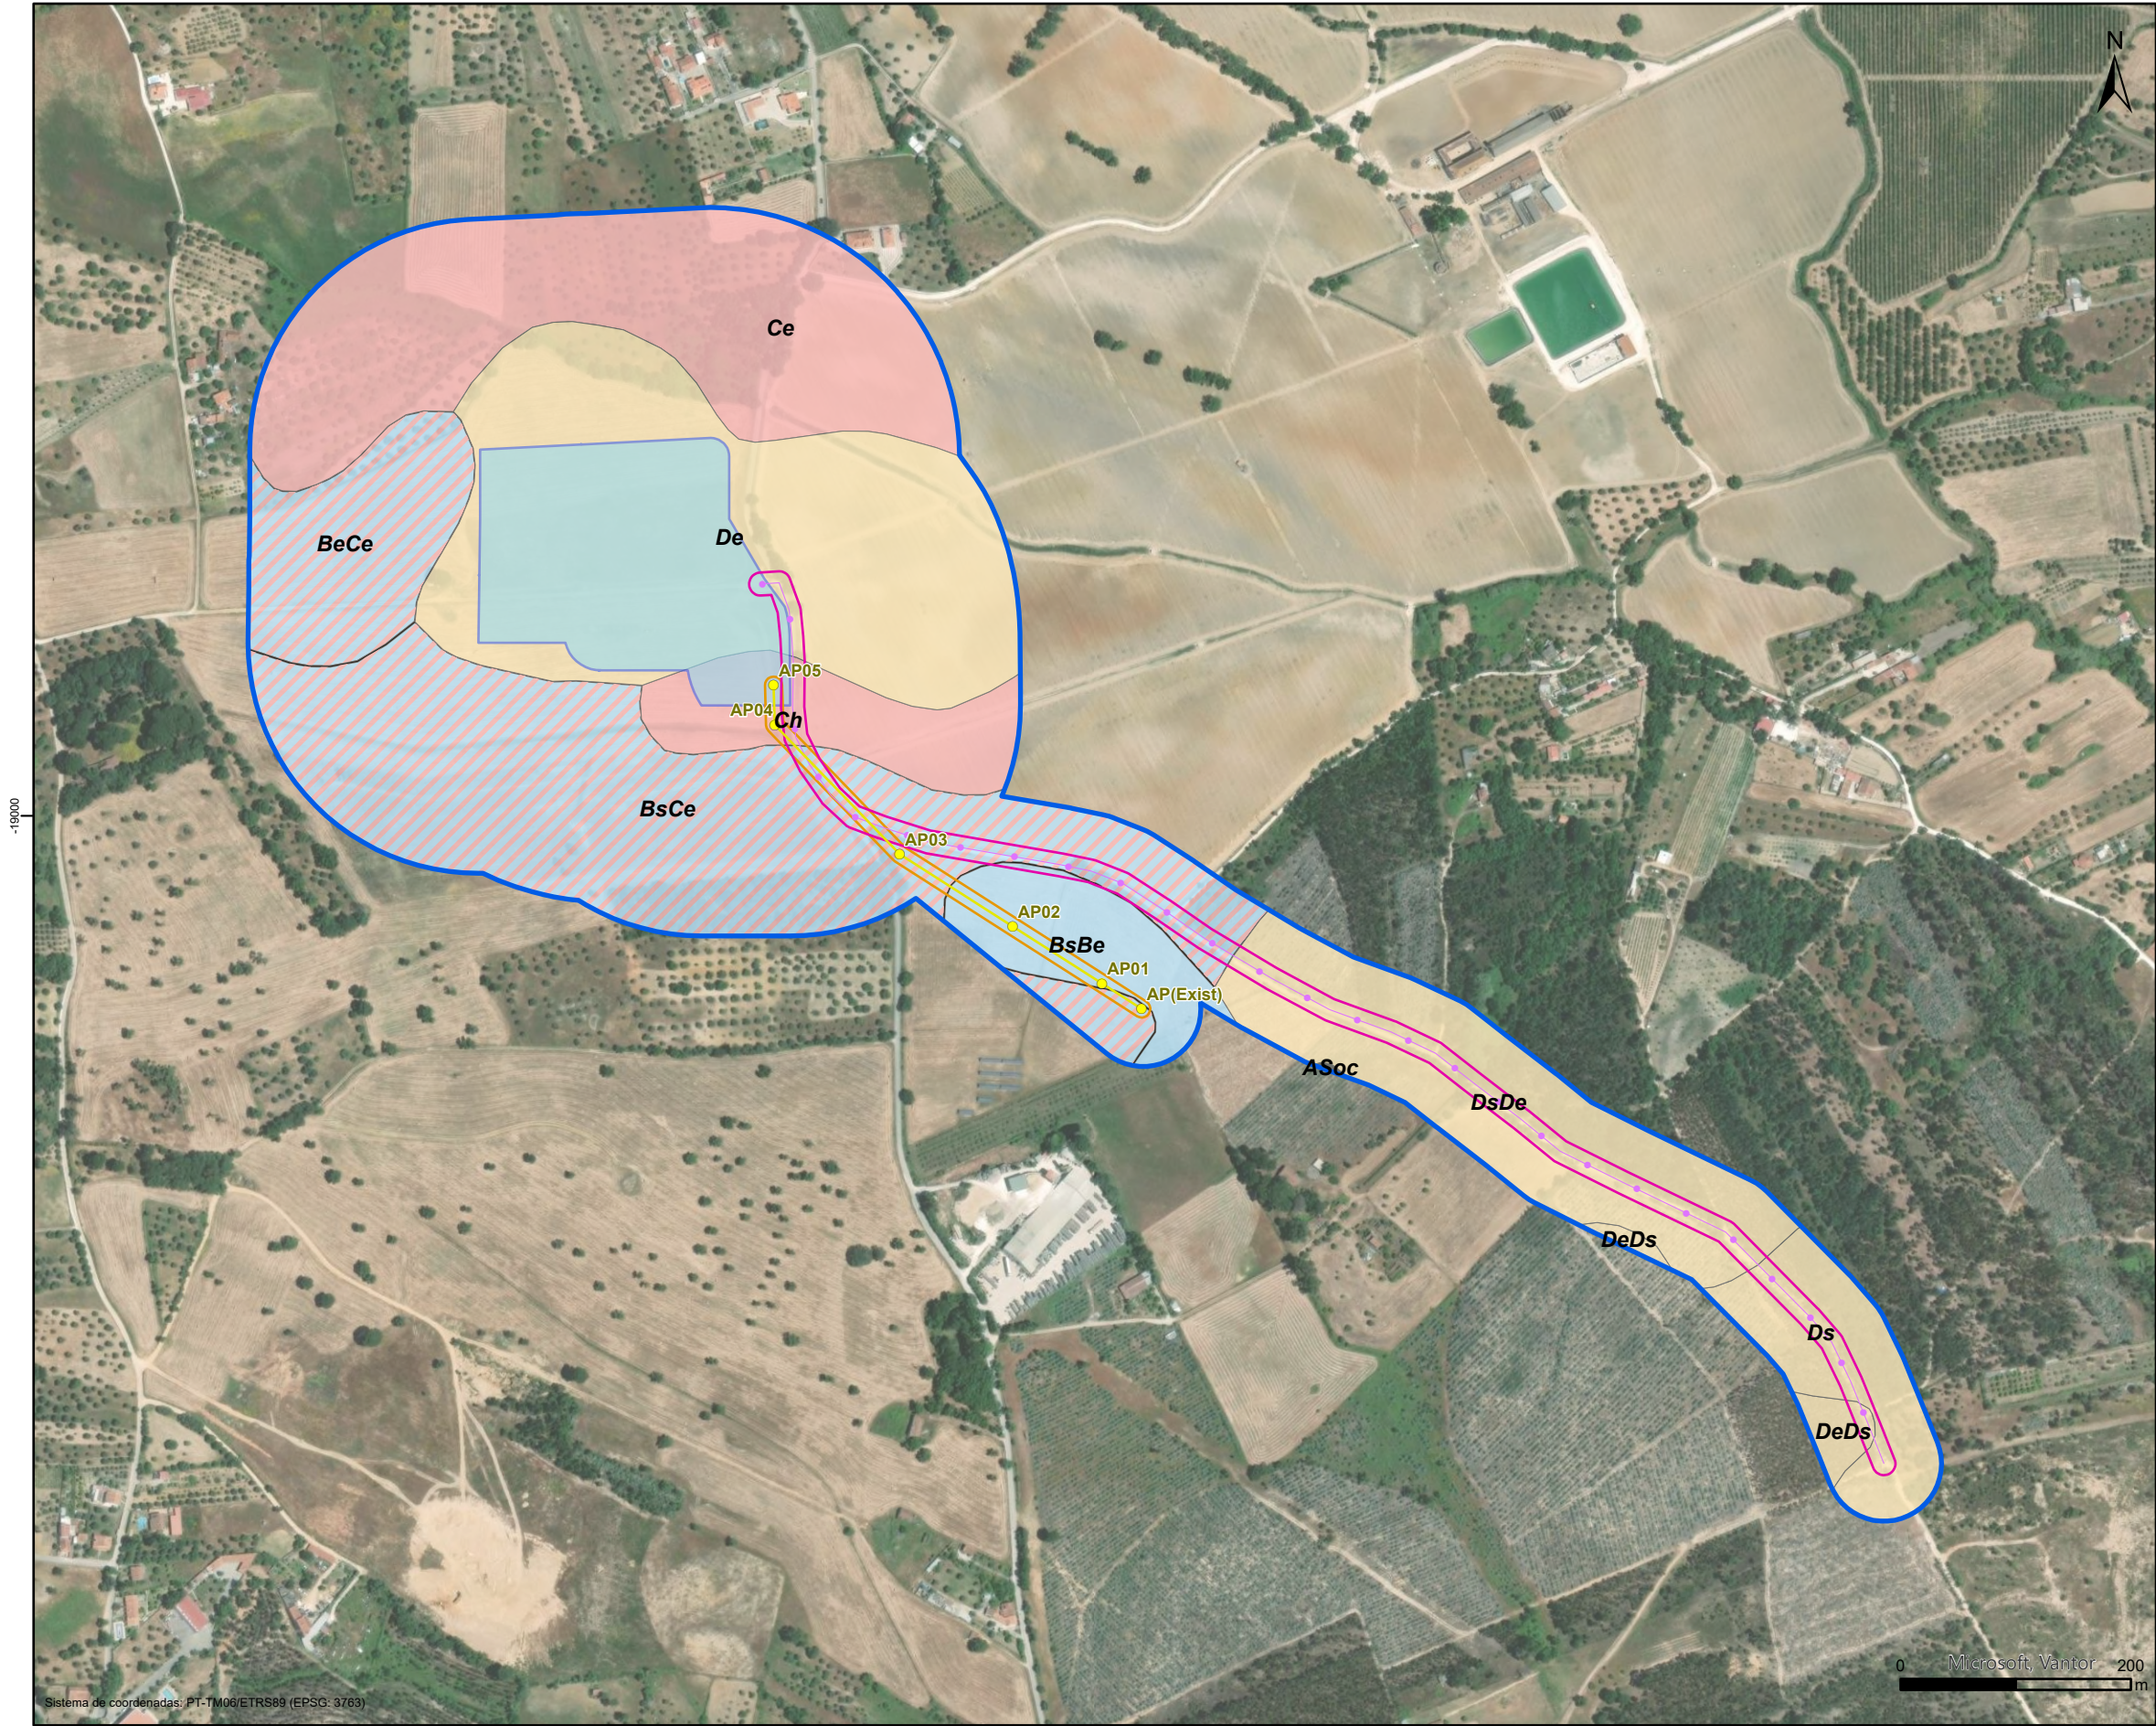

Unidade de Produção de Biometano de Torres Novas (UPB TN)

- Área de estudo
- Área de implantação da UPB
- Linha elétrica média tensão 30 kV e respetiva faixa de proteção
- Gasoduto e respetiva faixa de proteção

Capacidade do Uso do Solo

Classes

- limitações moderadas
- riscos de erosão no máximo moderados
- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva
- limitações acentuadas
- riscos de erosão no máximo elevados
- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva
- limitações severas
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal

Área Social

Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo de Portugal na escala 1/25 000, Folhas n.º 320.
Informação disponibilizada por DGADR



Projeto

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS

Projetou	A. Peixoto				
Desenhou	A. Pires				
Verificou	S. Serra				
Aprovou	S. Serra	Rev.	Data		Aprov.

Escala

1/6 000

Fase

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS

Designação

CARTA DE CAPACIDADE DO USO DO SOLO

Número	351	Revisão	00
Ficheiro	T2025-0064-02-EX-ENV-EIA-351	Folha	1/1
Processo	T2025-0064-02	Data	Fevereiro 2026