


Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, cou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

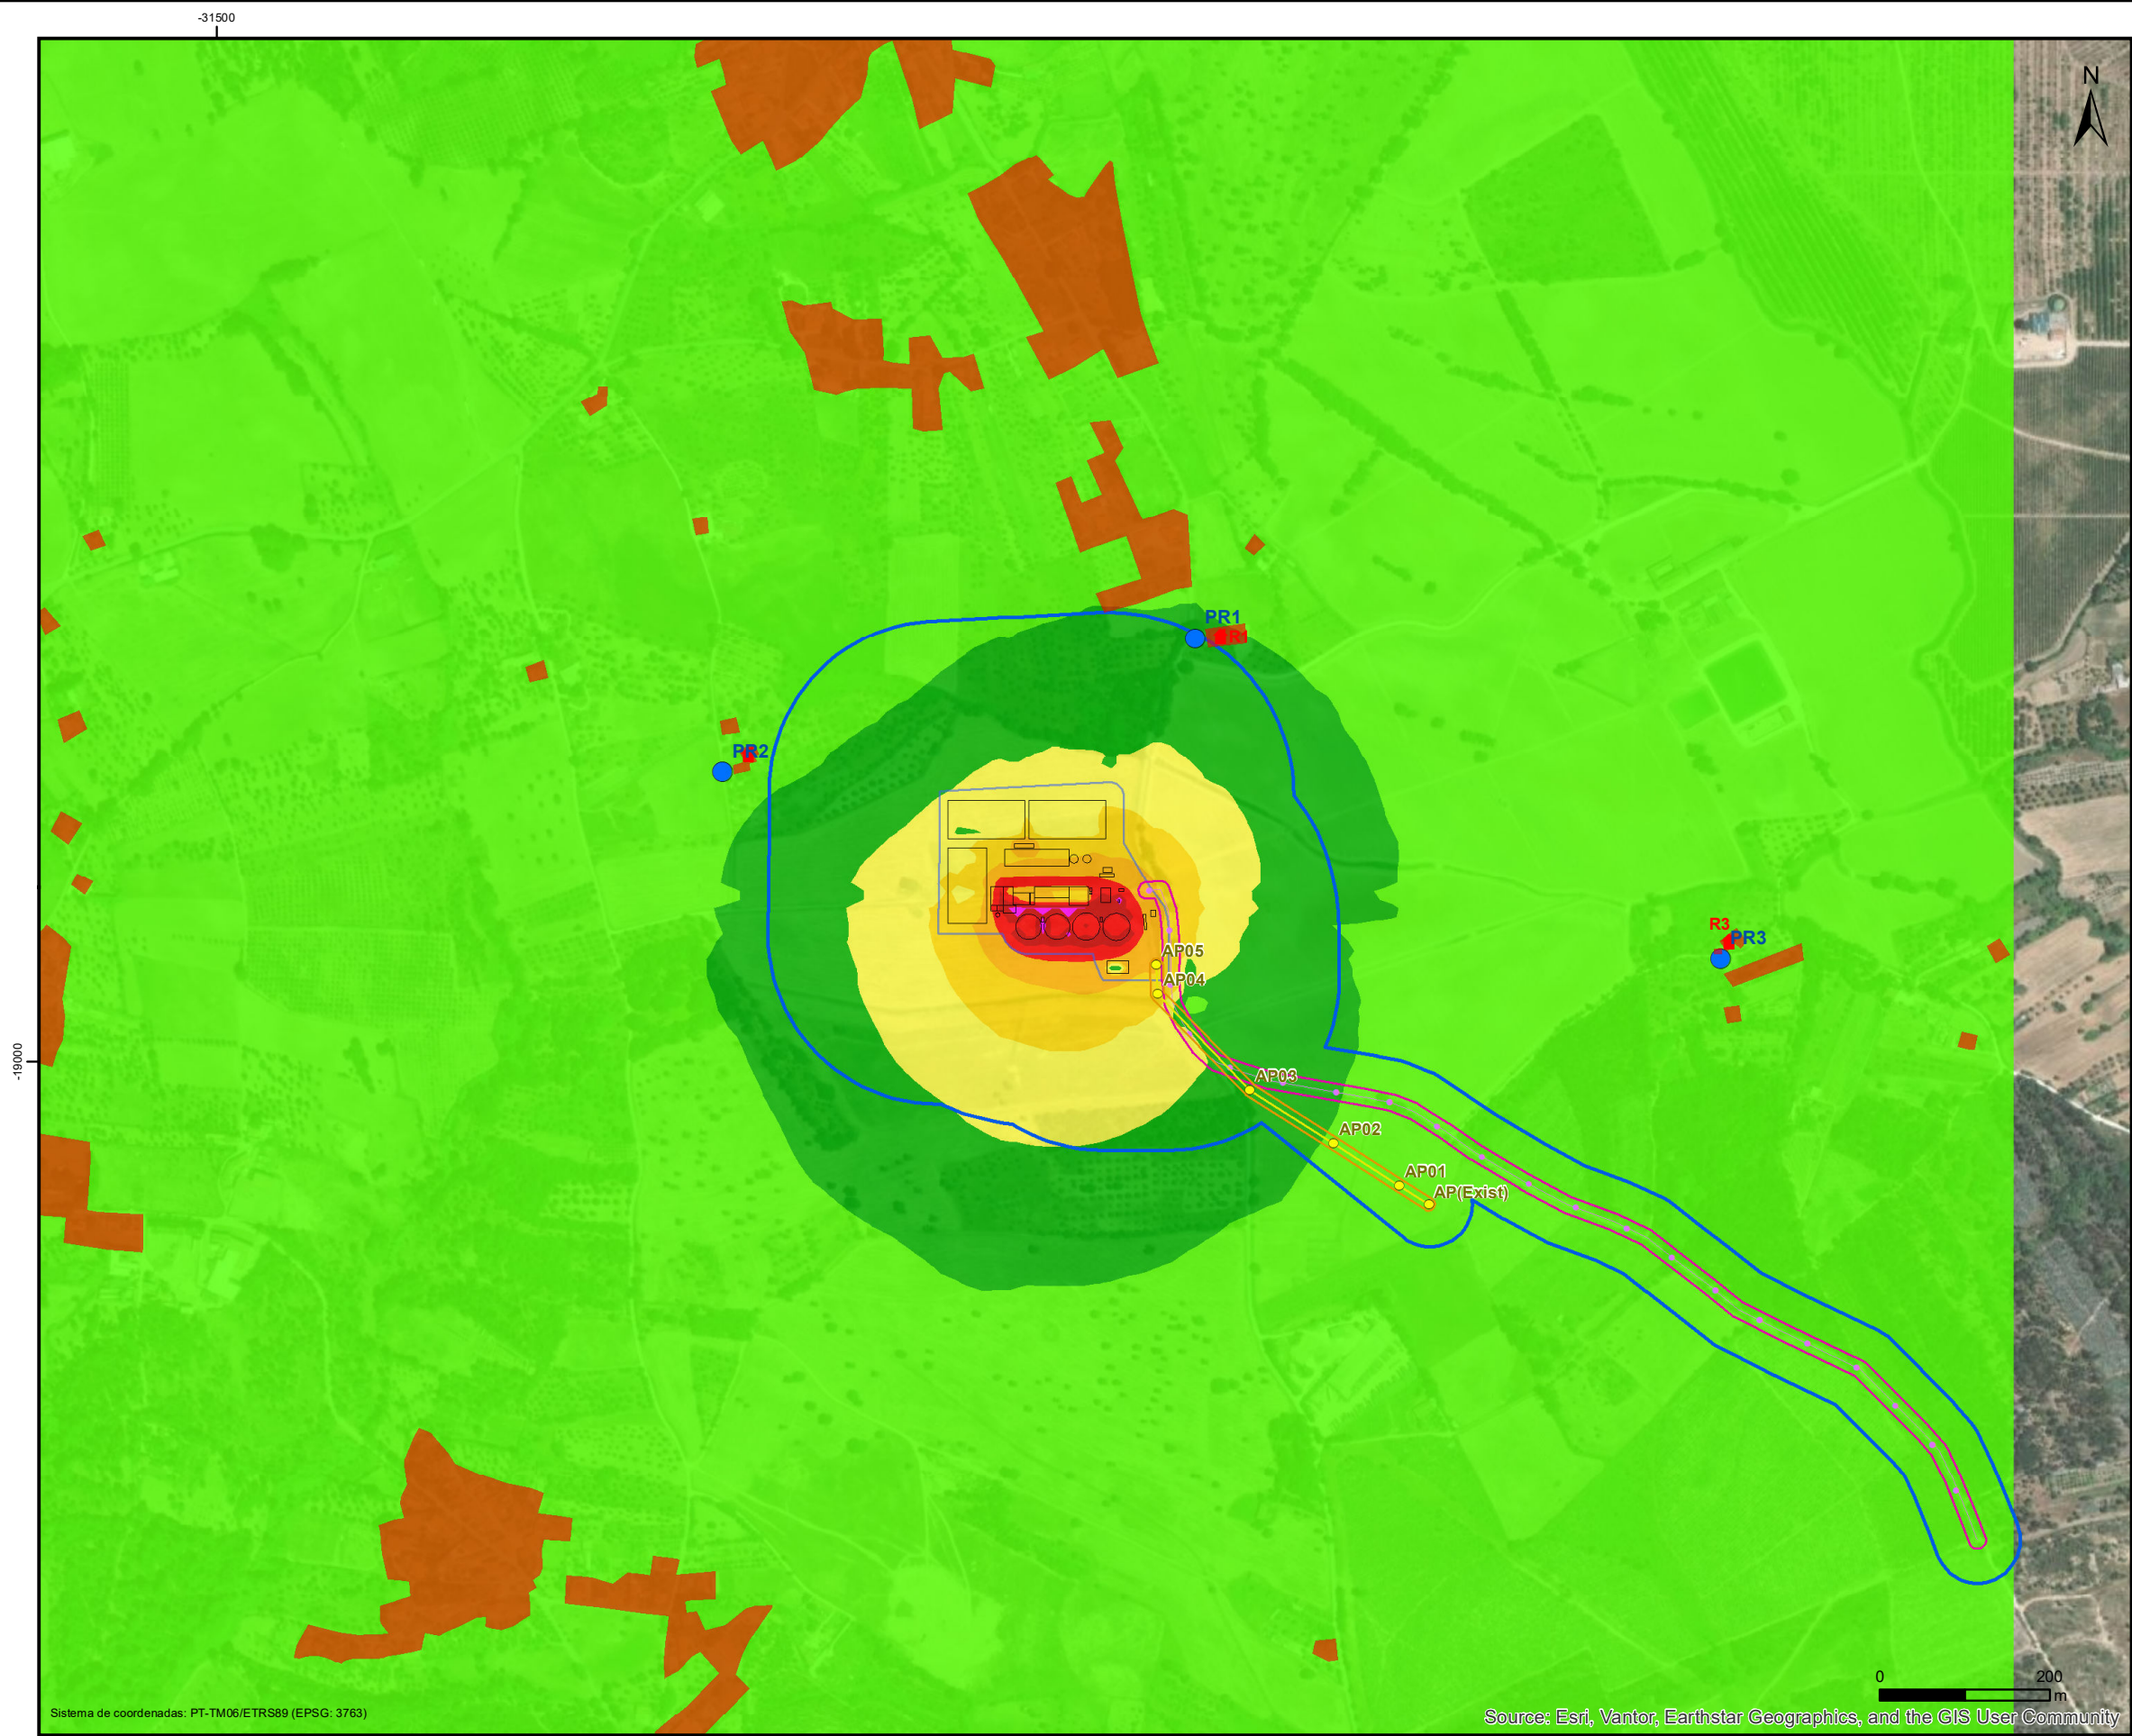

### Unidade de Produção de Biometano de Torres Novas (UPB TN)

- Área de estudo
- Área de implantação (AI) da UPB
- Elementos de projeto da AI
- Linha elétrica média tensão 30 kV e respetiva faixa de proteção
- Gasoduto e respetiva faixa de proteção

### Mapa de Ruído Particular da UPB de Torres Novas - Indicador Le

- Recetor sensível avaliado

- Ponto de medição

#### Classes de níveis sonoros

- < 40
- <= 40 a < 45
- <= 45 a < 50
- <= 50 a < 55
- <= 55 a < 60
- <= 60 a < 65
- <= 65 a < 70
- <= 70 a < 75

Fonte: EngiAc (2025)



Projeto

### UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS

|             |            |      |      |  |        |
|-------------|------------|------|------|--|--------|
| Projeto     | A. Peixoto |      |      |  |        |
| Desenho     | A. Pires   |      |      |  |        |
| Verificação | S. Serra   |      |      |  |        |
| Aprovação   | S. Serra   | Rev. | Data |  | Aprov. |

Escala

1/8 000

Fase

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS  
MAPA DE RUÍDO PARTICULAR DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS - INDICADOR LE

Número

453

Folha

T2025-0064-02-EX-ENV-EIA-453

Processo

T2025-0064-02

Data

Fevereiro 2026

1/1

Revisão

00