



**GASDATERRA – SOCIEDADE DE RECONVERSÃO
DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS EM ENERGIA, LDA**

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS

**PROJETO DE EXECUÇÃO
EIA – VOLUME IV - ANEXOS
ANEXO 5 – AMBIENTE SONORO**

Revisão 00

Lisboa, 2 de dezembro de 2025

Esta página foi deixada propositadamente em branco

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	02/12/2025	Emissão inicial

**GASDATERRA – SOCIEDADE DE RECONVERSÃO DE RESÍDUOS
AGRÍCOLAS EM ENERGIA, LDA
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS**

PROJETO DE EXECUÇÃO

EIA – VOLUME IV - ANEXOS

ANEXO 5 – AMBIENTE SONORO

ANEXOS

ANEXO 5.1 – Relatório de Avaliação Acústica

Esta página foi deixada propositadamente em branco

ANEXO 5.1 – Relatório de avaliação acústica

Esta página foi deixada propositadamente em branco



Avaliação Acústica

Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa duração.

Requerente: Quadrante S.A.

Referência do Relatório: 25.3066.RAIE.Rlt1.Vrs1

Atividade: EIA do projeto "UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS"

Local do Ensaio: Freguesia de Olaia, concelho de Torres Novas

Processo: Monitorização

Data dos Ensaios: 14 e 15/07/2025
24 e 25/07/2025

Data do Relatório: 02-12-2025

Total de Páginas: 25
(anexos)

SONOMETRIA

MEDIÇÕES DE SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS,
CONSULTORIA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA

RUA DA MINA 21 LOJA, BARRUNCHAL
2710-157 SINTRA

NC 504 704 745
t 214 264 806 | Comercial@sonometria.pt
www.sonometria.pt

ÍNDICE

1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO	3
1.1. Descrição e Objetivo	3
1.2. Dados Identificadores dos Ensaio	3
1.3. Definições	4
2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO	6
2.1. Metodologia	6
2.2. Instrumentação e Medições	6
2.3. Condições meteorológicas	8
3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES	10
3.1. Dados Obtidos	10
3.2. Avaliação dos Valores Limite de Exposição	15
3.3. Interpretação dos Resultados e Conclusões	16
ANEXOS	17
A LOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIAS	18
B PLANO DE AMOSTRAGENS	20
C CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535)	21
D CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DO SONÓMETRO	24

1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO

1.1. Descrição e Objetivo

O presente relatório foi realizado no âmbito do EIA do projeto “UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS”.

O objetivo da presente Avaliação Acústica consiste na quantificação do ruído residual existente junto dos conjuntos de recetores localizados da área de potencial influência acústica do projeto, para determinação da Situação de Referência e pretende avaliar o cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, estabelecido no artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro).

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2021), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2020), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaços


Requerente	Quadrante S.A.
Atividade avaliada	EIA do projeto “UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS”
Localização da atividade	Freguesia de Olaia, concelho de Torres Novas
Local da medição exterior (Coordenadas ETRS89)	Ponto PR1: 39°30'3.86"N; 8°29'9.51"W Ponto PR2: 39°29'58.69"N; 8°29'32.73"W Ponto PR3: 39°29'58.69"N; 8°29'32.73"W
Identificação/Caracterização das Fontes de Ruído	Tráfego rodoviário E local (pouco expressivo), natureza (fonação humana e aerodinâmica vegetal)
Horário de funcionamento da atividade	-

1.3. Definições


▪ **Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2021)** - No âmbito do Decreto-Lei nº 9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e “ruído residual” equivale a “som residual”.

- **Som total** - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.
- **Som específico** - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está associada a uma determinada fonte.
- **Som residual** - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.

Designações do som total, específico e residual

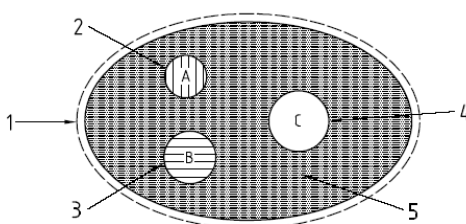

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

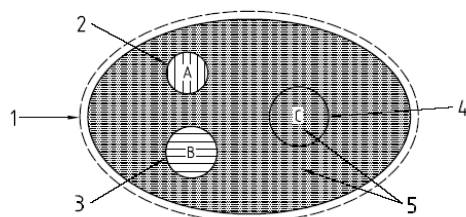

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)

1 - som total; 2 - som específico A; 3 - som específico B; 4 - som específico C; 5 - som residual.

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.

Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.

Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

- **Som inicial** - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer modificação.
- **Som flutuante** - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.
- **Som intermitente** - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.
- **Som impulsivo** - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.
- **Som tonal** - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de banda estreita que emergem de modo audível do som total.

- **Períodos de Referência** – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos”:
 - **Diurno** (07h00min. às 20h00min.)
 - **Entardecer** (20h00min. às 23h00min.)
 - **Noturno** (23h00min. às 07h00min.).
- **Ruído Ambiente** – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”.
- **Ruído Particular** – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
- **Ruído Residual** – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação determinada;
- **Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, L_{Aeq}** , de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{T} \int_0^T 10^{\frac{L_A(t)}{10}} dT \right] \text{dB(A)}$$

sendo: $L_A(t)$ o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
 T o período de referência em que ocorre o ruído particular

- **Indicador de Ruído Diurno (L_d) ou (L_{day})** - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
- **Indicador de Ruído do Entardecer (L_e) ou ($L_{evening}$)** - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
- **Indicador de Ruído Noturno (L_n) ou (L_{night})** - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;
- **Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (L_{den})** - “o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

$$L_{den} = 10 \times \log \frac{1}{24} \left[13 \times 10^{\frac{L_d}{10}} + 3 \times 10^{\frac{L_e+5}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right]$$

- **Zonas Sensíveis** - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;
- **Zonas Mistas** - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”;
- **Zona Urbana Consolidada** - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação”.

2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO

2.1. Metodologia

Nº	Ensaio	Método de Ensaio
7	Medição de níveis de pressão sonora.	NP ISO 1996-1:2021
	Determinação do nível sonoro médio de	NP ISO 1996-2:2021
	longa duração	SPT_08_RAMB_Lden_10

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2021), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2020). A análise dos resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro.

Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no **Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de exposição**, nomeadamente:

Número 1 – *Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição:*

- As **zonas mistas** não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador L_{den} , e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador L_n ;
- As **zonas sensíveis** não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador L_{den} , e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador L_n ;

Número 3 – *Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limites de L_{den} igual ou inferior a 63 dB(A) e L_n igual ou inferior a 53 dB(A).*

Incertezas:

De acordo com o “Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 - Julho 2020” da Agência Portuguesa do Ambiente (cap. 2.3.4), os resultados finais das medições/cálculos, a constarem do relatório do ensaio acústico, serão arredondados ao número inteiro e sem apresentação nem contabilização de incertezas, a fim de serem comparados com os valores-limite estabelecidos no RGR.

Os valores limite de exposição estabelecidos no artigo 11º do RGR, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, constituem as regras de decisão seguidas, para declarar a conformidade com os requisitos legais.

2.2. Instrumentação e Medições

As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, nomeadamente:

- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Premium, nº de Série 61277 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823:
Data da Última Verificação Periódica: junho de 2025;
Certificado de Calibração número CL-42702RD-25 e de Verificação nº VP-42705ML-25.
- Termoanemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração CL-4639TH-25 de 2025-01-23 e CL-4638VA-25 de 2025-01-29 (termómetro e anemómetro, respetivamente).

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do

que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.

Nos pontos exteriores as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro situado a uma altura compreendida entre 1,2 m e 1,5 m acima do solo ou 3,8 m a 4,2 m acima do solo, face à altura dos recetores sensíveis avaliados (1 piso).

As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L_{Aeq} (nível sonoro contínuo equivalente).

No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições, número de medições e respetiva duração).

Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias, cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa. Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições.

A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:

$$L_{Aeq,T} = 10 \times \lg \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 10^{(L_{Aeq,t})_i/10} \right]$$

Onde:

- n é o número de medições,
- $(L_{Aeq,t})_i$ é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.

Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser aplicada a seguinte equação:

$$L_{Aeq,T} = 10 \times \lg \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n t_i \times 10^{(L_{Aeq,t})_i/10} \right]$$

Onde:

- n é o número de medições,
- t_i é a duração do ciclo i,
- $(L_{Aeq,t})_i$ é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
- $T = \sum t_i$ corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de referência em análise.

A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em termos de $L_{Aeq,t}$, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de propagação que influenciam o registo de medição.

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do indicador de longa duração L_d , L_e , L_n ou $L_{Aeq,T}$ (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.

Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se

$$L_{Aeq,T} = \overline{L_{AE}} + 10 \times \lg n - 10 \times \lg \left(\frac{T}{t_0} \right)$$

Onde:

- L_{AE} é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no intervalo de tempo T (em segundos),
- $t_0=1$ segundo.

No presente caso as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento do Laboratório, 3 amostragens de 15 minutos cada num dia, e mais 3 amostragens de 15 minutos noutro dia. Realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre amostras, tal como se descreve no Anexo B – Plano de Amostragens.

2.3. Condições meteorológicas

As condições meteorológicas verificadas em cada medição são apresentadas nos quadros do capítulo seguinte.

De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou recetor avaliado são efetuadas as correções C_{met} ao ruído ambiente (incluindo ruído particular avaliado em condições de propagação favoráveis à propagação sonora da fonte em avaliação):

L_d de Longa Duração = $L_d - C_{met}$ diurno

L_e de Longa Duração = $L_e - C_{met}$ entardecer

L_n de Longa Duração = $L_n - C_{met}$ noturno

Nota :

$C_{met} = 0$ se $dp \leq 10(hs+hr) \approx (hs+hr)/dp \geq 0.1$

e

$C_{met} = C_0 [1-10(hs+hr)/dp]$ se $dp > 10(hs+hr) \approx (hs+hr)/dp < 0.1$

Onde:

hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.

hr – Altura relativa do microfone em metros.

dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.

C_0 – Facto que depende das estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C_0 diurno = 1,47 dB(A), C_0 do Entardecer = 0,7 dB(A) e C_0 noturno = 0 dB(A). No caso de medições desfavoráveis, o valor de C_0 , para converter em condições favoráveis é $C_0 = -10$ dB.

As correções C_{met} deverão ser efetuadas sobre o ruído ambiente (que inclui ruído particular de determinada atividade avaliada), sempre que o ponto recetor esteja sujeito à influência significativa dessa determinada fonte sonora.

Sempre que se concluir que o ponto recetor está sujeito à influência das condições meteorológicas (isto é, quando não se verificar a fórmula (11) da NP ISO 1996-2(*), aplicável a solo poroso), os procedimentos de medição por técnica de amostragem devem ser efetuados preferencialmente sob condições favoráveis ou muito favoráveis à propagação sonora (secção 8.2 da NP ISO 1996-2).

Neste caso, de acordo com a NP ISO 1996-2:2021 as medições de curta duração (uma amostra, ou poucas) devem ser realizadas durante condições favoráveis ou muito favoráveis de propagação sonora, correspondentes às janelas meteorológicas M3 e M4, respetivamente, conforme definido no quadro 2. Estas janelas meteorológicas correspondem às situações em que o valor típico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m de altura se situa entre os 3 m/s e os 6 m/s, janela meteorológica M3 ou favorável, e às situações em que o valor típico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m de altura é superior a 6 m/s, durante o dia, ou superior ou igual a - 1 m/s, durante a noite, janela meteorológica M4 ou muito favorável.

As janelas meteorológicas encontram-se definidas no quadro 4 da norma NP ISO 1996-2, que se transcreve no quadro seguinte.

Janelas meteorológicas	Alcance D/R_{cur}	Valor representativo D/R_{cur}	Descrição verbal
M1a)	< - 0,04	- 0,08	Desfavorável
M2b)	- 0,04 ... 0,04	0,00	Neutro ou homogéneo
M3c)	0,04 ... 0,12	0,08	Favorável
M4d)	> 0,12	0,16	Muito favorável

- a) Valor típico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: < 1 m/s e < - 1 m/s, respetivamente para o dia e para a noite.
- b) Valor típico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: 1 m/s a 3 m/s.
- c) Valor típico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: 3 m/s a 6 m/s.
- d) Valor típico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: > 6 m/s e $\geq$ - 1 m/s, respetivamente para o dia e para a noite.

No caso em apreço as medições efetuadas pretenderam caracterizar o ambiente sonoro global existente, decorrente da conjugação de todas as fontes de ruído envolventes, sendo a principal fonte sonora com relevância nos resultados, o ruído do tráfego rodoviário local e a natureza.

Todas as medições efetuadas cumprem as condições anteriormente apresentadas, considera-se que os resultados obtidos são independentes das condições atmosféricas.

3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES

3.1. Dados Obtidos

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente no exterior realizadas para os três períodos são apresentados nos quadros seguintes.

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Os resultados apresentados são válidos nas condições do ruído verificadas nos momentos em que decorreram as medições.

Ponto PR1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #412	21/07/2025	Das 14:39 às 14:54	45,4	49,9	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 43%
Med.2 Mem. #413	21/07/2025	Das 14:54 às 15:09	47,4	52,0	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 43%
Med.3 Mem. #414	21/07/2025	Das 15:09 às 15:24	43,6	48,4	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 43%
Med.4 Mem. #527	25/07/2025	Das 10:32 às 10:47	48,7	53,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 26°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 41%
Med.5 Mem. #528	25/07/2025	Das 10:47 às 11:02	44,6	47,5	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 27°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 39%
Med.6 Mem. #529	25/07/2025	Das 11:02 às 11:17	45,5	50,2	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 27°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 39%

Ponto PR1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #427	21/07/2025	Das 22:05 às 22:20	41,9	47,5	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 21°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 77%
Med.2 Mem. #428	21/07/2025	Das 22:20 às 22:35	43,2	47,8	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 21°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 77%
Med.3 Mem. #429	21/07/2025	Das 22:35 às 22:50	44,1	47,9	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 20°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 77%
Med.4 Mem. #509	24/07/2025	Das 21:09 às 21:24	44,6	49,0	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 24°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%
Med.5 Mem. #510	24/07/2025	Das 21:24 às 21:39	43,7	45,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 24°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%
Med.6 Mem. #511	24/07/2025	Das 21:39 às 21:54	42,4	44,8	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 24°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%

Ponto PR1 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #430	21/07/2025	Das 23:04 às 23:19	43,1	47,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 20°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.2 Mem. #431	21/07/2025	Das 23:19 às 23:34	41,4	46,0	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 20°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.3 Mem. #432	21/07/2025	Das 23:34 às 23:49	43,6	46,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 20°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.4 Mem. #518	25/07/2025	Das 0:02 às 0:17	42,9	47,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 23°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 47%
Med.5 Mem. #519	25/07/2025	Das 0:17 às 0:32	43,4	45,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 23°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 47%
Med.6 Mem. #520	25/07/2025	Das 0:32 às 0:47	40,7	43,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 23°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 47%

Ponto PR2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #415	21/07/2025	Das 15:39 às 15:54	43,7	47,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 41%
Med.2 Mem. #416	21/07/2025	Das 15:54 às 16:09	44,7	49,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 41%
Med.3 Mem. #417	21/07/2025	Das 16:09 às 16:24	42,9	45,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 41%
Med.4 Mem. #530	25/07/2025	Das 11:31 às 11:46	45,3	49,7	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 29°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 36%
Med.5 Mem. #531	25/07/2025	Das 11:46 às 12:01	42,4	46,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 29°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 36%
Med.6 Mem. #532	25/07/2025	Das 12:01 às 12:16	43,8	46,2	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 29°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 36%

Ponto PR2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #424	21/07/2025	Das 21:02 às 21:17	43,5	48,0	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 21°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 78%
Med.2 Mem. #425	21/07/2025	Das 21:17 às 21:32	40,2	44,8	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 21°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 78%
Med.3 Mem. #426	21/07/2025	Das 21:32 às 21:47	42,4	45,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 21°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 78%
Med.4 Mem. #506	24/07/2025	Das 20:16 às 20:31	39,9	43,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 26°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 43%
Med.5 Mem. #507	24/07/2025	Das 20:31 às 20:46	40,7	42,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 26°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 43%
Med.6 Mem. #508	24/07/2025	Das 20:46 às 21:01	42,5	46,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 26°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 43%

Ponto PR2 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #433	22/07/2025	Das 0:00 às 0:15	40,6	44,0	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 17°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.2 Mem. #434	22/07/2025	Das 0:15 às 0:30	41,9	46,4	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 17°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.3 Mem. #435	22/07/2025	Das 0:30 às 0:45	39,8	42,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 17°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.4 Mem. #521	25/07/2025	Das 0:58 às 1:13	40,4	45,2	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 23°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 48%
Med.5 Mem. #522	25/07/2025	Das 1:13 às 1:28	43,2	45,2	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 23°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 48%
Med.6 Mem. #523	25/07/2025	Das 1:28 às 1:43	41,0	42,9	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 23°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 48%

Ponto PR3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #418	21/07/2025	Das 16:38 às 16:53	42,1	47,7	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 42%
Med.2 Mem. #419	21/07/2025	Das 16:53 às 17:08	43,8	46,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Tráfego local (esporádico) audível; Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 42%
Med.3 Mem. #420	21/07/2025	Das 17:08 às 17:23	41,0	43,7	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 28°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 42%
Med.4 Mem. #524	25/07/2025	Das 9:39 às 9:54	45,1	49,5	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 41%
Med.5 Mem. #525	25/07/2025	Das 9:54 às 10:09	43,2	46,1	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 41%
Med.6 Mem. #526	25/07/2025	Das 10:09 às 10:24	42,9	45,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 26°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 40%

Ponto PR3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #421	21/07/2025	Das 20:06 às 20:21	41,2	46,8	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 22°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 78%
Med.2 Mem. #422	21/07/2025	Das 20:21 às 20:36	39,9	44,5	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 22°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 78%
Med.3 Mem. #423	21/07/2025	Das 20:36 às 20:51	40,4	44,2	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 22°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 78%
Med.4 Mem. #512	24/07/2025	Das 22:12 às 22:27	40,9	45,3	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%
Med.5 Mem. #513	24/07/2025	Das 22:27 às 22:42	38,7	42,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%
Med.6 Mem. #514	24/07/2025	Das 22:42 às 22:57	40,6	44,2	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%

Ponto PR3 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID	Data	Intervalo de medição	L _{Aeq fast} [dB(A)]	L _{Aeq imp.} [dB(A)]	Componentes Penalizantes	Observações
Med.1 Mem. #436	22/07/2025	Das 0:54 às 1:09	37,9	42,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 17°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.2 Mem. #437	22/07/2025	Das 1:09 às 1:24	37,0	41,5	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 17°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.3 Mem. #438	22/07/2025	Das 1:24 às 1:39	40,4	42,7	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 17°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NW; HR 79%
Med.4 Mem. #515	24/07/2025	Das 23:02 às 23:17	42,6	46,4	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%
Med.5 Mem. #516	24/07/2025	Das 23:17 às 23:32	38,4	41,6	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%
Med.6 Mem. #517	24/07/2025	Das 23:32 às 23:47	39,1	42,0	Tonais: Não Impulsivas: Não	Natureza pouco audível. Temp. 25°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direç. Vento NE; HR 44%

3.2. Avaliação dos Valores Limite de Exposição

(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído)

* Os recetores avaliados e os pontos de medição localizam-se no concelho de Torres Novas. Nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR, o território do referido concelho ainda não possui classificação acústica, no âmbito dos respetivos PDM em vigor, aprovado pelo RCM 16/97, na redação atual.

Neste contexto, **os recetores sensíveis avaliados têm a verificar os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de classificação acústica** (número 3 do artigo 11º do RGR): $L_{den} \leq 63 \text{ dB(A)}$ e $L_n \leq 53 \text{ dB(A)}$.

Considerando os valores expostos nos quadros anteriores, em seguida apresentam-se os resultados (média logarítmica):

PR1 - Período Diurno (07h-20h)				Período do Entardecer (20h-23h)			Período Noturno (23h-07h)					
ID	Data	L _{Aeq} fast Parcial [dB(A)]	L _d [dB(A)]	ID	Data	L _{Aeq} fast Parcial [dB(A)]	L _e [dB(A)]	ID	Data	L _{Aeq} fast Parcial [dB(A)]	L _n [dB(A)]	L _{den} [dB(A)]
Med.1	14/07/2025	45,4	46,2	Med.1	14/07/2025	41,9	43,4	Med.1	14/07/2025	43,1	42,6	49,6
Med.2	14/07/2025	47,4		Med.2	14/07/2025	43,2		Med.2	14/07/2025	41,4		
Med.3	14/07/2025	43,6		Med.3	14/07/2025	44,1		Med.3	14/07/2025	43,6		
Med.4	25/07/2025	48,7		Med.4	24/07/2025	44,6		Med.4	25/07/2025	42,9		
Med.5	25/07/2025	44,6		Med.5	24/07/2025	43,7		Med.5	25/07/2025	43,4		
Med.6	25/07/2025	45,5		Med.6	24/07/2025	42,4		Med.6	25/07/2025	40,7		

PR2 - Período Diurno (07h-20h)				Período do Entardecer (20h-23h)				Período Noturno (23h-07h)				
ID	Data	L _{Aeq fast} Parcial [dB(A)]	L _d [dB(A)]	ID	Data	L _{Aeq fast} Parcial [dB(A)]	L _e [dB(A)]	ID	Data	L _{Aeq fast} Parcial [dB(A)]	L _n [dB(A)]	L _{den} [dB(A)]
Med.1	14/07/2025	43,7	43,9	Med.1	14/07/2025	43,5	41,7	Med.1	15/07/2025	40,6	41,3	48,1
Med.2	14/07/2025	44,7		Med.2	14/07/2025	40,2		Med.2	15/07/2025	41,9		
Med.3	14/07/2025	42,9		Med.3	14/07/2025	42,4		Med.3	15/07/2025	39,8		
Med.4	25/07/2025	45,3		Med.4	24/07/2025	39,9		Med.4	25/07/2025	40,4		
Med.5	25/07/2025	42,4		Med.5	24/07/2025	40,7		Med.5	25/07/2025	43,2		
Med.6	25/07/2025	43,8		Med.6	24/07/2025	42,5		Med.6	25/07/2025	41,0		

PR3 - Período Diurno (07h-20h)				Período do Entardecer (20h-23h)				Período Noturno (23h-07h)				
ID	Data	L _{Aeq} fast Parcial [dB(A)]	L _d [dB(A)]	ID	Data	L _{Aeq} fast Parcial [dB(A)]	L _e [dB(A)]	ID	Data	L _{Aeq} fast Parcial [dB(A)]	L _n [dB(A)]	L _{den} [dB(A)]
Med.1	14/07/2025	42,1	43,2	Med.1	14/07/2025	41,2	40,4	Med.1	15/07/2025	37,9	39,7	46,7
Med.2	14/07/2025	43,8		Med.2	14/07/2025	39,9		Med.2	15/07/2025	37,0		
Med.3	14/07/2025	41,0		Med.3	14/07/2025	40,4		Med.3	15/07/2025	40,4		
Med.4	25/07/2025	45,1		Med.4	24/07/2025	40,9		Med.4	24/07/2025	42,6		
Med.5	25/07/2025	43,2		Med.5	24/07/2025	38,7		Med.5	24/07/2025	38,4		
Med.6	25/07/2025	42,9		Med.6	24/07/2025	40,6		Med.6	24/07/2025	39,1		

Assim, os **indicadores de longa duração L_{den} e L_n obtidos** (tendo em conta as regras de arredondamento aplicáveis, para comparação aos limites legais) são:

Ponto PR1: $L_{den} = 50 \text{ dB(A)}$; $L_n = 43 \text{ dB(A)}$

Ponto PR2: $L_{den} = 48 \text{ dB(A)}$; $L_n = 41 \text{ dB(A)}$

Ponto PR3: $L_{den} = 47 \text{ dB(A)}$; $L_n = 40 \text{ dB(A)}$

De acordo com os resultados apresentados, **os indicadores de longa duração L_{den} e L_n obtidos cumprem os valores limite de exposição aplicáveis – ausência de classificação acústica [$L_{den} \leq 63$ dB(A) e $L_n \leq 53$ dB(A)], conforme estabelecido no número 3 do artigo 11º, do RGR.**

3.3. Interpretação dos Resultados e Conclusões

Perante os resultados obtidos, no âmbito do EIA do projeto “UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DE TORRES NOVAS”, **conclui-se que os níveis sonoros de longa duração junto dos recetores sensíveis caracterizados pelos pontos PR1 a PR3, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis, conforme estabelecido no número 3, artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro.**

Os pareceres e as opiniões assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação.

02-12-2025

Elaborado:

Assinatura


RUI LEONARDO
(Técnico de Laboratório)
| Eng. do Ambiente |

Verificado e Aprovado por:



JOÃO PEDRO SILVA
(Diretor da Qualidade)
| Eng.º Mc., D.F.A. Eng.ª Acústica |

ANEXOS

A | LOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIAS

B | PLANO DE AMOSTRAGENS

C | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535)

D | CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DO SONÓMETRO

A | LOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIAS

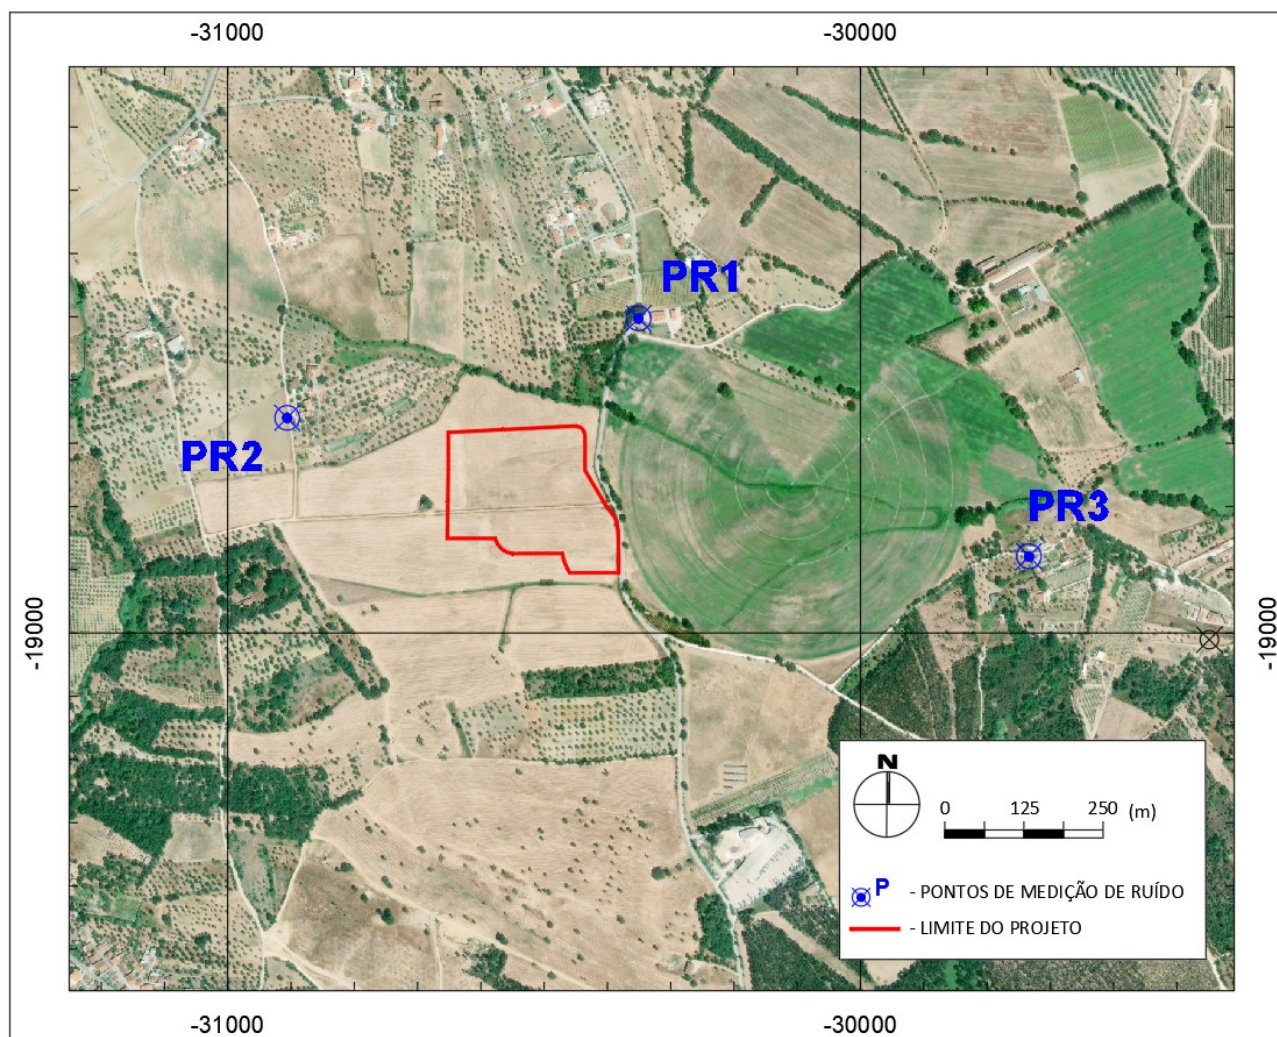


Figura 1 – Localização dos pontos de medição



Figura 2 – Apontamento fotográfico pontos PR1



Figura 3 – Apontamento fotográfico pontos PR2



Figura 4 – Apontamento fotográfico pontos PR3

B | PLANO DE AMOSTRAGENS

Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano de mostragens selecionado.

1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo?

☒ Plano Geral; ☐ Outro Plano.

2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise:

☒ Tráfego rodoviário; ☐ Tráfego ferroviário; ☐ Tráfego aéreo; ☐ Indústria; ☒ Outra (natureza)

Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar

3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:

Descrição do Plano de Amostragens Geral: 3 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia e 3 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB realizar nova amostragem.

Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado *in situ* não evidenciam qualquer característica especial da fonte de ruído em apreço que permita concluir, à partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo.

4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:

Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.

Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.

5- Comentários:

Nada a assinalar.

C | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535)



Anexo Técnico de Acreditação L0535-1 Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaíes, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2018

The body indicated below is accredited as a Testing Laboratory according to ISO/IEC 17025

Sonometria, Medições de Som, Projectos Acústicos, Consultoria, Higiene e Segurança, Lda.
Laboratório

Endereço Rua da Mina 21 - Loja
Address Barrunchal
2710-157 Sintra
Contacto João Pedro Silva
Contact
Telefone 214264806
Fax -----
E-mail joao.pedro.silva@sonometria.pt
Internet http://www.sonometria.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Accreditation Scope Summary

Acústica e Vibrações

Acoustics and Vibrations

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.

Este Anexo Técnico é válido desde 2024-04-18 e substitui o(s) anteriormente emitido(s) com o mesmo código.
Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em www.ipac.pt ou clicando na ligação abaixo: <http://www.ipac.pt/docsig/?AR32-75FW-4FH7-R53N>

This Technical Annex is valid from the date on the left and replaces those previously issued with the same code. Its validity can be checked in the website hyperlink on the left.

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

Testing may be performed according to the following categories:

- 0 Ensaíes realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Ensaíes realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Ensaíes realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

- 0 Testing performed at permanent laboratory premises
- 1 Testing performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Testing performed at the permanent laboratory premises and outside

Anexo Técnico de Acreditação L0535-1

Accreditation Technical Annex

Sonometria, Medições de Som, Projectos Acústicos, Consultoria, Higiene e Segurança, Lda.
Laboratório

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
ACÚSTICA E VIBRAÇÕES <i>ACOUSTICS AND VIBRATIONS</i>				
1	Acústica de edifícios	Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de fachadas e elementos de fachada e determinação do índice de isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro padronizado de baixa frequência em compartimentos de volume inferior a 25m³ Método global com ruído de tráfego rodoviário,	NP EN ISO 16283-3:2017 NP EN ISO 717-1:2021	1
2	Acústica de edifícios	Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de fachadas e elementos de fachada e determinação do índice de isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro padronizado de baixa frequência em compartimentos de volume inferior a 25m³. Método global com altifalante	NP EN ISO 16283-3:2017 NP EN ISO 717-1:2021	1
3	Acústica de edifícios	Medição do isolamento sonoro a sons aéreos entre compartimentos e determinação do índice de isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro padronizado de baixa frequência em compartimentos de volume inferior a 25m³	NP EN ISO 16283-1:2014 NP EN ISO 16283-1:2014/A1:2019 NP EN ISO 717-1:2021	1
4	Acústica de edifícios	Medição do isolamento sonoro a sons de percussão de pavimentos e determinação do índice de isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro padronizado de baixa frequência em compartimentos de volume inferior a 25m³	NP EN ISO 16283-2:2021 NP EN ISO 717-2:2021	1
5	Acústica de edifícios	Medição do tempo de reverberação. Método da resposta impulsiva integrada (método de engenharia)	NP EN ISO 3382-2:2015	1
6	Acústica de edifícios	Medição dos níveis de pressão sonora de equipamentos de edifícios. Determinação do nível sonoro do ruído particular	NP EN ISO 16032:2009 Nota 4 do Documento LNEC 16 março 2023	1
7	Ruído Ambiente	Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa duração	NP ISO 1996-1:2021 NP ISO 1996-2:2021 SPT_08_RAMB_Lden_11	1
8	Ruído Ambiente	Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de incomodidade	NP ISO 1996-1:2021 NP ISO 1996-2:2021 Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2007 SPT_07_INCO_10	1
9	Ruído Ambiente	Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro contínuo equivalente	NP ISO 1996-1:2021 NP ISO 1996-2:2021 SPT_09_RAMB_Leq_07	1
FIM END				

Notas:

Notes:

- "SPT-#" indica Procedimento Interno do Laboratório.

Anexo Técnico de Acreditação L0535-1

Accreditation Technical Annex

Sonometria, Medições de Som, Projectos Acústicos, Consultoria, Higiene e Segurança,
Lda.
Laboratório

- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas ou nacionais homologadas (i.e., "ISO abc" equivale a "EN ISO abc" e "NP EN ISO abc" ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc...).



Documento assinado
eletronicamente por
Paulo Tavares
Vice-Presidente

D | CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DO SONÓMETRO



Trescal



Despacho de Qualificação IPQ N° 541/2023

Etiqueta N°: 2025-001-392383-4

Certificado de Verificação

Número 245.71-00690

Ref.ª do Serviço VP-42705ML-25

ENTIDADE

PÁGINA 1 de 1

NOME Sonometria, Medições de Som, Projecto Acústico, Consultoria, Higiene e Segurança Lda

ENDEREÇO Rua da Mina nº 21

2710-157 - Sintra

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO	Sonómetro com integrador			
CONSTITUIÇÃO	SONÓMETRO	MICROFONE	PRÉ-AMPLIFICADOR	CALIBRADOR
MARCA	01dB	01dB	01dB	RION
MODELO	Solo Premium	MCE 212	PRE 21 S	NC-74
NÚMERO SÉRIE	61277	93925	14450	34683823

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO	1
RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR	0,1 dB
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO	245.70.04.3.56

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO	Verificação Periódica
DATA	25/06/2025
MÉTODO	Comparação
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	Portaria nº 370/2023 de 15 de novembro e Proc. EIA PV 2501, Edição A, Revisão 00.
RASTREABILIDADE METROLÓGICA	Às unidades SI, através do Multímetro Keysight 34461A e Microfone Brüel & Kjær 4180 calibrados em Laboratórios Acreditados.

RESULTADO **Aprovado** O Equipamento CUMPRE os requisitos da Norma IEC 61672-3 e legislação aplicável.

Nota Ao abrigo da Portaria n.º 370/2023, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Sonómetros, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por 12 Meses, após a data da sua realização.

Assinatura válida

Digitally signed by Trescal Portugal, Lda
Date: 2025.06.27 15:22:01:00
Reason: Documento aprovado electronicamente

Executado Por

Hugo Duarte

O Responsável Técnico

Hugo Duarte

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Trescal Portugal

Site I: Parque Oriente, Av. D. Nuno Álvares Pereira, 4A, BL7 2695-167 - Bobadela

Site III: Rua Central da Gandra, nº 1512, R/C, 4585-116 Gandra

Telf: +351 219 585 378

Telf: +351 224 229 449

Email: info.portugal@trescal.comwebsite: www.trescal.pt

Trescal

Certificado de Calibração N° CL-42702RD-25

Calibration Certificate

Equipamento
Equipment

Sonómetro

Fabricante
Manufacturer

01dB

Modelo
Model

Solo

N° Série
Serial Number

61277

Código Interno
Internal Code

Data de Execução

2025-06-25

Data de Emissão

2025-06-25

Cliente
Client

Sonometria, Medições de Som, Projecto Acústico, Consultoria, Higiene e Segurança Lda

Morada
Address

Rua da Mina, N° 21
2710-404 - Sintra 2730-157 Sintra

Condições Ambientais

Environmental Conditions

Temperatura T = 23.2 ± 3°C
Temperature

Humidade Relativa H.R. = 54.3 ± 20 %hr
Relative Humidity

Pressão Atmosférica P.A. = 101.7 ± 3 kPa
Atmospheric Pressure

Local de Calibração Nas instalações do Laboratório - Site I

Calibration Location

Procedimento PC 2501, Edição A, Revisão 0
Procedure IEC 61672-3:2013

Rastreabilidade Os resultados apresentados estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).
Traceability The presented results are traced to national or international standards that carry out the units of measurement according to the International System of Units (SI).

Incerteza A incerteza de medição expandida apresentada, está expressa pela incerteza de medição padrão, multiplicada por um fator de expansão "k" que corresponde a uma probabilidade de cobertura de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o Doc. EA-4/02.
Uncertainty The expanded measurement uncertainty shown is expressed by the standard measurement uncertainty, multiplied by an expansion factor "k" which corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The uncertainty was calculated in accordance with Doc. EA-4/02.

Assinatura válida

Digitally signed by Trescal Portugal, Lda
Date: 2025.06.25 10:56 +01:00
Reason: Documento aprovado electronicamente

Executado Por

José Loja

O Responsável Técnico

Hugo Duarte

Hugo Duarte

Os resultados apresentados referem-se apenas aos itens calibrados. Não pode ser reproduzido parcialmente
The results presented refer only to the calibrated items. Cannot be partially reproduced

Trescal Portugal

Site I: Parque Oriente, Av. D. Nuno Álvares Pereira, 4A, B7, 2695-167 Bobadela
Site III: Rua Central da Gandra, nº 1512, R/C, 4585-116 Gandra

Telf: +351 219 585 378
Telf: +351 224 229 449

Página 1 de 12
Page 1 of 12

Email: info.portugal@trescal.com

Website: www.trescal.pt