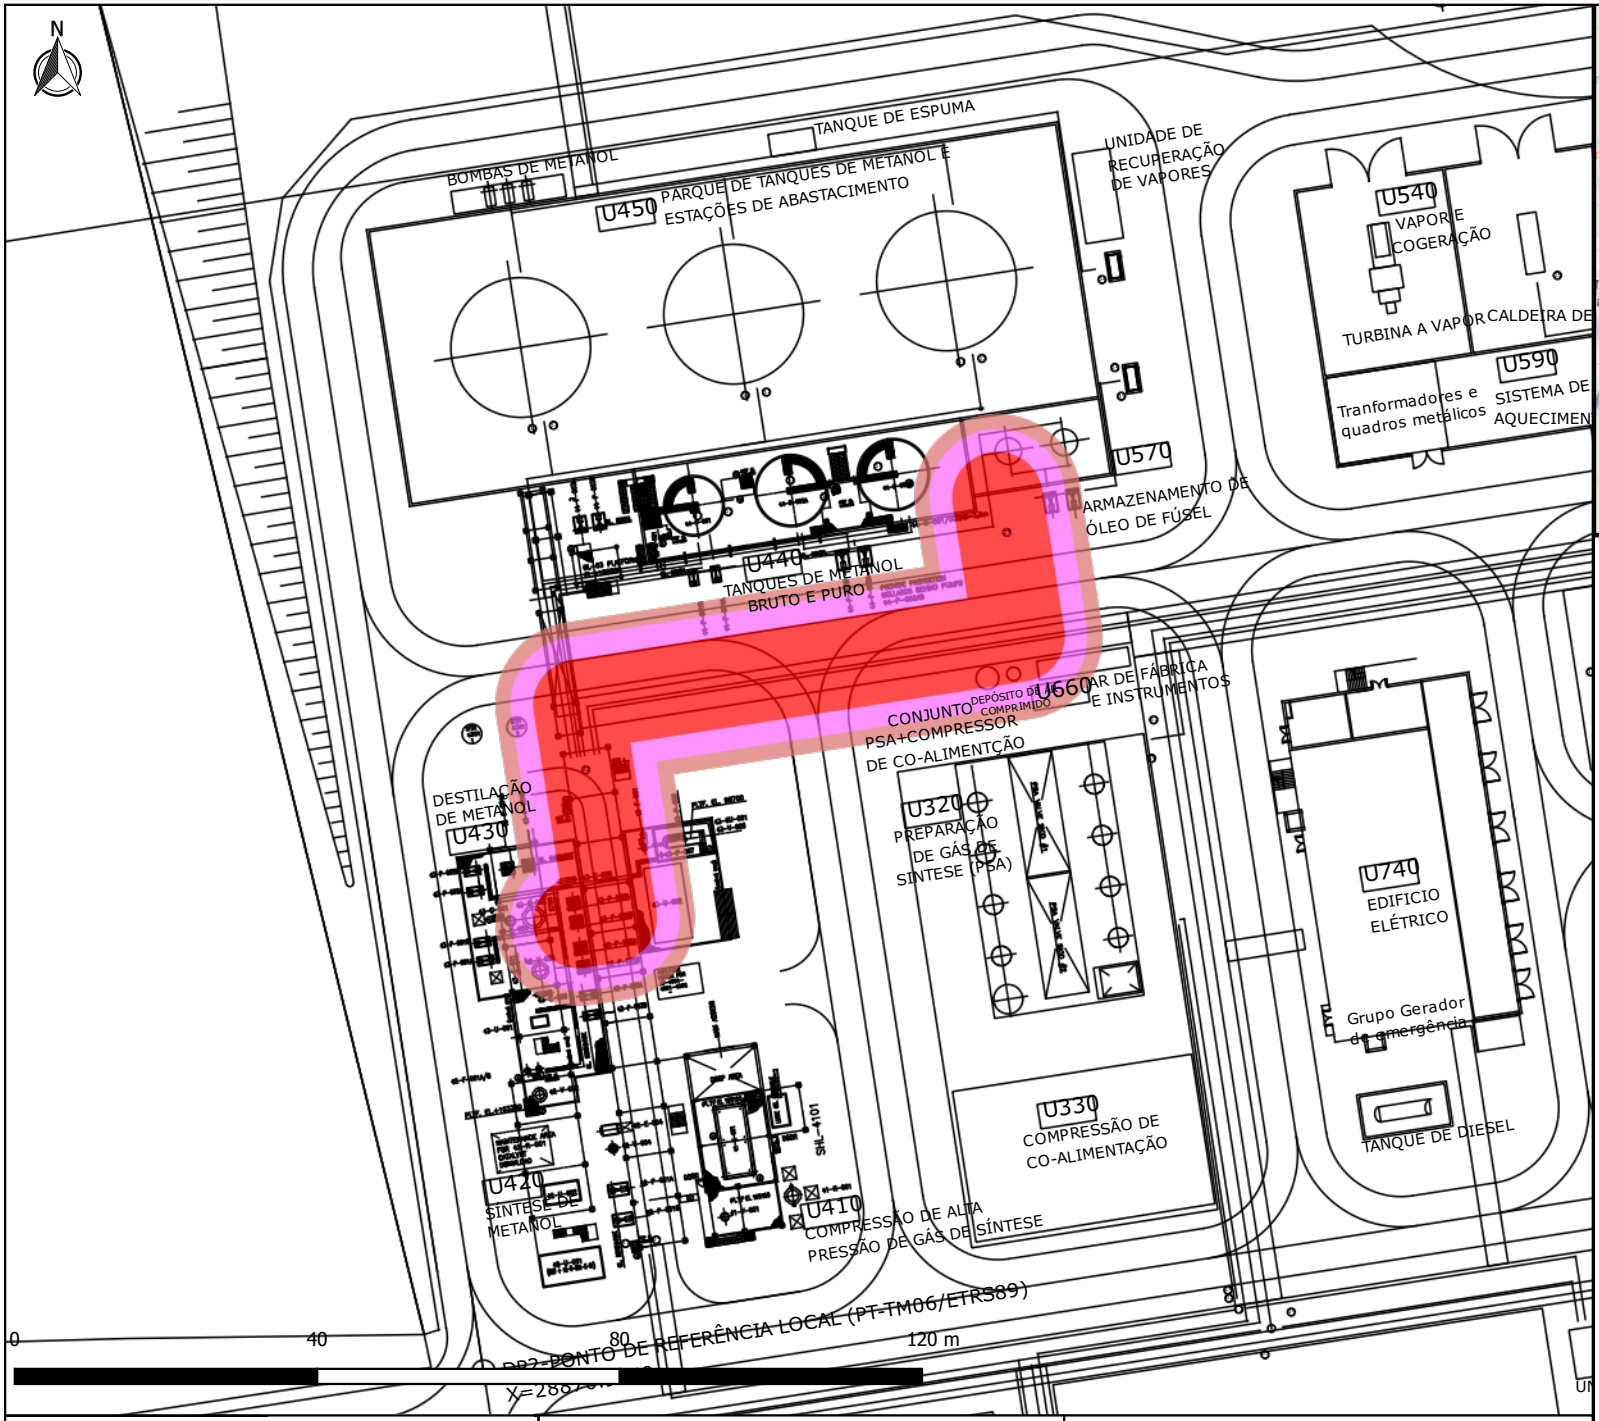

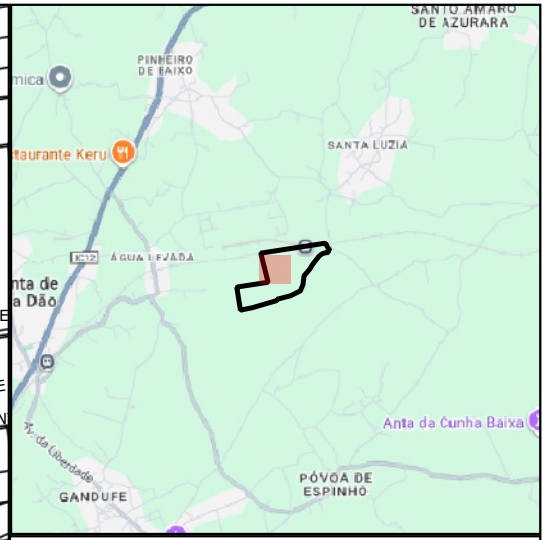

37.5 kW/m²	6 m
12.5 kW/m²	9 m
5 kW/m²	11 m
7 kW/m²	11 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 36 - Fuga da linha de fundo da coluna de refinação
43-C-002

Clima: 5,0/D

Cenário: Pool Fire

Data Rev. 0 Novembro 2025

1:1.000