



Michigan

$$\begin{array}{r} 118000 \\ + 40000 \\ \hline \end{array}$$

-  - Linie
-  - Linie
-  - Co
-  - Zo
-  - Zo
-  - Zo

Indice de Oc
Indice de Imp
Altura máxim
Nº máximo d

40000—


Requerente:	QUINTA DA PELAGORDA SOCIEDADE AVICOLA LDA.		
Local:	PELAGORDA - SILVÁ DE BAIXO - ROMÃS - SÁTÃO		
Projeto:	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO		
Obras:	INFORMAÇÃO PRÉVIA		
 VISCIVIL Engenheiros Lda			
AL. ALM. AFONSO CRQUEIRA - LOTE 382 - 1945 - TEL: 232 426 200-FAX: 232 423 740-E-mail: gma@vscivil.pt			
PROJECTO	FISCALIZAÇÃO	PERITAGEM	

SISTEMA DE ABASTECIMENTO – Memória Descritiva da Rede

A água utilizada na exploração avícola é captada num furo (AC1) e encaminhada para um conjunto de 3 depósitos. À saída da captação é realizada a desinfecção (solução de hipoclorito) e está instalado um contador geral para apuramento dos volumes captados.

Destes depósitos a água é distribuída diretamente para os sistemas de humificação dos pavilhões, caldeira de aquecimento, rede geral sanitária (Balneário, wc) e aro de desinfecção.

Para abeberamento das aves a água é encaminhada para as salas de comando dos pavilhões onde se faz desinfecção eventual e/ou tratamento profilático; É instalada medição do volume gasto em cada pavilhão, valores que são geridos pelo sistema de controlo computadorizado.

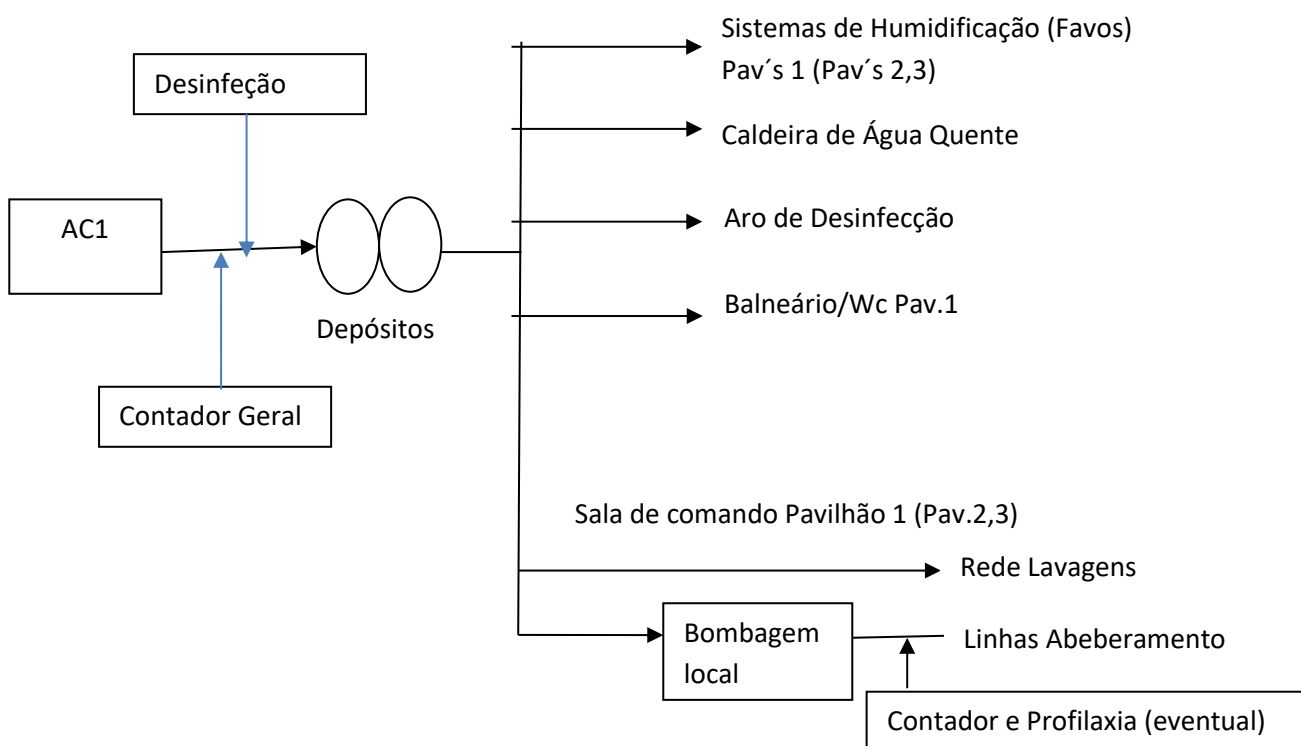

Em cada pavilhão existe instalada uma rede de distribuição de água para pontos de ligação das mangueiras utilizadas para abastecimento das máquinas de pressão que são utilizadas para lavagens e desinfecção dos pavilhões.