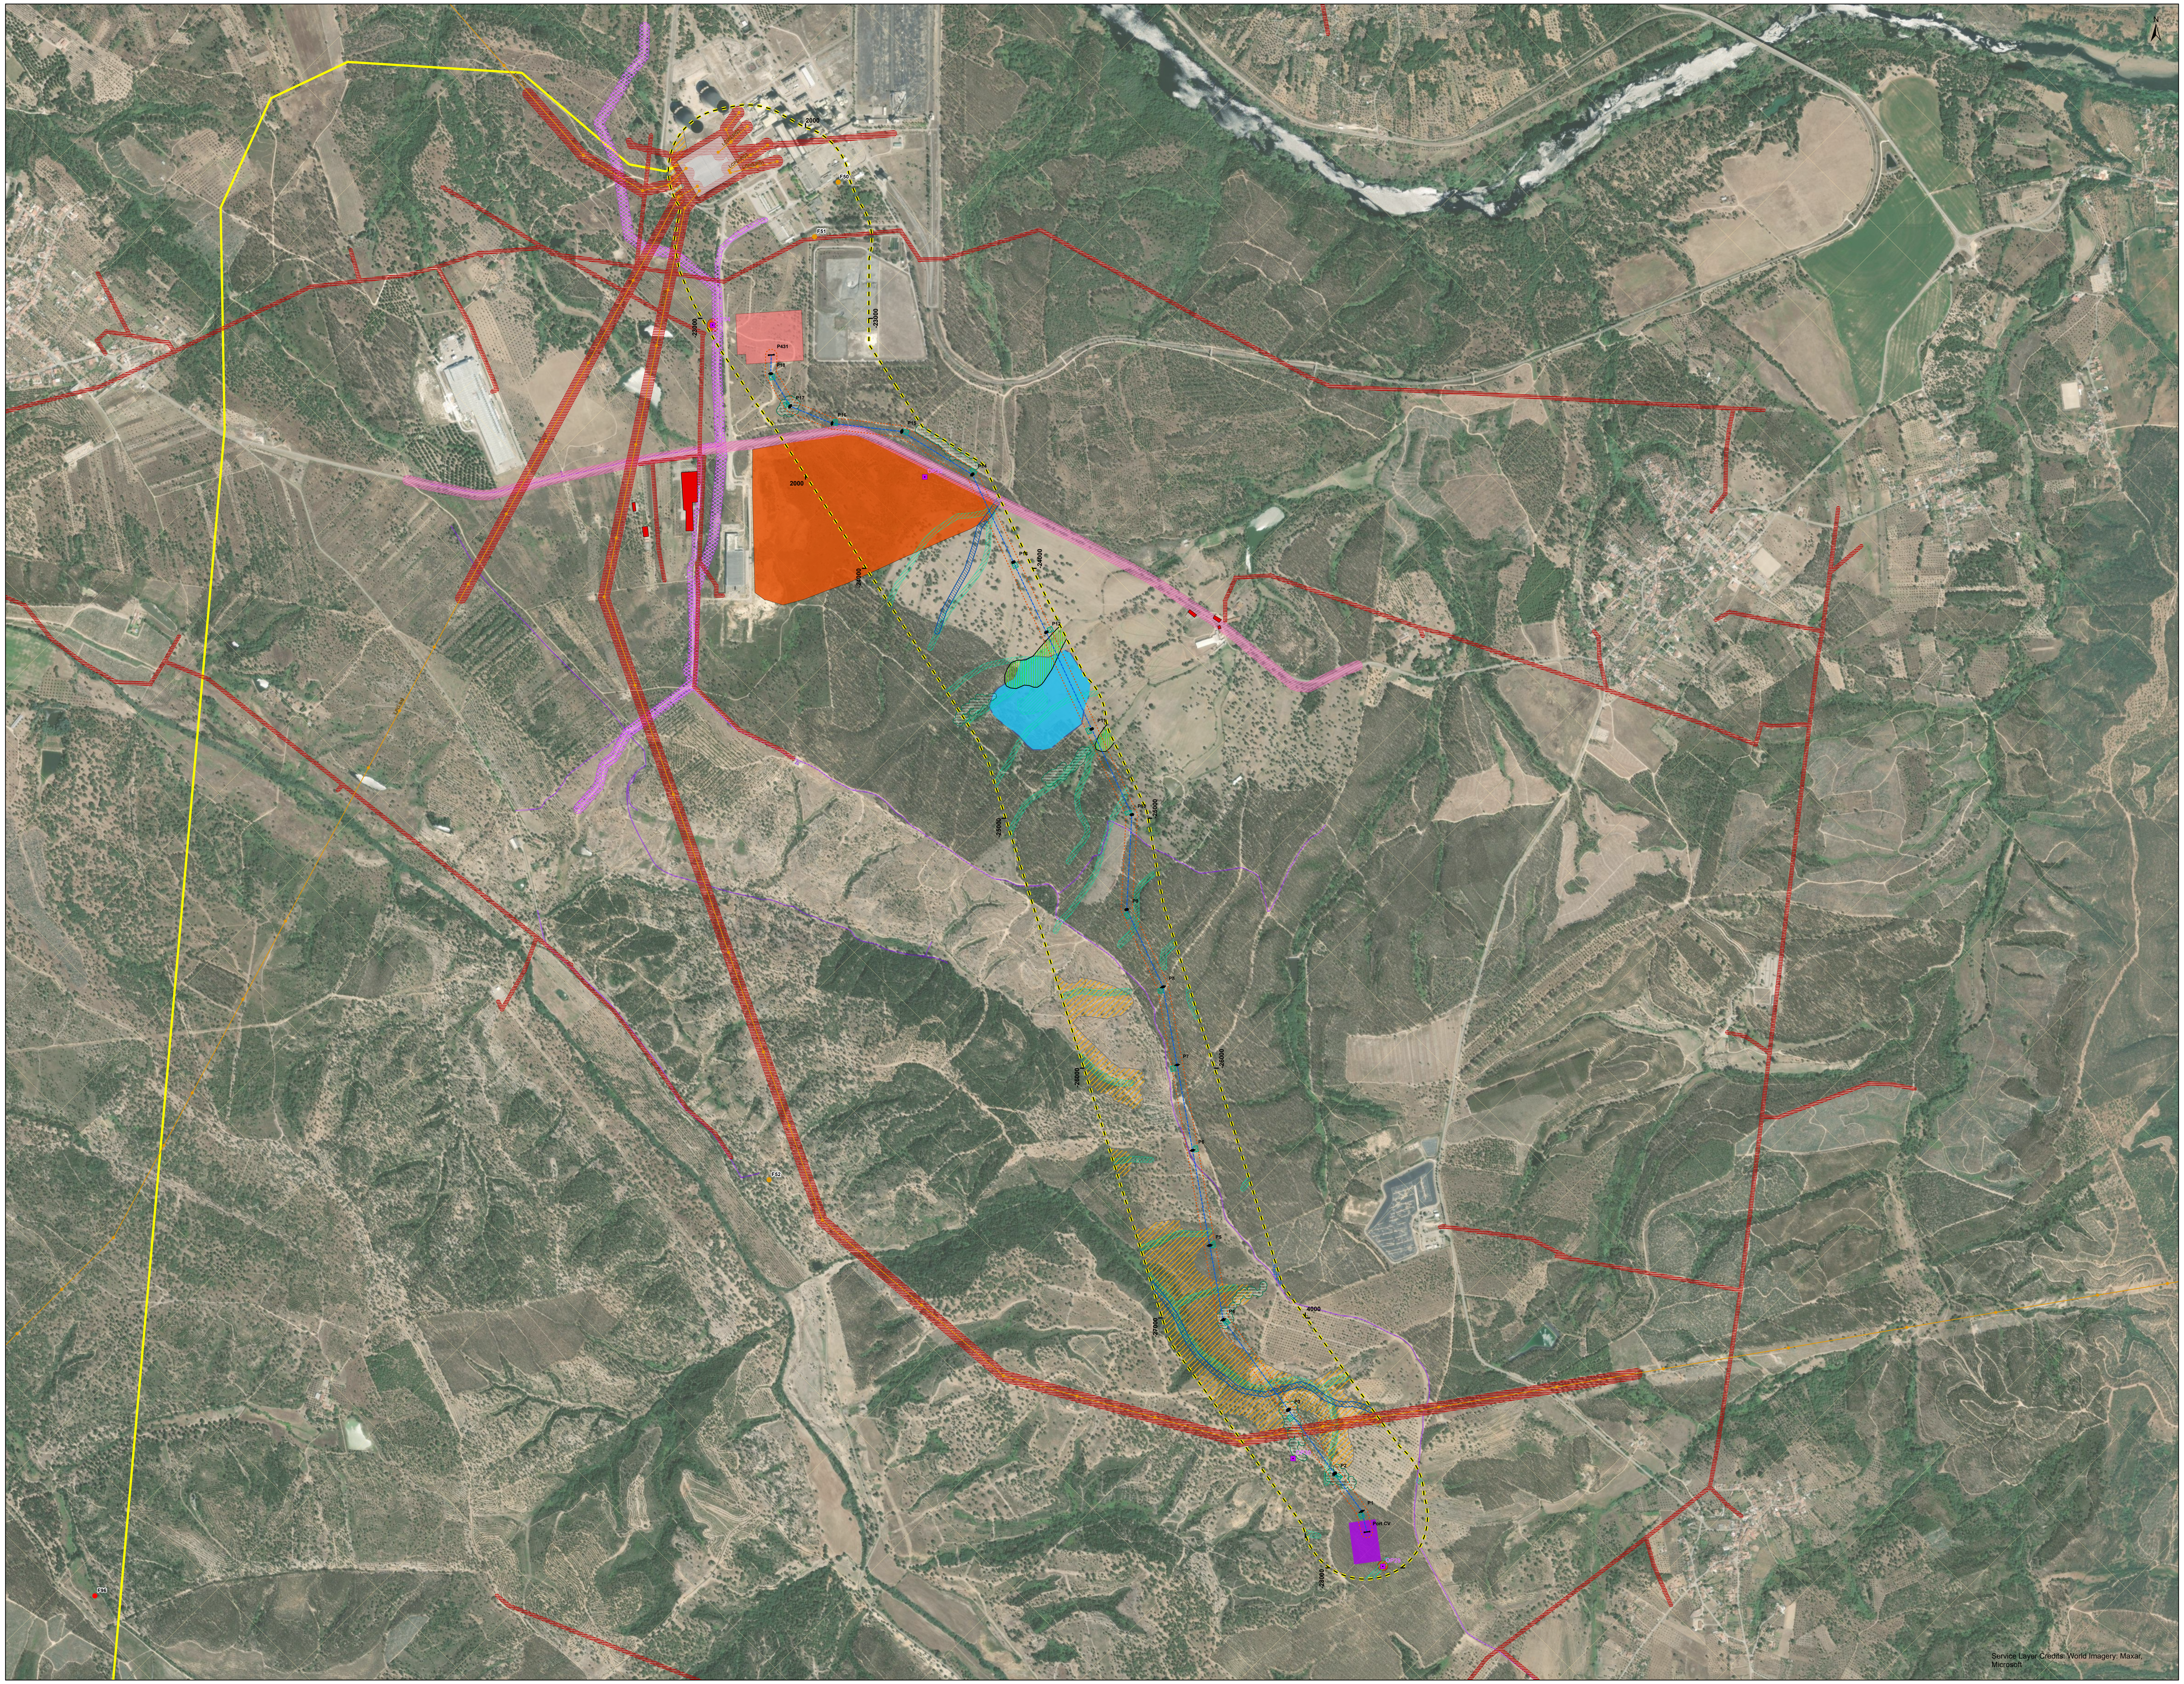

Service Layer Credits: World Imagery: Maxar, Microsoft

0 500 m

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763

SIG Ref.ª: QDE\T2022-174-00\01-PE ARANHAS\03-AMB\99-DES\08-PIP

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV (LE-SCC.ABR)

- Área de estudo da LE-SCC.ABR
- Linha elétrica LE-SCC.ABR
- Bases de apoios e respetiva área temporária de trabalho para a sua implantação
- Faixa de proteção (45m; que inclui também a faixa de gestão de combustível)
- Subestação Coletora de Concavada

ELEMENTOS DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (REN, S.A.)

- Posto de Corte de Abrantes
- Posto de Corte do Pego
- Linhas elétricas de MAT 400 kV

CONDICIONANTES

- Povoamentos de quercíneas

Fonte: Gistree (2024)

- Recetores sensíveis

Fonte: EngiAc (2025)

- Reserva Agrícola Nacional

Fonte: DGADR (2023)

- Infraestrutura elétrica e respetiva faixa de proteção

Fonte: E-REDES & REN S.A. (2023)

- Faixa Non Aedificandi Rodoviária

Fonte: IP, S.A & IMT (2023)

- Gasoduto e respetiva servidão

Fonte: REN-Gasodutos & Tagusgás (2023)

- Atividade Aeronáutica: Área de Exercício - AQUARIUS

Fonte: EMFA (2023)

- Infraestruturas de abastecimento de água e respetiva proteção

Fonte: Serviços Municipalizados de Abrantes (2023)

- Captação de água privada subterrânea: furo vertical

Fonte: APA (2023)

- OHTL 400 kV até SE Pego da CSF Casal Valeira e Vale Pequeno

Fonte: SNIAmb (2023)

- Domínio Hídrico - Carta Militar (10 m)

Fonte: Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000 folha nº 332. CIGeoE.

Reserva Ecológica Nacional

- Domínio hídrico (10 m)
- Albufeiras e respetivos leitos, margens e faixas de proteção
- Áreas estratégicas de infiltração e de proteção de recarga de aquíferos
- Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo
- Zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar

Fonte: CCDR-LVT (2023)

Localização de Ocorrências Patrimoniais de Interesse Cultural

- Ocorrências patrimoniais
- Área de salvaguarda das ocorrências patrimoniais

29 - Montes Cimeiros (Mancha de Materiais)
30 - Ribeira da Amoreira (Achado isolado)
32 - Casal Curtido (Vestígios superfície)
34 - Pego 1 (Vestígios superfície)

Fonte: inLOCO (2025)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: DGT, CAOP 2024

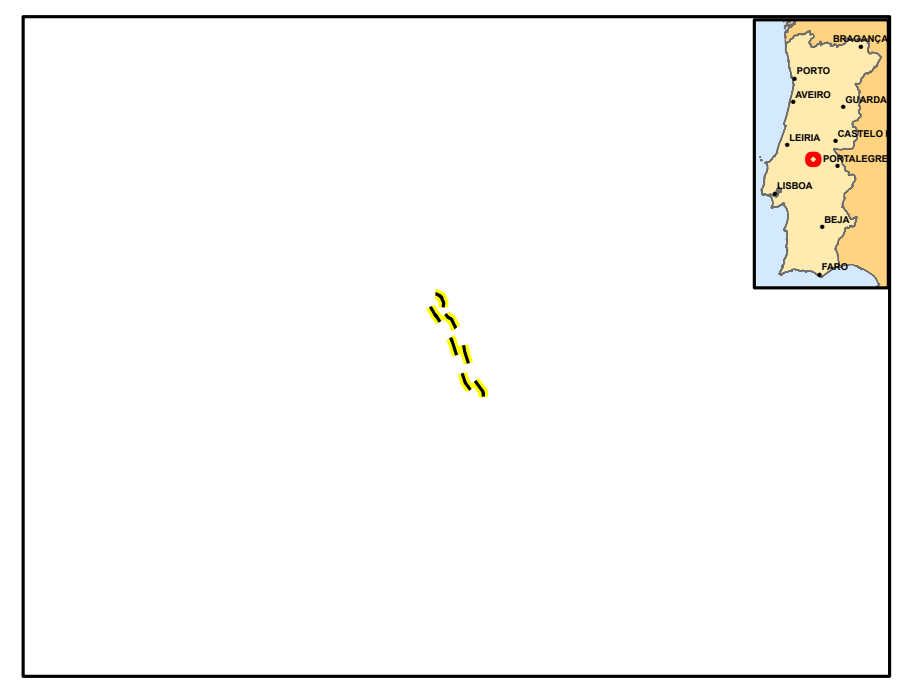

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE
COMPASS GROUP

www.quadranteglobal.com

Cliente

endesa

Projeto

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV

Fase

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)

Designação

GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Escalas	1:8 500	Projetou:	Rafaela Silva
Data:	Agosto 2025	Desenhou:	André Pires
Processo:	T2021-875-24	Verificou:	Diogo Janeiro
Ficheiro:	T2021-875-24-EX-ENV-REC-651	Aprovou:	Ilda Calçada

Desenho Nº
651

Revisão
00

Folha 1 de 1 (A0)

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.