


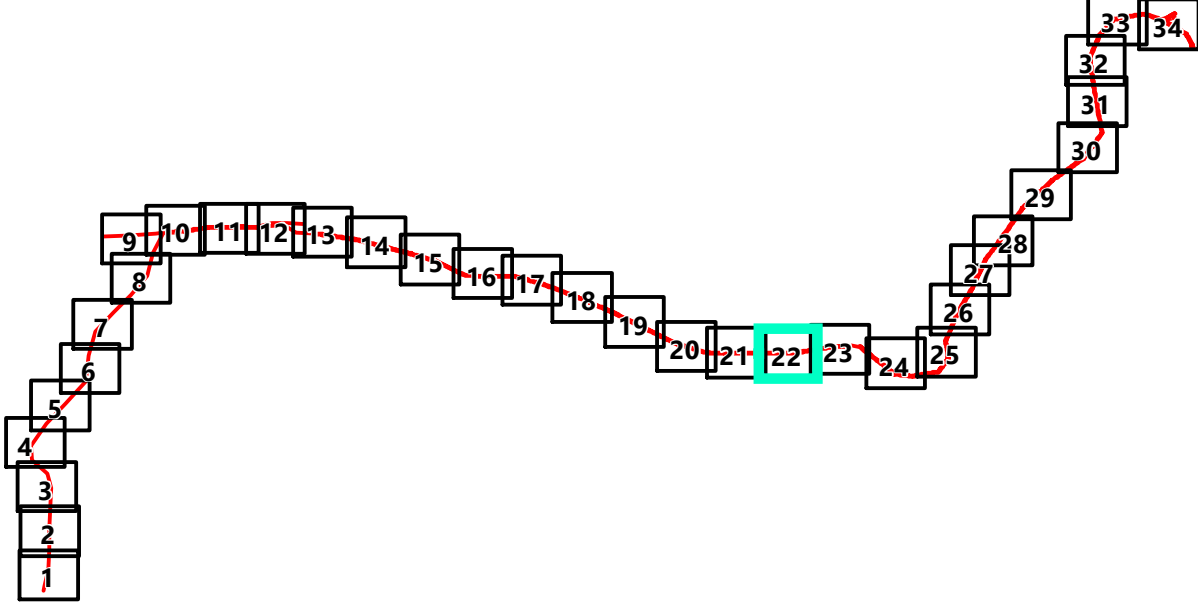

Simbologia

- Elementos do Projeto**
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (L.A.B.R.M.), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (L.P.C.R.M.), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (L.P.C.R.M.), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos**
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte de Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente


- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

green FUTURE		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE		
DESIGNAÇÃO	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP. Cristina Reis	1:1000	6C	22/34	
CO-AUTOR Hugo Faria				
DATA Março 2025		FICHEIRO	24.019-012	

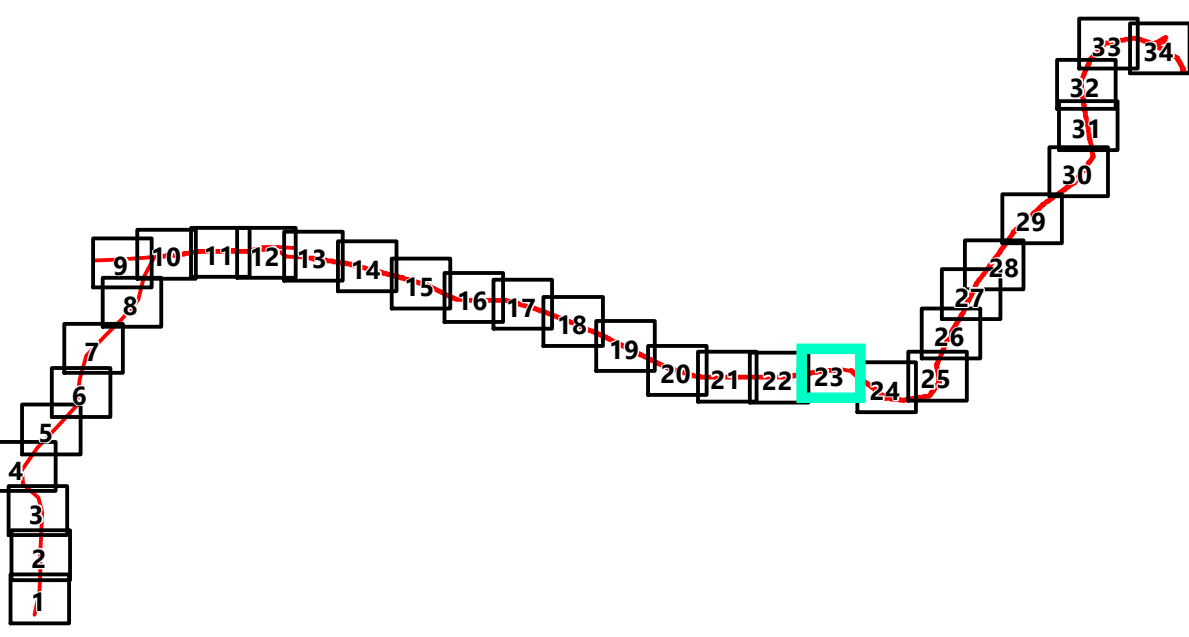

Simbologia

- ☛ Conelhos
- Elementos do Projeto**
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos**
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte de Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente

- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos


REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROIETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE		
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	23/34
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012	REVISÃO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA FUTURA ENERGIA, NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO, NI TODA OU EM PARTE, SEM A AUTORIZAÇÃO DA FUTURA ENERGIA, Lda.

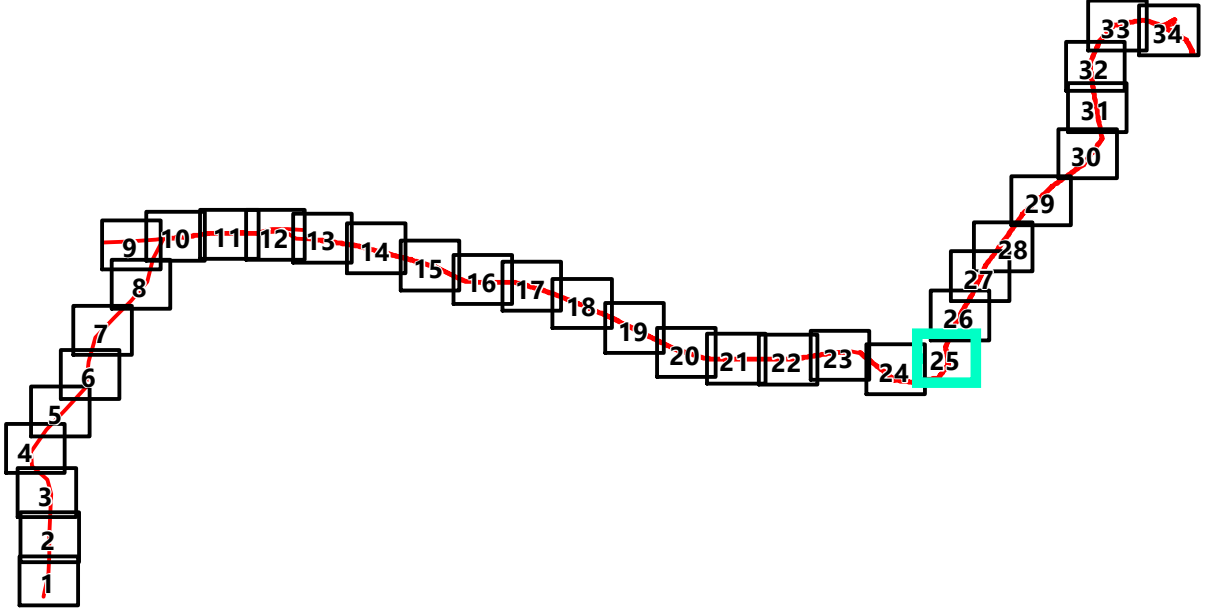

Simbologia


- Caneleiros
- Elementos do Projeto**
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV
- Apólos**
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro
- Acessos**
- Novo
 - A Melhorar
- Elementos Complementares**
- Subestação da CSF da Chamusca
 - Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
 - Posto de Corte do Pego (REN, SA)
- Quercus afetadas indiretamente**
- Azinheiras Jovens
 - Sobreiros Jovens
 - Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROIETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCINEAS AFETADAS INDIRETAMENTE			
PROJ	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	25/34	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012		

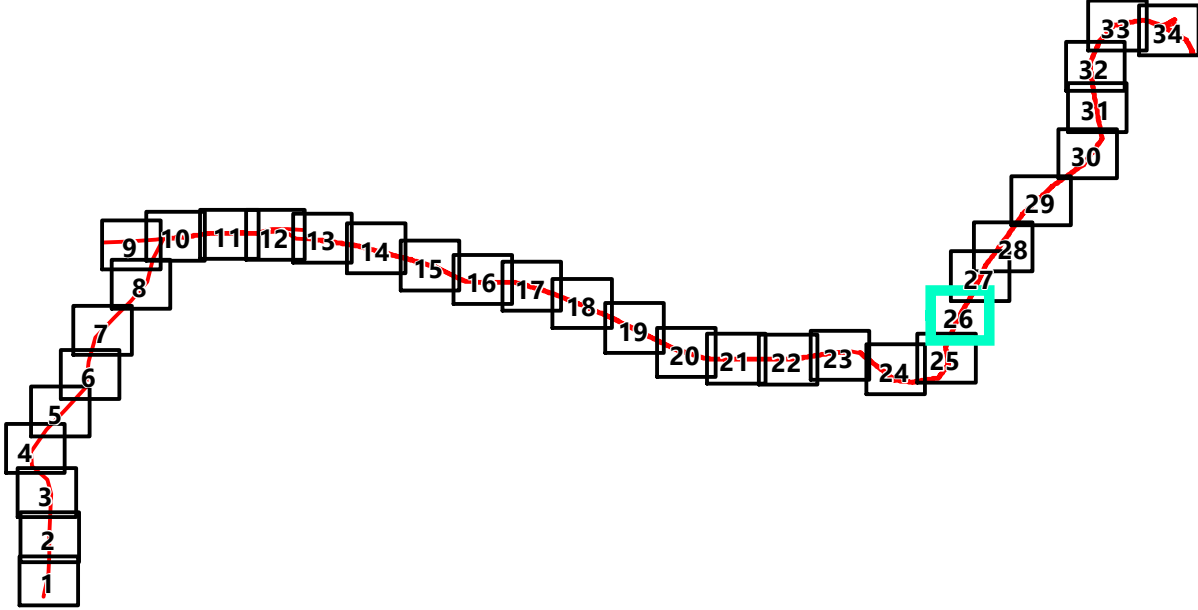

Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.AB.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PC.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PC.RM), a 400 kV (ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apólos

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Caboucos
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercineas afetadas indiretamente

- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO


CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE



DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCINEAS AFETADAS INDIRETAMENTE			
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	1:1000	DESENHO Nº	6C
CO-AUTOR	Hugo Faria	FOLHA	26/34	REVISÃO	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012		

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA FUNDAÇÃO INDEPENDE DE TODA OUTRA PARTE DA COMUNICAÇÃO E FICANDO SEM A SUA EMPRESA AUTORIZAÇÃO.

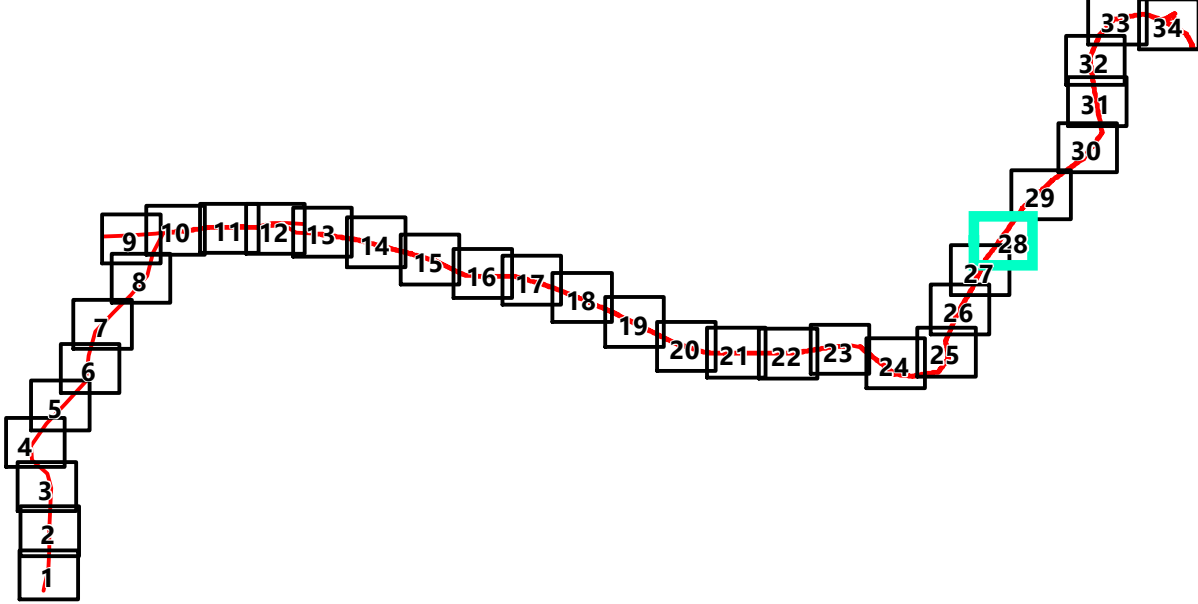

Simbologia

- Conexões
- Elementos do Projeto**
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos**
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

- Acessos**
- Novo
 - A Melhorar

- Elementos Complementares**
- Subestação da CSF da Chamusca
 - Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
 - Posto de Corte do Pego (REN, SA)


- Quercíneas afetadas indiretamente**
- Asinheiras Jovens
 - Sobroeiros Jovens
 - Sobroeiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROIETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

green FUTURE		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE	
DESIGNAÇÃO	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
RESP. Cristina Reis	1:1000	6C	28/34
CO-AUTOR Hugo Faria			
DATA Março 2025		FICHEIRO	24.019-012

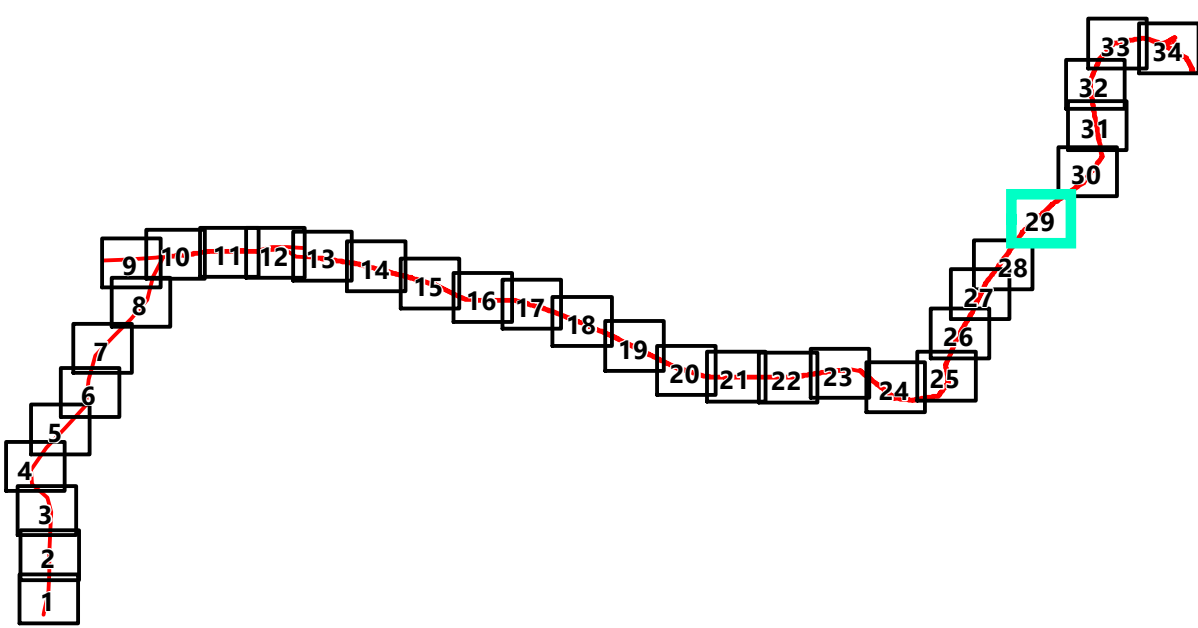

Simbologia

- Elementos do Projeto
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Substituição da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercineas afetadas indiretamente


- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCINEAS AFETADAS INDIRETAMENTE		
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	29/34
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012	REVISÃO

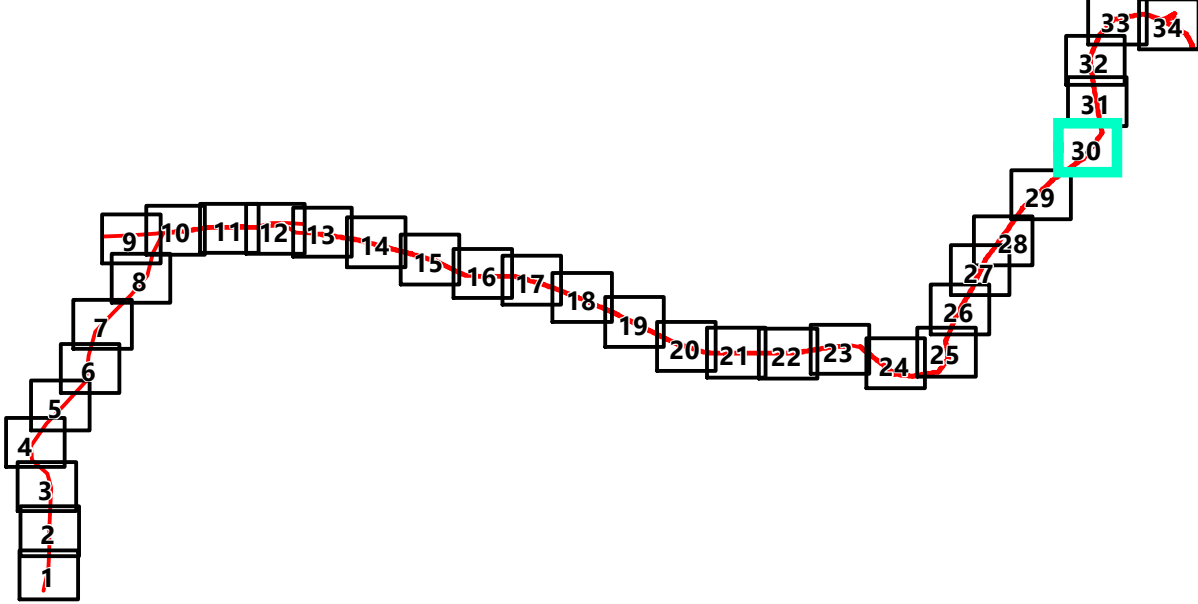

Simbologia

- ☛ Caneleiros
- Elementos do Projeto**
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos**
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente


- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE		
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	30/34
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012	REVISÃO

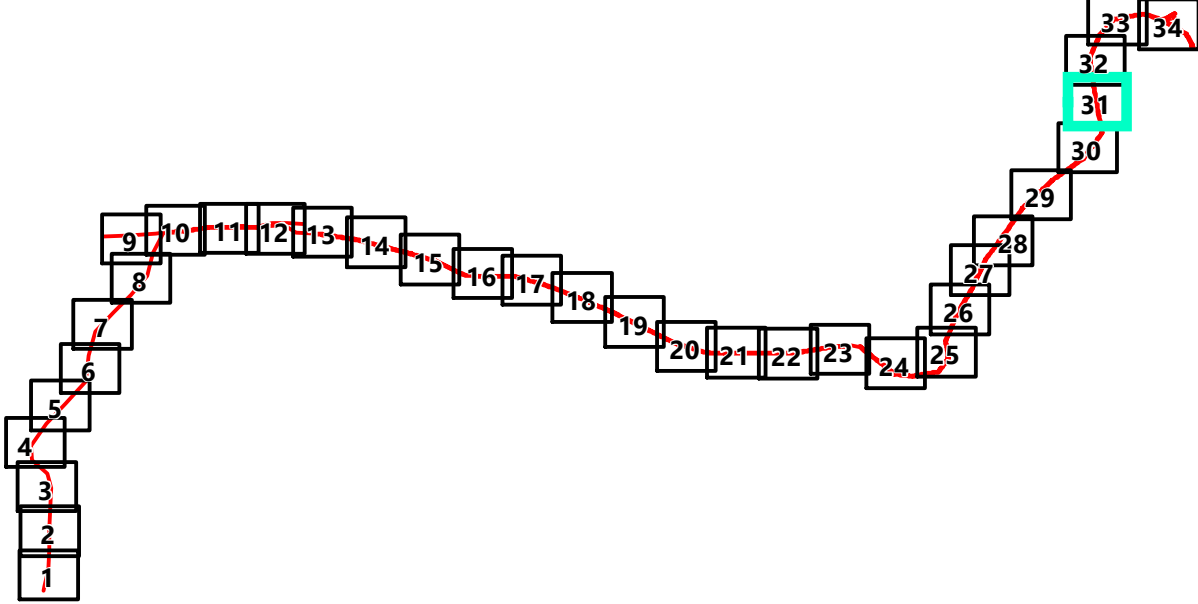

Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apólos

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Caboucos
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente

- Asinheiras Jovens
- Sobroeiros Jovens
- Sobroeiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

DESIGNAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE				
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	31/34
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012	