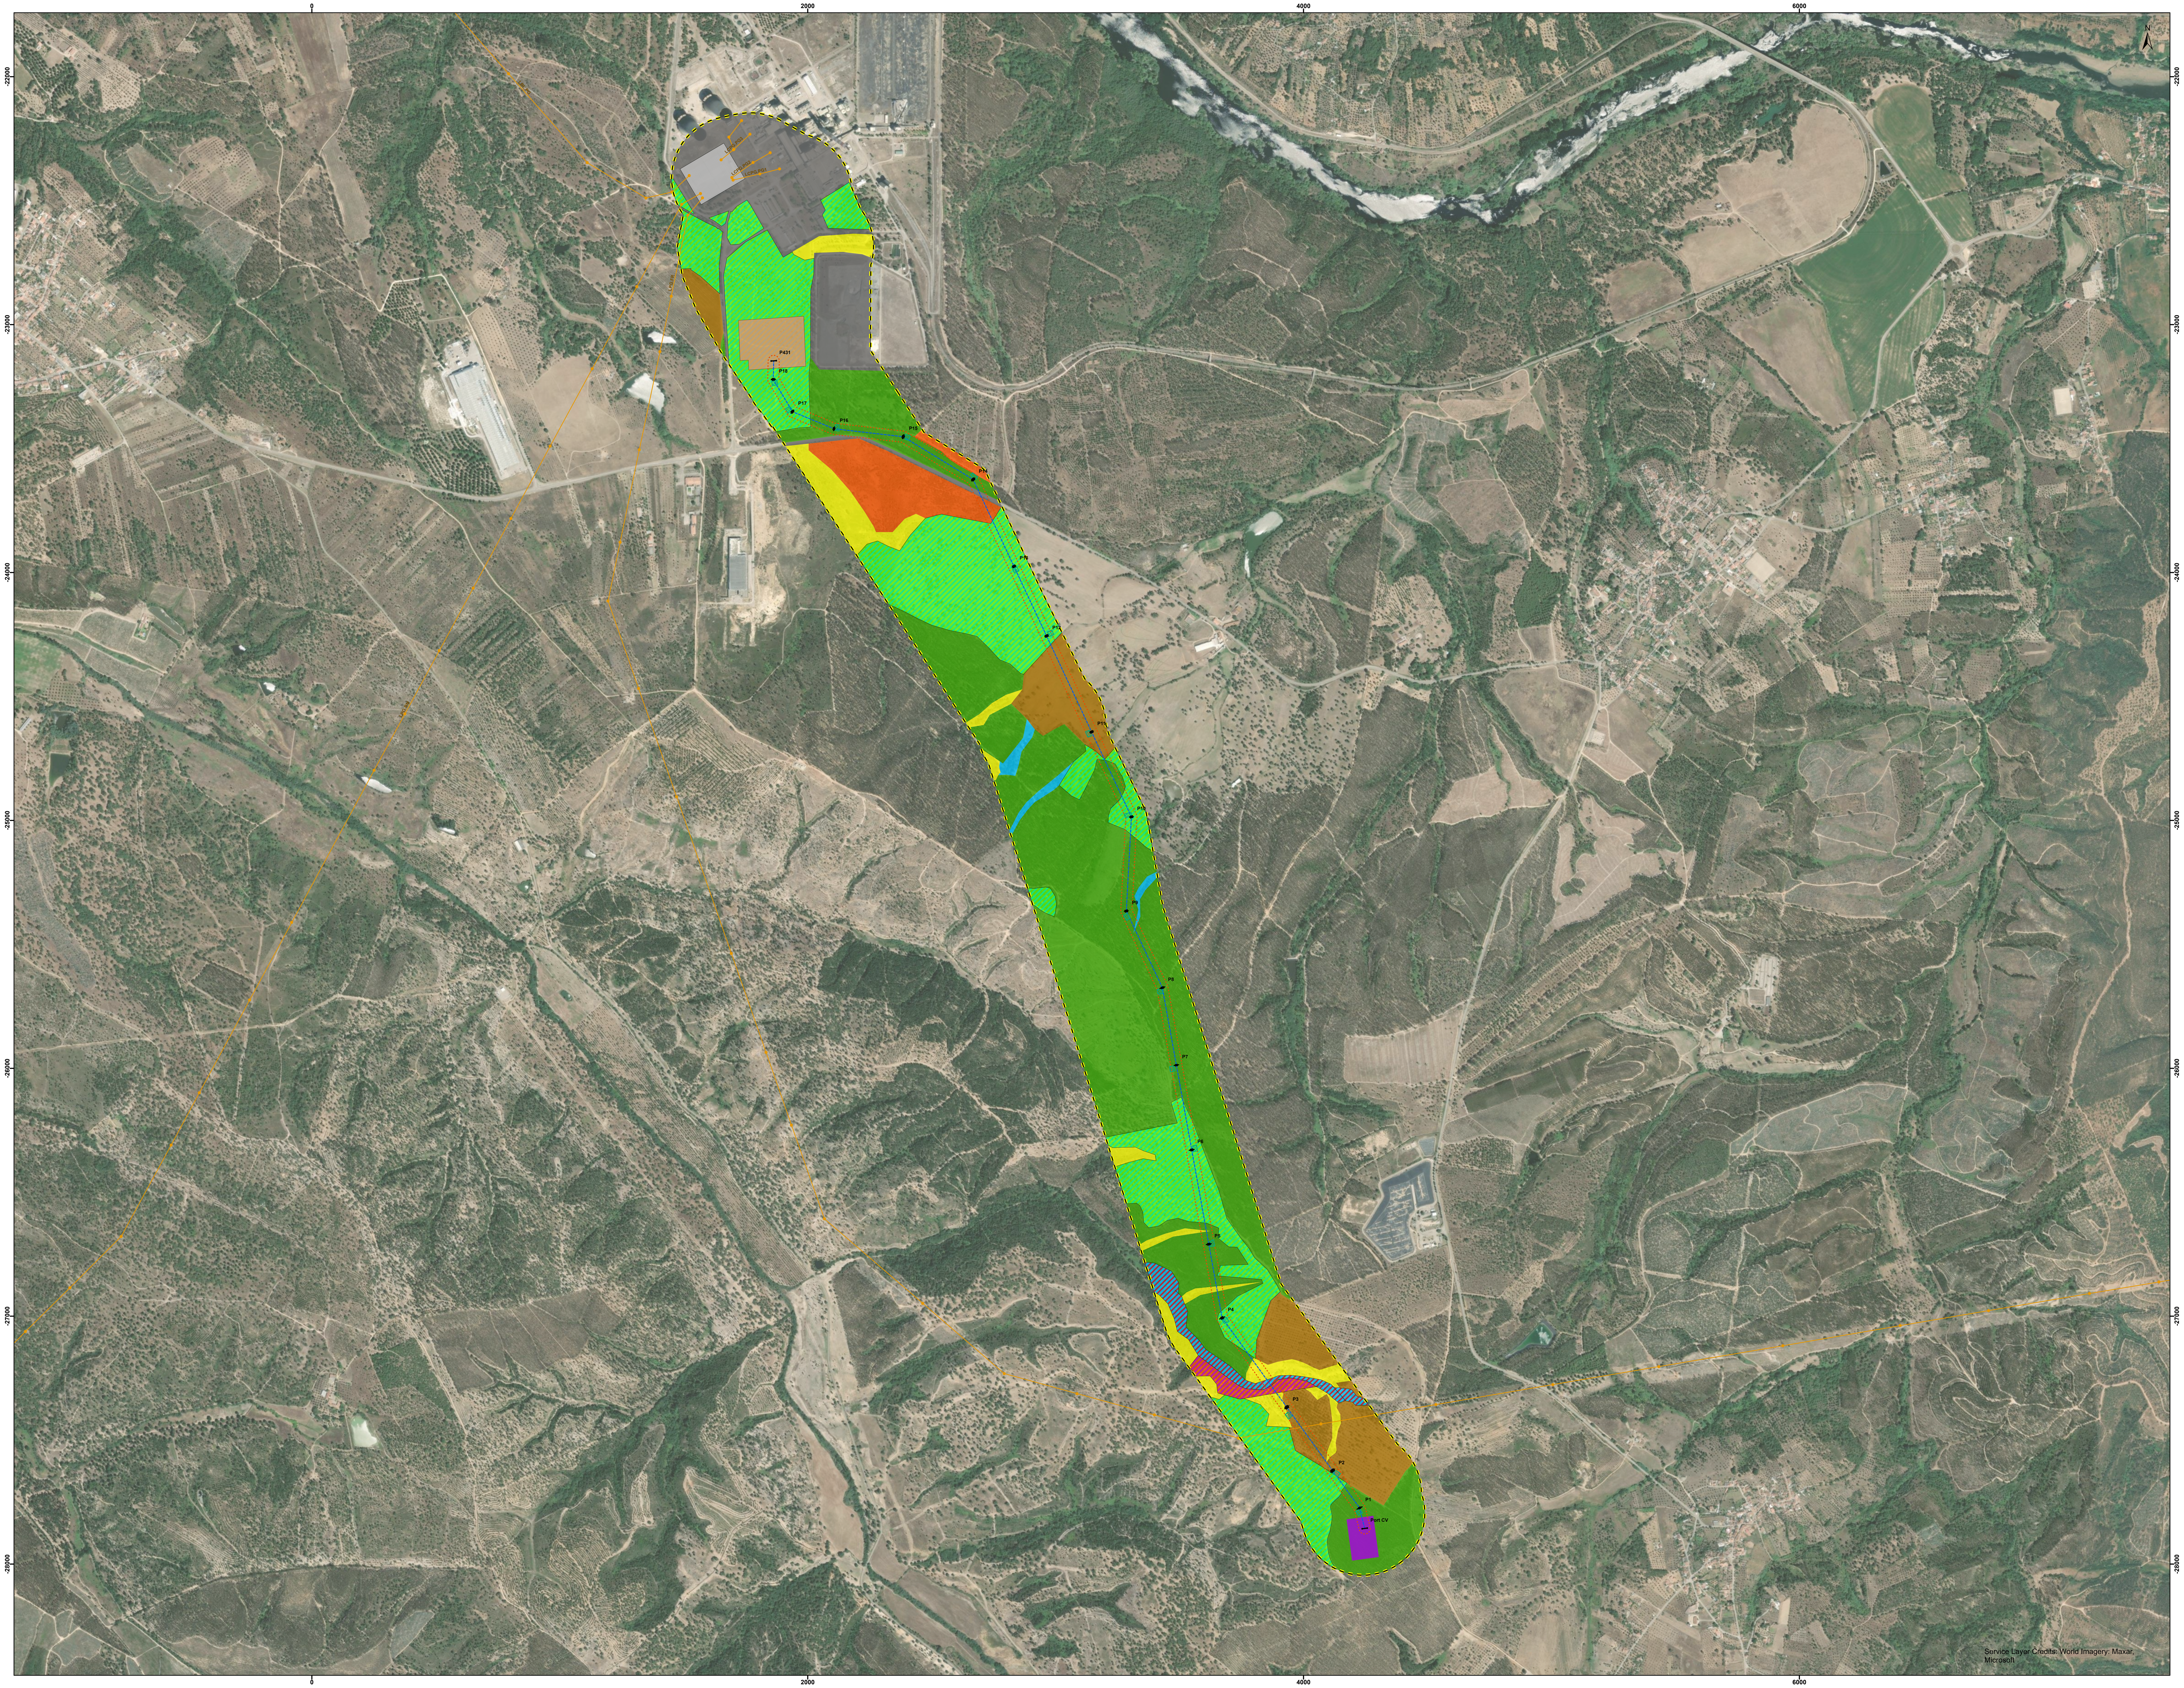

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06 código EPSG 3763

0 500 m

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV (LE-SCC.ABR)

- Área de estudo da LE-SCC.ABR
- Linha elétrica LE-SCC.ABR
- Bases de apoios e respetiva área temporária de trabalho para a sua implantação
- Faixa de proteção (45m; que inclui também a faixa de gestão de combustível)
- Subestação Coletora de Concavada

ELEMENTOS DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (REN, S.A.)

- Posto de Corte de Abrantes
- Posto de Corte do Pego
- Linhas elétricas de MAT 400 kV

BIÓTOPOS

- Áreas agrícolas
- Áreas artificializadas
- Floresta de folhosas
- Floresta de produção
- Linhas e massas de água
- Matos
- Montado

HABITATS

- 6310
- 92A0
- 9330+4030

Fonte: Sobral & Monteiro Consulting (2023)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: DGT, CAOP 2022

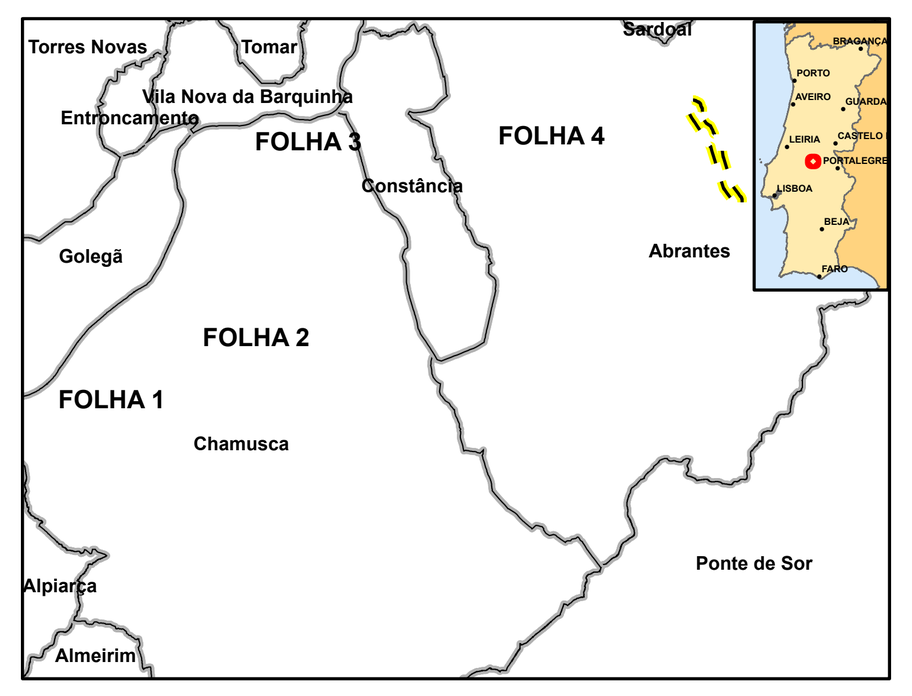

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE COMPASS GROUP www.quadranteglobal.com

Cliente: endesa

Projeto

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV

Fase

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)

Designação

BIÓTOPOS & HABITATS

Escalas	1:8 500	Projetou:	Rafaela Silva
Data:	Agosto 2025	Desenhou:	André Pires
Processo:	T2021-875-24	Verificou:	Diogo Janeiro
Ficheiro:	T2021-875-24-EX-ENV-REC-504	Aprovou:	Ilda Calçada

Desenho Nº 504

Revisão 00

Folha 1 de 1 (A0)

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.