



**NOTAS GERAIS**

- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO, A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA O PROJETISTA.
- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE PROJETO;
- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS NO PROJETO.

**LEGENDA**

PAIS	PORTUGAL
DISTRITO	SETÚBAL
CONCELHO	SETÚBAL
FREGUESIA	SADO
	LINHA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO a 60KV SE SADO - FÁBRICA LÍTIO
	TRAÇADO SUBTERRÂNEO
	ACESSO A CRIAR
	ACESSO A MELHORAR
	ACESSO EXISTENTE NÃO PAVIMENTADO
	ACESSO EXISTENTE PAVIMENTADO
	ÁREA DE TRABALHO

01	16-02-2024	REVISÃO GERAL	TSP
00	07-12-2023	EMISSÃO INICIAL	TSP
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

**QUADRANTE**  
www.qd-eng.com

Ciente

**AURORA LITHIUM**

Projeto

**UNIDADE INDUSTRIAL DE CONVERSÃO DE LÍTIO**

Fase

**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Designação

**L.A.T. a 60kV - SE SADO-FÁBRICA LÍTIO PLANTA - ACESSOS AOS APOIOS**

PÁG. 1/5


Escalas : 1:4000	Projeto: PFP
Data : 07-12-2023	Desenhou: CFC
Processo : T2023-594-01	Verificou: RLC
Ficheiro : T2023-594-01-EX-ELE-00-004.dwg	Aprovou: TSP

Desenho Nº

**ELE-00-004 01**

Revisão

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

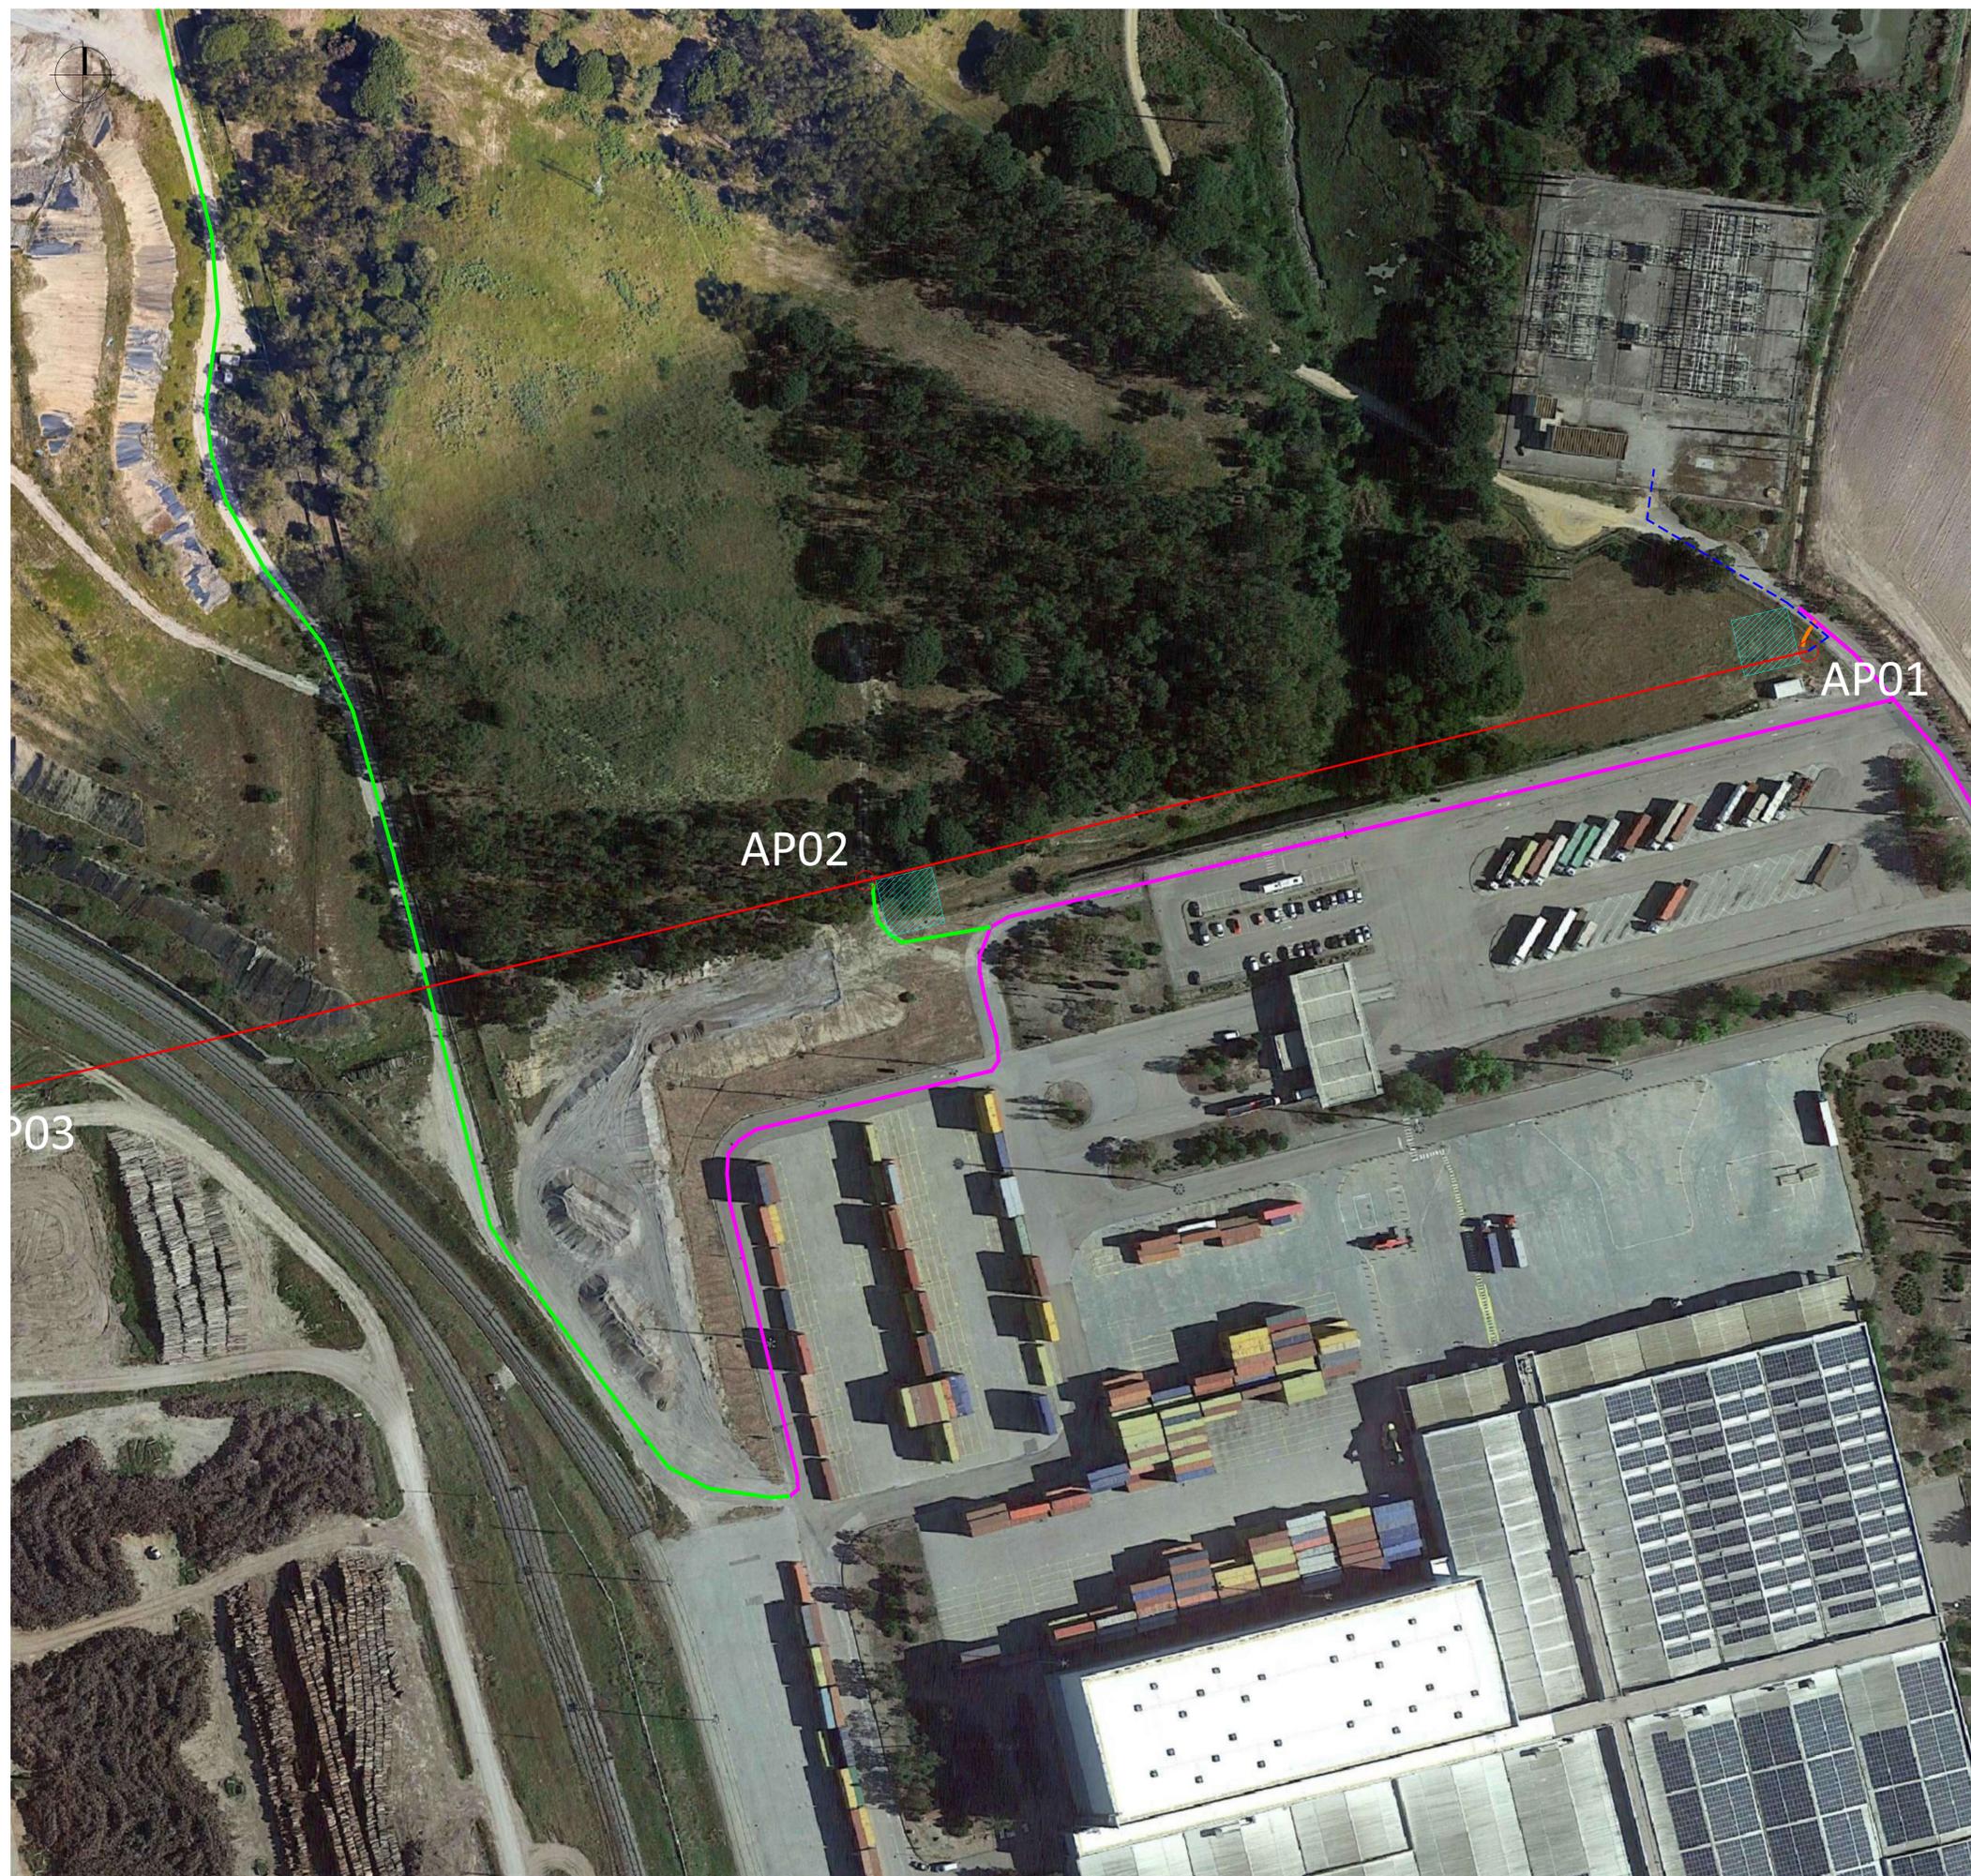


**NOTAS GERAIS**

- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO, A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA O PROJETISTA;
- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE PROJETO;
- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS NO PROJETO.

**LEGENDA**

PAIS	PORTUGAL
DISTRITO	SETÚBAL
CONCELHO	SETÚBAL
FREGUESIA	SADO
	LINHA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO a 60KV SE SADO - FÁBRICA LÍTHIO
	TRAÇADO SUBTERRÂNEO
	ACESSO A CRIAR
	ACESSO A MELHORAR
	ACESSO EXISTENTE NÃO PAVIMENTADO
	ACESSO EXISTENTE PAVIMENTADO
	ÁREA DE TRABALHO

**PLANTA CHAVE**



01	16-02-2024	REVISÃO GERAL	TSP
00	07-12-2023	EMIÇÃO INICIAL	TSP
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

**QUADRANTE**  
www.qd-eng.com

Ciente

**AURORA**  
LITHIUM

Projeto

**UNIDADE INDUSTRIAL DE CONVERSÃO DE LÍTHIO**

Fase

**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Designação

**L.A.T. a 60kV - SE SADO-FÁBRICA LÍTHIO PLANTA - ACESSOS AOS APOIOS**

**PÁG. 2/5**

Escalas : 1:1000	Projeto: PFP
Data : 07-12-2023	Desenhou : CFC
Processo : T2023-594-01	Verificou : RLC
Ficheiro : T2023-594-01-EX-ELE-00-004.dwg	Aprovou : TSP

Desenho Nº

**ELE-00-004 01**

Revisão

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.




**NOTAS GERAIS**

- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO, A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA O PROJETISTA.
- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE PROJETO.
- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS NO PROJETO.

**LEGENDA**

PAIS	PORTUGAL
DISTRITO	SETÚBAL
CONCELHO	SETÚBAL
FREGUESIA	SADO
	LINHA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO a 60KV SE SADO - FÁBRICA LÍTIO
	TRAÇADO SUBTERRÂNEO
	ACESSO A CRIAR
	ACESSO A MELHORAR
	ACESSO EXISTENTE NÃO PAVIMENTADO
	ACESSO EXISTENTE PAVIMENTADO
	ÁREA DE TRABALHO

**PLANTA CHAVE**



01	16-02-2024	REVISÃO GERAL	TSP
00	07-12-2023	EMIÇÃO INICIAL	TSP
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

**QUADRANTE**  
www.qd-eng.com

Ciente

**AURORA**  
LITHIUM

Projeto

**UNIDADE INDUSTRIAL DE CONVERSÃO DE LÍTIO**

Fase

**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Designação

**L.A.T. a 60kV - SE SADO-FÁBRICA LÍTIO PLANTA - ACESSOS AOS APOIOS**

**PÁG. 3/5**

Escalas : 1:1000	Projeto: PFP
Data : 07-12-2023	Desenhou : CFC
Processo : T2023-594-01	Verificou : RLC
Ficheiro : T2023-594-01-EX-ELE-00-004.dwg	Aprovou : TSP

Desenho Nº

**T2023-594-01-EX 01**

Revisão

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.




**NOTAS GERAIS**

- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO, A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA O PROJETISTA;
- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE PROJETO;
- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS NO PROJETO.

**LEGENDA**

PAIS	PORTUGAL
DISTRITO	SETÚBAL
CONCELHO	SETÚBAL
FREGUESIA	SADO
	LINHA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO a 60kV SE SADO - FÁBRICA LÍTHIO
	TRAÇADO SUBTERRÂNEO
	ACESSO A CRIAR
	ACESSO A MELHORAR
	ACESSO EXISTENTE NÃO PAVIMENTADO
	ACESSO EXISTENTE PAVIMENTADO
	ÁREA DE TRABALHO

**PLANTA CHAVE**



01	16-02-2024	REVISÃO GERAL	TSP
00	07-12-2023	EMISSÃO INICIAL	TSP
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE

www.qd-eng.com

Ciente

**AURORA**  
LITHIUM

Projeto

UNIDADE INDUSTRIAL DE  
CONVERSÃO DE LÍTHIO

Fase

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Designação

L.A.T. a 60kV - SE SADO-FÁBRICA LÍTHIO  
PLANTA - ACESSOS AOS APOIOS

PÁG. 4/5

Escala: 1:1000  
Data: 07-12-2023  
Processo: T2023-594-01  
Ficheiro: T2023-594-01-EX-ELE-00-004.dwg

Projeto: PFP  
Desenhou: CFC  
Verificou: RLC  
Aprovou: TSP

Desenho Nº

Revisão

**ELE-00-004 01**

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.




**NOTAS GERAIS**

- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO, A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA O PROJETISTA;
- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE PROJETO;
- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS NO PROJETO.

**LEGENDA**

PAIS	PORTUGAL
DISTRITO	SETÚBAL
CONCELHO	SETÚBAL
FREGUESIA	SADO
	LINHA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO a 60kV SE SADO - FÁBRICA LÍTHIO
	TRAÇADO SUBTERRÂNEO
	ACESSO A CRIAR
	ACESSO A MELHORAR
	ACESSO EXISTENTE NÃO PAVIMENTADO
	ACESSO EXISTENTE PAVIMENTADO
	ÁREA DE TRABALHO

**PLANTA CHAVE**



01	16-02-2024	REVISÃO GERAL	TSP
00	07-12-2023	EMISSÃO INICIAL	TSP
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

**QUADRANTE**  
www.qd-eng.com

Ciente

**AURORA LITHIUM**

Projeto

**UNIDADE INDUSTRIAL DE CONVERSÃO DE LÍTHIO**

Fase

**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Designação

**L.A.T. a 60kV - SE SADO-FÁBRICA LÍTHIO PLANTA - ACESSOS AOS APOIOS**

**PÁG. 5/5**

Escalas : 1:1000	Projeto: PFP
Data : 07-12-2023	Desenhou : CFC
Processo : T2023-594-01	Verificou : RLC
Ficheiro : T2023-594-01-EX-ELE-00-004.dwg	Aprovou : TSP

Desenho Nº

**ELE-00-004 01**

Revisão

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.