



Câmara Municipal de Fafe  
Avenida 5 de Outubro  
4824-501 FAFE

N/ Ref. CE-1263/2024 VI/ Ref. 384/2024 Data 14-03-2024  
Assunto: Futura Zona Industrial de Regadas - Capacidade das Infraestruturas de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais

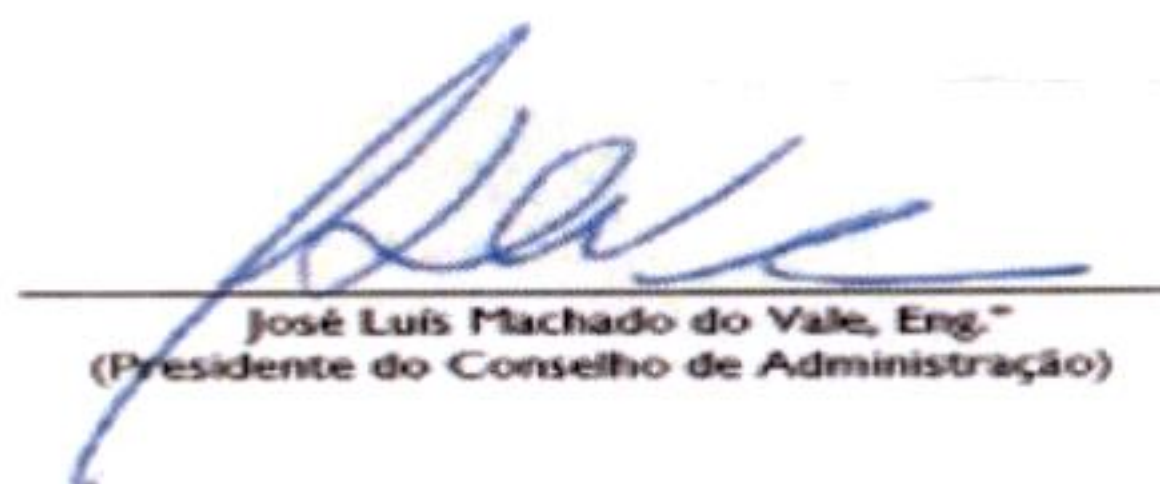
Ex.<sup>mos</sup> Senhores:

Reportamo-nos à carta rececionada sobre o assunto em epígrafe, que mereceu a nossa maior atenção.

Serve a presente para informar que as infraestruturas existentes, pertencentes ao Sistema Multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento, e que servem a área geográfica em causa, em concreto, a ETA da Queimadela e a ETAR de Serzedo, possuem capacidades, face aos consumos existentes e ao efluente tratado, para acolher os caudais que poderão vir a ser associados à nova Zona Industrial em análise.

Existindo necessidade de garantir outras condições de serviço — quanto à tipologia e número de indústrias a estabelecerem-se no local —, poderão ser feitos ajustes nas infraestruturas existentes por forma a colmatar as eventuais necessidades de abastecimento e transporte.

Com os melhores cumprimentos,

  
José Luís Machado do Vale, Eng.<sup>o</sup>  
(Presidente do Conselho de Administração)

