

- - Limites Geológicos
- - Falha
- - Perfis Sísmicos
- - Anticlinal Interpretado
- - Sinclinal Interpretado
- - Falha Inversa Interpretada

RECENTE

 Al - Aluviões

PLIO-PLISTOCÉNICO



QSO- Conglomerados de Salabardos

 Q t - Depósitos de terraço

P – Areios, Grés e Argilas – Pliocénico

M = Argilas e Grés - Miocénico e Paleocénico Indiferenciados

F = Arenitas Arcóscas - Paleocénico

CRETÁCICO

C⁴ - Argilas e Arenitos

 C³⁻⁴ – Grés de Oiã

C³ = Arenitos e Grés

 C² = Calcários Apinhados

 σ^{1-2} - Grén de Balhaco



0¹ 1¹ 2¹ 3¹

JURÁSSICO

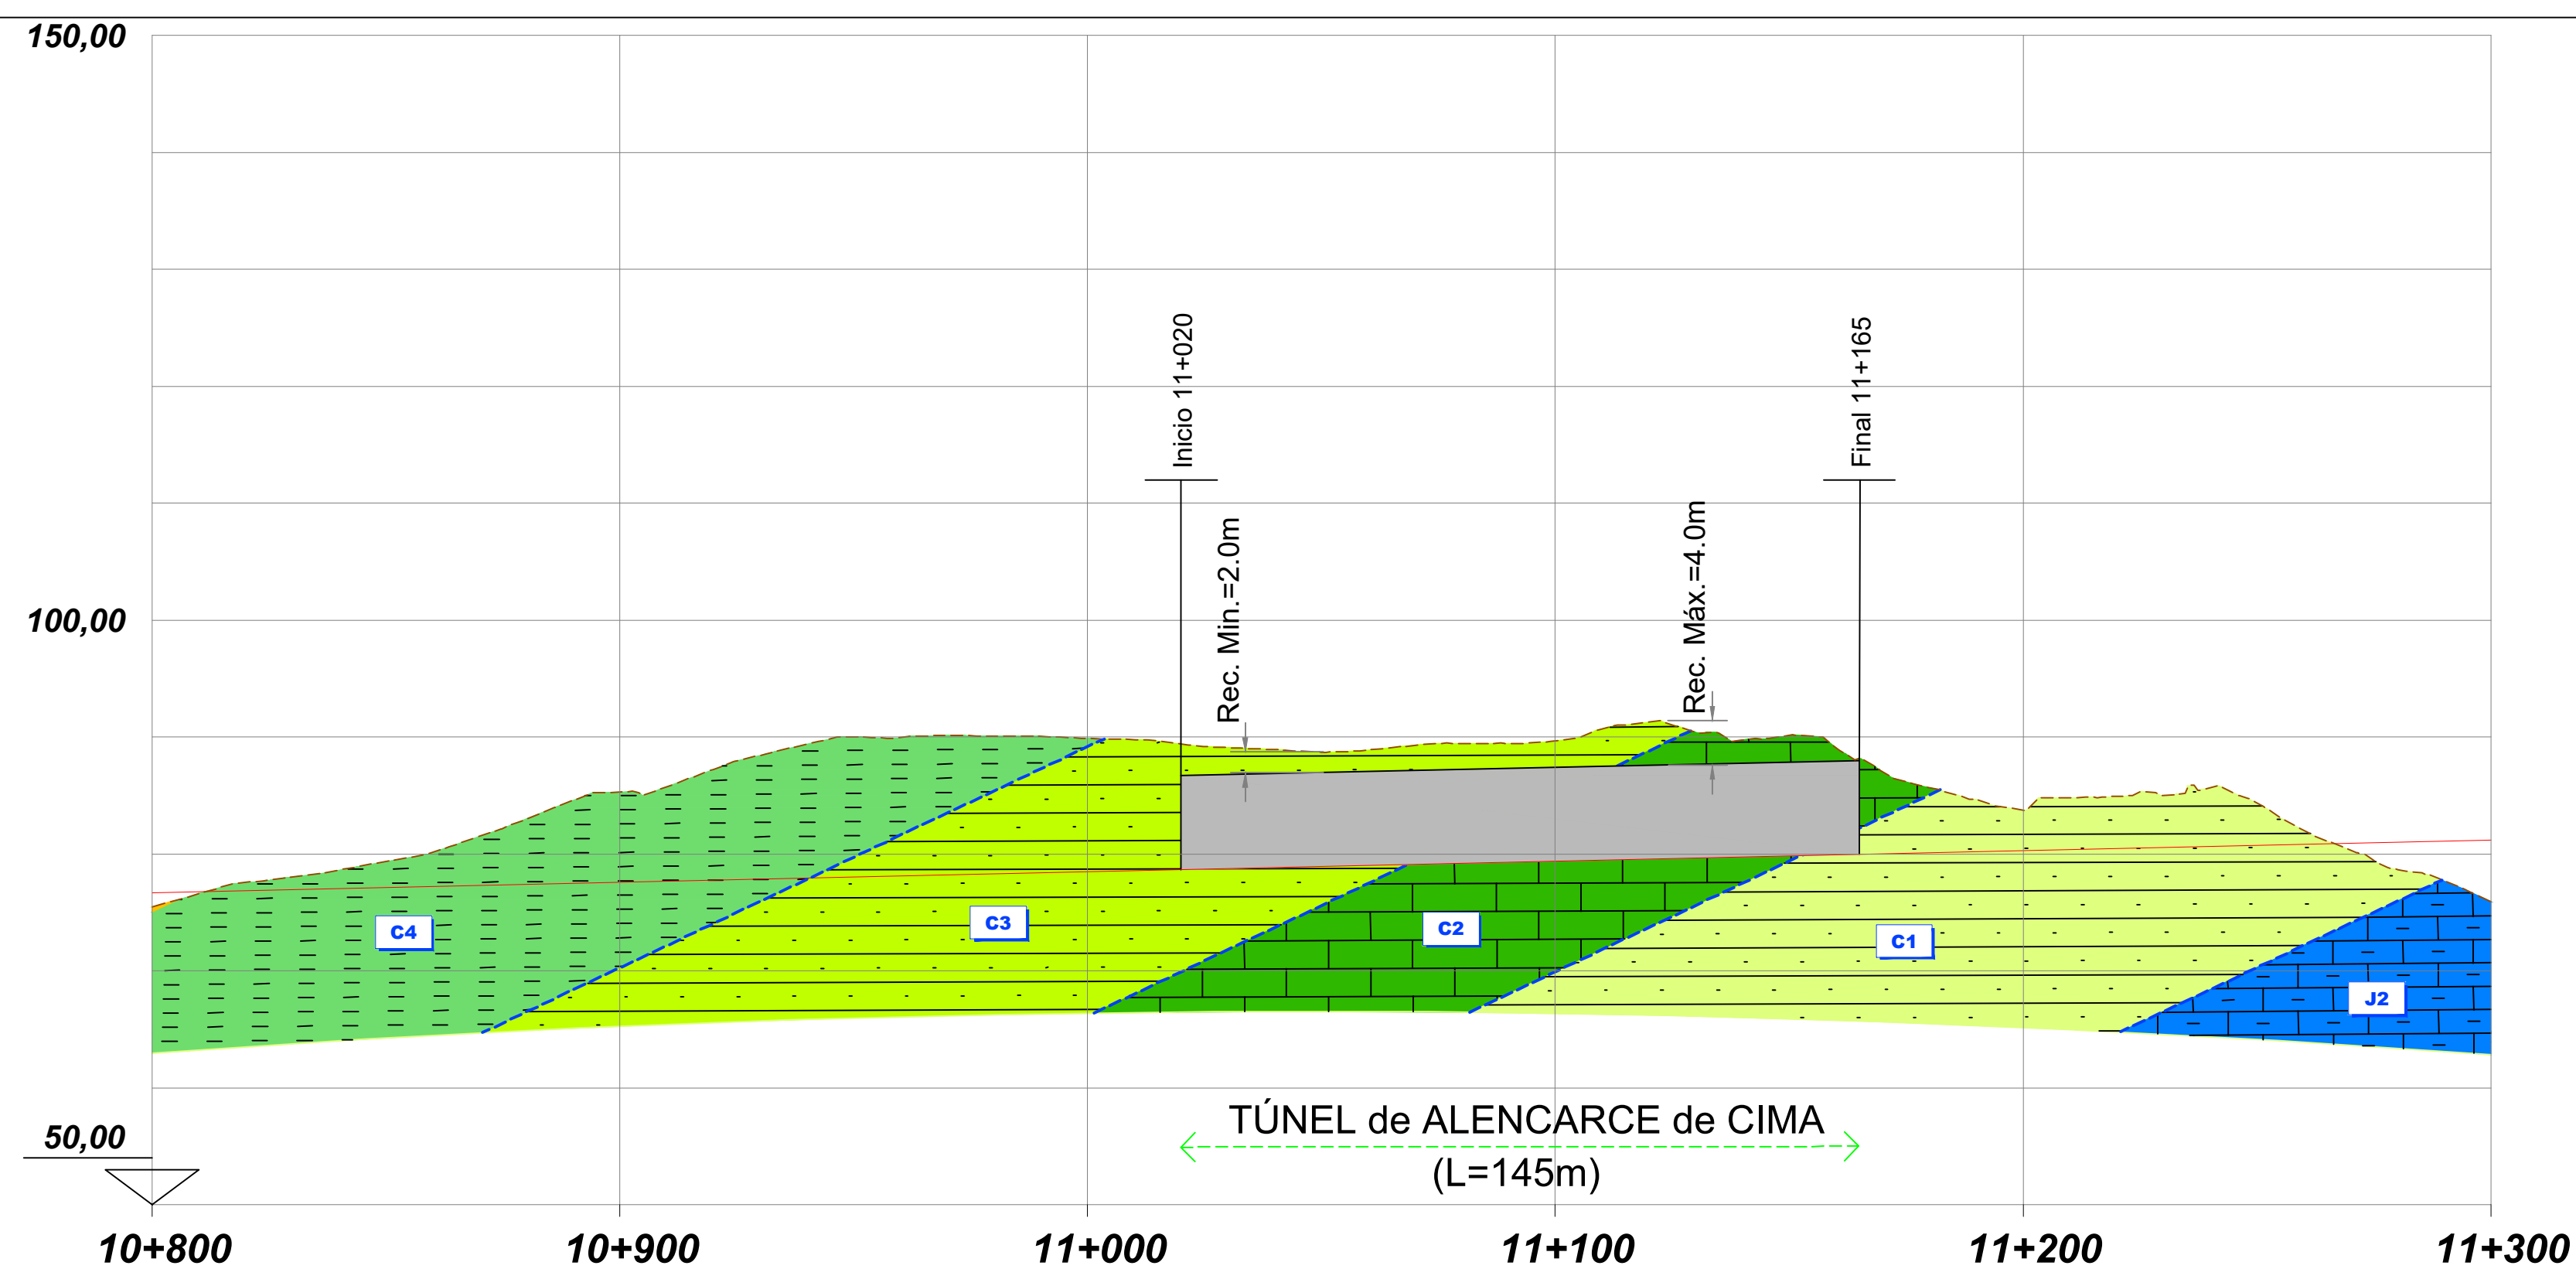
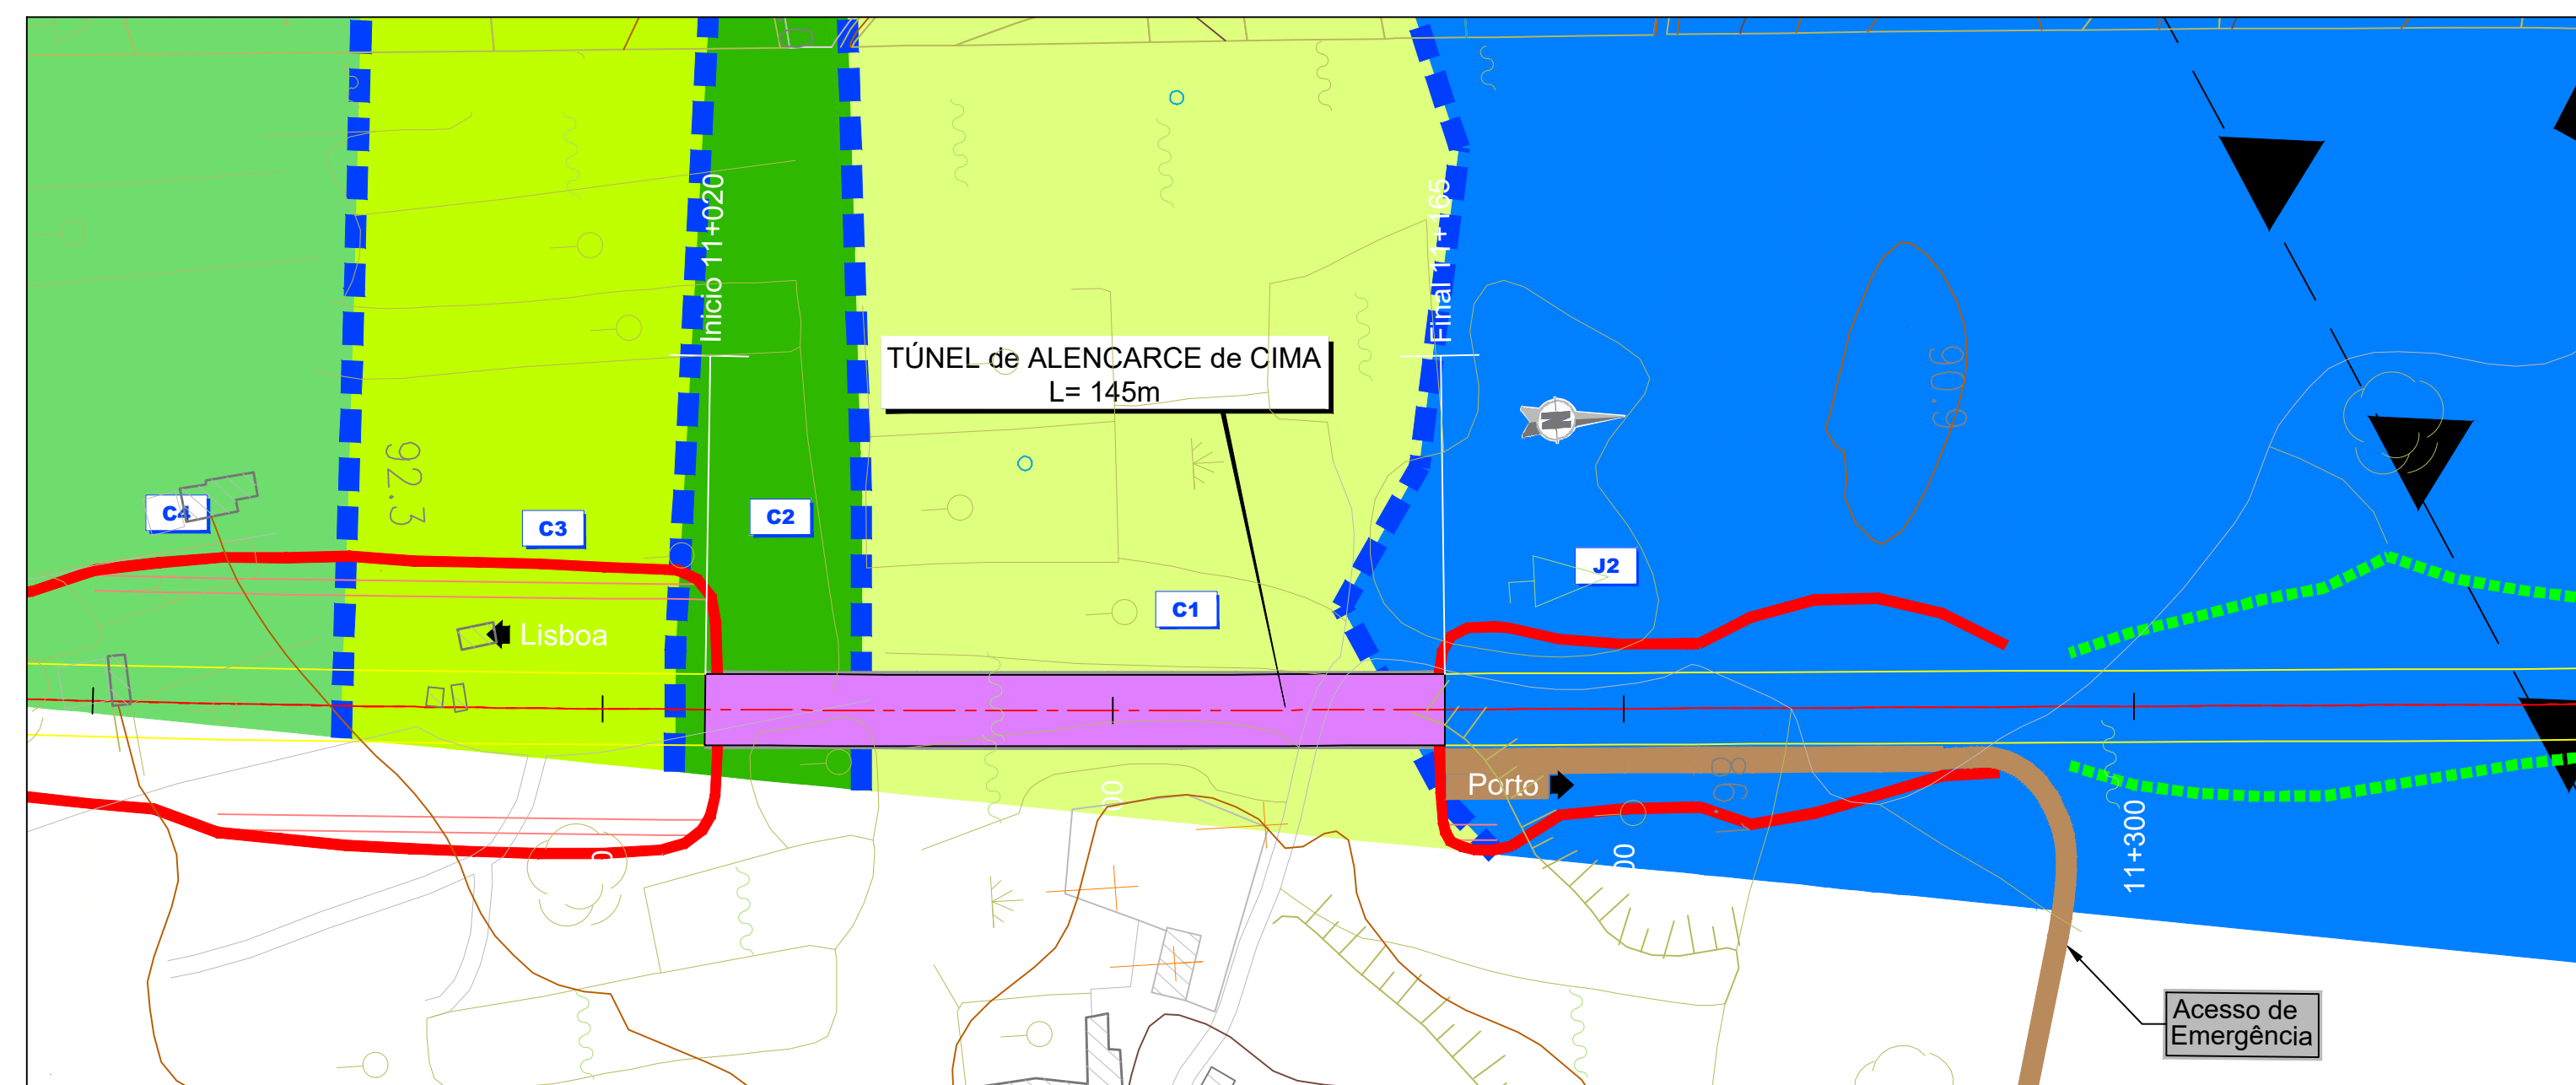


J³ - Calcários Compactos e Calcários Margosos

J² - Margas e Calcários Margosos



J¹ - Marques da Silva

[illegible]

NOTAS: - AS DESIGNAÇÕES DAS UNIDADES GEOLÓGICAS IDENTIFICADAS SÃO IDÊNTICAS ÀS DESIGNAÇÕES ADOTADAS NO ESTUDO BASE DA AUTORIA DA GIBB (2009)
- NÃO EXISTE PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA REPRESENTATIVA DA ZONA DE IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL DA ZONA INDUSTRIAL