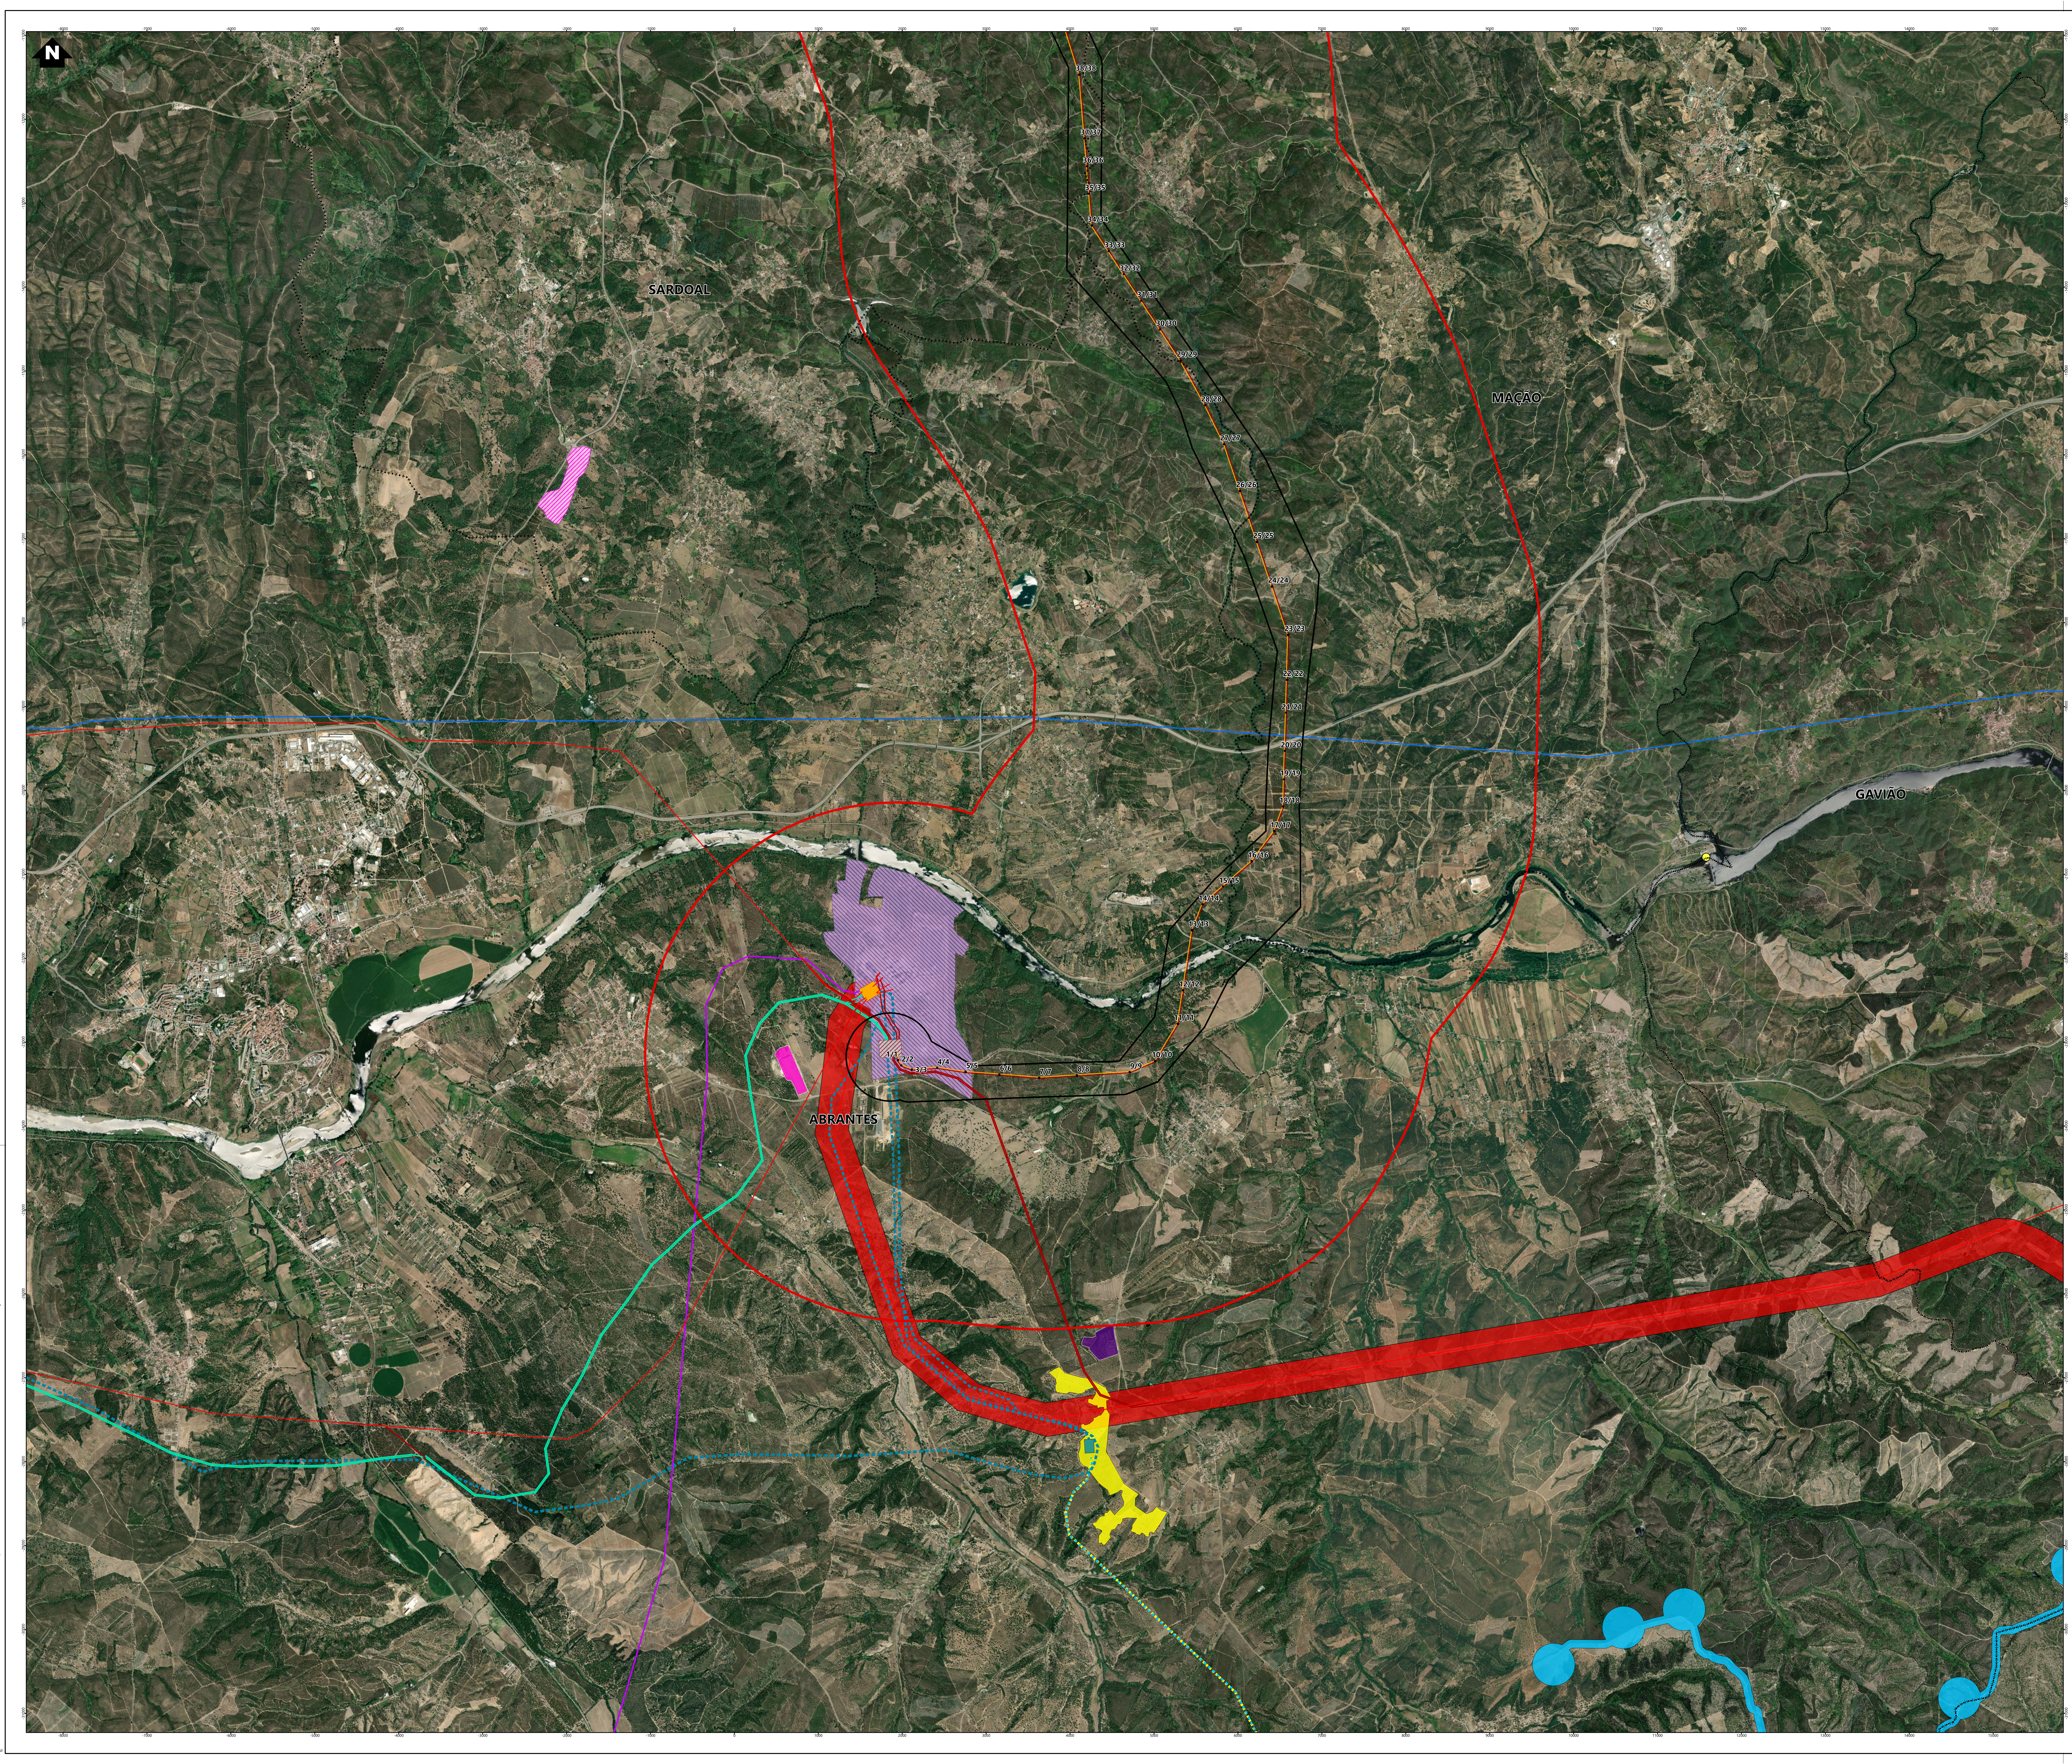

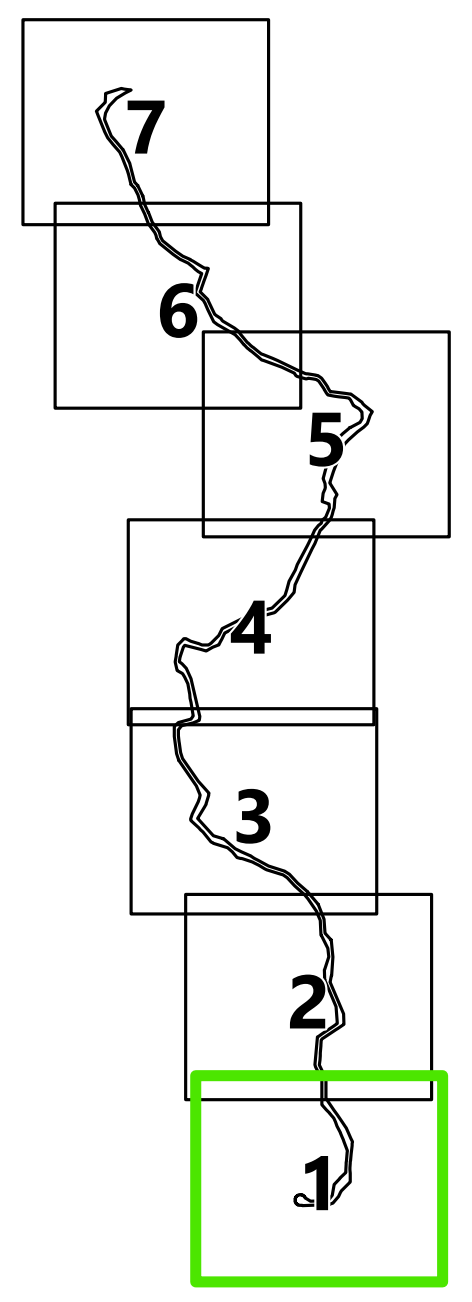

Simbologia

- ✚ Concelhos
- 🟥 Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir
- — Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
- — Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar
- — Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
- — Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- - - Troços de Linha a desmontar

Apoios
- ■ Área Permanente - Apoios Novos
- ■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
- ● Existentes (a desmontar)
- ● Existentes (a manter)

Elementos complementares
- ☐ Corredor
- ■ Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
- ■ Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
- — Linhas, a 400kV
- — Linhas, a 220kV
- — Linhas, a 150kV

Projetos Existentes
- ▨ Zona Industrial do Sardoal
- ■ Silicália
- ▨ Central Termoelétrica do Pego
- ■ Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)

Existentes
- ○ Centrais Hídricas
- ⊗ Centrais Eólicas
- ▥ Central Fotovoltaica de Cabeço Santo

Licenciado
- ⊗ Centrais Eólicas

Em Licenciamento
- ⊗ Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)

Licenciado
- ▨ IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
- ▥ Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
- ■ Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
- ■ Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
- — Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
- — CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
- ■ Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
- ■ Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)

Em Licenciamento
- ▨ Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
- ■ Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE

REN

PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

green by FUTURE

DESIGNAÇÃO

CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

		ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP.	Cristina Reis	1:25 000	23	1/7	
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira				
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO W24.006-076		

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

Formato: A0

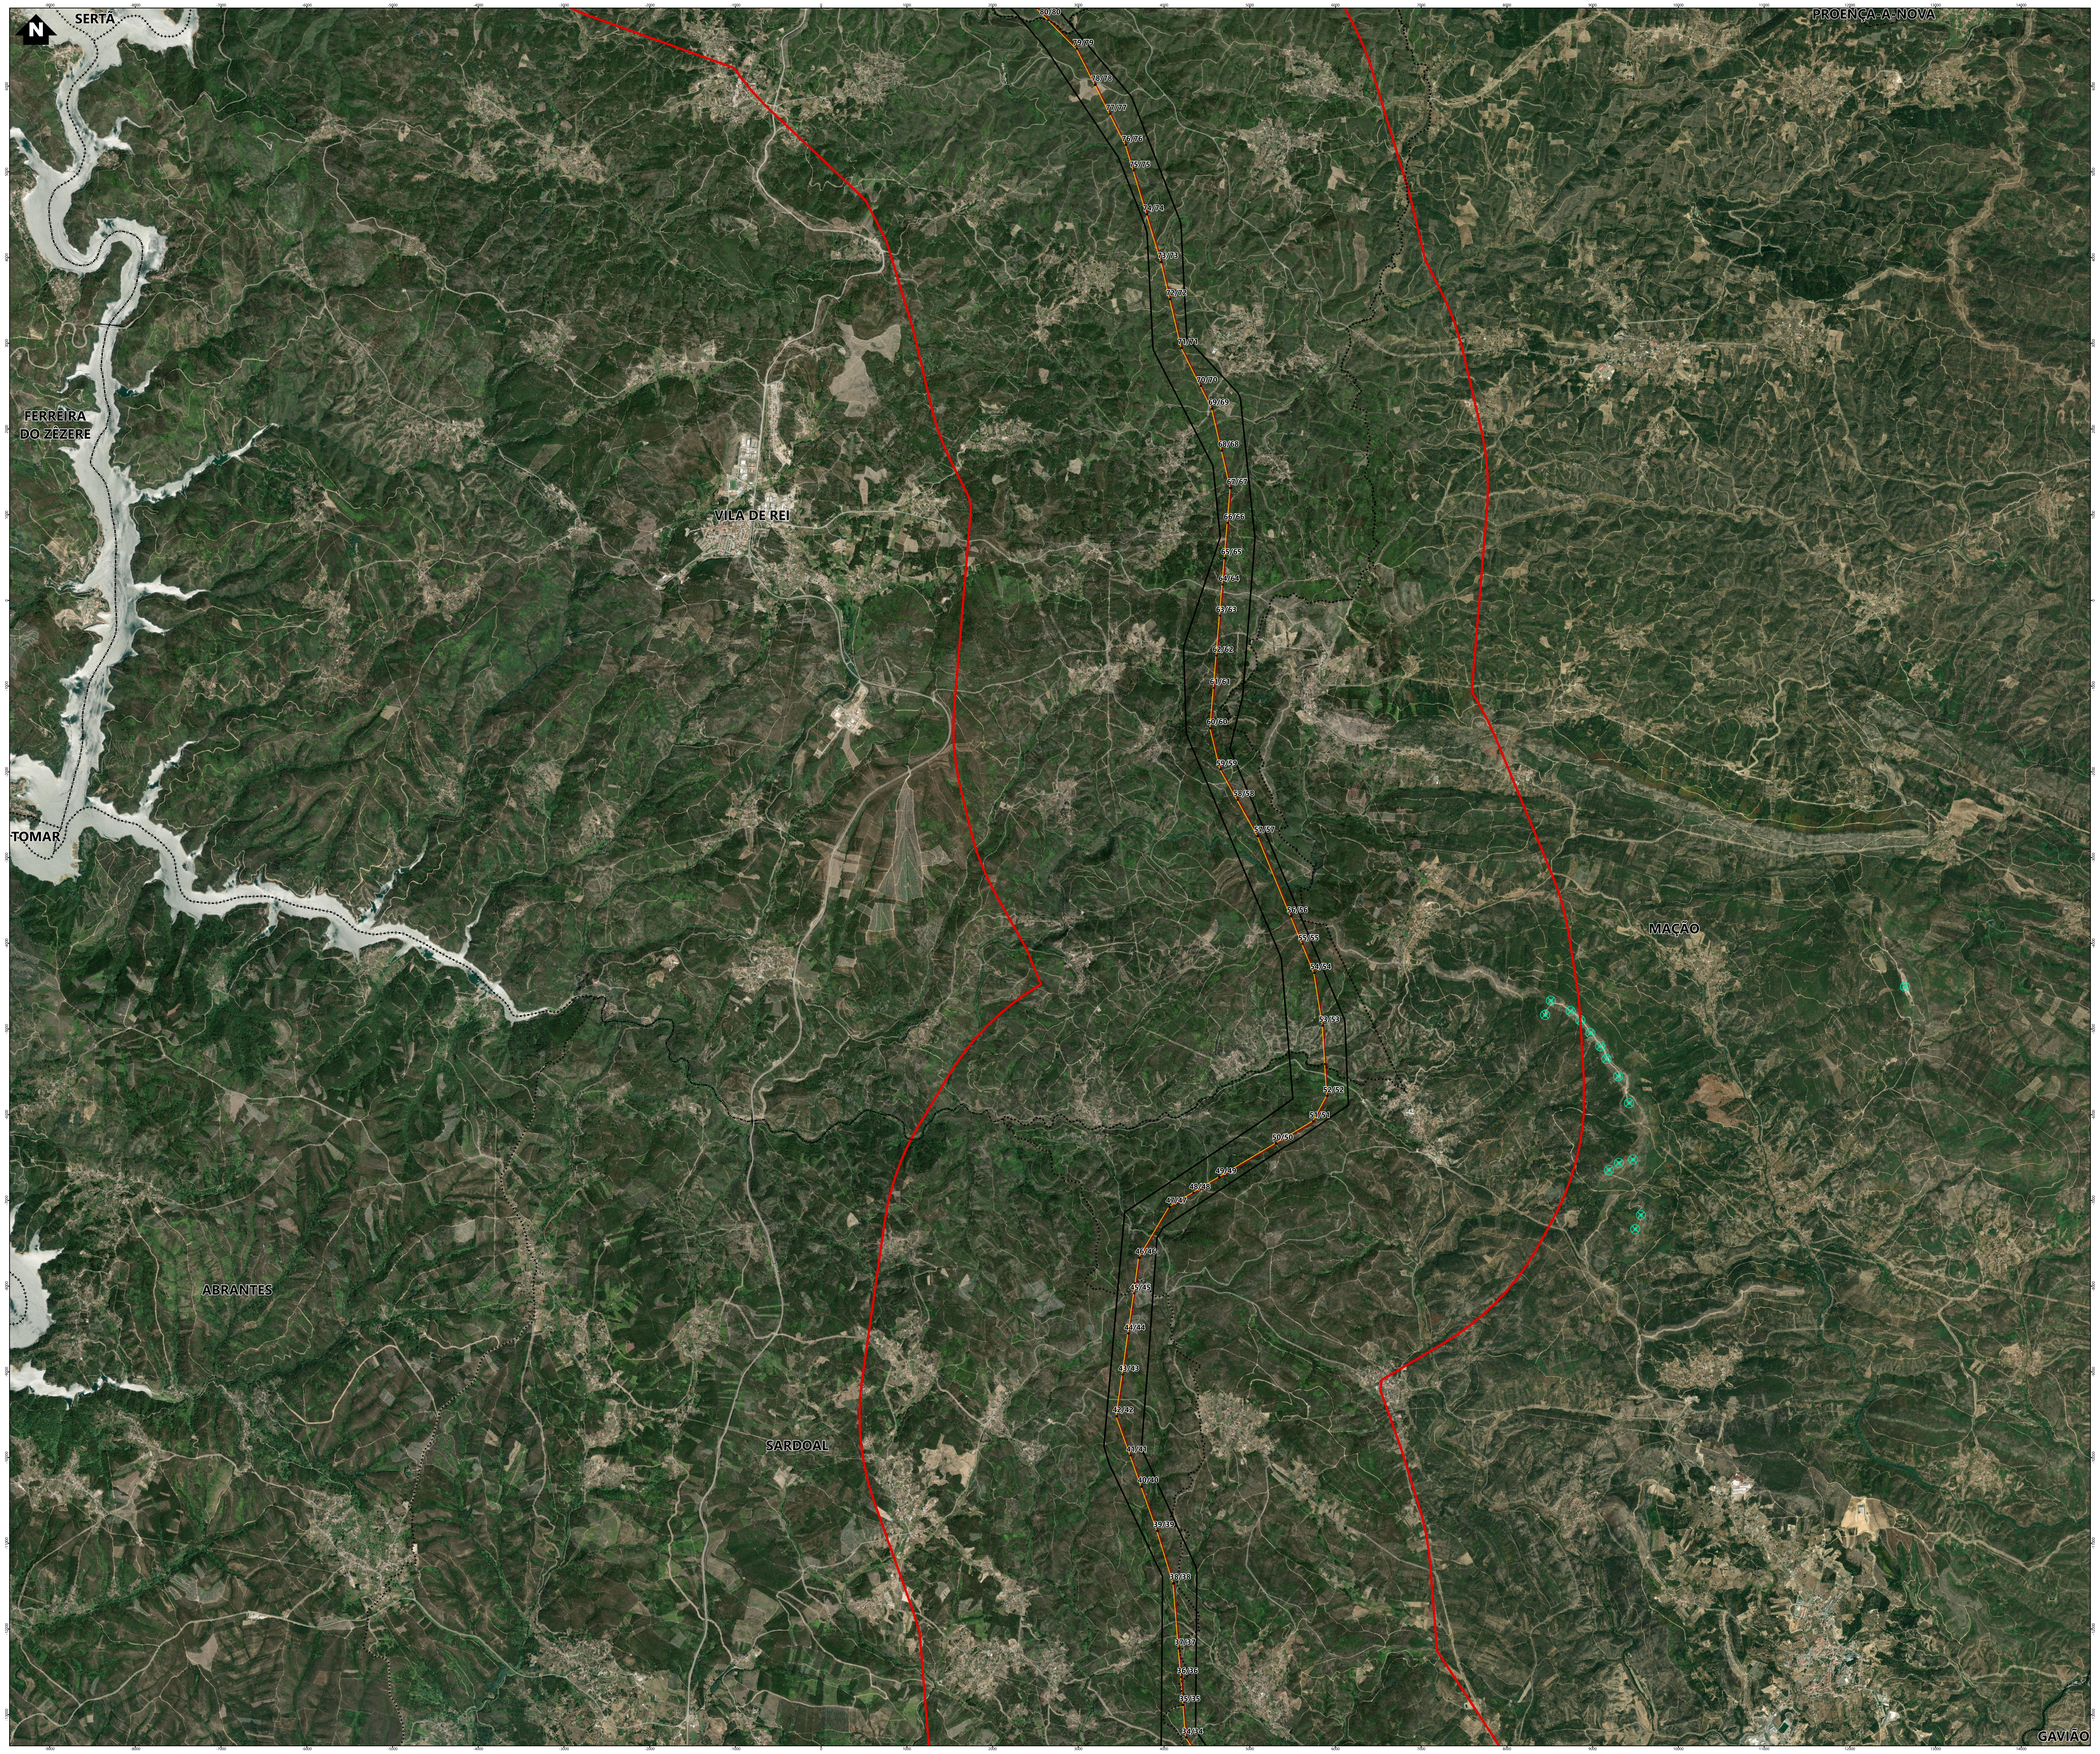

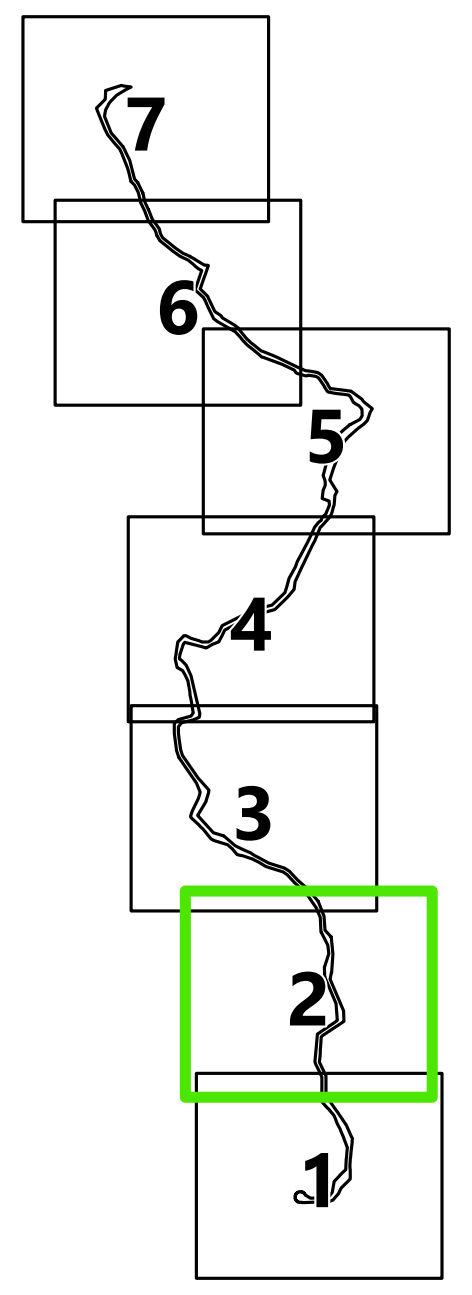

Simbologia

⁛ Concelhos
🟥 Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir
— Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
— Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar
— Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
— Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- - Troços de Linha a desmontar

Apoios
■ Área Permanente - Apoios Novos
■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
● Existentes (a desmontar)
● Existentes (a manter)

Elementos complementares

▭ Corredor
▭ Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
■ Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
— Linhas, a 400kV
— Linhas, a 220kV
— Linhas, a 150kV

Projetos Existentes
▨ Zona Industrial do Sardoal
■ Silicália
▨ Central Termoelétrica do Pego
■ Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)
Existentes
● Centrais Hídricas
⊗ Centrais Eólicas
▥ Central Fotovoltaica de Cabeço Santo
Licenciado
⊗ Centrais Eólicas
Em Licenciamento
⊗ Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)
Licenciado
▨ IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
▥ Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
■ Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
■ Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
— Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
— CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
■ Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
■ Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)
Em Licenciamento
▨ Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
■ Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE
REN

PROJETO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

green by FUTURE

DESIGNAÇÃO
CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

RESP.	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira	1:25 000	23	2/7	
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO	W24.006-076	

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

Formato: A0

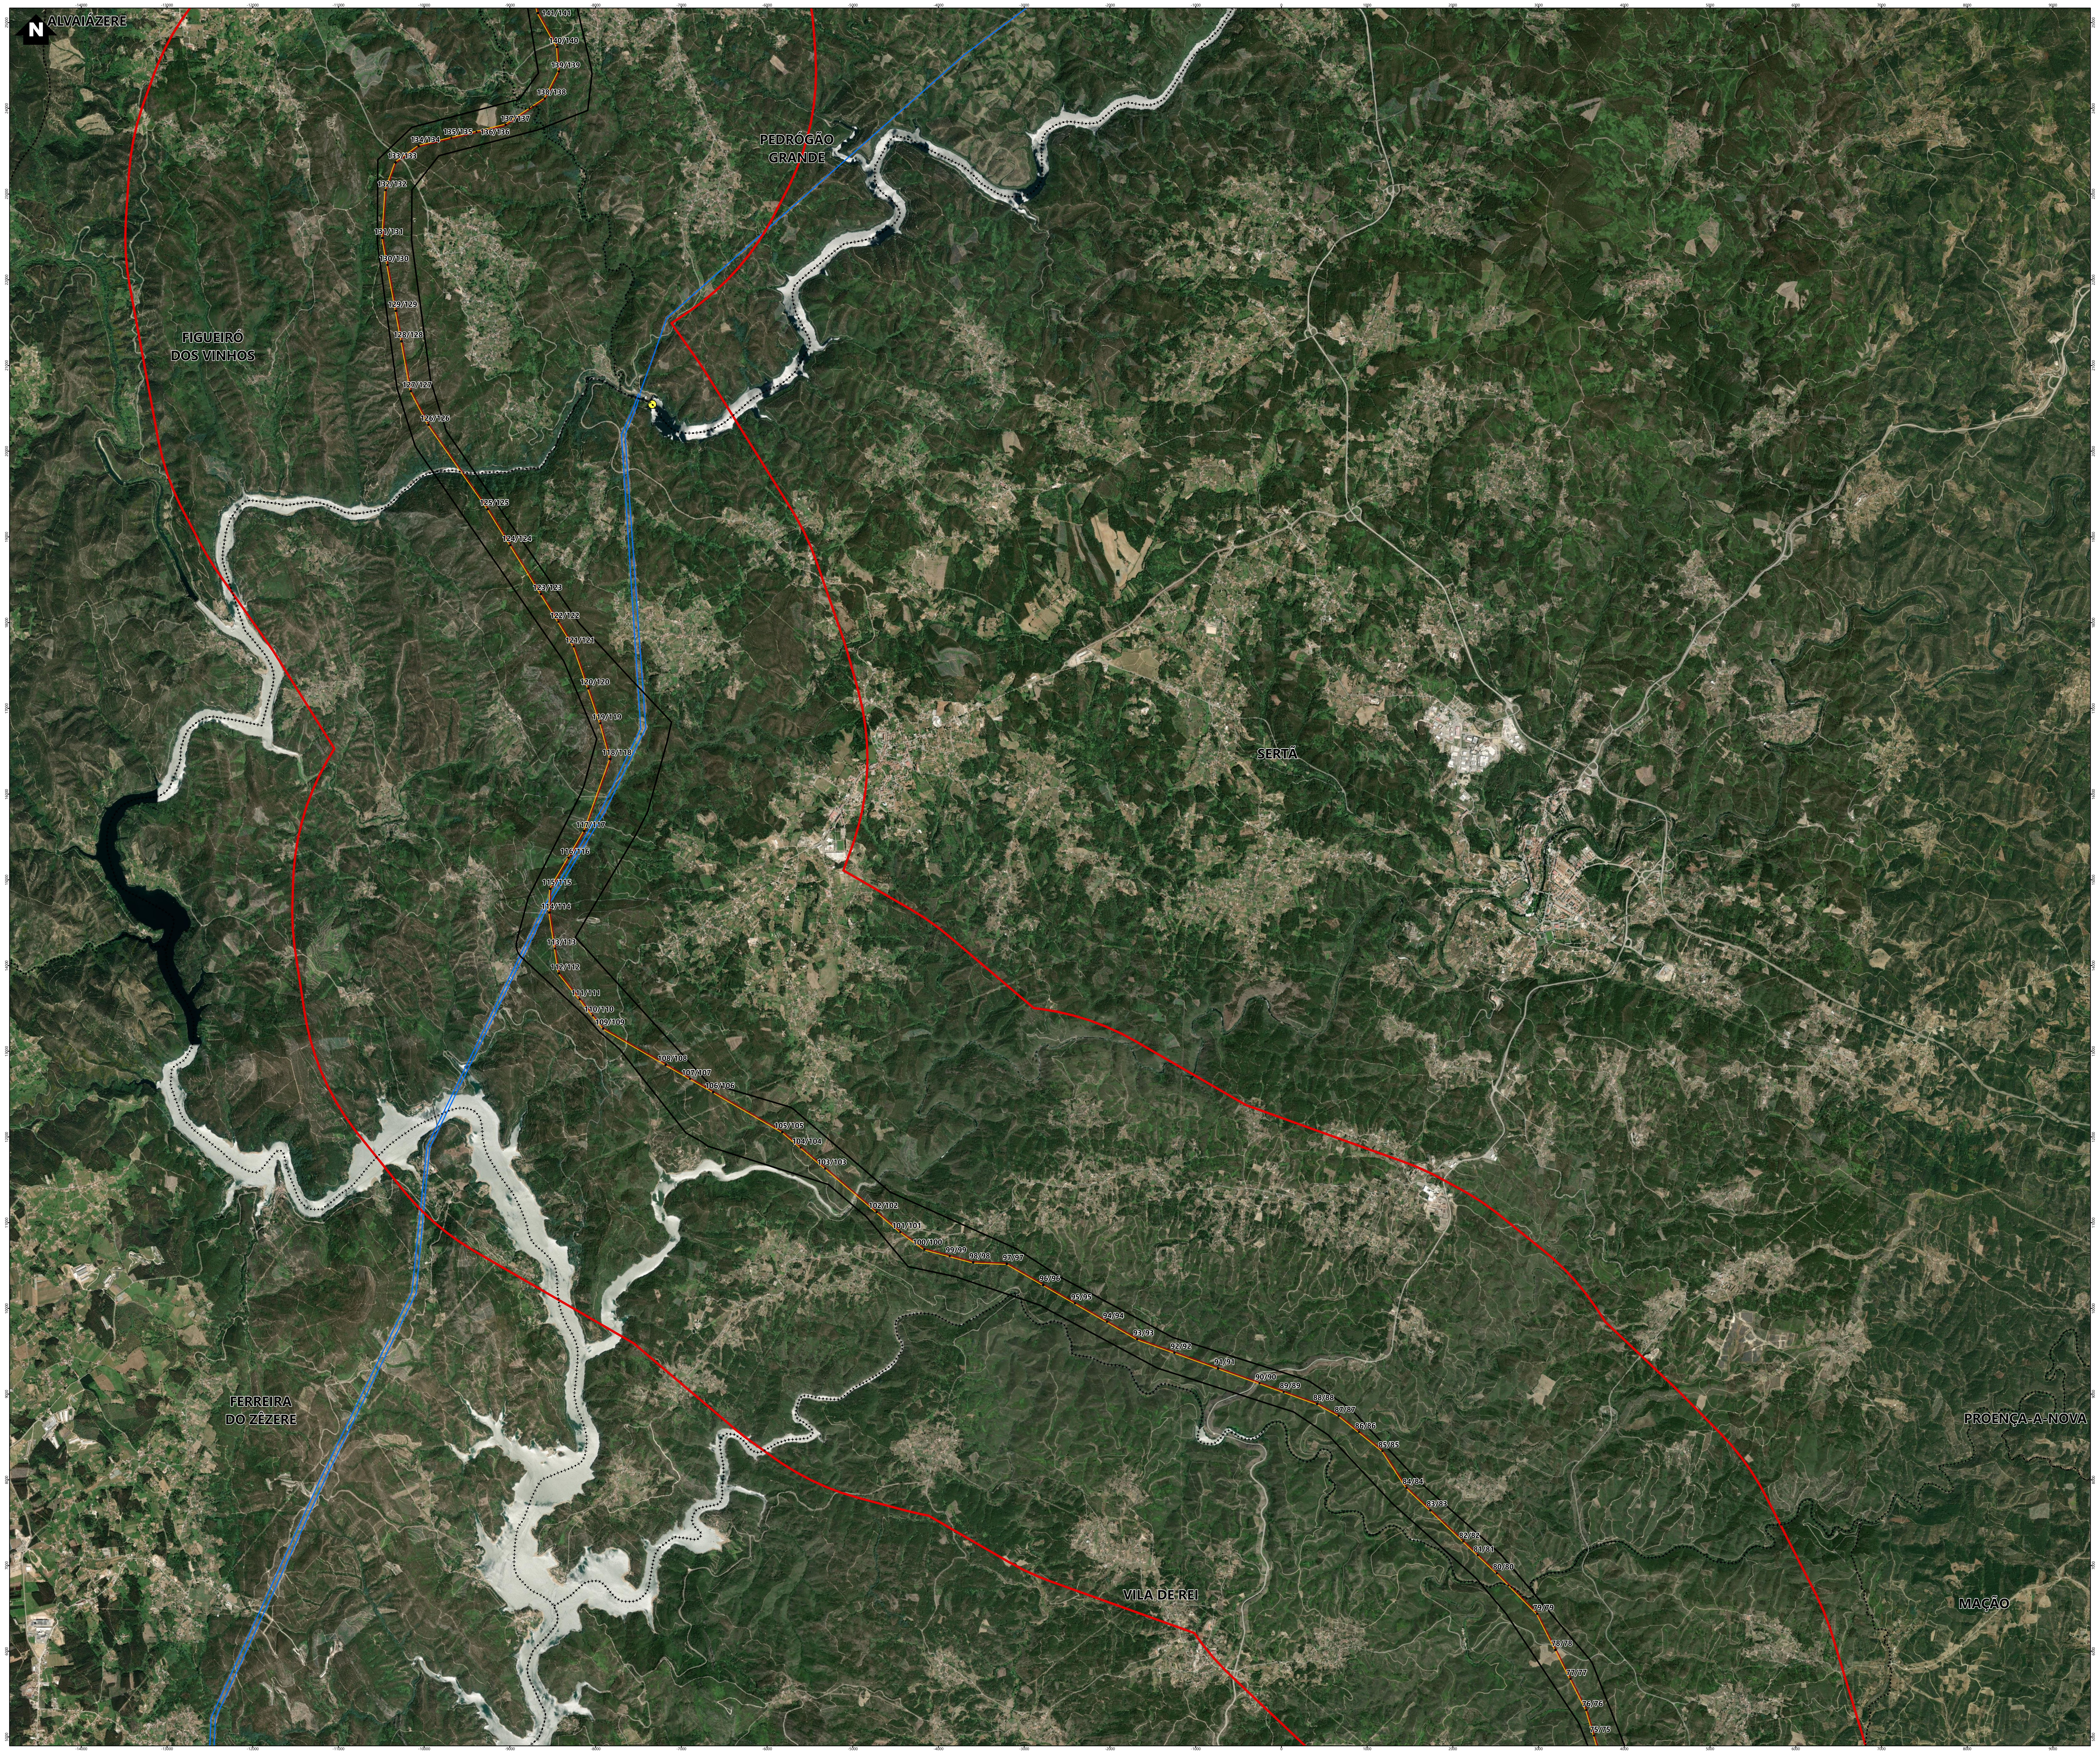

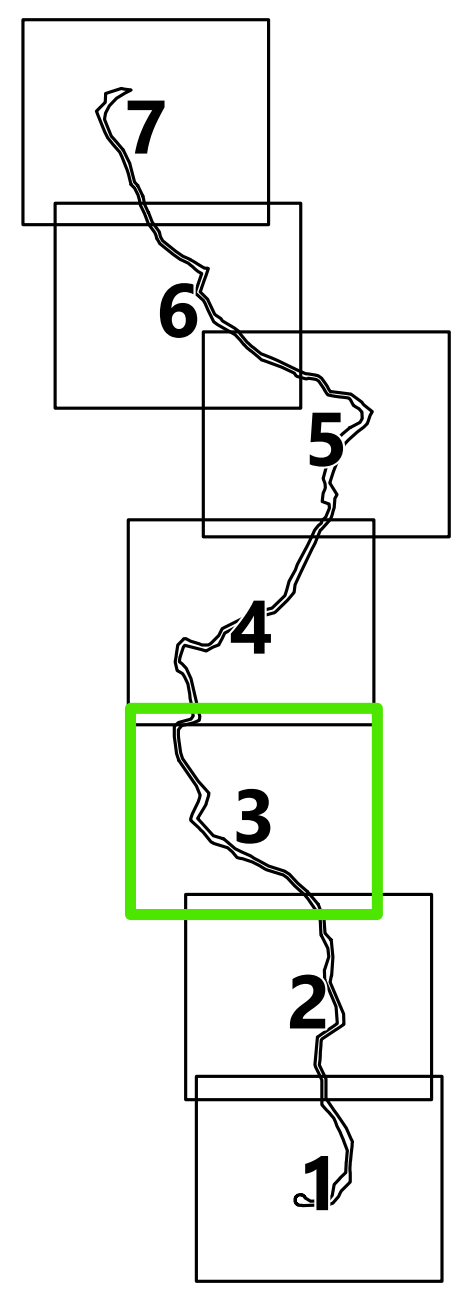

Simbologia

⁘ Concelhos
🟥 Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir
— Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
— Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar
— Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
— Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- - Troços de Linha a desmontar

Apoios
■ Área Permanente - Apoios Novos
■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
● Existentes (a desmontar)
● Existentes (a manter)

Elementos complementares

▭ Corredor
■ Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
■ Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
— Linhas, a 400kV
— Linhas, a 220kV
— Linhas, a 150kV

Projetos Existentes
▨ Zona Industrial do Sardoal
■ Silicália
▨ Central Termoelétrica do Pego
■ Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)
Existentes
○ Centrais Hídricas
⊗ Centrais Eólicas
▥ Central Fotovoltaica de Cabeço Santo
Licenciado
⊗ Centrais Eólicas
Em Licenciamento
⊗ Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)
Licenciado
▨ IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
▥ Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
■ Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
■ Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
— Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
— CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
■ Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
■ Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)
Em Licenciamento
▨ Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
■ Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE
REN

PROJETO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

Green by FUTURE

DESIGNAÇÃO
CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

		ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP.	Cristina Reis	1:25 000	23	3/7	
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira				
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO W24.006-076		

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

Formato: A0

Formato: A0

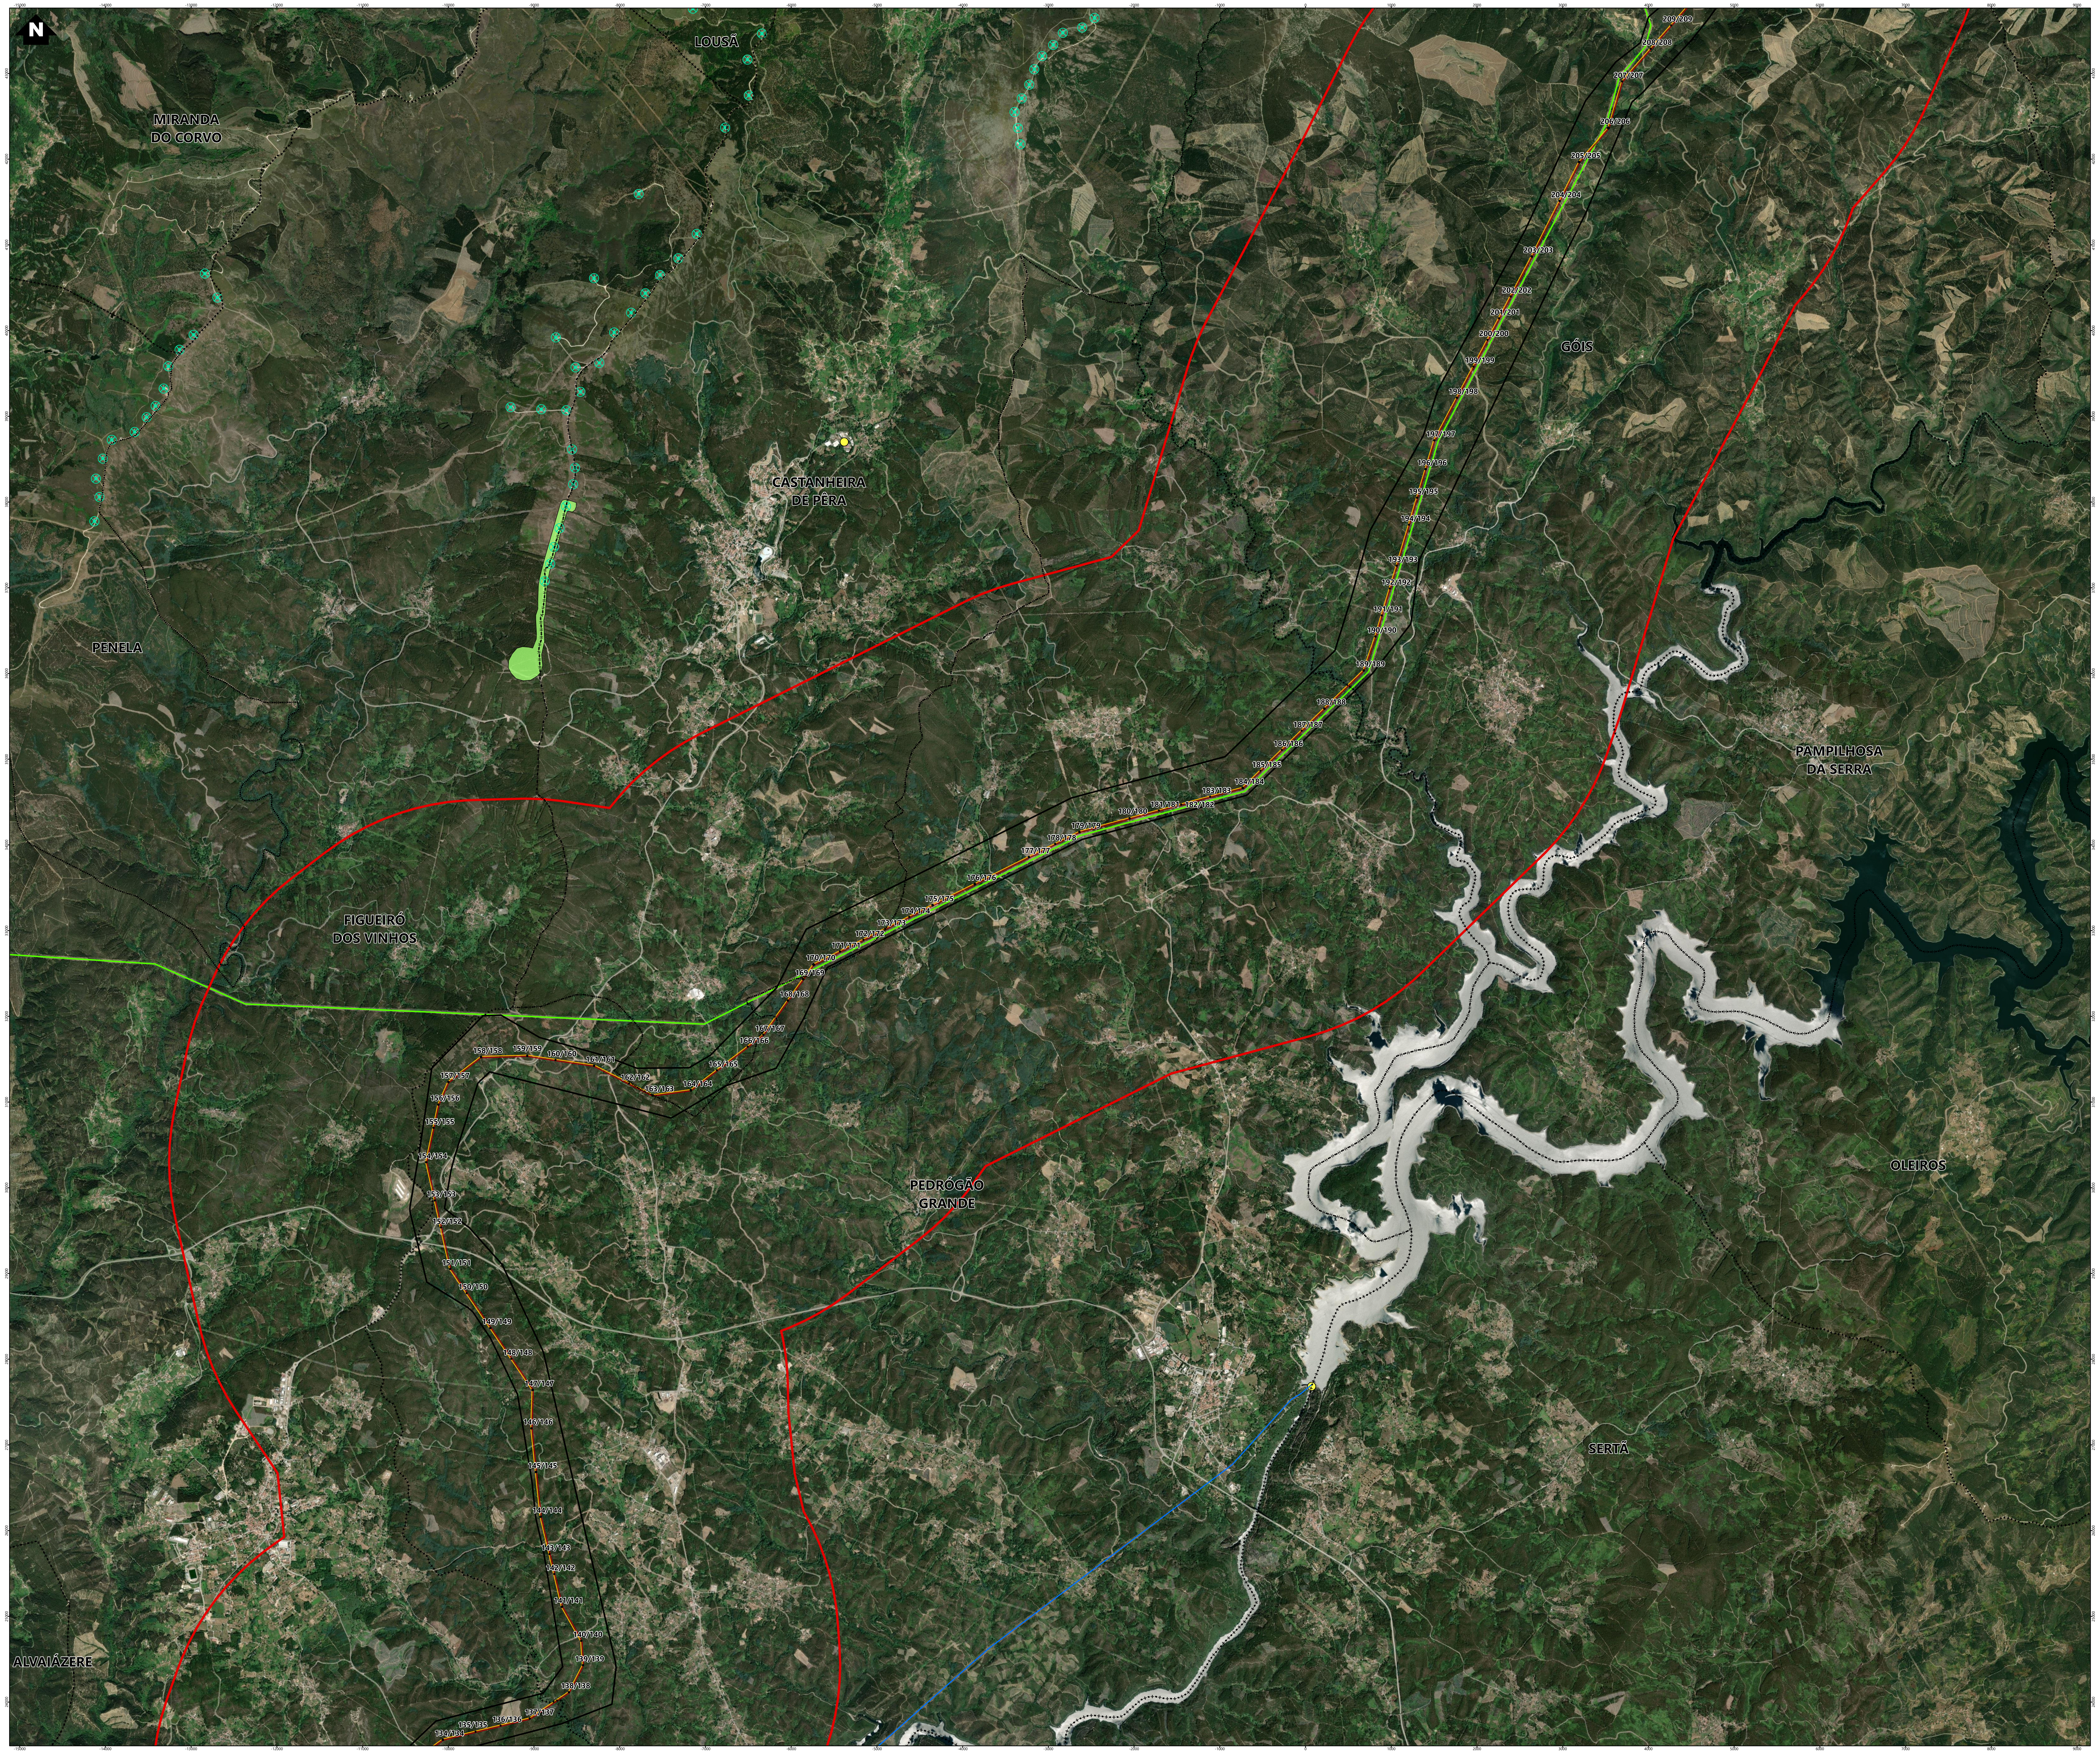

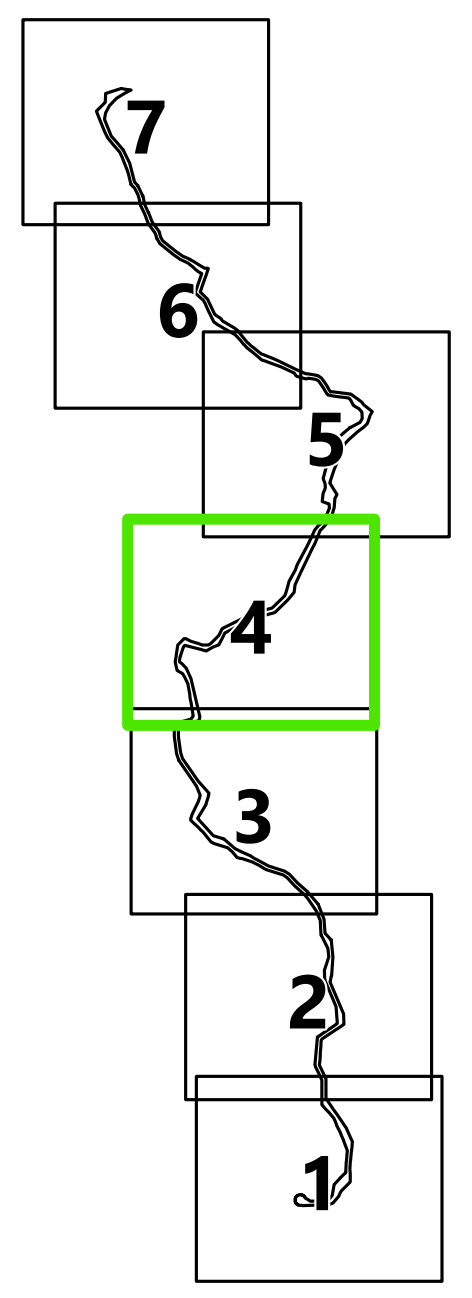

Simbologia

- ⁚ Concelhos
- 🟥 Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir
- — Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
- — Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar
- — Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
- — Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- - - Troços de Linha a desmontar

Apoios
- ■ Área Permanente - Apoios Novos
- ■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
- ● Existentes (a desmontar)
- ● Existentes (a manter)

Elementos complementares
- ☐ Corredor
- ■ Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
- ■ Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
- — Linhas, a 400kV
- — Linhas, a 220kV
- — Linhas, a 150kV

Projetos Existentes
- ▨ Zona Industrial do Sardoal
- ■ Silicália
- ▨ Central Termoelétrica do Pego
- ■ Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)

Existentes
- ○ Centrais Hídricas
- ⊗ Centrais Eólicas
- ▥ Central Fotovoltaica de Cabeço Santo

Licenciado
- ⊗ Centrais Eólicas

Em Licenciamento
- ⊗ Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)

Licenciado
- ▨ IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
- ▥ Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
- ■ Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
- ■ Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
- — Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
- — CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
- ■ Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
- ■ Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)

Em Licenciamento
- ▨ Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
- ■ Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE
REN

PROJETO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

green by FUTURE

DESIGNAÇÃO
CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

		ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP.	Cristina Reis	1:25 000	23	4/7	
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira				
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO W24.006-076		

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

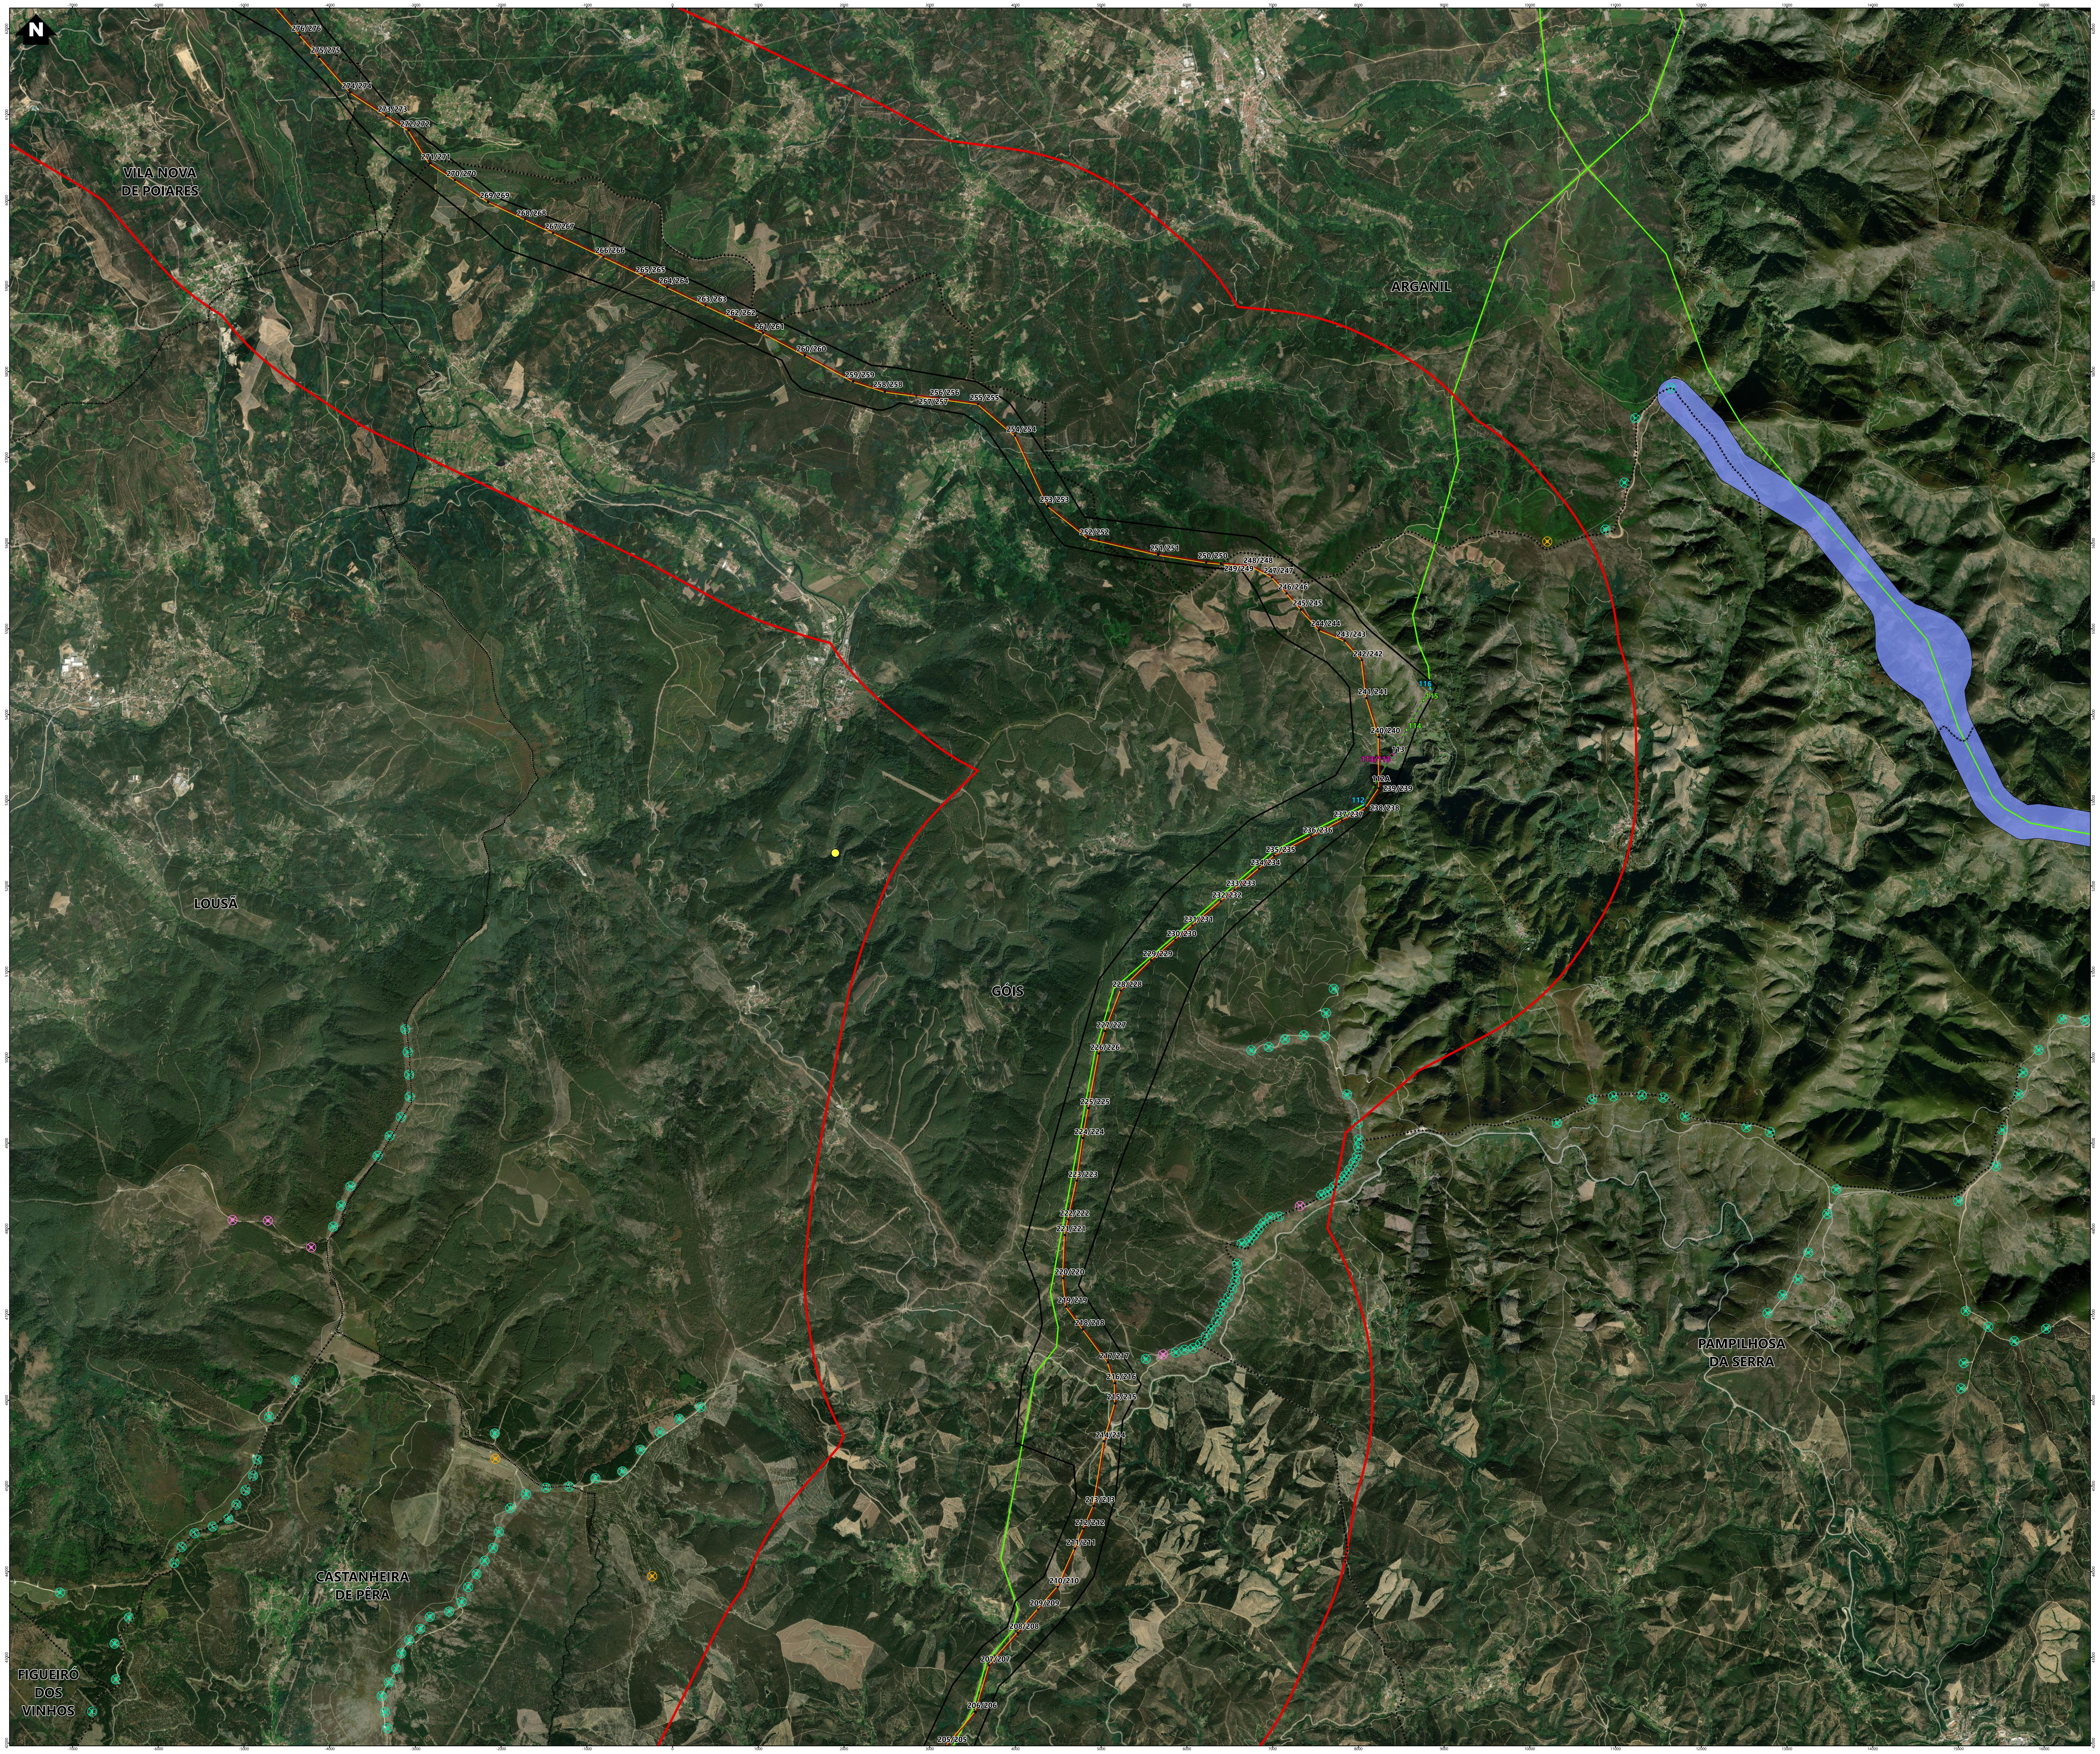

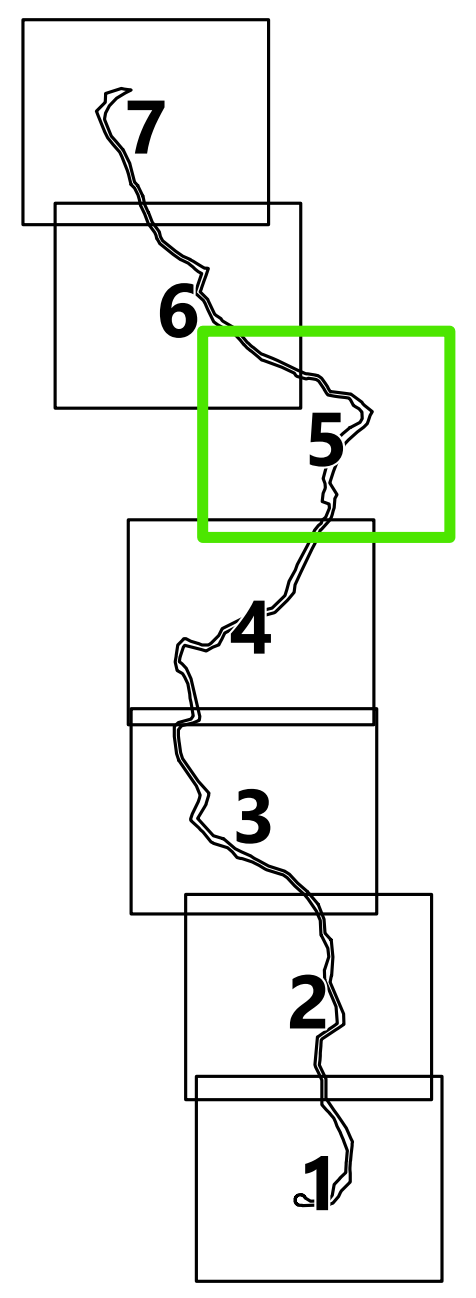

Simbologia

- ⁘ Concelhos
- 🟥 Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir
- — Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
- — Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar
- — Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
- — Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- - - Troços de Linha a desmontar

Apoios
- ■ Área Permanente - Apoios Novos
- ■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
- • Existentes (a desmontar)
- • Existentes (a manter)

Elementos complementares
- ☐ Corredor
- ■ Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
- ■ Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
- — Linhas, a 400kV
- — Linhas, a 220kV
- — Linhas, a 150kV

Projetos Existentes
- ▨ Zona Industrial do Sardoal
- ■ Silicália
- ▨ Central Termoelétrica do Pego
- ■ Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)

Existentes
- ○ Centrais Hídricas
- ⊗ Centrais Eólicas
- ▥ Central Fotovoltaica de Cabeço Santo

Licenciado
- ⊗ Centrais Eólicas

Em Licenciamento
- ⊗ Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)

Licenciado
- ▨ IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
- ▥ Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
- ■ Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
- ■ Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
- — Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
- — CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
- ■ Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
- ■ Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)

Em Licenciamento
- ▨ Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
- ■ Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE
REN

PROJETO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

green by FUTURE

DESIGNAÇÃO
CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

		ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP.	Cristina Reis	1:25 000	23	5/7	
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira				
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO W24.006-076		

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

Formato: A0

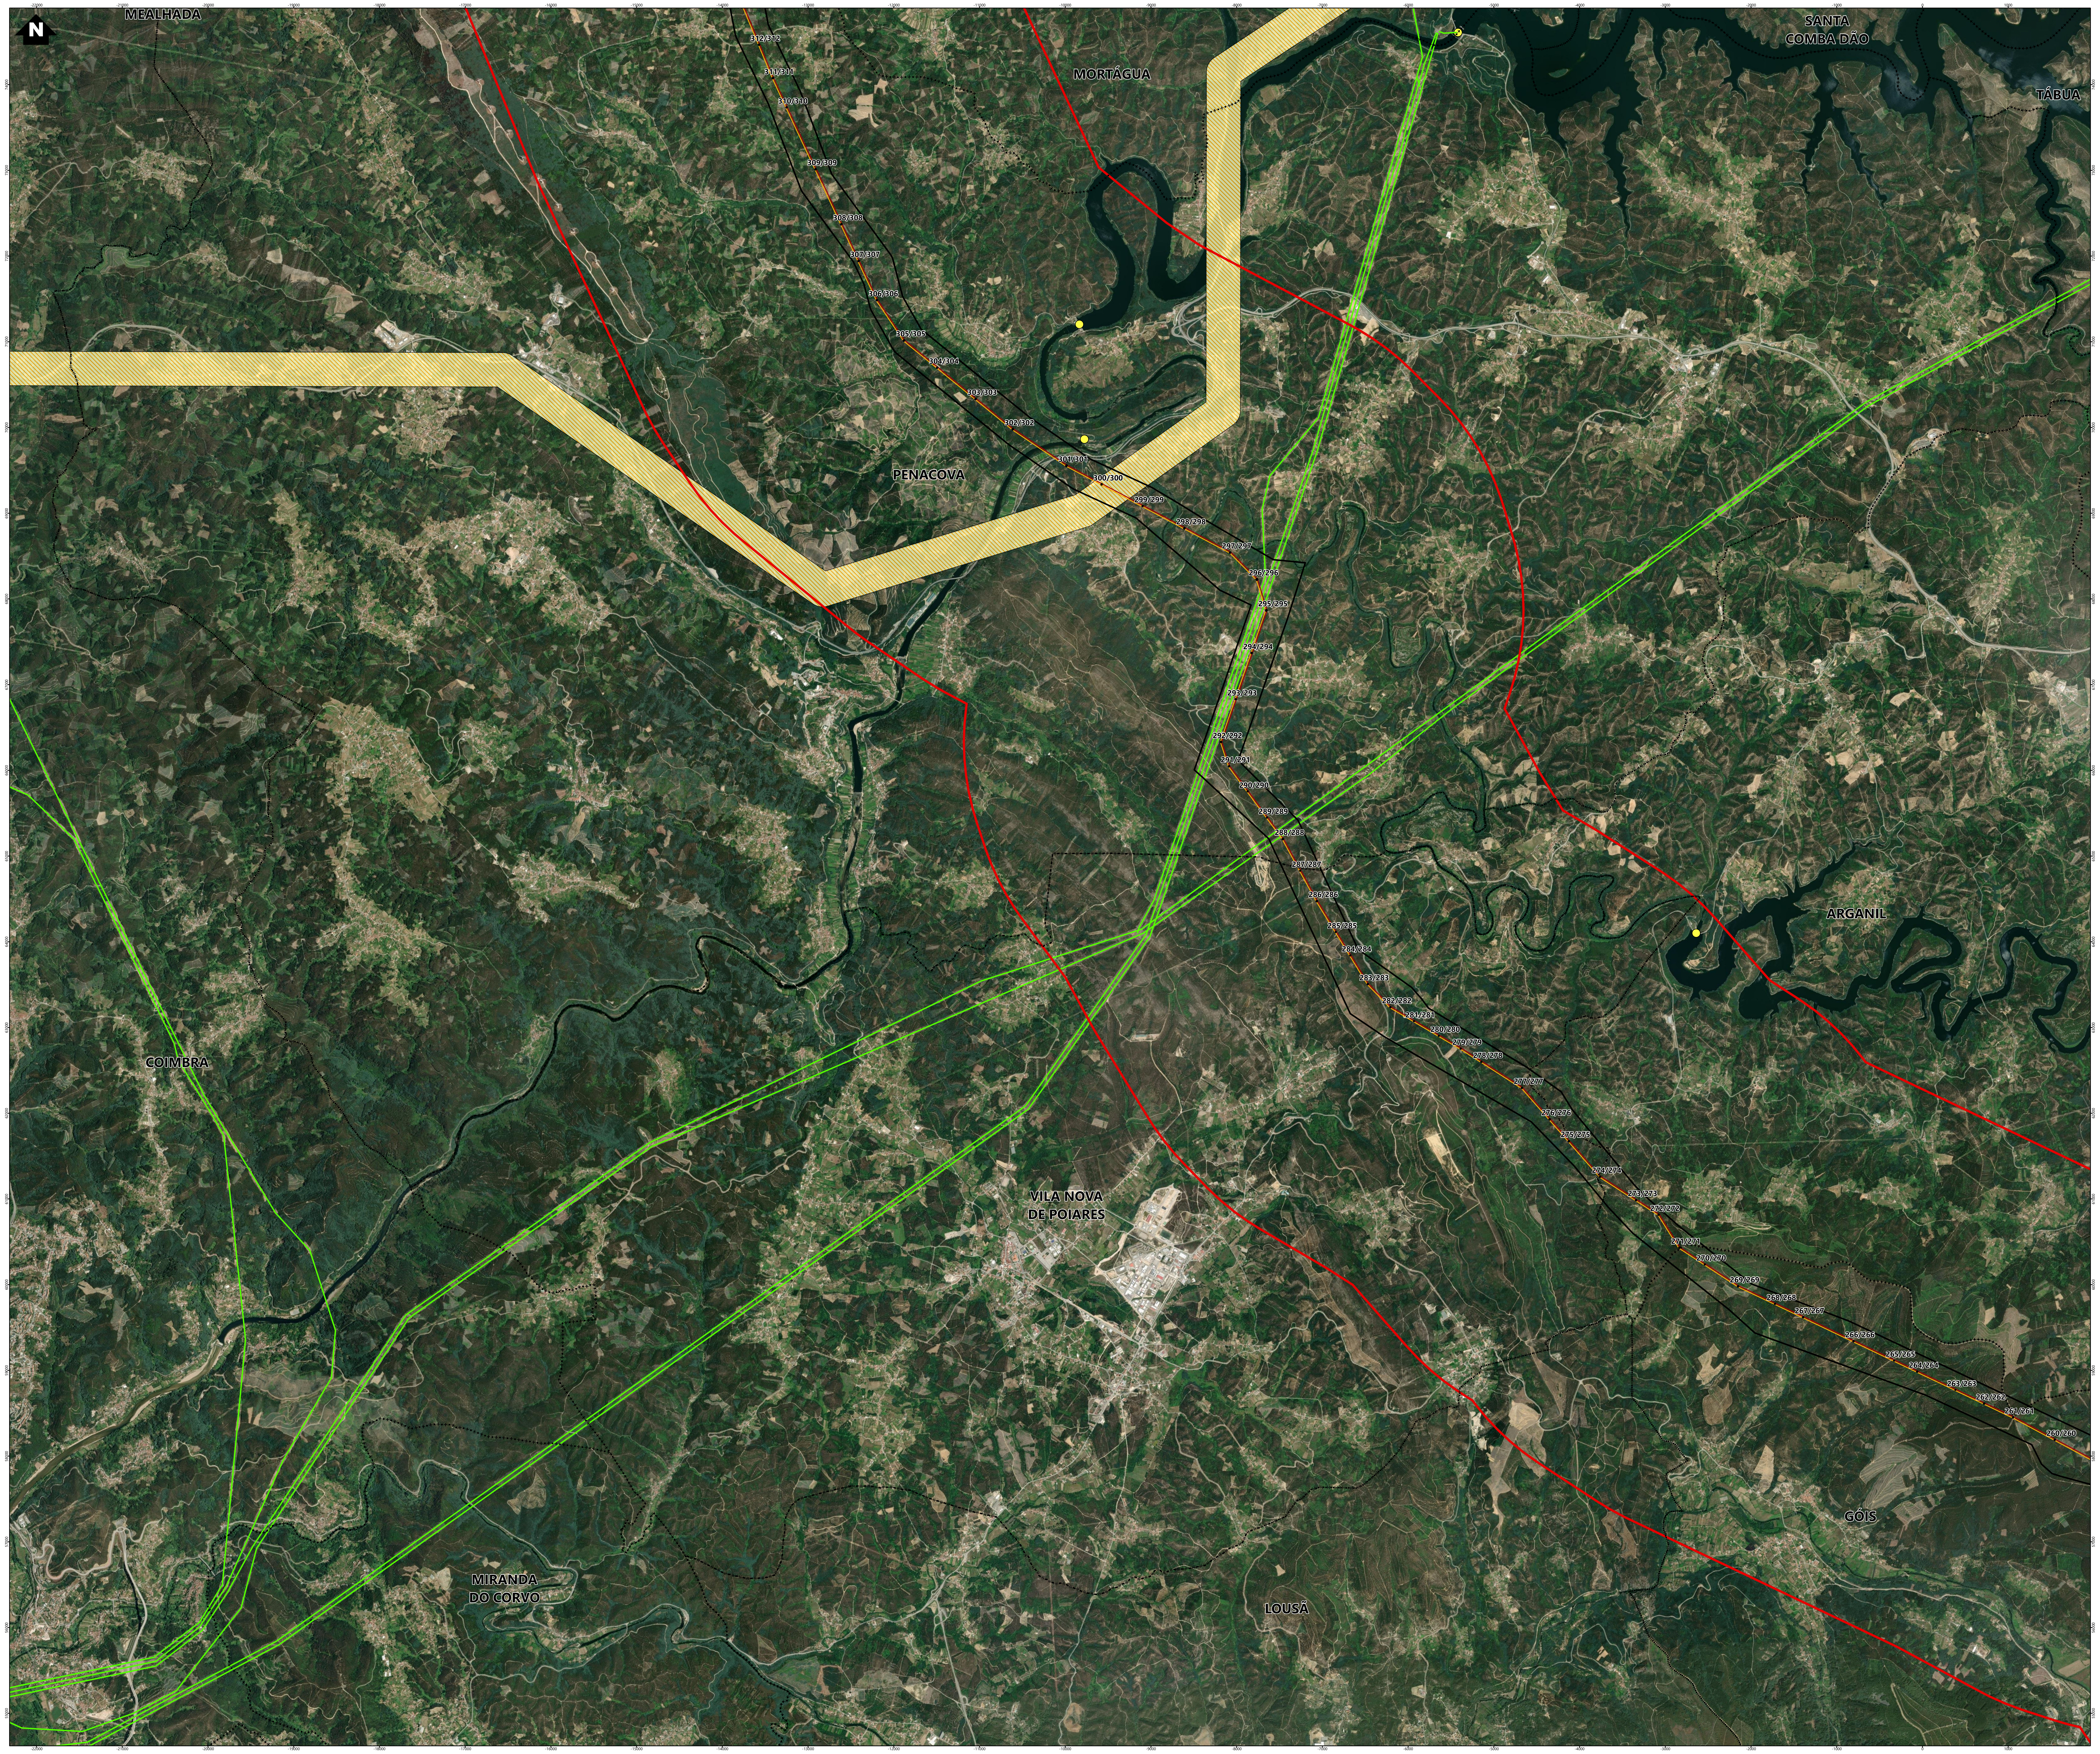

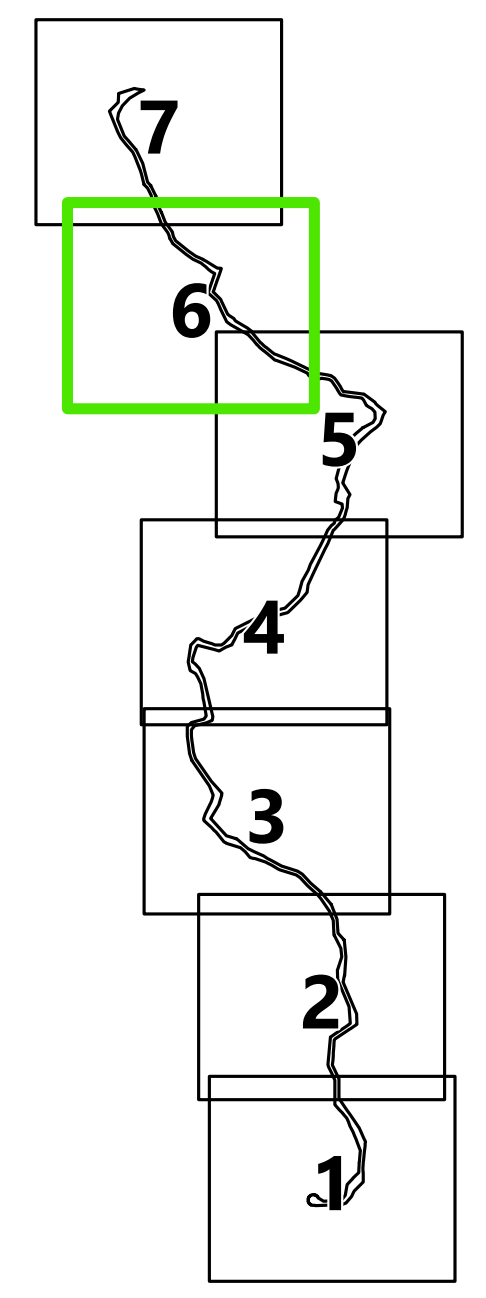

Simbologia

- Concelhos
- Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir
- Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
- Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar
- Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
- Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- Troços de Linha a desmontar

Apoios
- ■ Área Permanente - Apoios Novos
- ■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
- ● Existentes (a desmontar)
- ● Existentes (a manter)

Elementos complementares
- Corredor
- Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
- Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas
- Linhas, a 400kV
- Linhas, a 220kV
- Linhas, a 150kV

Projetos Existentes
- Zona Industrial do Sardoal
- Silicália
- Central Termoelétrica do Pego
- Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)

Existentes
- Centrais Hídricas
- Centrais Eólicas
- Central Fotovoltaica de Cabeço Santo

Licenciado
- Centrais Eólicas

Em Licenciamento
- Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)

Licenciado
- IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
- Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
- Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
- Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
- Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
- Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
- Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
- CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
- Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
- Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)

Em Licenciamento
- Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
- Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE

REN

PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

green by FUTURE

DESIGNAÇÃO

CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

		ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP.	Cristina Reis	1:25 000	23	6/7	
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira				
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO W24.006-076		

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

Formato: A0

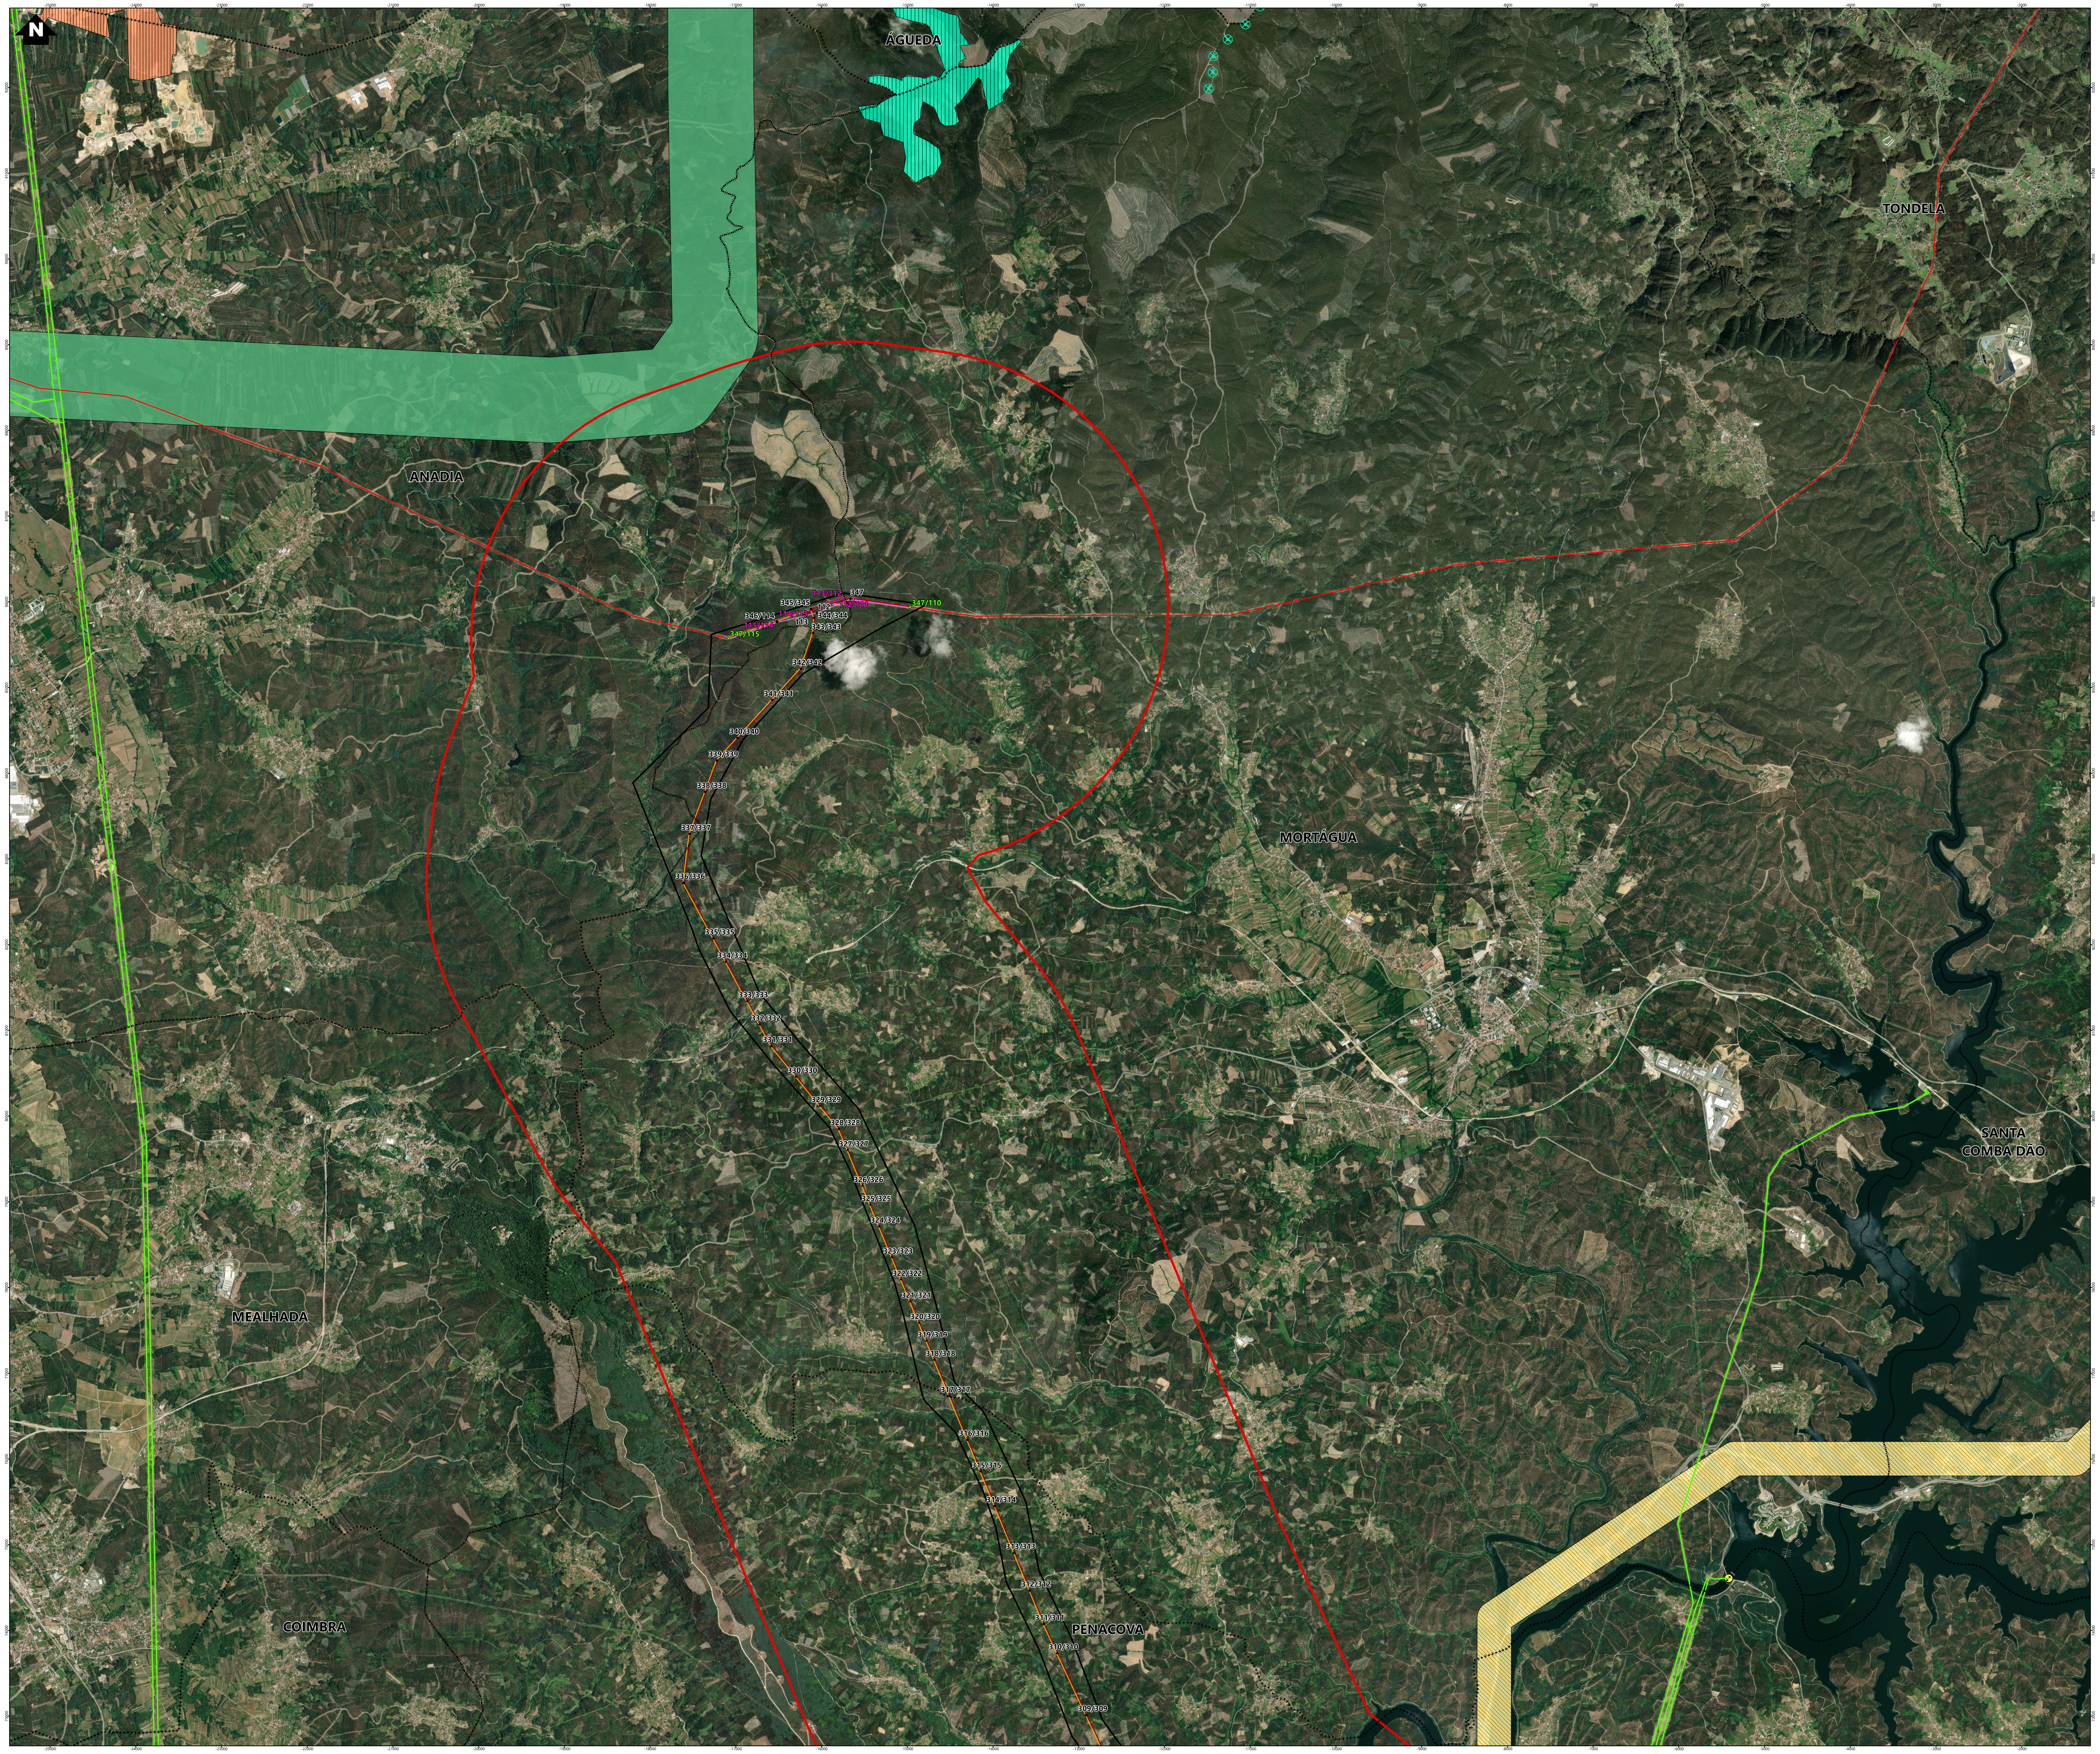

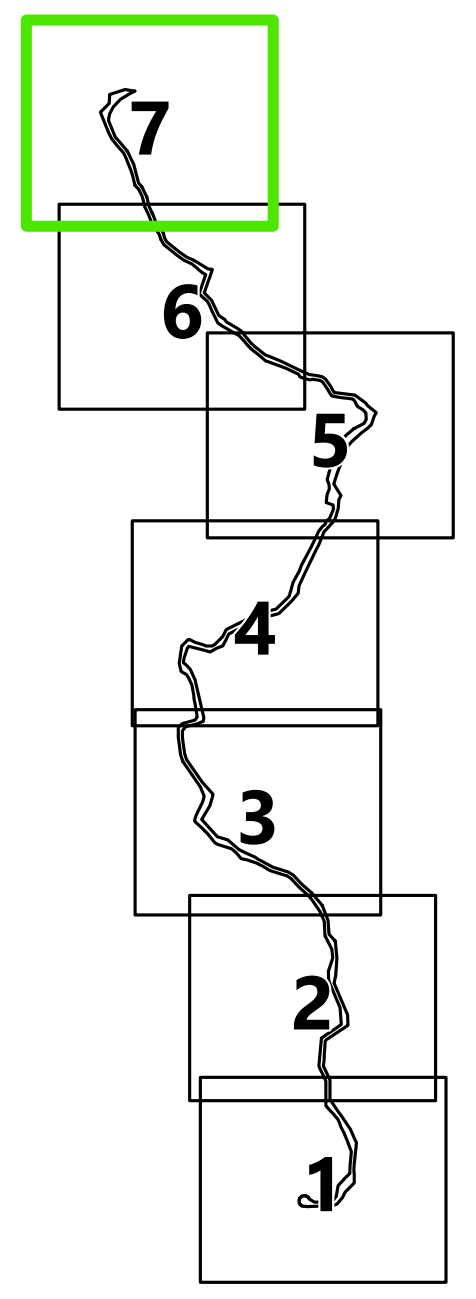

Simbologia

- ✣ Concelhos
- 🟥 Área de estudo da paisagem (buffer 3km)

Projeto em avaliação

Linhas a Construir

- — Linha Abrantes - Bodiosa, a 400kV (LABT.BA)
- — Linha Abrantes - Paraimo, a 400kV (LABT.PI)

Linhas Existentes a Modificar

- — Linha Bodiosa - Paraimo 1, a 400kV (LBA.PI1)
- — Linha Penela - Tábua, a 220kV (LPNL.TBA)
- - - Troços de Linha a desmontar

Apoios

- ■ Área Permanente - Apoios Novos
- ■ Área Permanente - Apoios Existentes (a modificar)
- ● Existentes (a desmontar)
- ● Existentes (a manter)

Elementos complementares

- ☐ Corredor
- ■ Posto de Corte de Abrantes (em licenciamento)
- ■ Posto de Corte do Pego, existente (desmantelamento em licenciamento)

Rede Nacional de Transporte (RNT) - outras linhas

- — Linhas, a 400kV
- — Linhas, a 220kV
- — Linhas, a 150kV

Projetos Existentes

- ▨ Zona Industrial do Sardoal
- ■ Silicália
- ▨ Central Termoelétrica do Pego
- ■ Valnor

Recursos Energéticos (DGEG)

Existentes

- ○ Centrais Hídricas
- ⊗ Centrais Eólicas
- ▥ Central Fotovoltaica de Cabeço Santo

Licenciado

- ⊗ Centrais Eólicas

Em Licenciamento

- ⊗ Centrais Eólicas

Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA)

Licenciado

- ▨ IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25) – Duplicação / Requalificação (AIA n.º 3404)
- ▥ Mina de Caulino do Pinhal da Guarita (AIA n.º 3427)
- ■ Central Solar de Margalha (processo AIA n.º 3351)
- ■ Projeto do Eixo Paraimo – Feira – Arouca – Recarei, a 400 kV (AIA n.º 3676)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Ortiga (AIA n.º 3636)
- ■ Sobreequipamento do Parque Eólico de Toutiço (AIA n.º 3379)
- — Interligação da CSF da Chamusca à Rede Nacional de Transporte, a 400 kV (AIA n.º 3665)
- — CSF Casal Valeira + CSF Vale Pequeno + OHTL 400 kV até SE Pego (AIA n.º 3544)
- ■ Parque Eólico de Aranhas, Subestação Coletora de Concavada e respetivas ligações à RESP (AIA n.º 3710)
- ■ Parque Eólico de Cruzeiro e respetiva Linha Elétrica de Ligação à Subestação Coletora de Concavada (AIA n.º 3731)

Em Licenciamento

- ▨ Novo Posto de Corte de Abrantes e Modificação das Linhas Associadas (AIA n.º 3819)
- ■ Projeto Solar de Atalaia e Concavada e Linhas Elétricas de Interligação (220 kV) via SE-Comenda e Cruzeiro (AIA n.º 3736)

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

REVISÃO

CLIENTE

REN

PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
LINHA DUPLA ABRANTES - ZONA DE ANADIA, A 400KV

green by FUTURE

DESIGNAÇÃO

CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

		ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP.	Cristina Reis	1:25 000	23	7/7	
CO-AUTOR	Patrícia Ferreira				
DATA	janeiro 2026		FICHEIRO W24.006-076		

Sistema de Coordenadas: ETRS 1989 Portugal TM06
Divisão Administrativa: DGTerritório - CAOP2024
Base Cartográfica: ESRI world imagery

Formato: A0