




CÂMARA DE VISITA CX02

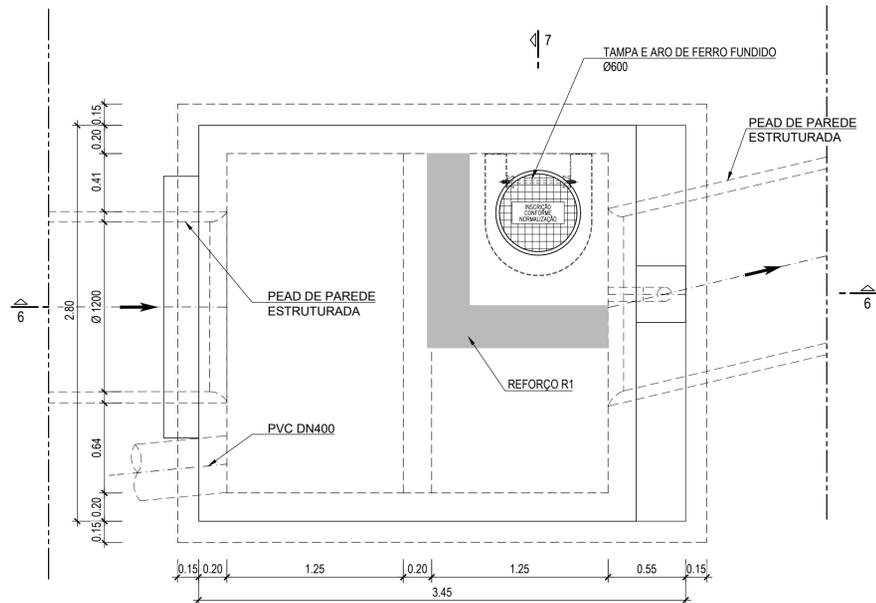


PLANTA DE COBERTURA
Esc. 1:25

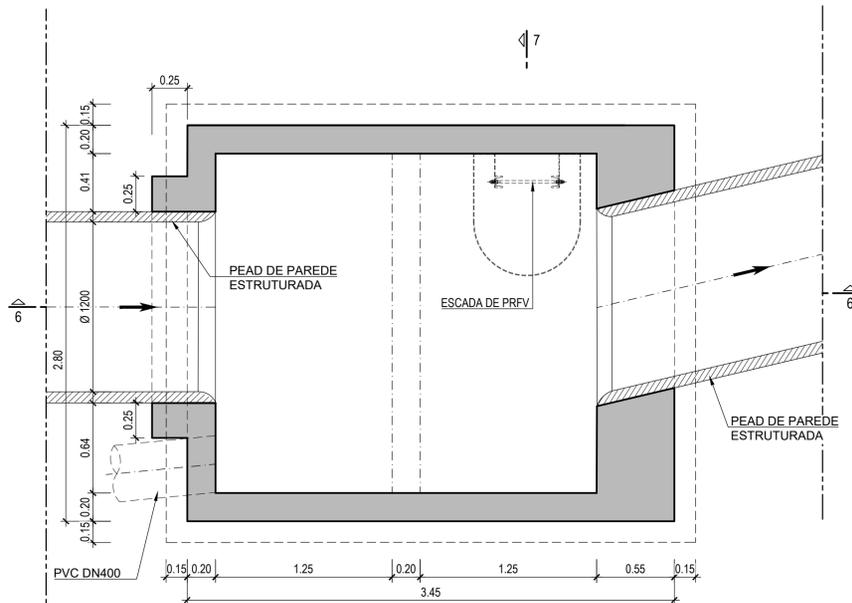


CORTE 5-5
Esc. 1:25

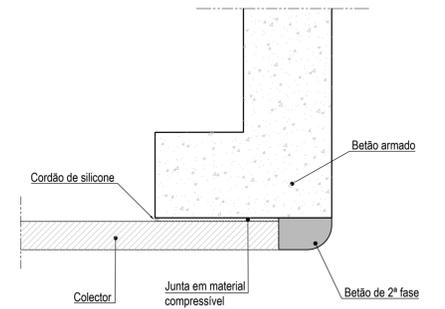

PORMENOR A
Esc. 1:10

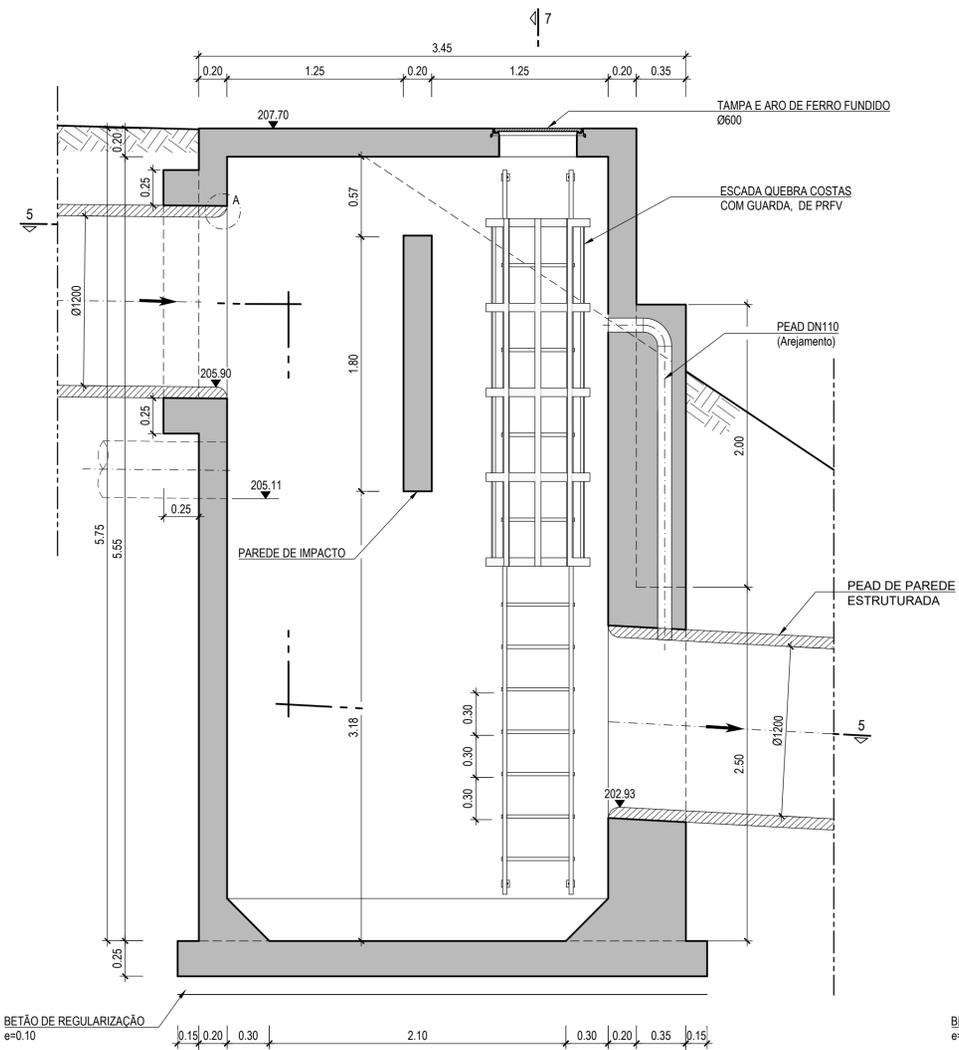

CORTE 6-6
Esc. 1:25

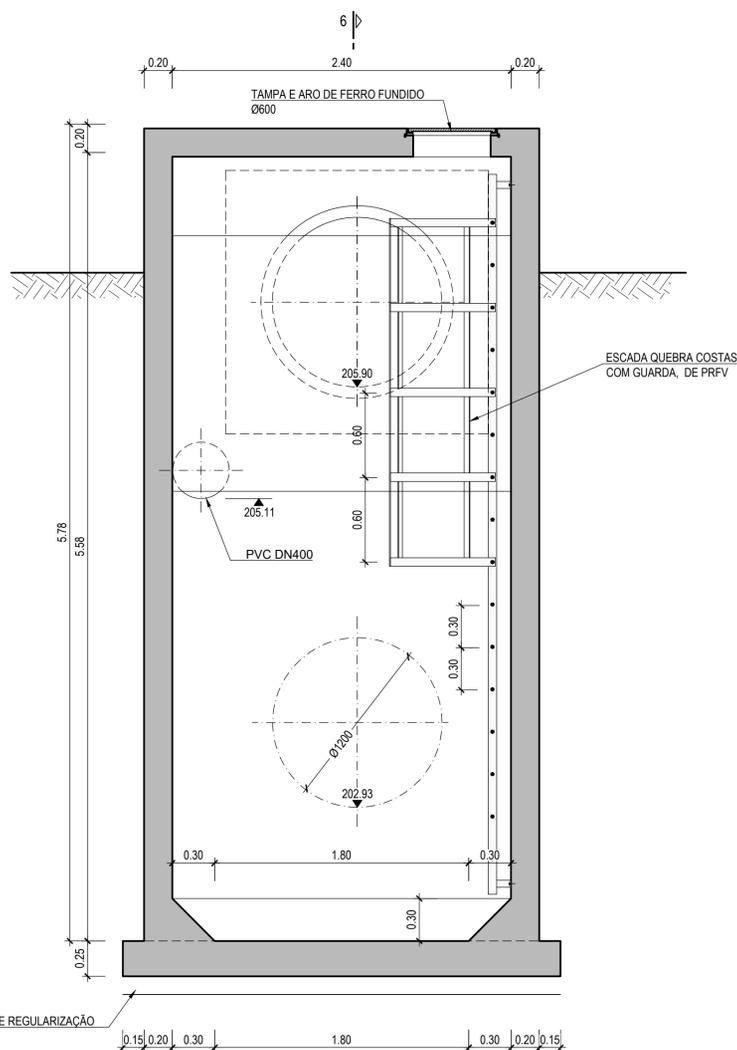

CORTE 7-7
Esc. 1:25

- NOTAS:
- As superfícies exteriores enterradas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta betuminosa (tipo Finkote ou equivalente).
 - Os comprimentos de amarração e sobreposição, bem como os diâmetros dos mandris de dobragem deverão respeitar o estipulado na legislação em vigor.
 - Os vãos de montagem não estão indicados nos desenhos.

MATERIAIS

MATERIAL	ELEMENTO	Classe de Resistência	Classe de Exposição	Classe do teor de cloretos	Classe de Abatimento	Máxima Dimensão do Agregado	Máxima Razão Água/Cimento	Mínima Dosagem de Cimento (kg/m ³)	Recobrimento Nominal (mm)
BETÃO	Em geral	C25/30	XC2(P)	Cl 0,2	S3	Dmáx 25	0.65	240	40
	Em selagem de equipamentos	C35/45	XC4(P)	Cl 0,2	S3	Dmáx 10	0.45	320	35
	Regularização e selagem	C12/15							
AÇO EM ARMADURAS	Em geral				A500NR				
AÇO EM ELEMENTOS METÁLICOS	Em perfis e chapas				S 235-JR				
	Em parafusos e chumbadores				Cl 8.8				

NOTA:
- A escada de acesso ao interior das câmaras de visita, será executada em perfis pultrudidos (poliester reforçado com fibra de vidro) com fixações em barras de aço inox A1316.

Revisão	Descrição	Data	Assinatura
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE REGUENGOS DE MONSARAZ E RESPECTIVO BLOCO DE REGA			
Reservatório R1 Coletor de descargas de superfície e de fundo. Câmara de Visita CX02. Definição de formas.		 	
Projectou	2017/08	Maria Simões	Substituída des. nº
Desenhou	2017/08	Ana Salazar	Substituída por des. nº
Verificou	2017/08	Manuel Valadas	Cod.: 16113-PE-2.1-02-IHD-QES-210.02
Aprovou	2017/08	Manuel Valadas	Nº EDA: 14C20PE_RegMn_D210_F002aF002_R1CâmaraVisita_PE_R00_20170830
ESCALAS:		1:25 ; 1:20 ; 1:10	
Nº ORDEM:		210.02	
FOLHA:		2/2	