


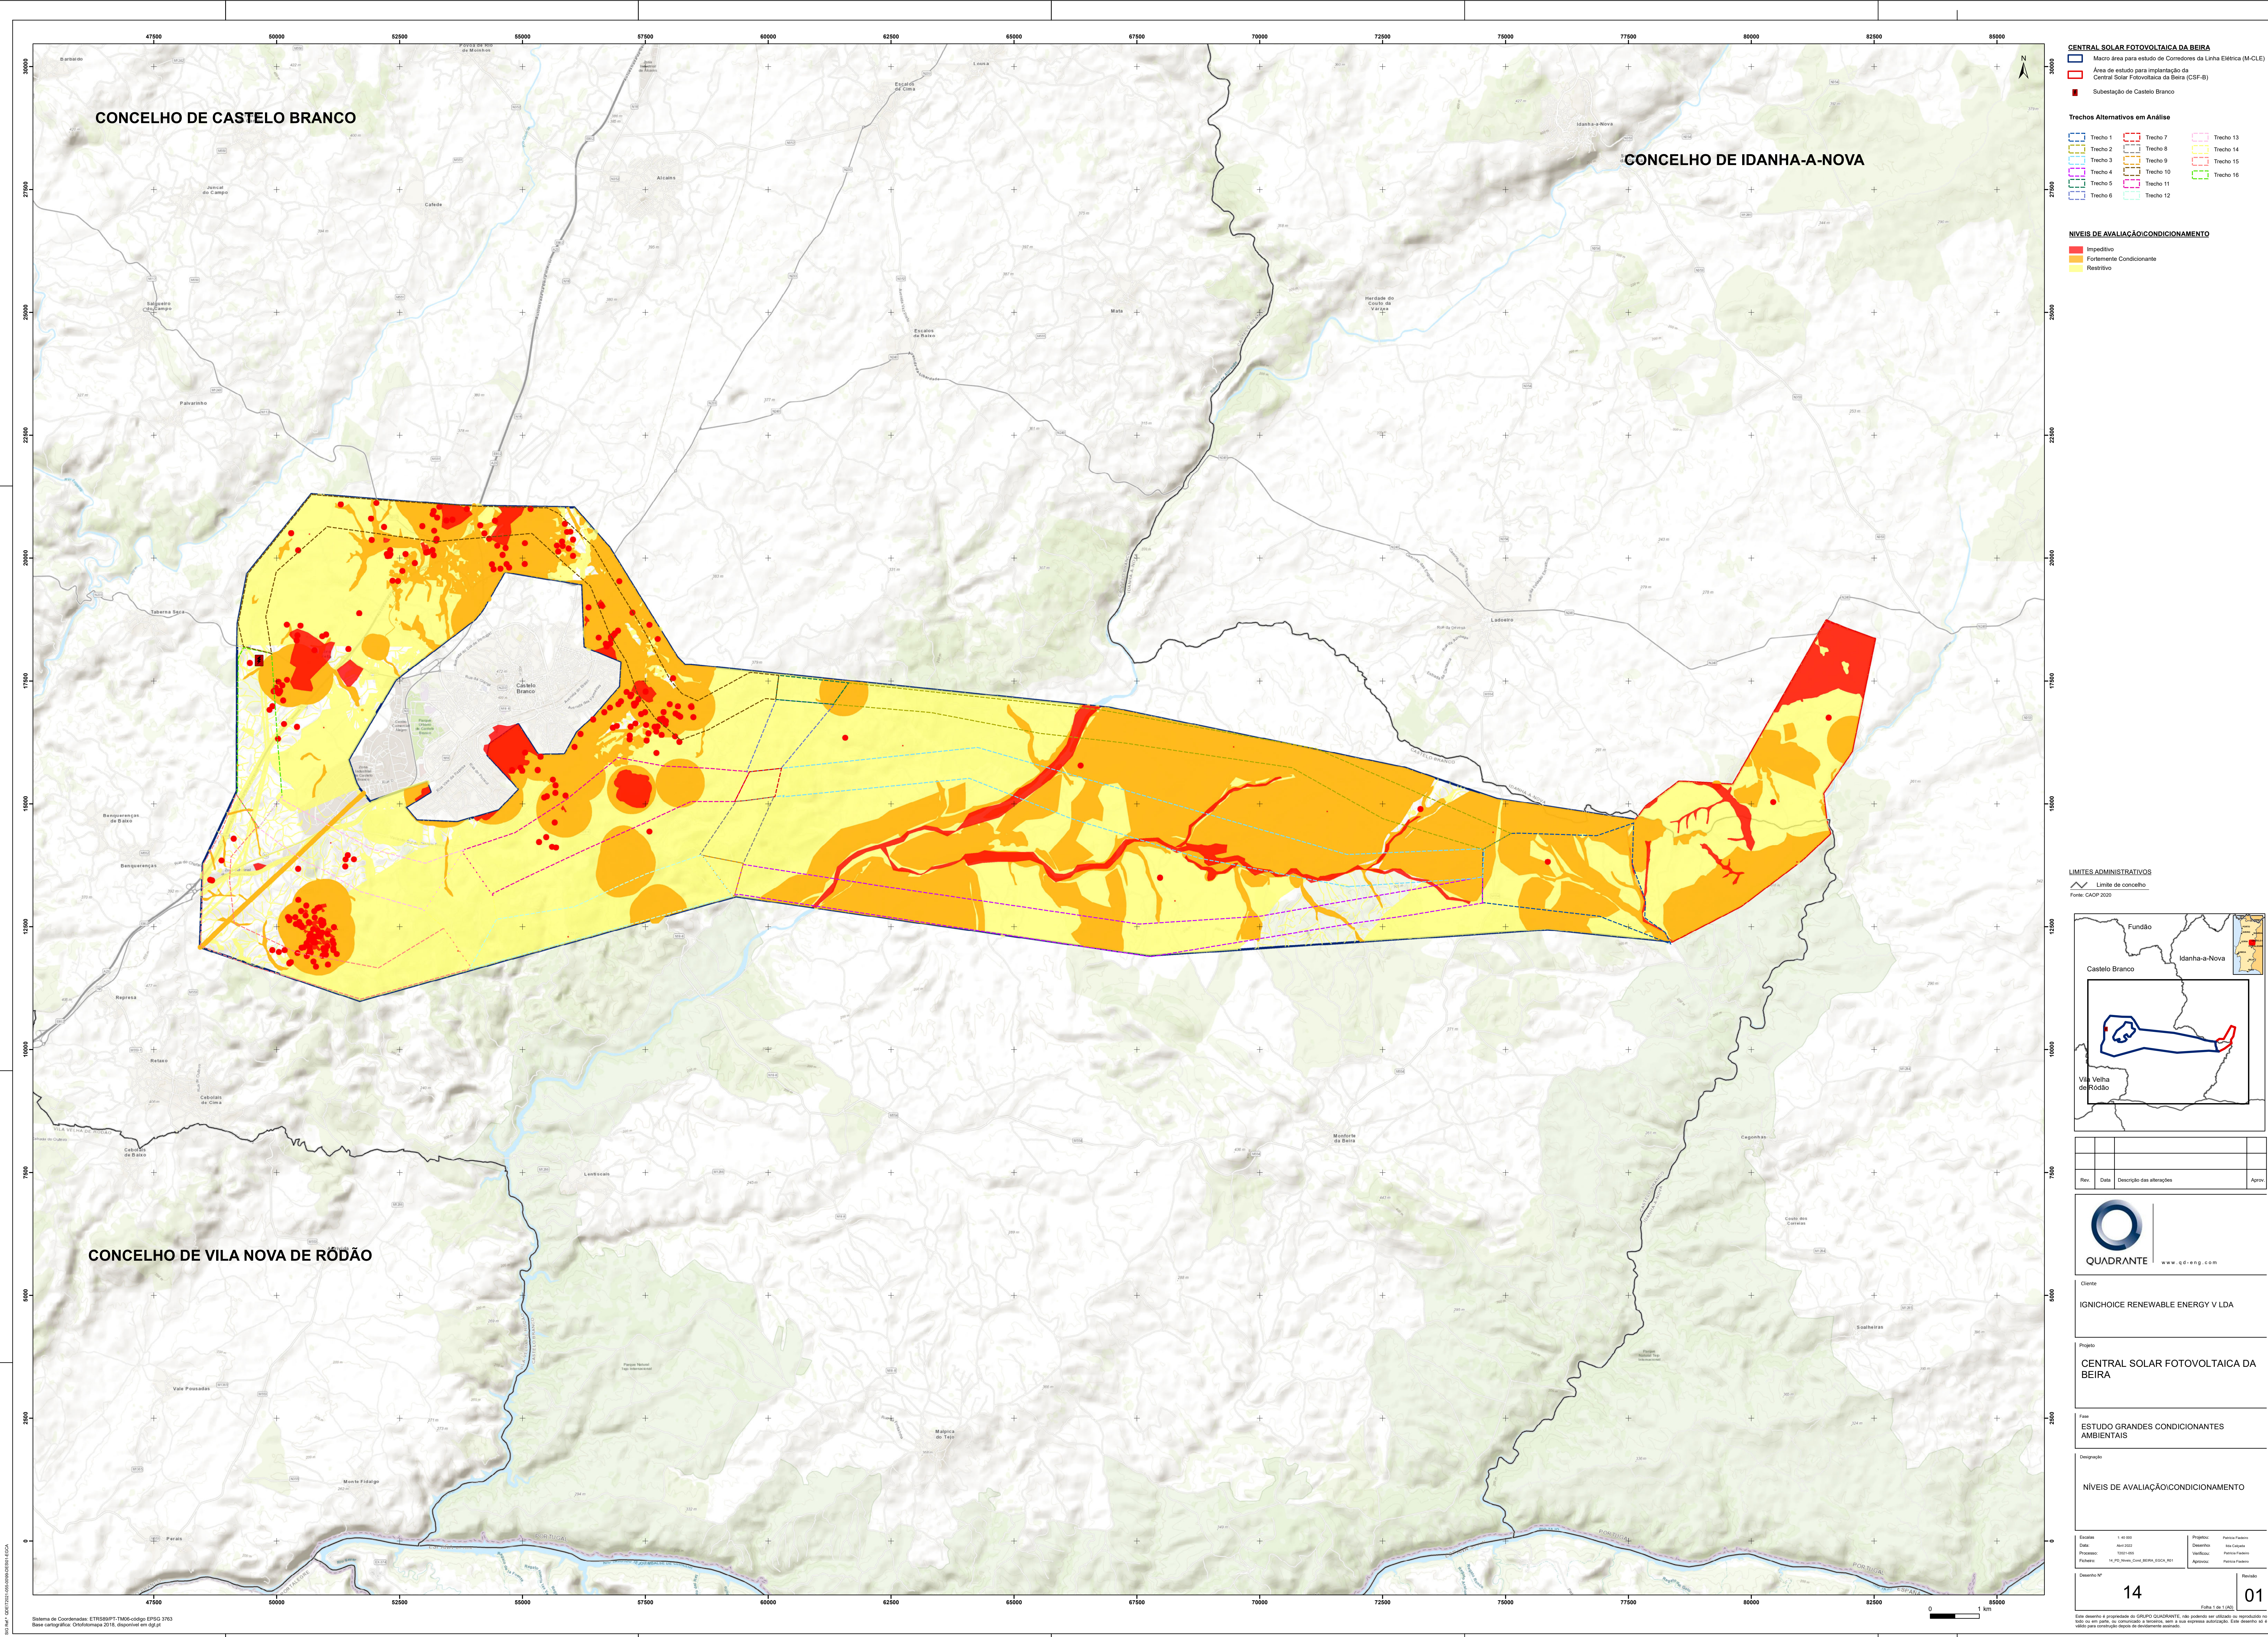

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DA BEIRA

- Macro área para estudo de Corredores da Linha Elétrica (M-CLE)
- Área de estudo para implantação da Central Solar Fotovoltaica da Beira (CSF-B)
- Subestação de Castelo Branco

Trechos Alternativos em Análise

Trecho 1	Trecho 7	Trecho 13
Trecho 2	Trecho 8	Trecho 14
Trecho 3	Trecho 9	Trecho 15
Trecho 4	Trecho 10	Trecho 16
Trecho 5	Trecho 11	
Trecho 6	Trecho 12	

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO

- Impeditivo
- Fortemente Condicionante
- Restritivo

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Limite do concelho

Fonte: CADP 2020

Fundão

Castelo Branco

Idanha-a-Nova

Vila Velha de Ródão

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE

www.qc-eng.com

Cliente:

IGNICHOICE RENEWABLE ENERGY V LDA

Projeto:

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DA BEIRA

Fim:

ESTUDO GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Designação:

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO

Elaborar:	1:40.000	Projeto:	Pedro Figueira
Data:	Março 2022	Desenho:	João Calças
Projeção:	WGS 1984	Verificação:	Pedro Figueira
Ficheiro:	HA_P2_Nova_Cons_BORJA_DCSA_001	Aprovação:	Pedro Figueira

Desenho Nº: 14

14

01

Sistema de Coordenação: ETRS89/PT-TM00-código EPSG 3763

Banco cartográfico: CNRtopografia 016, disponível em: gis24

Este documento é propriedade do Grupo QUADRANTE. Não poderá ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, sem autorização e licenças, sem a sua expressa autorização. Este documento só é válido para consulta depois de devidamente assinado.