



CORTE A-A
ESC.=1:25

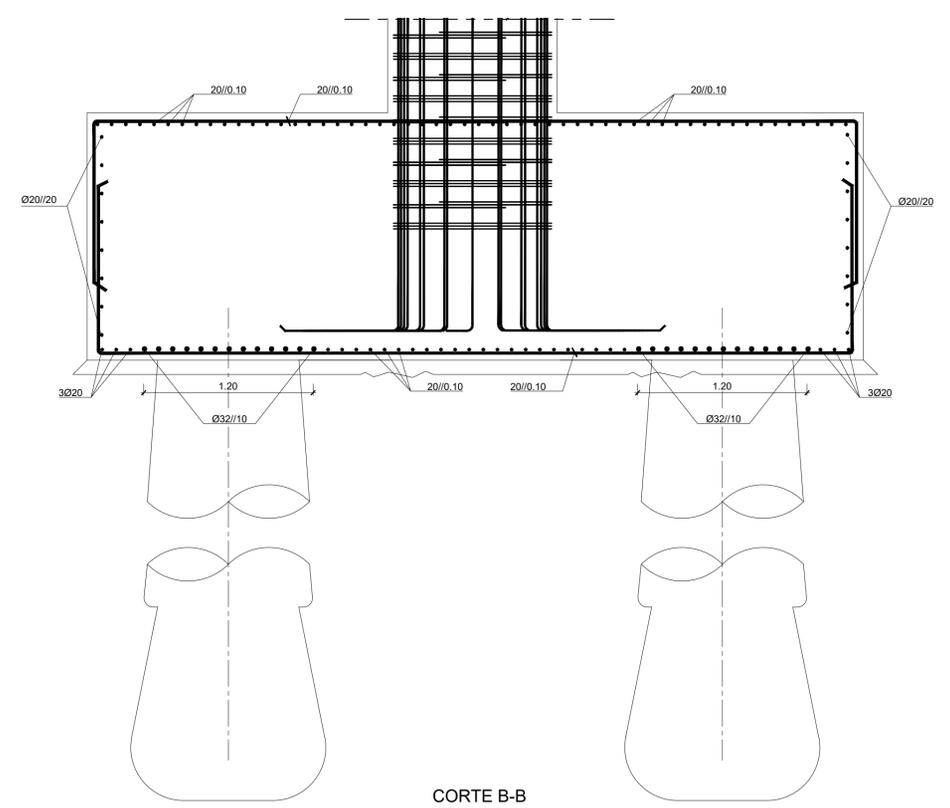

CORTE B-B
ESC.=1:25

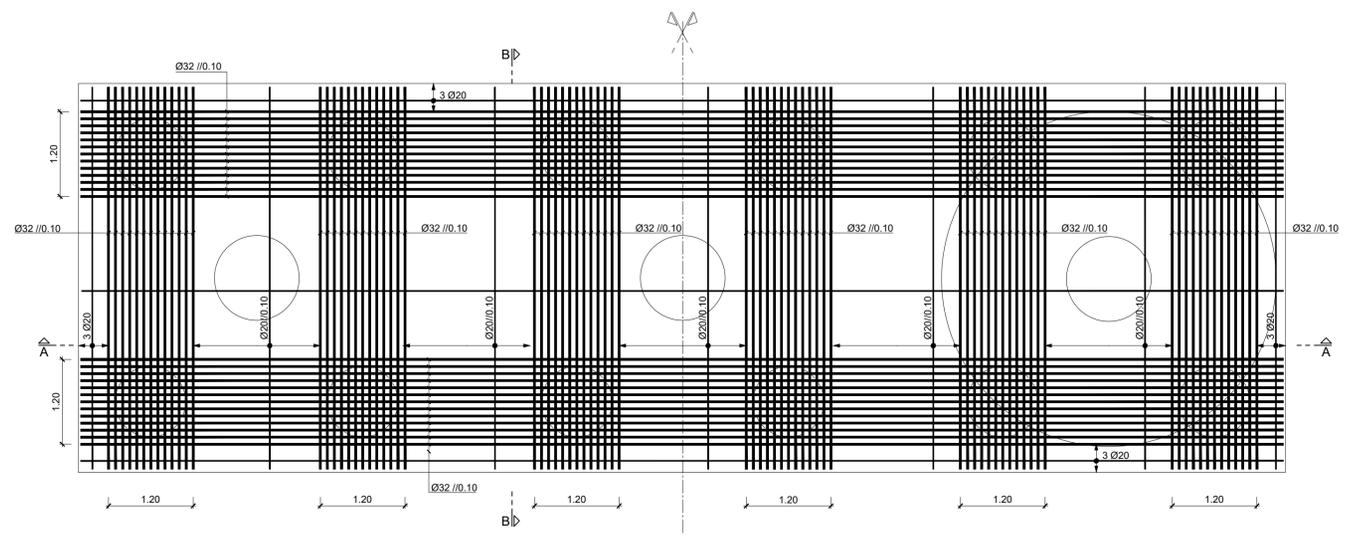

PLANTA DA ARMADURA INFERIOR
ESC.=1:50

QUADRO DE MATERIAIS					
BETÕES:					
	Classe Resistência	Classe de exposição	Classe teor de cimentos (%)	Dmáx. agregado (mm)	Classe abaixamento
Elementos pré-fabricados	C40/50	XC4 (Pt)	Ci 0.20	D16	S3
Pilares	C35/45	XC4 (Pt)	Ci 0.40	D22	S3
Fundações	C30/37	XC2 (Pt)	Ci 0.40	D22	S3
Regularização e enchimentos	C16/20	X0 (Pt)	Ci 1.00	--	--
Restantes elementos	C30/37	XC4 (Pt)	Ci 0.40	D22	S3
Enchimento de passeios:..... Betão leve de agregado de argila expandida com 300 kg de cimento / m³					
Revestimento de passeios:..... Betonilha esquadrelada					
AÇOS					
	Classe Resistência	Normas			
Armaduras passivas	A500 NR SD	E460:2017 / EN 10080:2005			
Armaduras Activas em cordão	Classe Y 1890	pEN 10138-3			
Chapas e Perfis	S235JR	EN 10025:2004			
Parafusos e chumbadouros	Classe 8.8	--			
RECOBRIMENTOS MÍNIMOS					
Em geral	5.0 cm	LNEC E464:2007			
Pré-lajes	4.0 cm	LNEC E464:2007			
Fundações	7.5 cm	LNEC E464:2007			
CLASSE ESTRUTURAL: (NP EN 206:2013+A1:2017) Classe 6 (vida útil de 100 anos)					
CLASSE DE INSPEÇÃO: (NP EN 13670:2011) Classe 2					
NOTAS: Todas as arestas à vista serão quebradas a 45° (lado do chanfro 20 mm) Comprimento de amarração das armaduras = 50 Ø As superfícies em contacto com o solo deverão ser pintadas com tinta betuminosa					