

Exma. Senhora
Eng.ª Susana Fernandes
Diretora da Administração da Região
Hidrográfica do Tejo e Oeste
Rua da Artilharia Um, n.º 107
1099-052 Lisboa

Data 28/08/2024

N/Ref. 1824328

V/Ref.

Correio Registado com Aviso de Receção


ASSUNTO: Plano de Recuperação e Resiliência - Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa - S. Sebastião II / Alcântara. Solicitação de Reunião

Exma. Senhora,

No decurso da Adjudicação do Concurso para a Empreitada de Conceção e Construção do Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara, do Metropolitano de Lisboa, está a ser realizado o RECAPE para o referido Projeto, em articulação com o desenvolvimento do Projeto de Execução do mesmo.

Tendo em conta as características do Projeto, os elementos recolhidos durante o procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio e os ajustes de traçado que foram já realizados posteriormente à emissão da Declaração de Impacte Ambiental, é da maior relevância recolher informação da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste - ARH Tejo e Oeste no que respeita aos recursos hídricos em presença na área em que o projeto de desenvolve, com particular destaque para as questões relacionadas com o domínio hídrico e com a presença de captações de águas subterrâneas.

No que respeita a domínio hídrico foi identificada a presença de uma linha de água na envolvente ao PV217 (ver figura), numa zona em que o traçado se desenvolve em túnel, a profundidades superiores a 15 m.

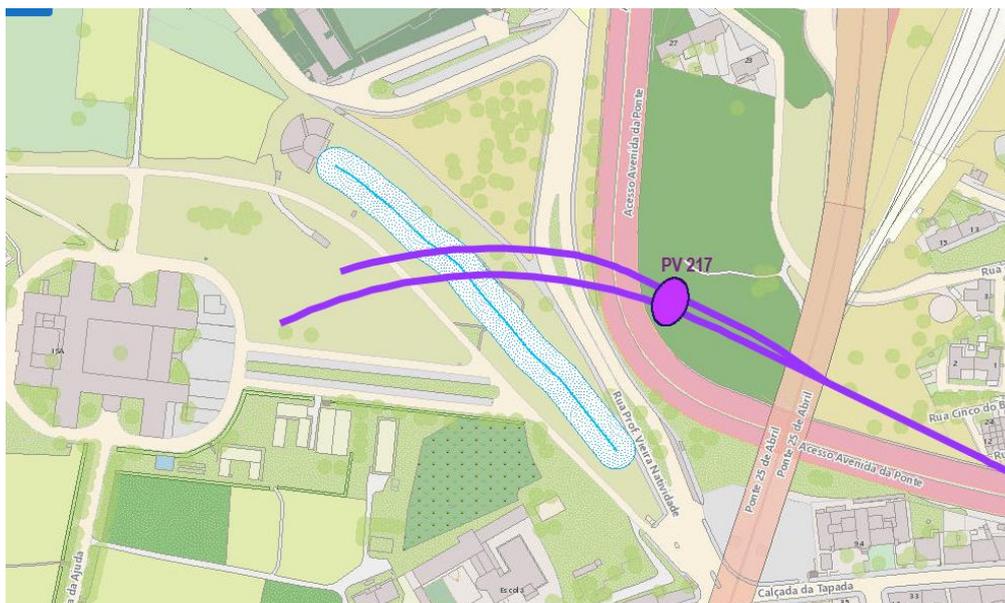

— Traçado no Troço Término

Neste contexto vimos solicitar a realização de uma reunião com a ARH Tejo e Oeste para apresentação do Projeto em apreço, no seu atual estado de desenvolvimento, para recolher informação relevante em matéria de recursos hídricos, para definição das ações a desenvolver ou a integrar no Projeto de Execução para sua salvaguarda e para recolher o parecer da ARH Tejo e Oeste sobre o Projeto.

Inclui-se em anexo, para vosso conhecimento prévio, os elementos de Pormenor do Projeto, designadamente a planta e perfis, bem como a indicação dos locais previstos para a instalação dos estaleiros.

Face à importância estratégica do Projeto e tendo em conta o curto período de tempo disponível para o desenvolvimento do Projeto de Execução e do RECAPE, uma vez que se trata de um Projeto com enquadramento financeiro através do PRR, vimos desde já solicitar que a reunião possa ocorrer com a maior brevidade.

Com os melhores cumprimentos,

A Vogal do Conselho de Administração

Maria Helena Campos

Anexos:

LVSSA MSA PE GER 000 000 DW 010010 0

LVSSA MSA PE GER LIN 000 DW 010001 0

LVSSA MSA PE ETL LIN 000 DW 141001 0