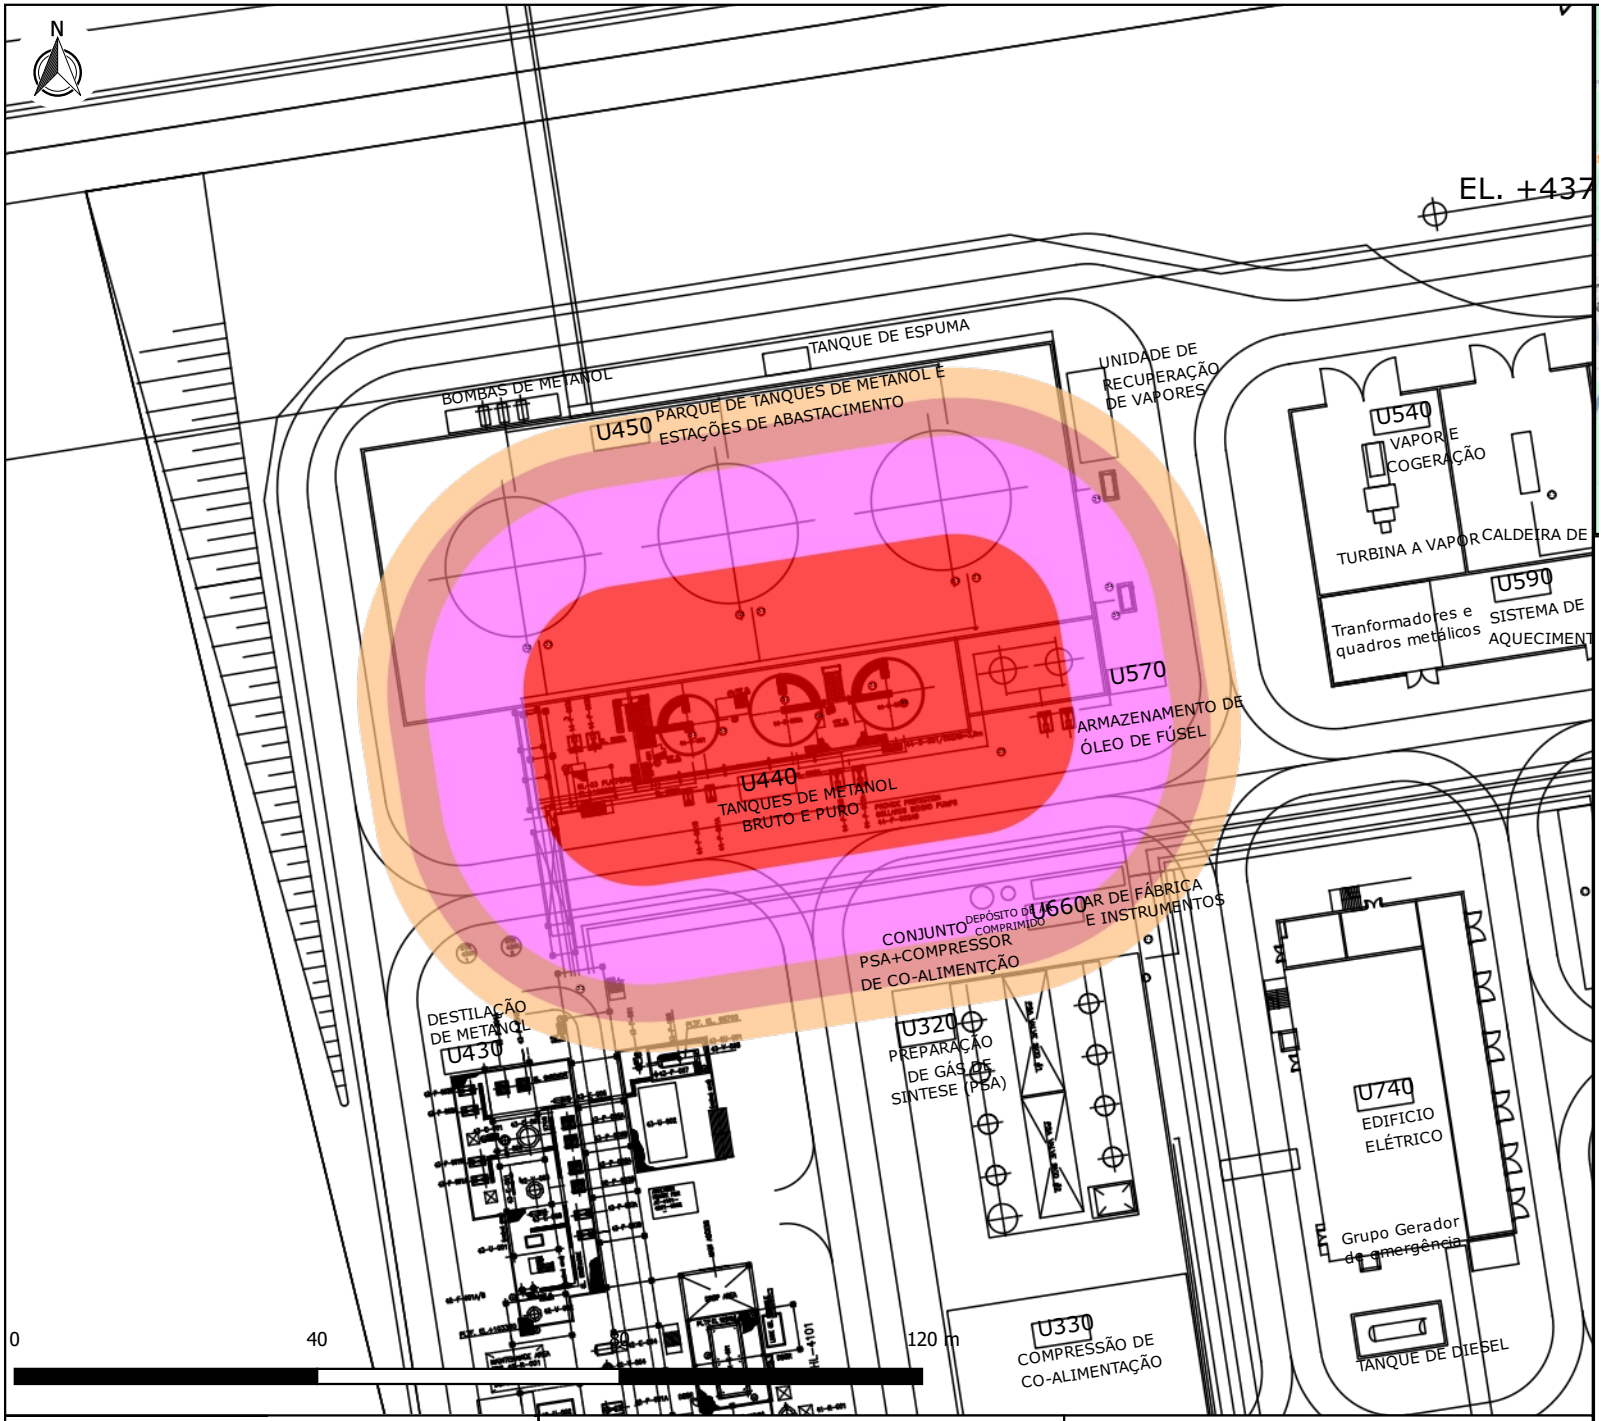

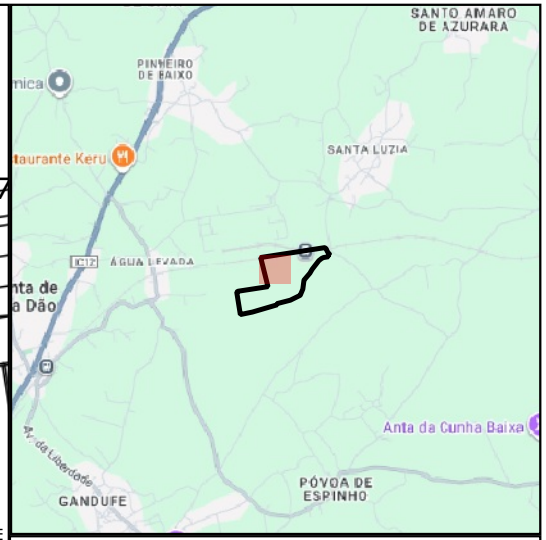

37.5 kW/m²	14 m
12.5 kW/m²	27 m
7 kW/m²	32 m
5 kW/m²	36 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 32 - Rotura catastrófica de reservatório 44-D-001

Clima: 5,0/D

Cenário: Pool Fire

Data Rev. 0 Novembro 2025

1:1.000