


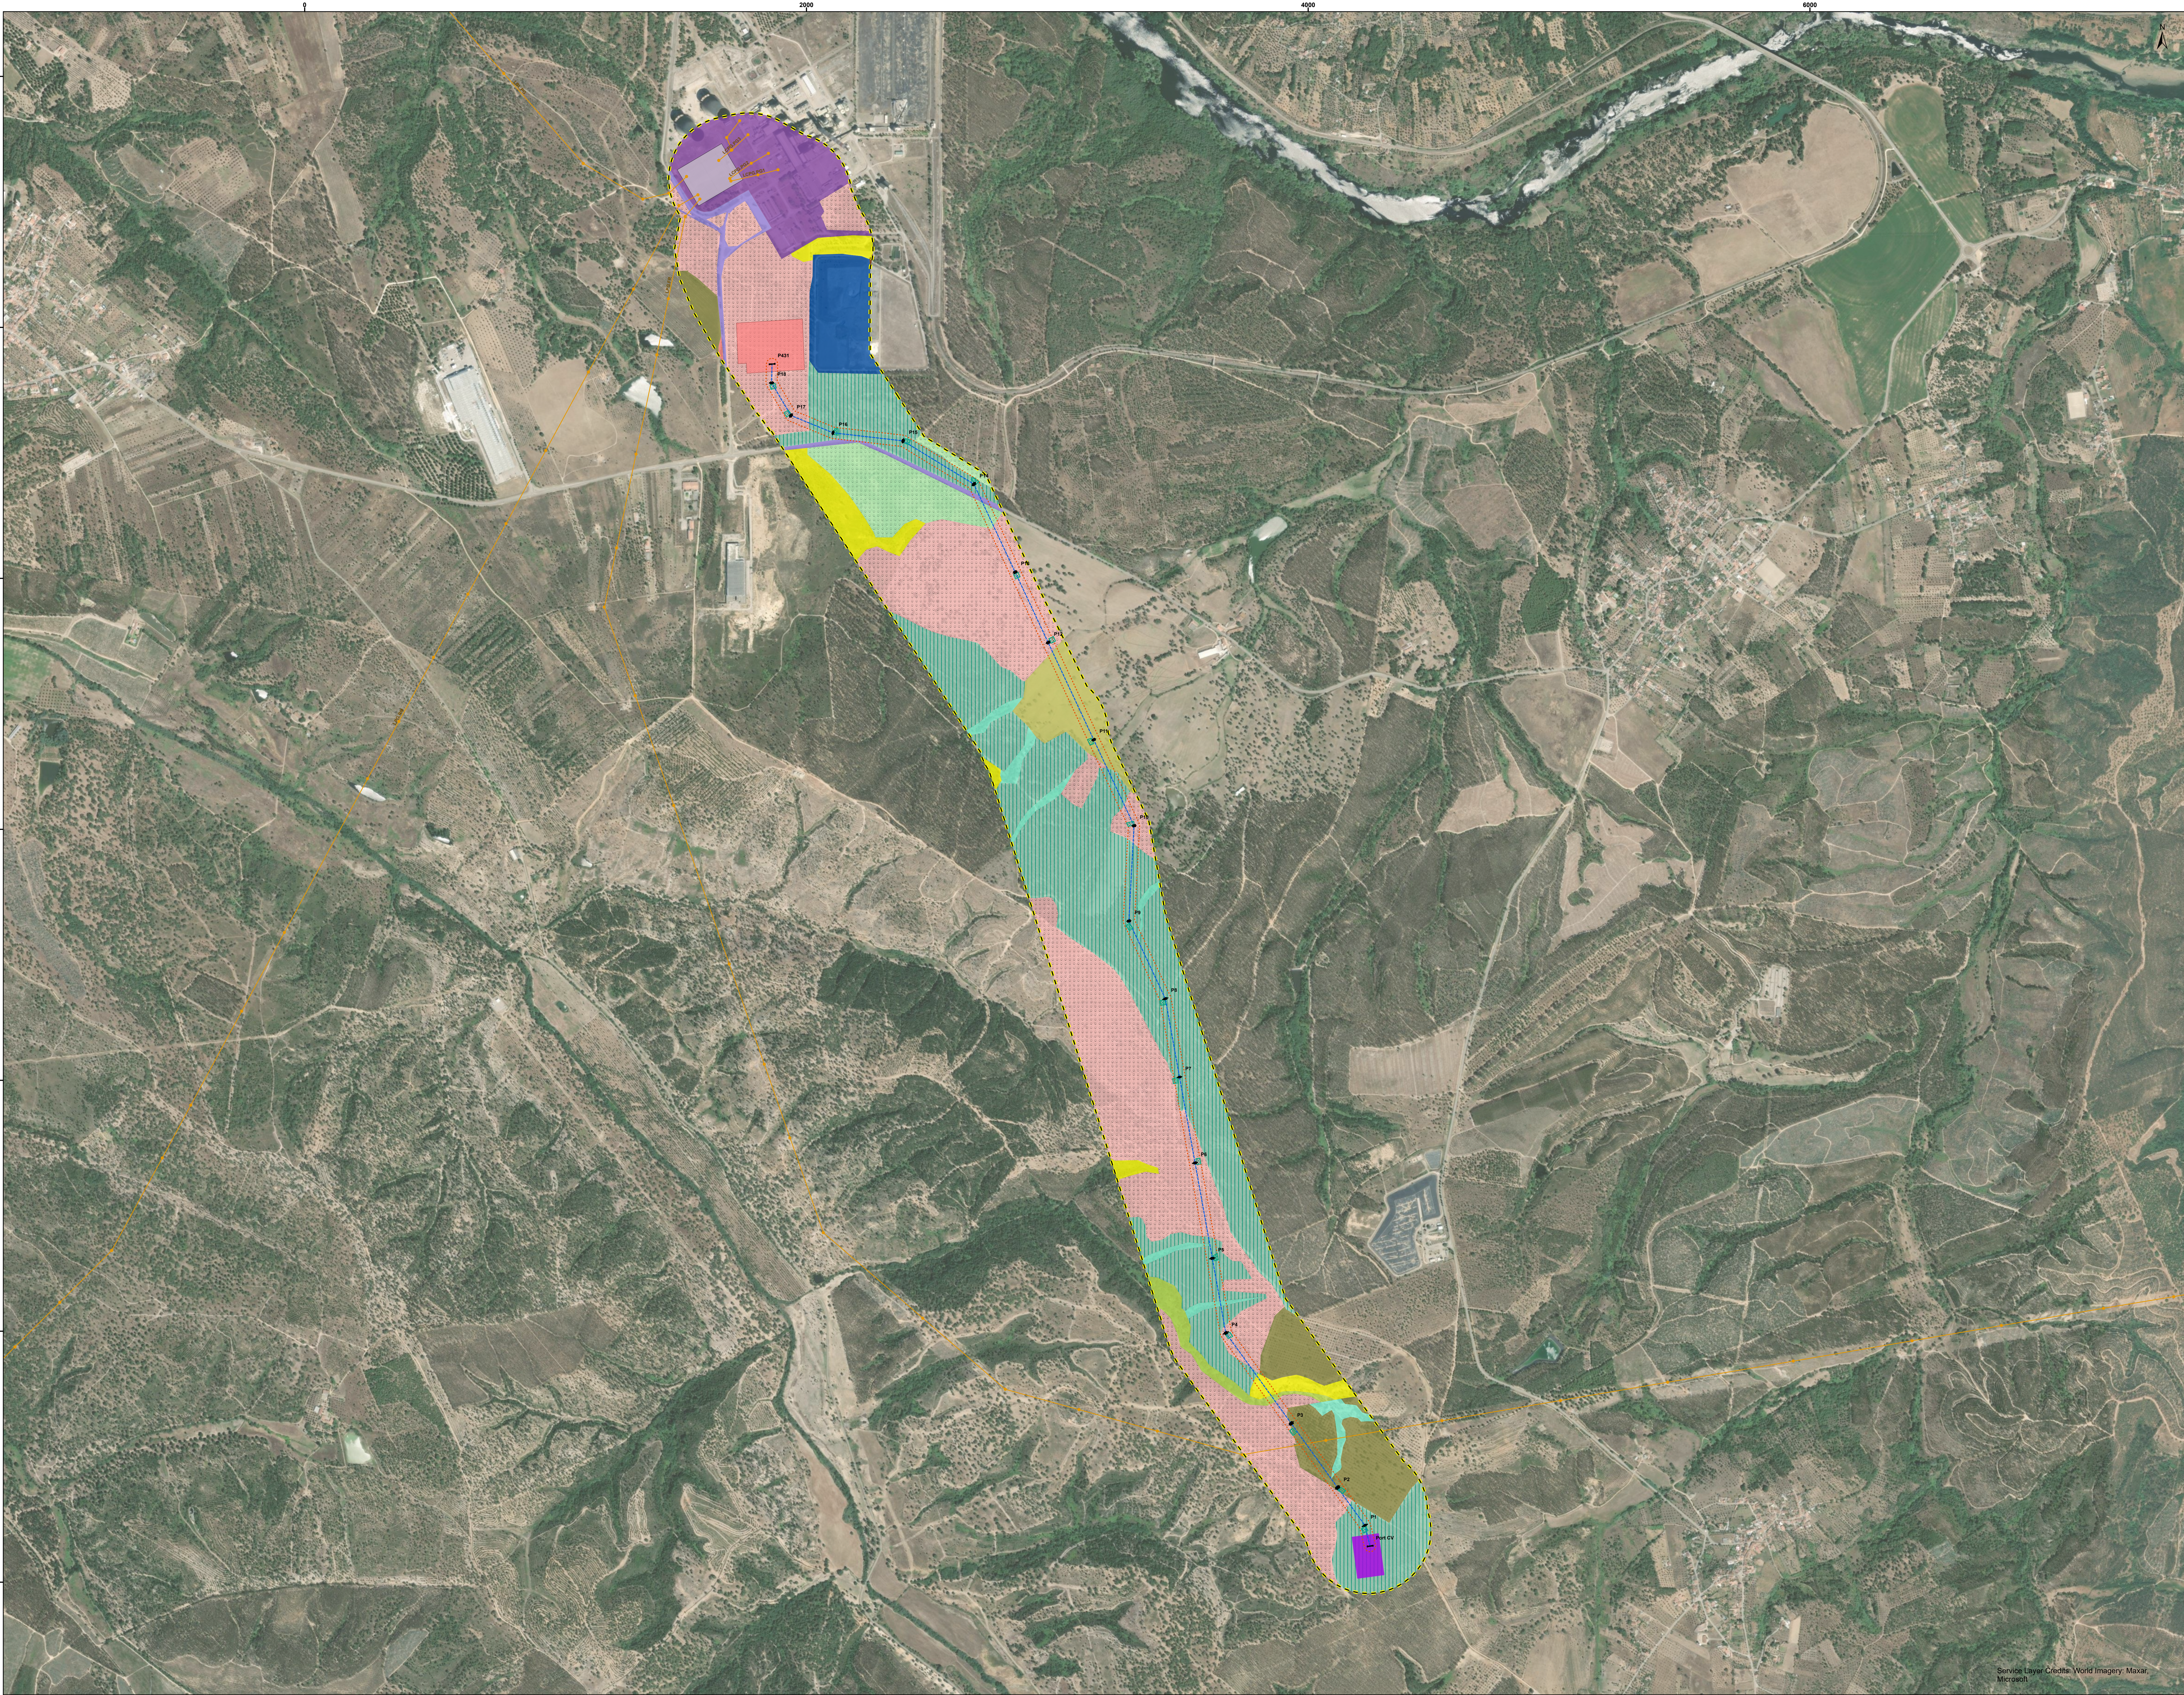

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV (LE-SCC-ABR)

Área de estudo da LE-SCC-ABR

Linha elétrica LE-SCC-ABR

Base de apoio e respectiva área temporária de trabalho para a sua implantação

Faixa de proteção (45m, que inclui também a faixa de gestão de combustível)

Subestação Coletora de Concavada

ELEMENTOS DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (REN, S.A.)

Posto de Corte de Abrantes

Posto de Corte do Pego

Linhas elétricas de MAT 400 KV

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

1. Territórios artificializados

Indústria

Rede viária e espaços associados

Rede ferroviária e espaços associados

Aterros

2. Agricultura

Culturas temporárias de sequeiro e regadio

Olivais

4. Superfícies agroflorestais (SAF)

SAF de sobreiros

5. Florestas

Florestas de eucalipto

Florestas de outras folhosas

Florestas de pinheiro manso

Florestas de sobreiro

6. Matos

Matos

9. Massas de água superficiais

Cursos de água naturais

Fonte: Sobral & Monteiro, Consulting (2022)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Limite de concelho

Fonte: DGT, CAGP 2022

FOLHA 3 FOLHA 4

FOLHA 2

FOLHA 1

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE COMPAGS GROUP

www.quadranteglobal.com

Cliente

endesa

Projeto

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV

Fim

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)

Designação

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Elaborado	1.8.2021	Projeto	Revisão 01
Data	Agosto 2021	Desenho	Andre Pires
Processo	73021-01-01-01	Verificação	Diogo Santos
Fichado	73021-01-01-01-01-01-01	Aprovação	São Carlos

Desenho Nº

351

Folha 1 de 1 (001)

00

Este documento é propriedade do Grupo Quadrante. Não poderá ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este documento só é válido para consulta depois de devidamente assinado.

Service Layer Credits: World Imagery: Maxar, Microsoft