

AN3.23 – Fluxograma de cada uma das linhas de tratamento de águas residuais

LINHA DE TRATAMENTO 1

Em complemento ao desenho n.º 2711001 apresentado no anexo AN3.21, que contém a implantação da LT1 e, uma vez que esta é constituída por diversos órgãos de tratamento, apresenta-se na figura seguinte o respetivo fluxograma da linha de tratamento de águas residuais domésticas.

A LT1 recebe ainda as águas residuais domésticas das linhas de tratamento LT11 (Edifício da britagem 2) e LT12 (Edifício da portaria administrativa).

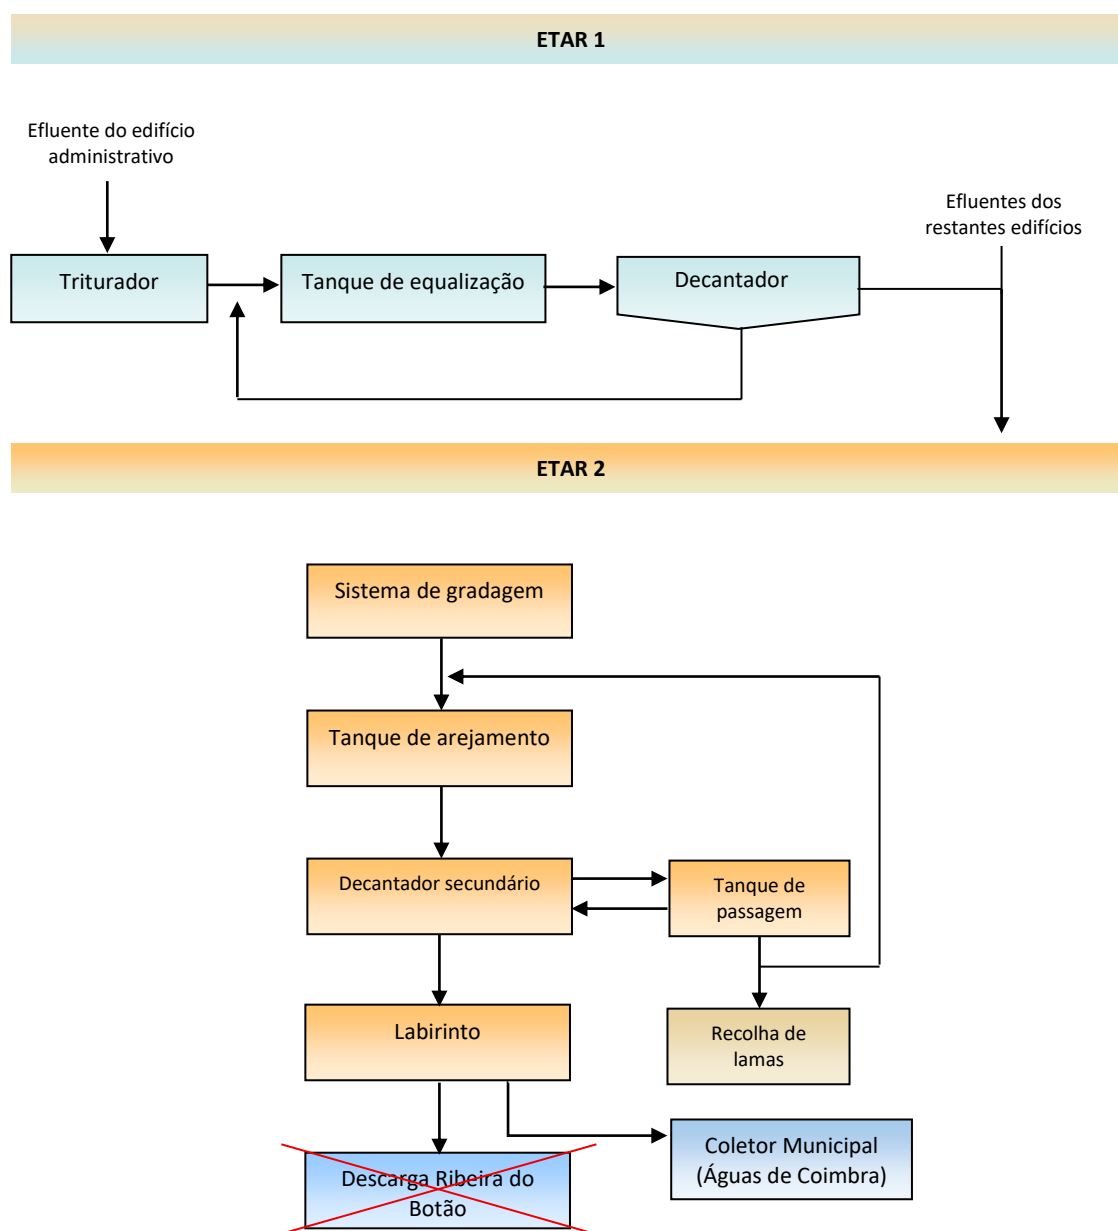


Figura 1 – Fluxograma da ETAR de águas residuais domésticas do Centro de Produção de Souselas (LT1)

LINHAS DE TRATAMENTO 2 a 20

Para estas LT não são apresentados fluxogramas uma vez que são constituídas por apenas uma ou duas etapas de tratamento, ou seja, as linhas de tratamento estão associadas a sistemas de tratamento relativamente simples e já consta informação nos anexos AN3.21 e AN3.22 que contêm, para algumas LT, figuras com a representação esquemática das mesmas.

NOTA: A LT13, em 2014/2015, linha de tratamento do estacionamento de pesados foi ligada ao saneamento municipal.