


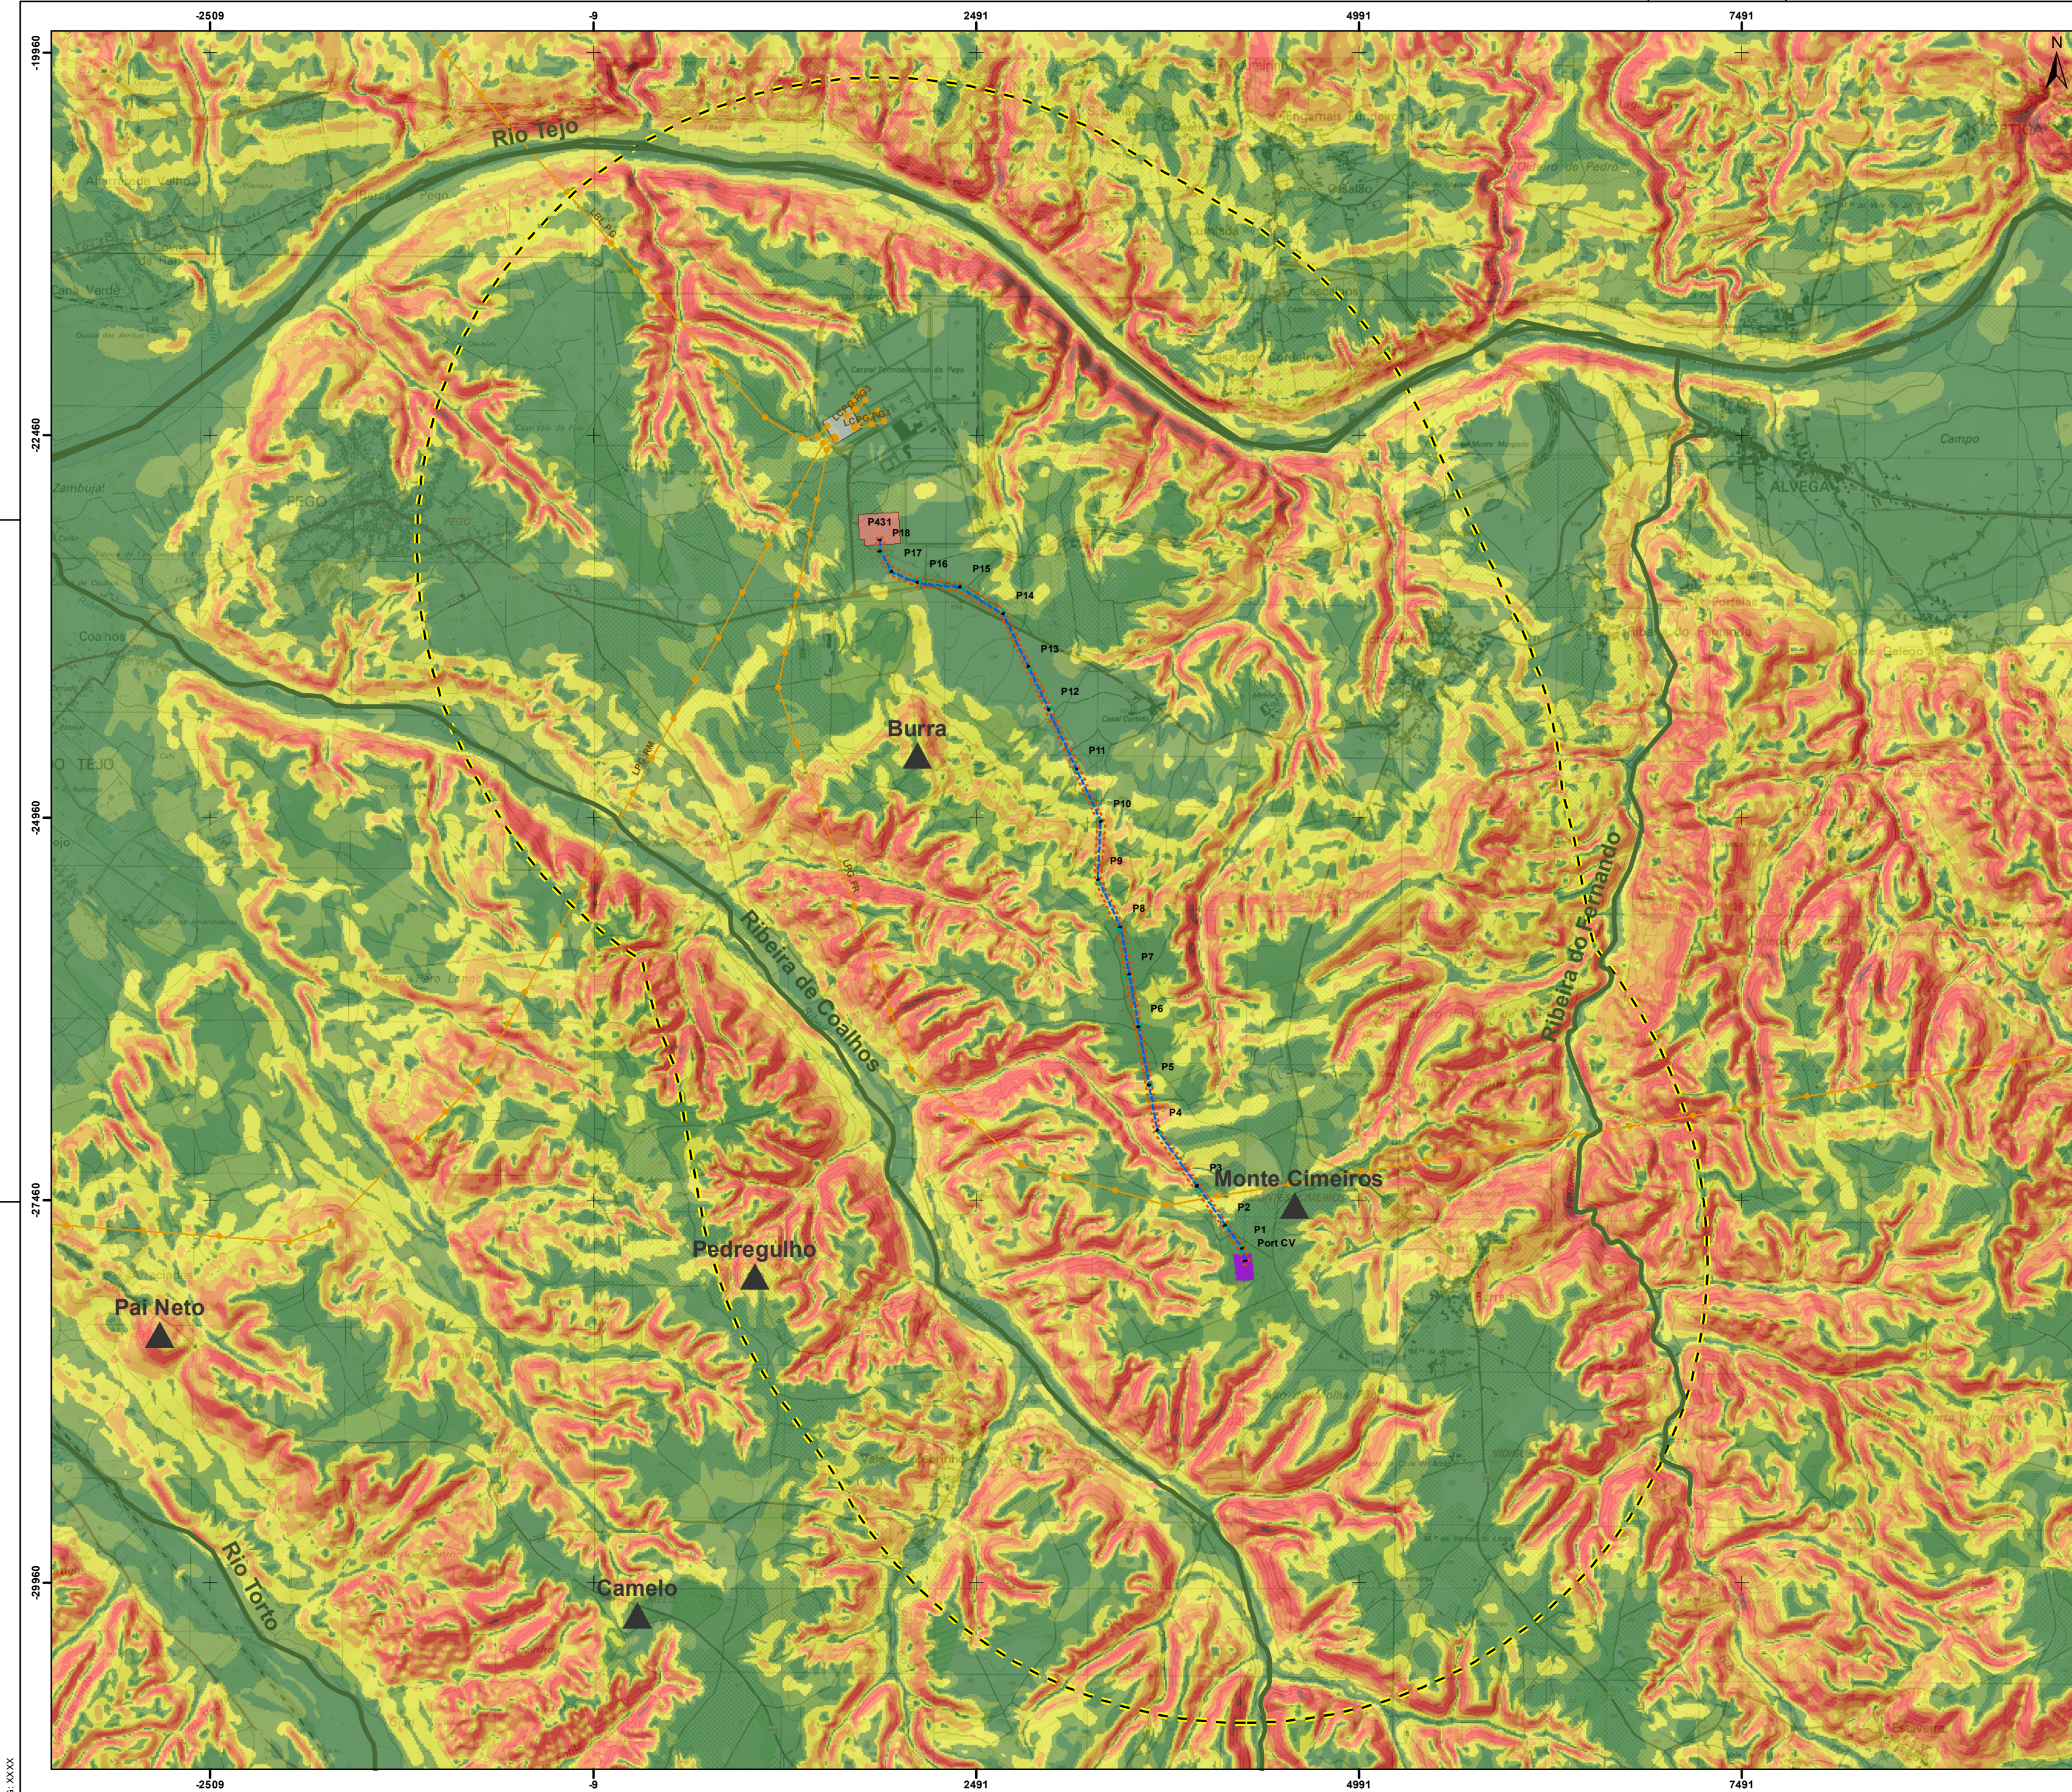

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV (LE-SCC.ABR)

- Área de estudo da Paisagem
- Linha elétrica LE-SCC.ABR
- Bases de apoios e respetiva área temporária de trabalho para a sua implantação
- Faixa de proteção (45m; que inclui também a faixa de gestão de combustível)
- Subestação Coletora de Concaçada

ELEMENTOS DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (REN, S.A.)

- Posto de Corte de Abrantes
- Posto de Corte do Pego
- Linhas elétricas de MAT 400 kV

PAISAGEM

- Cumes principais
- Linhas de água estruturantes

Declives (%)

- < 3%
- 3 a 6%
- 6 a 12%
- 12 a 20%
- 20 a 30%
- 30 a 50%
- > 50%

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE
COMPASS GROUP

www.quadranteglobal.com

Cliente



Projeto

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP, A 400 KV

Fase

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)

Designação

CARTA DE DECLIVES

Escalas	1: 30 000	Projetou:	Susana Dias Pereira
Data:	Agosto 2025	Desenhou:	Susana Dias Pereira
Processo:	T2021-875-24	Verificou:	Ida Calçada
Ficheiro:	T2021-875-24-EX-ENV-REC-552	Aprovou:	Ida Calçada

Desenho Nº	Revisão
552	00
Folha 1 de 1 (A2)	

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.