



Nota: o uso de troncos do CTE é feito quando o sistema é dividido em duas condutadas com o número 40.

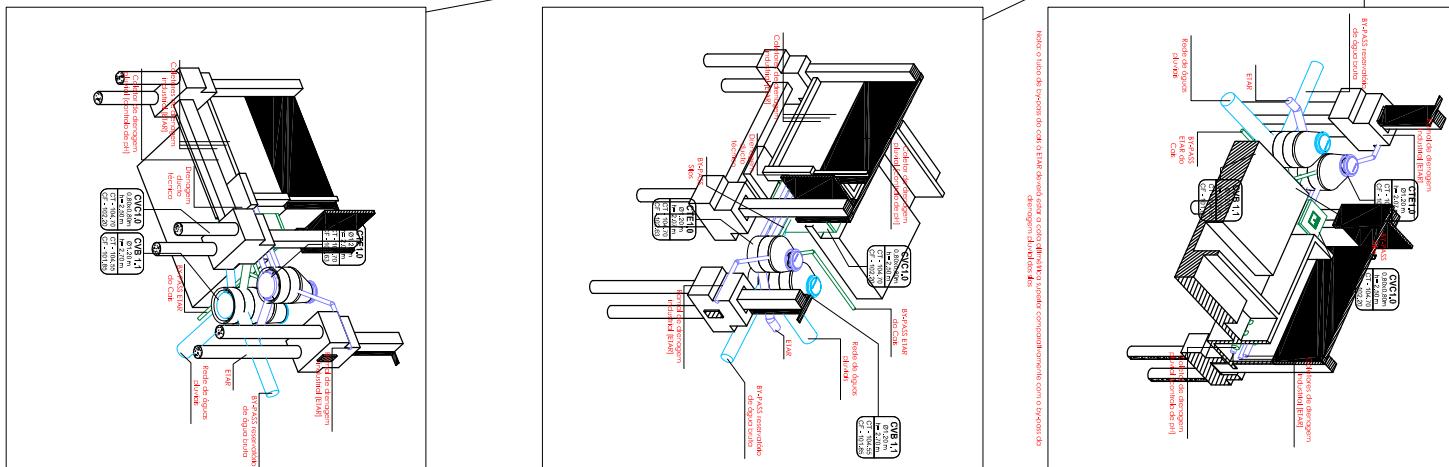

PLANTA GERAL
Esc. 1:2000

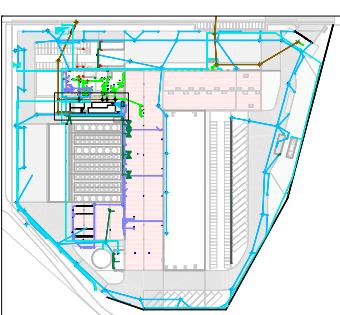

Itens	Quant.	Referência	Detalhe
CABO de Corte	1	Ref. 001	Detalhe 1
Bypass	1	Ref. 002	Detalhe 2
Eletrovalvula	1	Ref. 003	Detalhe 3
Reserv. de Água	1	Ref. 004	Detalhe 4
Reserv. de Gás	1	Ref. 005	Detalhe 5