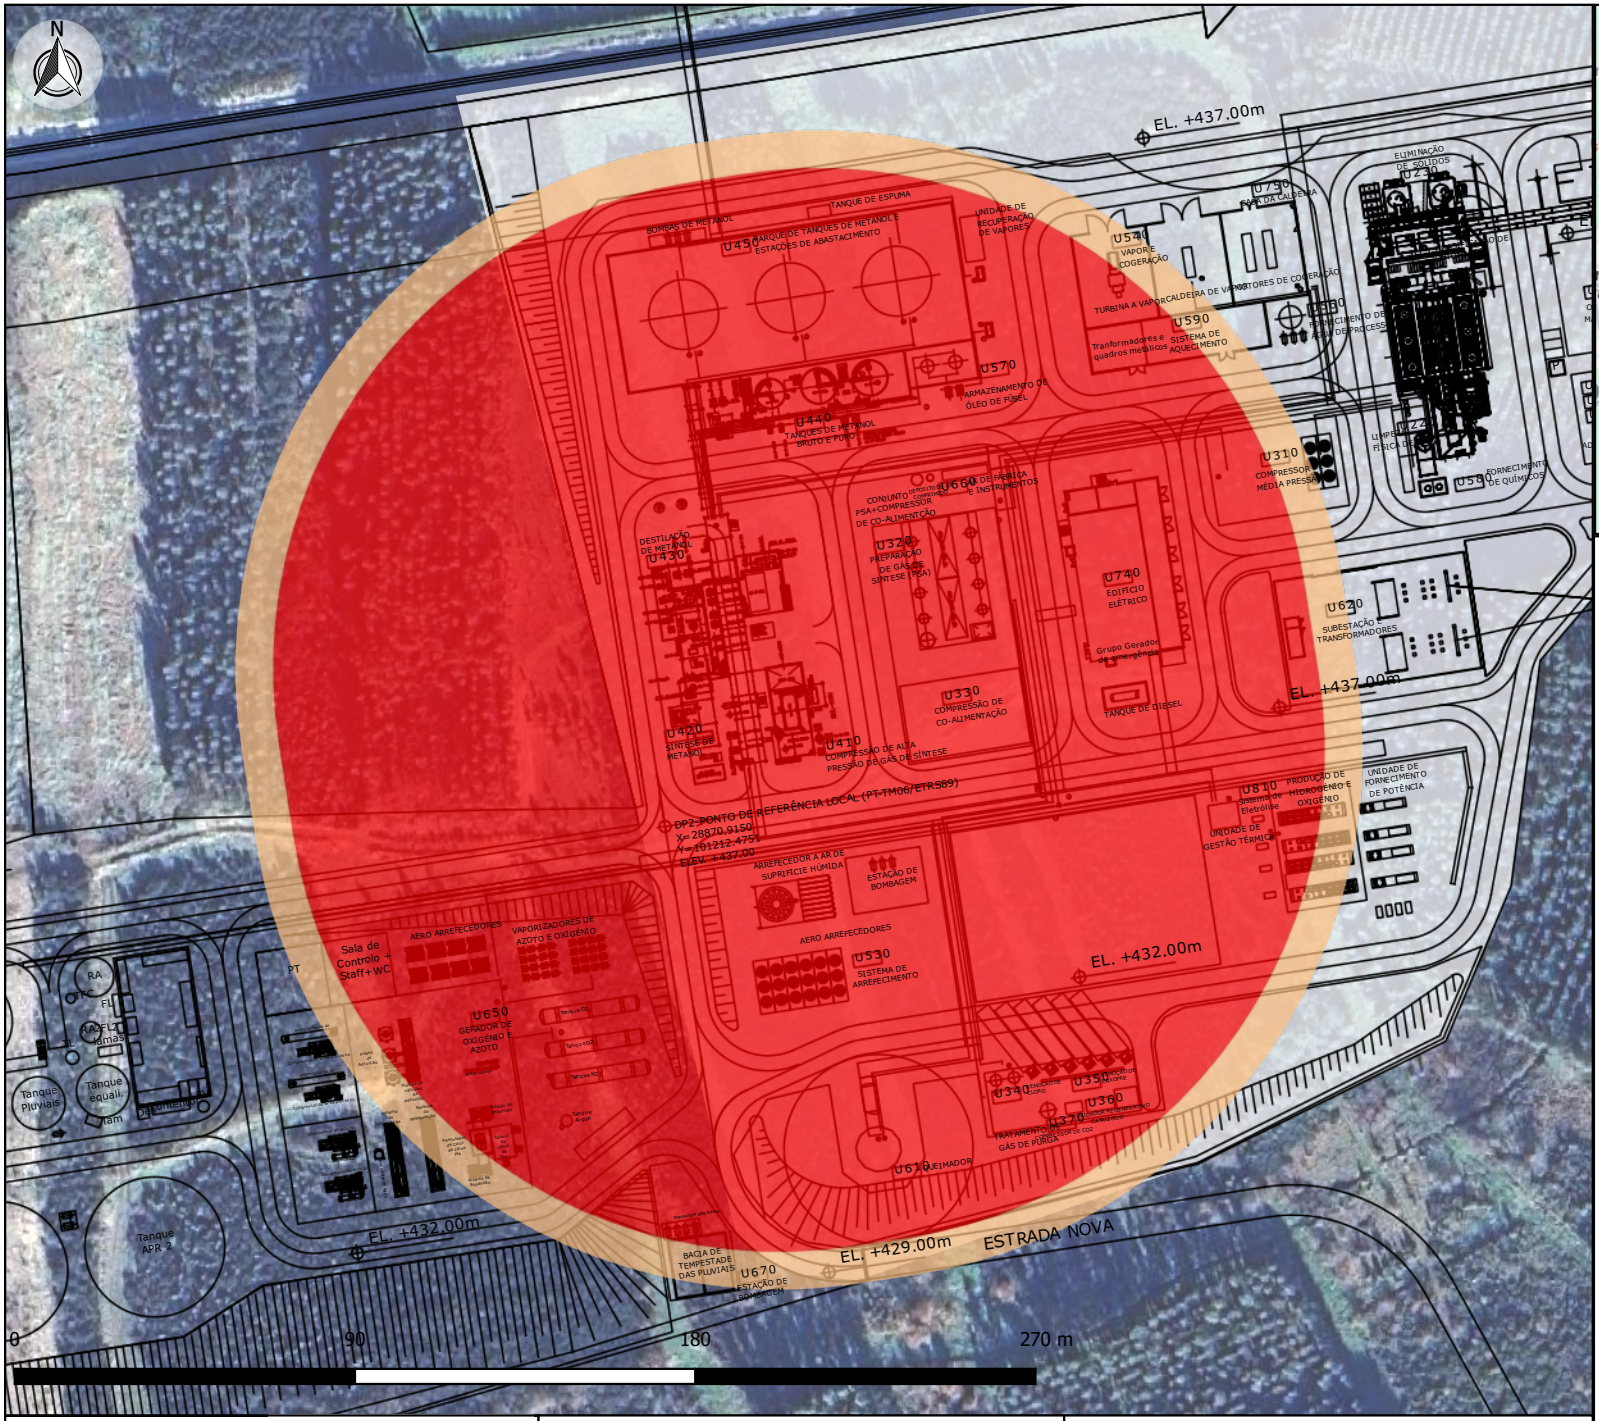

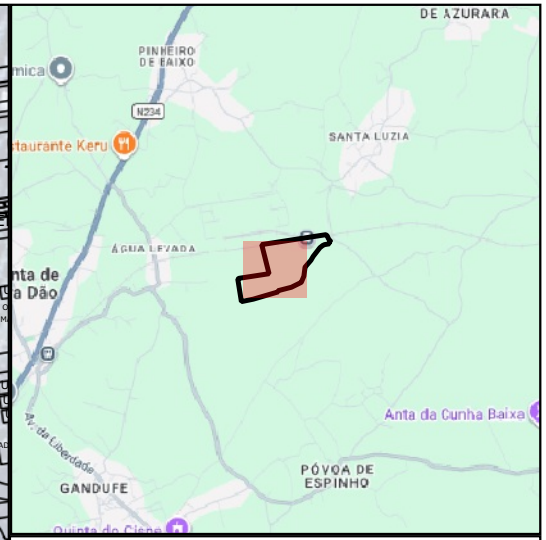

7 kW/m²	130 m
5 kW/m²	140 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 16 - Rotura linha de saída do compressor de gás síntese 41-K-001 para a unidade de Síntese de Metanol

Clima: 5,0/D

Cenário: Jet Fire

Data Rev.01 Maio 2026

1:2.000