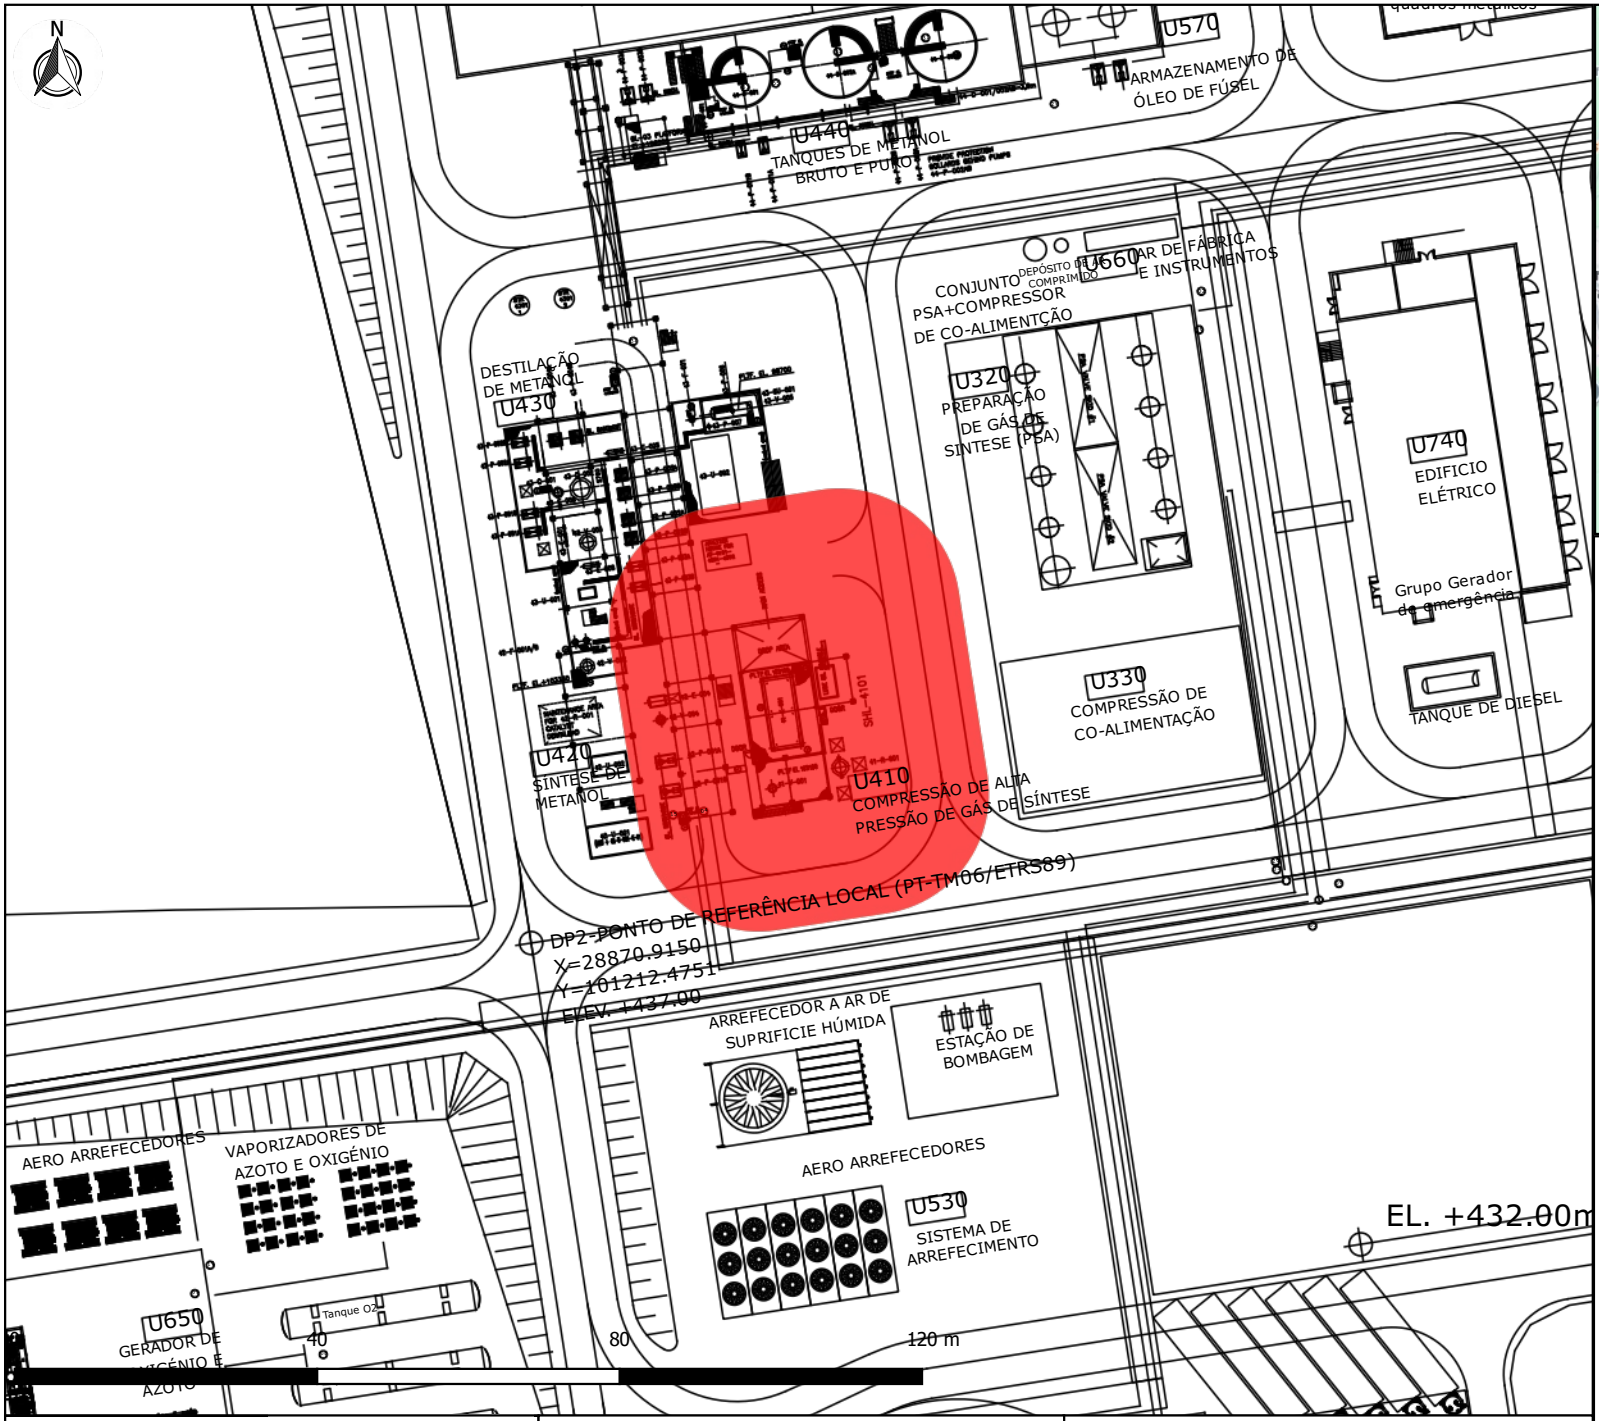

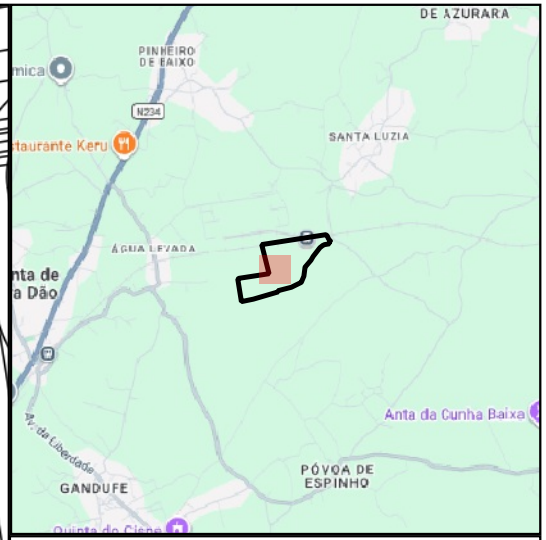

7 kW/m²	16 m
5 kW/m²	16 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 17 - Fuga 10% do diâmetro da linha de saída do compressor de gás síntese 41-K-001 para a unidade de Síntese de Metanol

Clima: 5,0/D

Cenário: Jet Fire

Data Rev.01 Maio 2026

1:1.000