


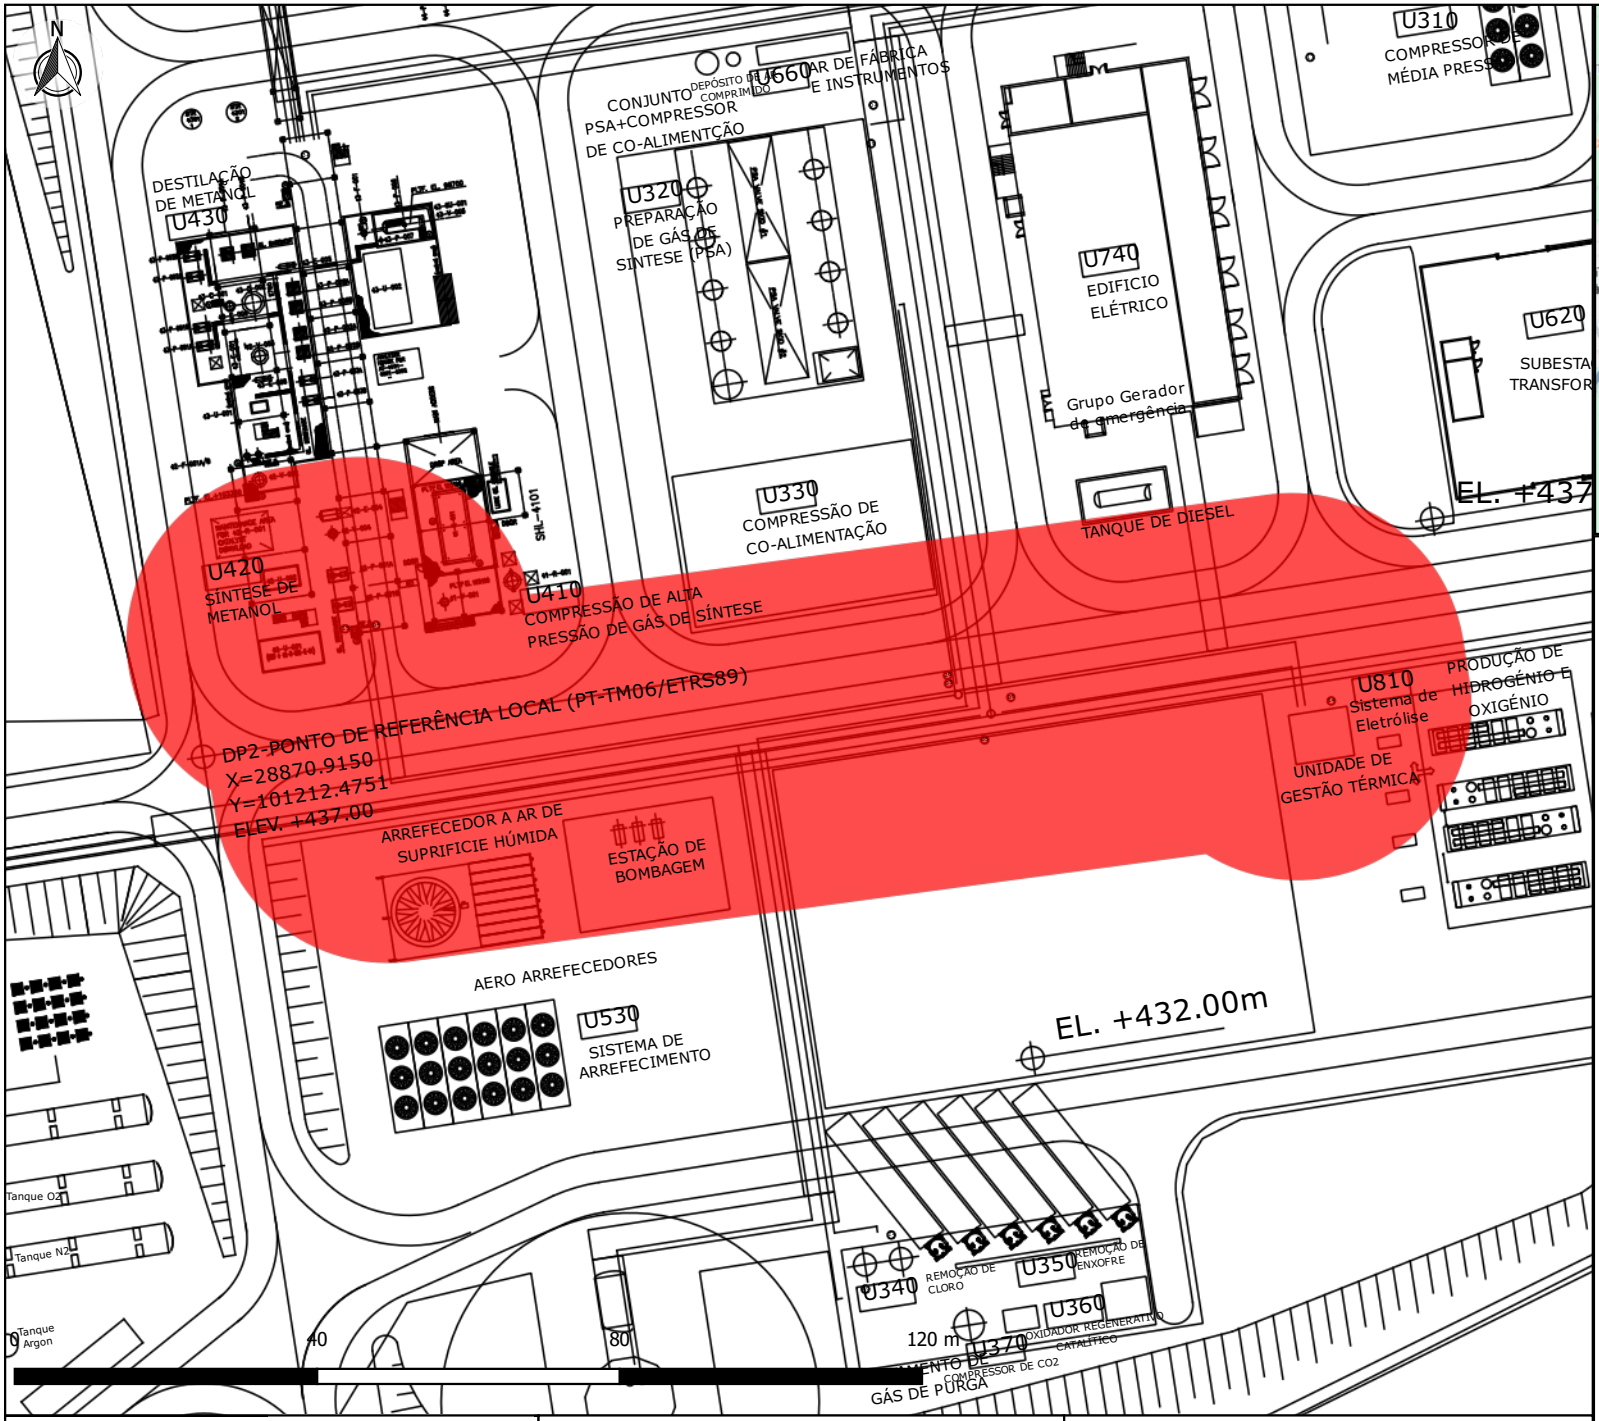


LIE/2 23 m

## Populações afetadas

| ID | Nome |
|---|---|

CapWatt
HyMeOH Mangualde

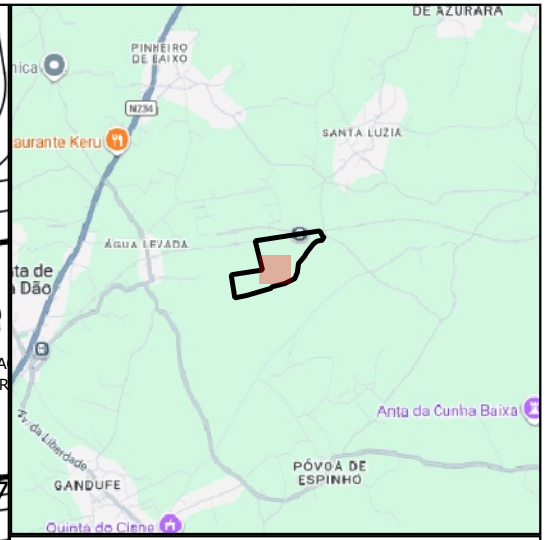INERCO

Acidente 20 - Rotura linha de alimentação de Hidrogénio para a unidade U-410 a partir da eletrólise

Clima: 5,0/D Cenário: Flash Fire

Data Rev.01 Maio 2026 1:1.000