


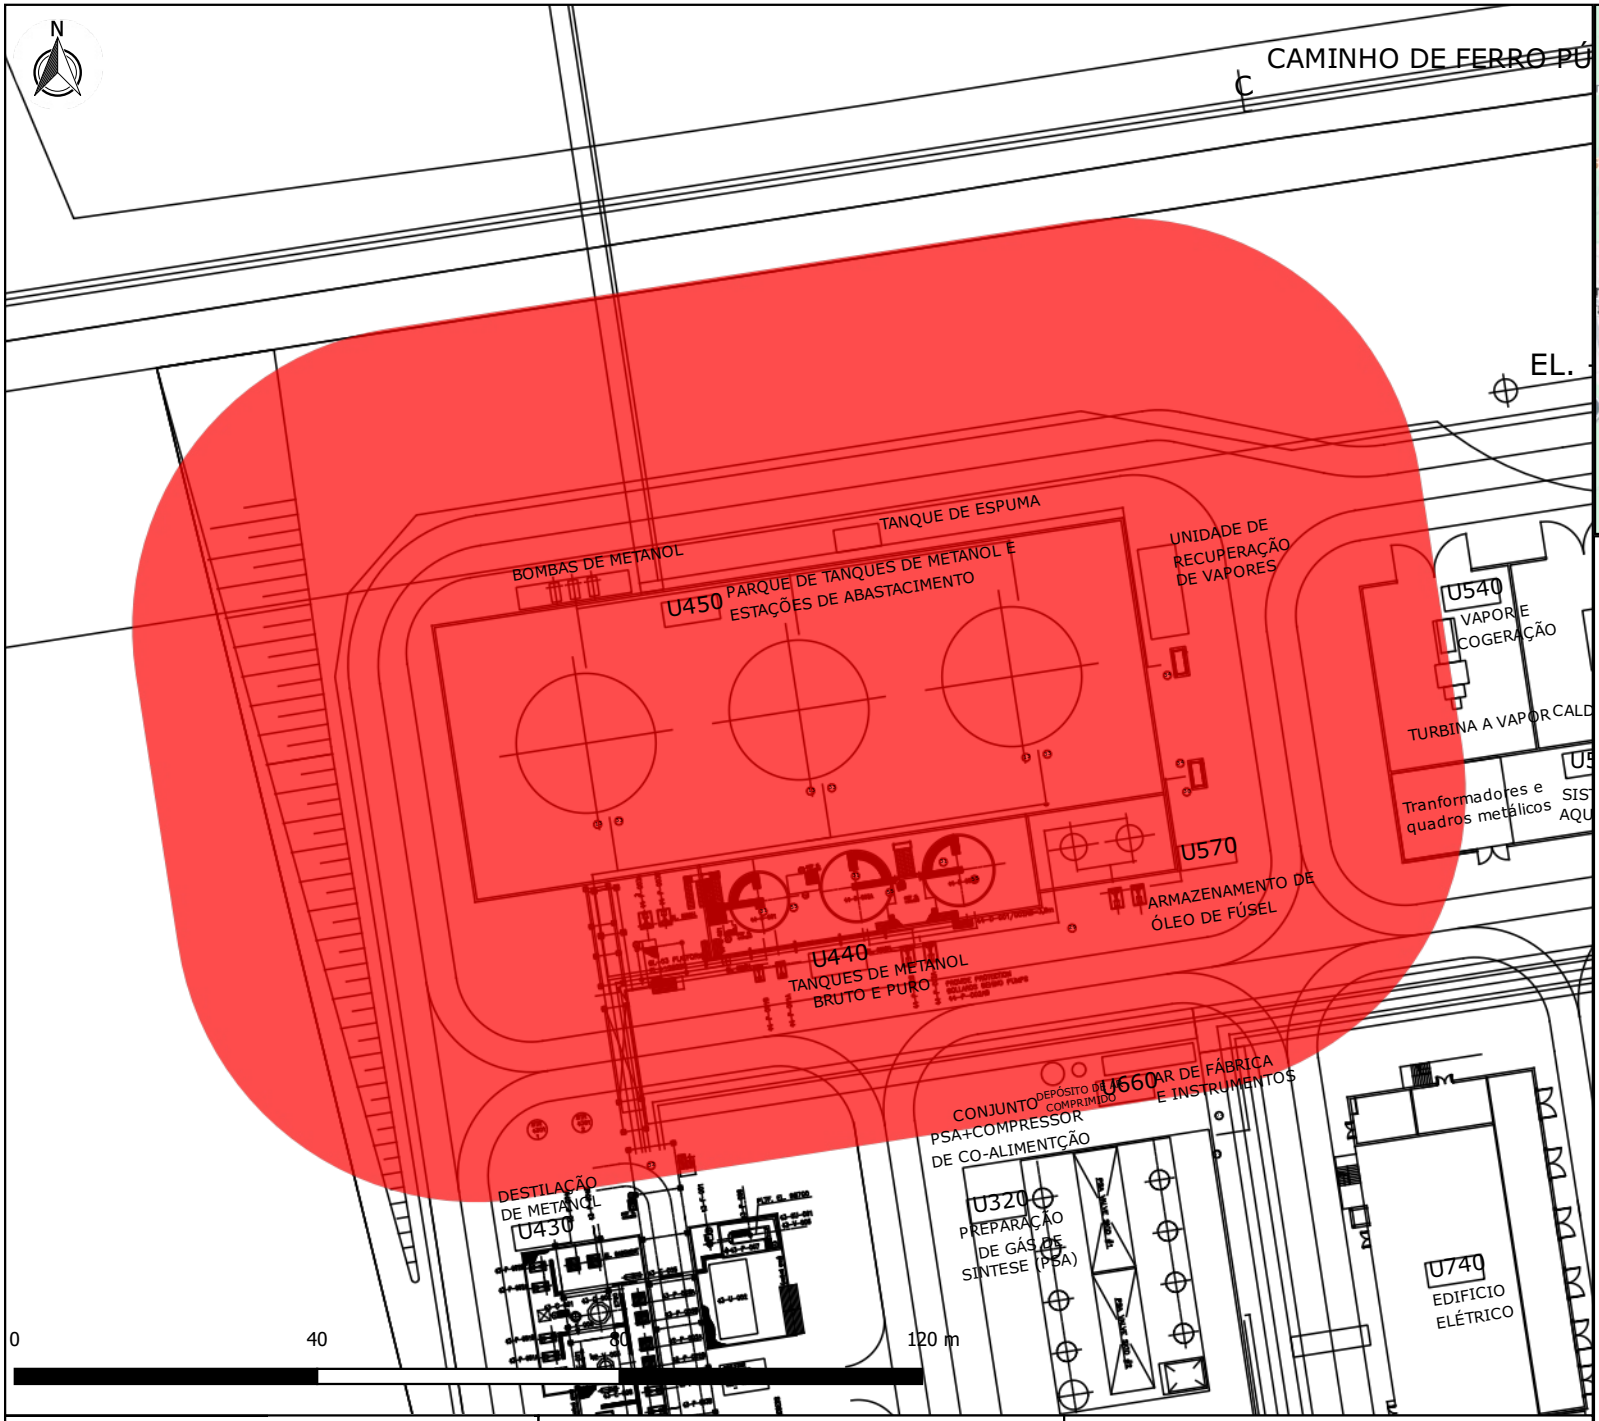


LIE/2 40 m

## Populações afetadas

| ID | Nome |
|---|---|

CapWatt
HyMeOH Mangualde

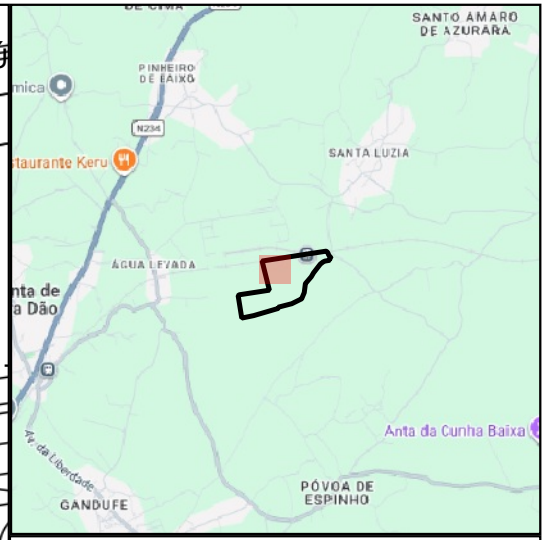INERCO

Acidente 43 - Rotura catastrófica de reservatório
01-45-D-001A

Clima: 5,0/D Cenário: Flash Fire

Data Rev.01 Maio 2026 1:1.000