


Esc. 1:50



	Produtos provenientes das escavações, isentos de pedras em camadas não superiores a 0,20m de espessura e compactadas a 95% do Proctor normal;
	Areia ou areão bem compactado (a 95% do Proctor modificado);
	Brita 3/5 bem compactada (a 95% do Proctor normal)

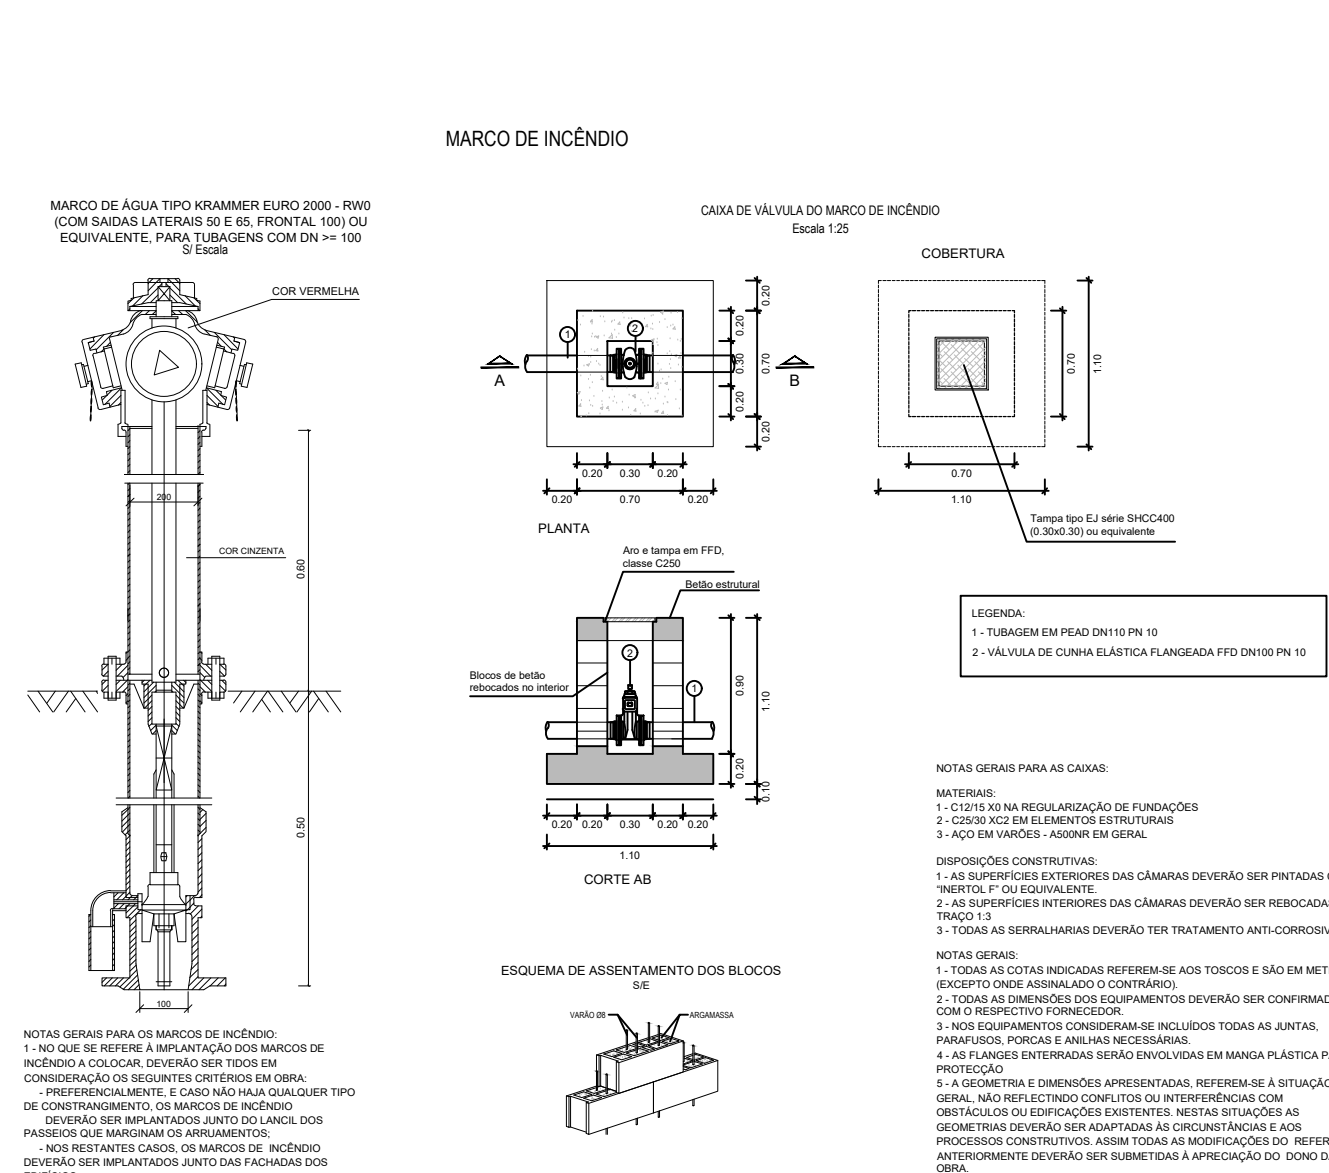

00	30-09-2025	EMISSÃO INICIAL	JGC
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



www.quadranteglobal.com

Cliente



GÁS DA TERRA

Projeto

UNIDADE PRODUÇÃO BIOMETANO
TORRES NOVAS

Fase

PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

REDES HIDRÁULICAS

REDE INTERNA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COMBATE A INCÊNDIO PORMENORES

Escalas	As Indicadas	Projeteu	AJL
Data	30-09-2025	Desenhou	VBS
Processo	T2025-0064-01	Verificou	ANN
Ficheiro	T2025-0064-01-EX-HID-ABA-102.dwg	Aprovou	JGC

Desenho

EX-HID-ABA-102

Folha

01/0

Revisão

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.