
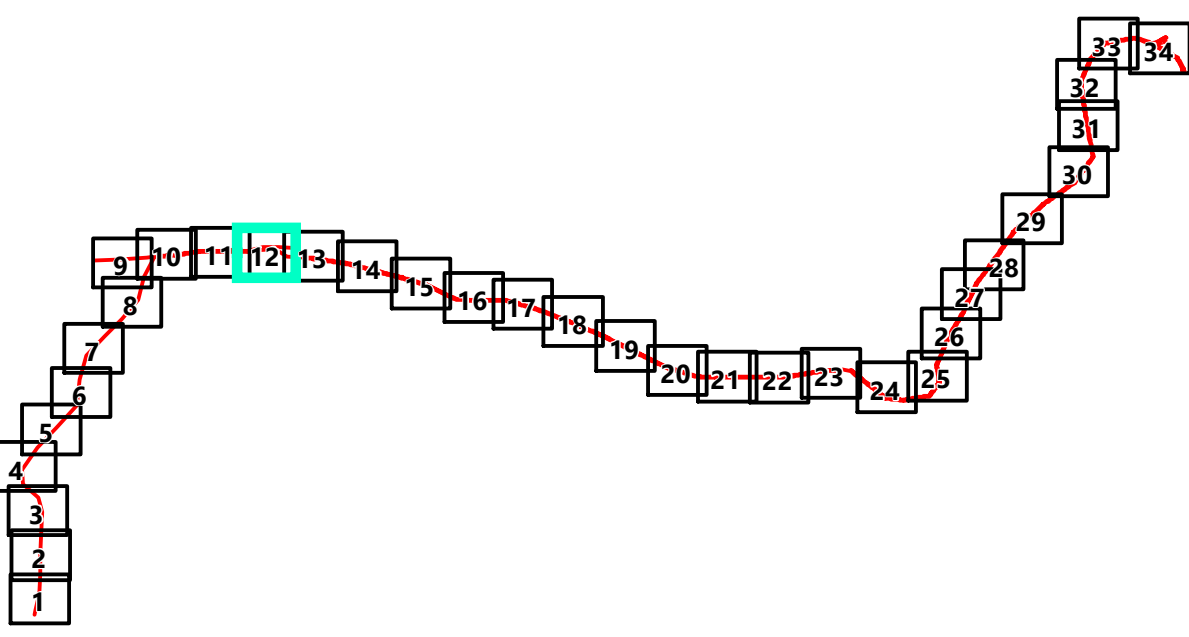


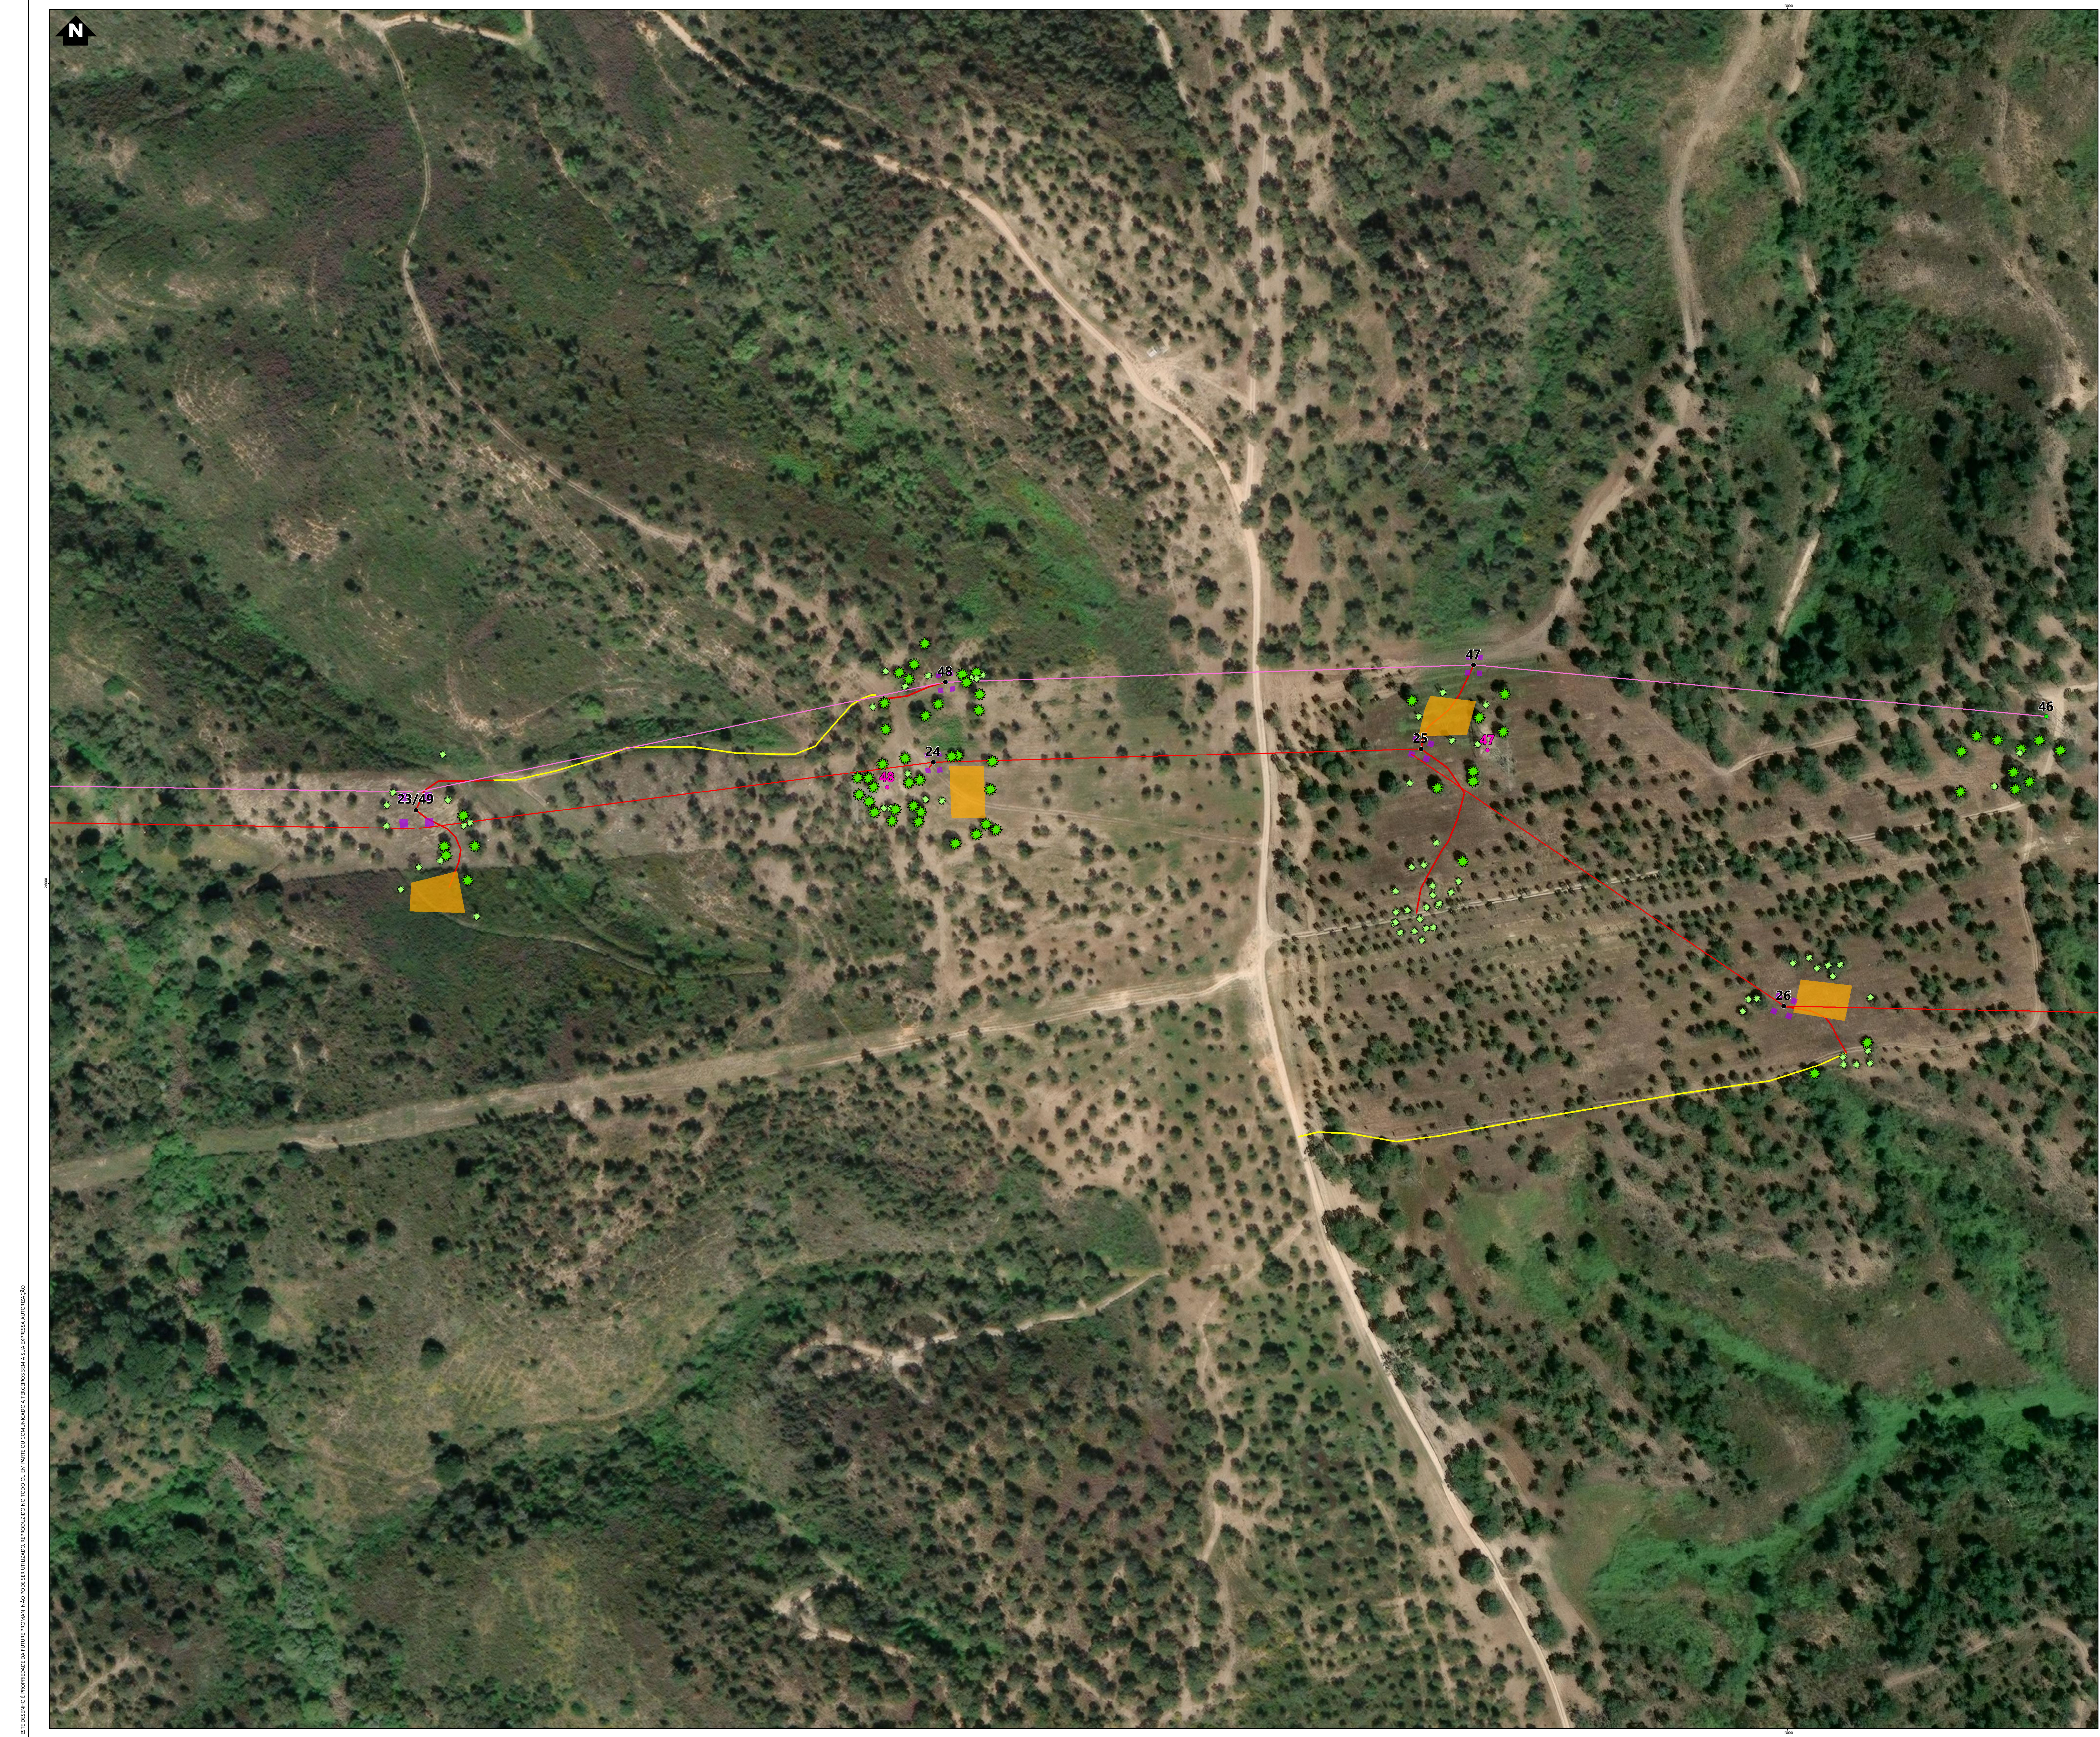

Simbologia

- Concelhos
- Elementos do Projeto**
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPC RM), a 400 kV
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos**
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente


- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE		
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	12/34
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012	

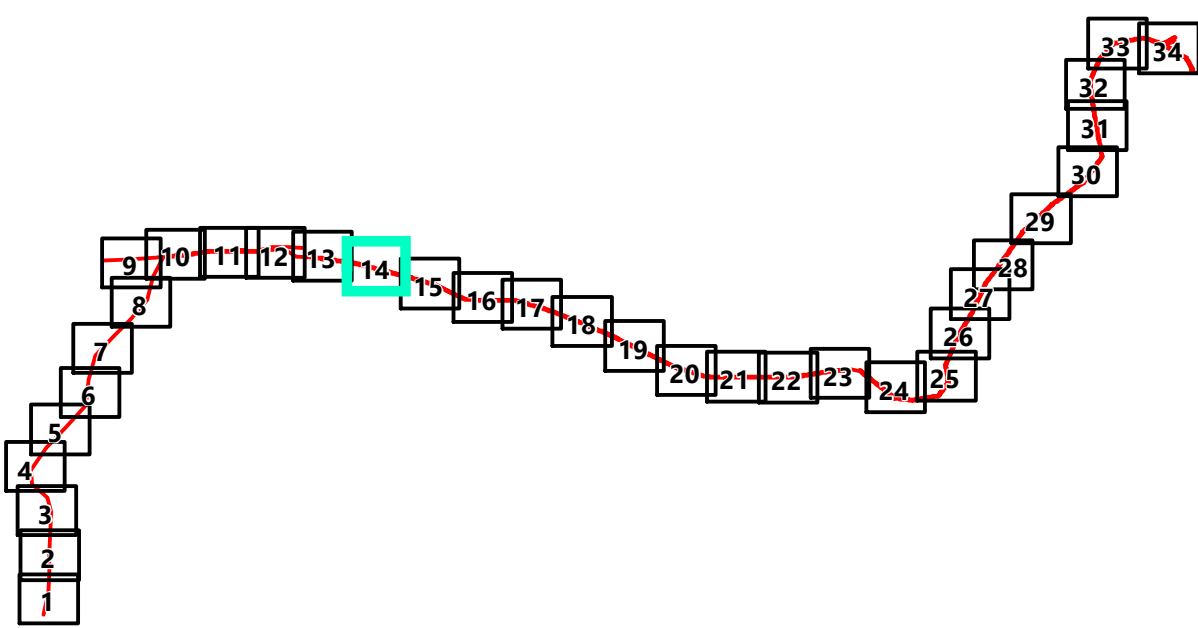

Simbologia

- Concelhos
- Elementos do Projeto
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
- Caboucos
- Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente

- Asinheiras Jovens
- Sobeiros Jovens
- Sobeiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO


CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE



DESIGNAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
RESP	Cristina Reis	1:1000	6C	14/34	
CO-AUTOR	Hugo Faria				
DATA	Março 2025		FICHEIRO	24.019-012	

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA FUTURE INOVANA. NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO, NI TODO OU EM PARTE, SEM A AUTORIZAÇÃO DA FUTURE INOVANA. A FUTURE INOVANA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRORES DE CÁLCULO, OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ERRO.

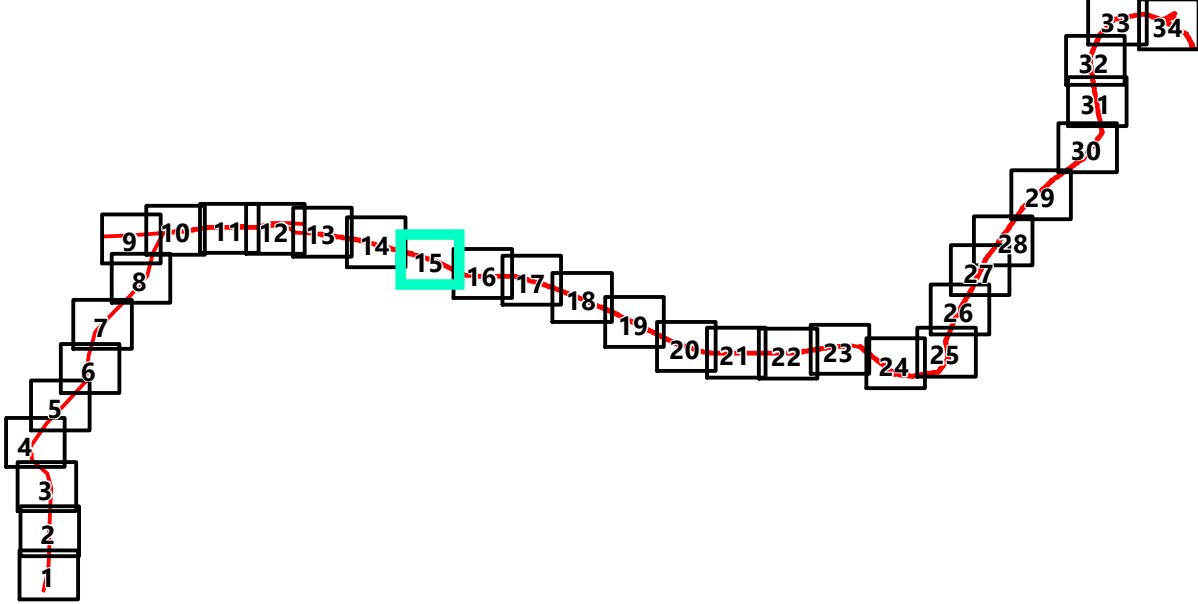

Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apólos

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Caboucos
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente

- Azinheiras Jovens
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO


CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

green
FUTURE

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE	
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C
DATA	Março 2025	FOLHA	15/34
		FICHEIRO	24.019-012

Este documento é propriedade da FUTURE INOVANA. Não pode ser utilizado, reproduzido, ni todo ou em parte, sem a autorização da FUTURE INOVANA. A FUTURE INOVANA não se responsabiliza por erros de cálculo, omissão de informações ou qualquer outro tipo de erro.

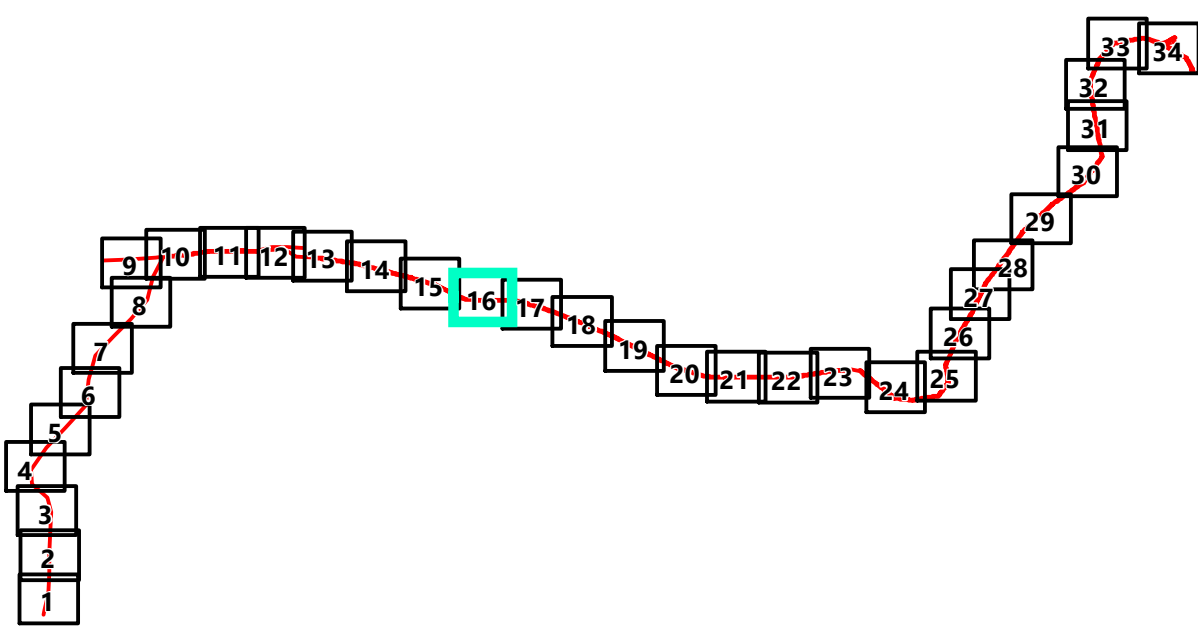

Simbologia

- Conexões
- Elementos do Projeto
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LAB RM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPG RM), a 400 kV
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas afetadas indiretamente

- Asinheiras Jovens
- Sobroeiros Jovens
- Sobroeiros Adultos


REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE



DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE		
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C	16/34
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-012	REVISÃO

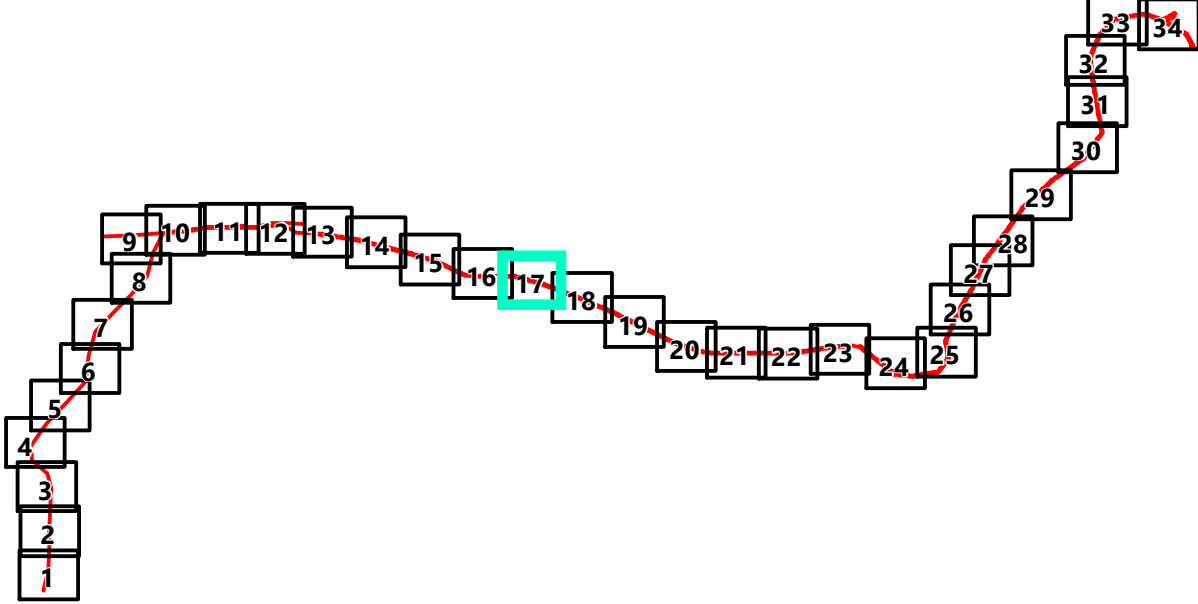

Simbologia

- Elementos do Projeto
- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
 - Linha Chamusca - Pego, a 400kV (ligação alternativa a RNT)
 - Linha Abrantes - Rio Maior (LABRM), a 400 kV
 - Linha Pego - Rio Maior (LPGRM), a 400 kV (ligação alternativa a RNT)
 - Linha com circuito disponível, a 220 kV

- Apólos
- Novos
 - Existentes (a manter)
 - Existentes (a desmontar)
 - Caboucos
 - Área de trabalho de ocupação temporária
 - Estaleiro

- Acessos
- Novo
 - A Melhorar

- Elementos Complementares
- Subestação da CSF da Chamusca
 - Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
 - Posto de Corte do Pego (REN, SA)

- Quercíneas afetadas indiretamente
- Azinheiras Jovens
 - Sobreiros Jovens
 - Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROIETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DE QUERCÍNEAS AFETADAS INDIRETAMENTE	
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6C
DATA	Março 2025	FOLHA	17/34
		FICHEIRO	24.019-012

