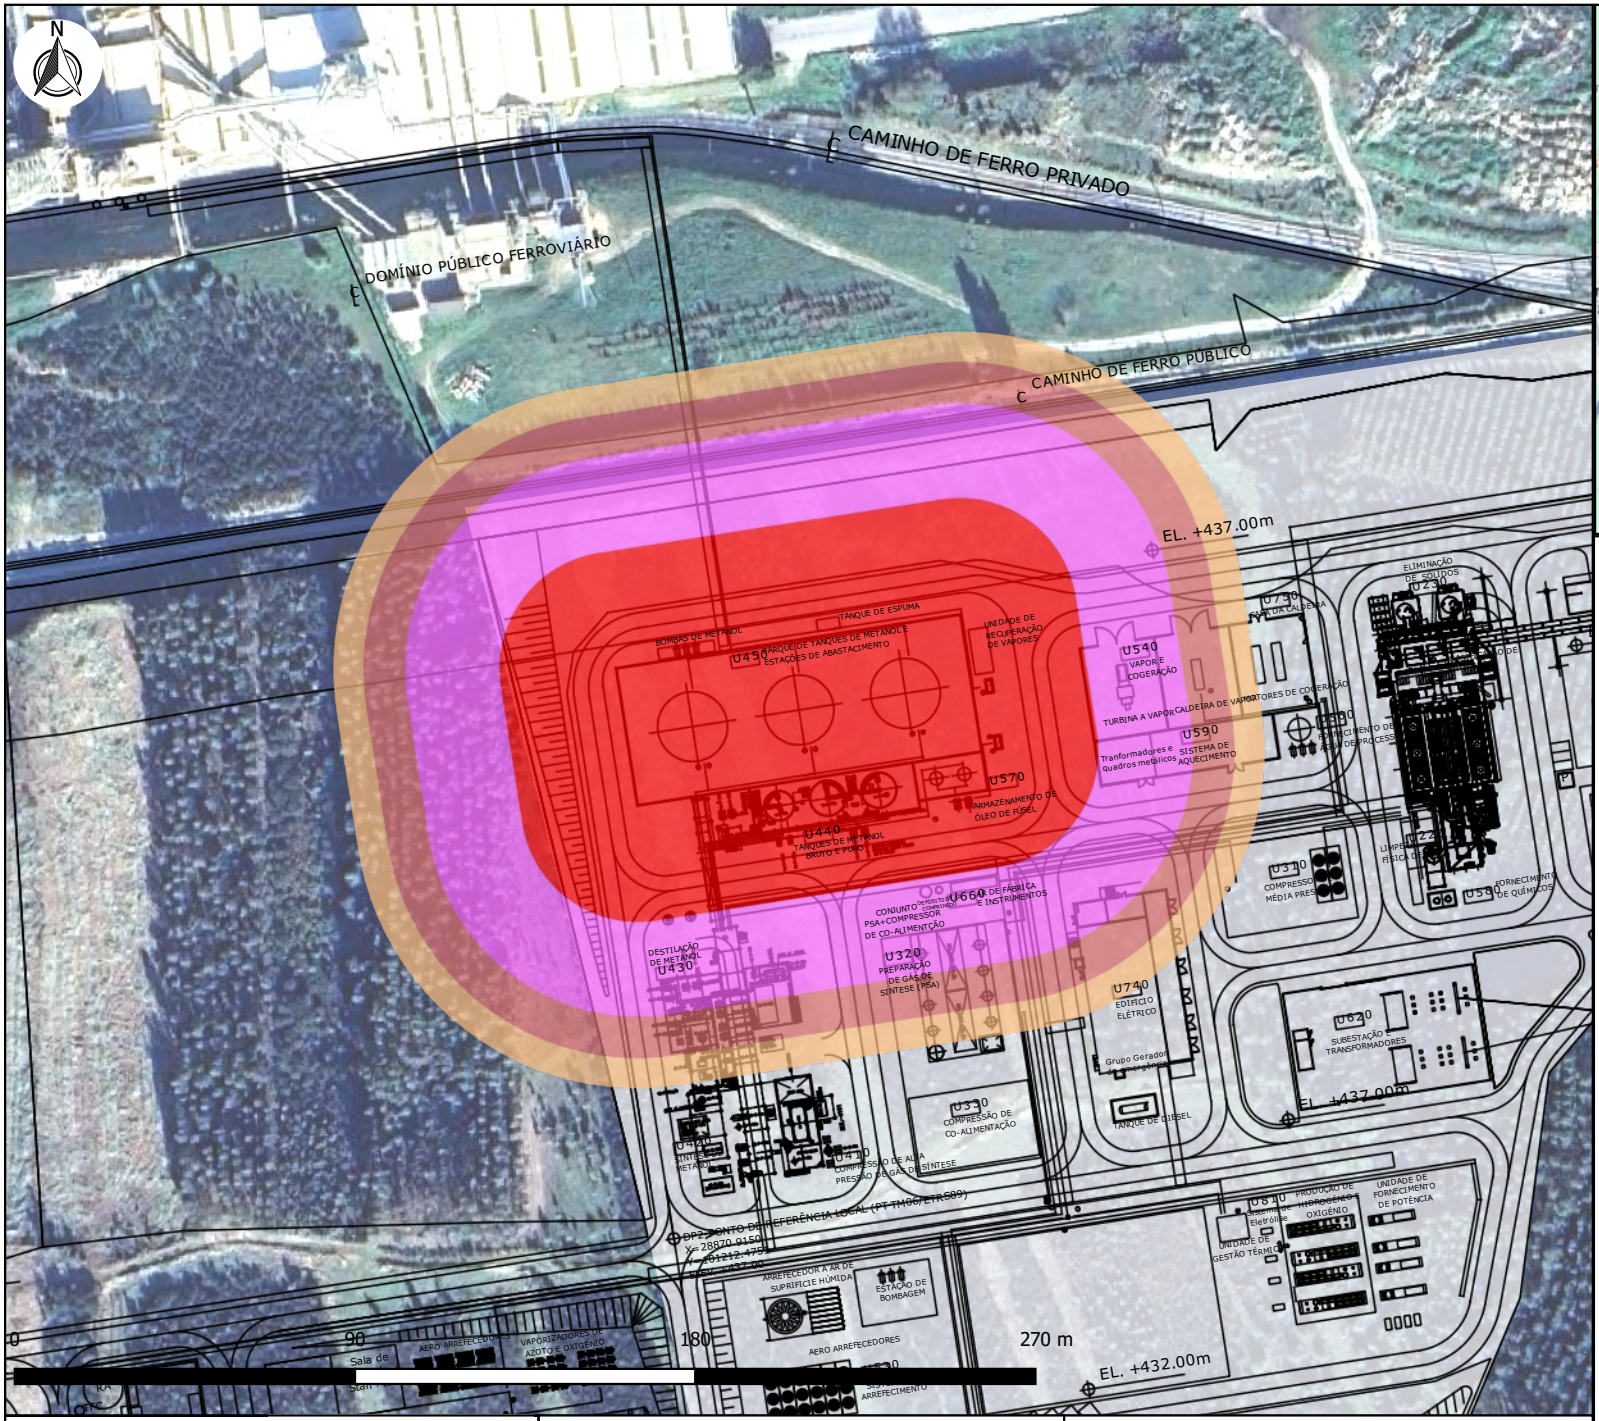

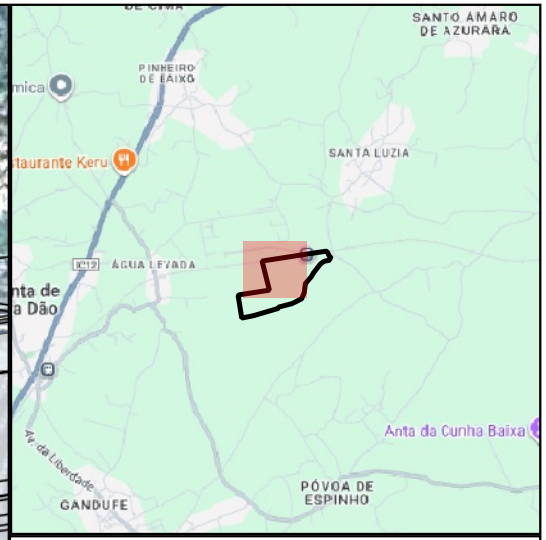

37.5 kW/m²	31 m
12.5 kW/m²	56 m
7 kW/m²	67 m
5 kW/m²	75 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 44 - Fuga de 100mm de reservatório 01-45-D-001A

Clima: 5,0/D

Cenário: Pool Fire

Data Rev. 0 Novembro 2025

1:2.000