



INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA A RESP. A 400 KV (LE-SCC.ABR)

Área de estudo da LE-SCC.ABR

Linha elétrica LE-SCC.ABR

Base de apoio e respectiva área temporária de trabalho para a sua implantação

Faixa de proteção (45m, que inclui também a faixa de gestão de combustível)

Subestação Coletora de Concavada

PLANO DE ACESSOS

Acesso a construir

Acesso a beneficiar

Acesso existente

ELEMENTOS DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE (REN, S.A.)

Posto de Corte de Abrantes

Posto de Corte do Pego

Linhas elétricas de MAT 400 kV

VISIBILIDADES AO SOLO

Nula

Reduzida

Média


Boa

Fonte: H/DOCO (2025)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Limite de concelho

Fonte: DGT, CAGP 2022

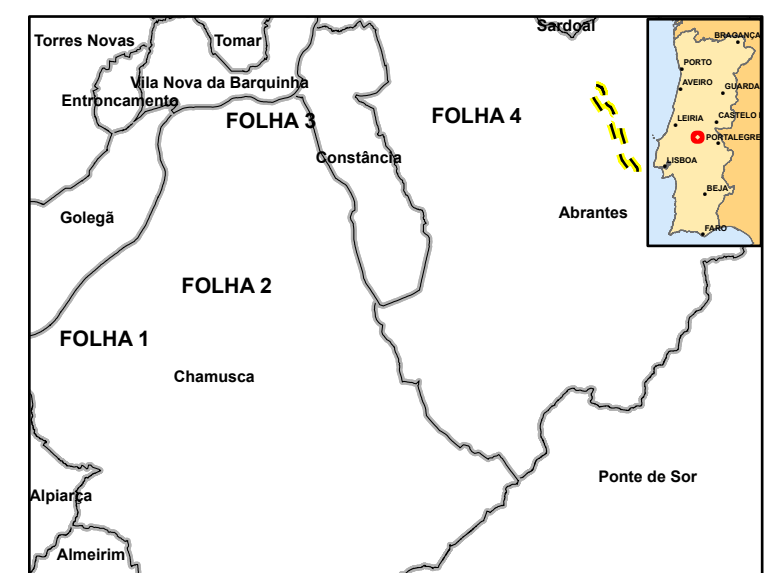

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE
COMP&S GROUP

www.quadranteglobal.com

Cliente

endesa

Projeto

INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO COLETORA DE CONCAVADA À RESP. A 400 KV

Fim

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)

Designação

VISIBILIDADES AO SOLO

Elaborado	1.8.2021	Projeto	Revisão
Data	Agosto 2025	Desenho	Arquiteto
Projetado	17/01/2024	Verificação	Engenheiro
Revisado	17/01/2024	Aprovação	Engenheiro

Desenho Nº

601

Folha 1 de 1 (601)

00