


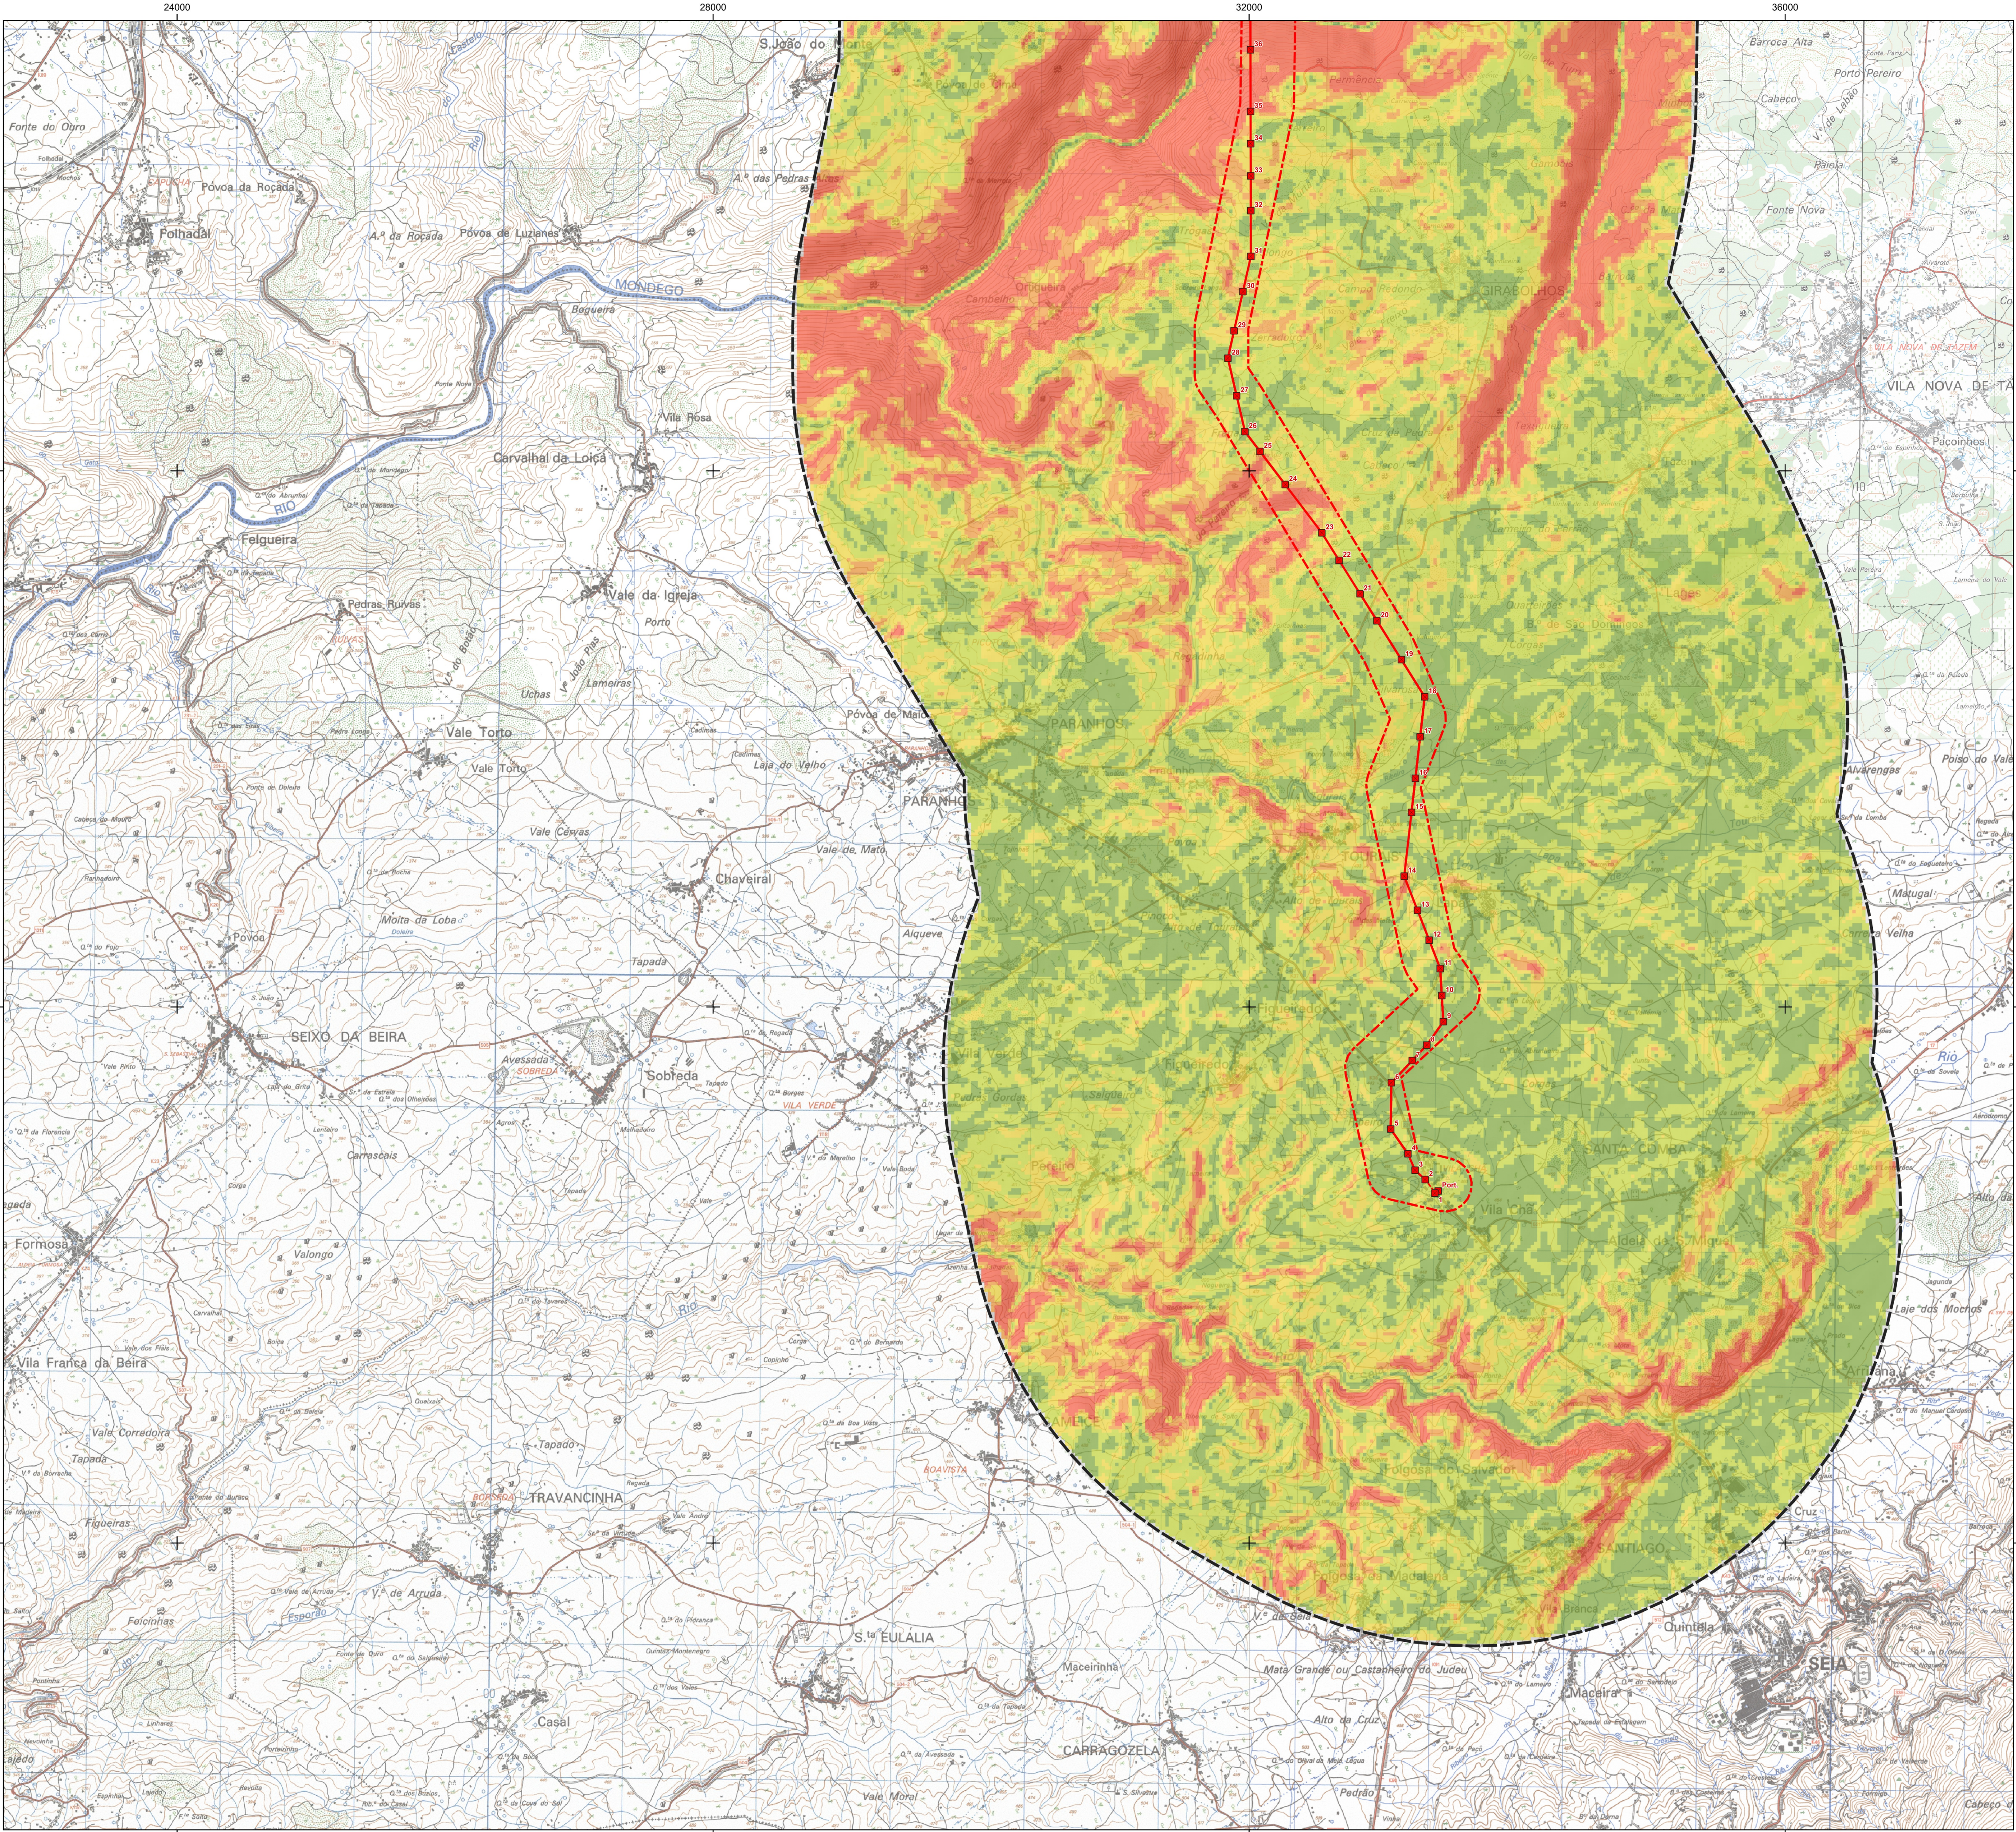

- Área de Estudo**
- Corredor da Linha Elétrica Vila Chã e Linha Elétrica Ramal de Serviços Auxiliares
 - Corredor da Linha Elétrica Shunt
 - Corredor da Linha Elétrica Abertura Pi

Elementos de Projeto das Linhas Elétricas Associadas

Linha Elétrica Vila Chã (REN) - PC AT, a 60 kV

- Apoio da linha elétrica
- Linha elétrica aérea
- Linha elétrica subterrânea

Linha Elétrica Shunt - PC AT, a 60 kV

- Apoio da linha elétrica
- Linha elétrica aérea

Linha Elétrica Abertura Pi - PC AT, a 60 kV

- Apoio da linha elétrica
- Linha elétrica aérea

Linha Elétrica Ramal Serviços Auxiliares - PC AT, a 15 kV

- Apoio da linha elétrica
- Linha elétrica aérea

Linhas Elétricas Existentes

- Linha elétrica 1297 Vila Chã (REN) - Mangualde, a 60 kV
- Linha elétrica 1296 Vila Chã (REN) - Nelas, a 60 kV
- Linha elétrica, a 15 kV

Unidade de Produção de Metanol Renovável

- Apoio da linha elétrica
- Linha elétrica aérea Unidade de Produção - PC AT, a 60 kV
- Acesso interno
- Equipamentos
- Subestação e posto de transformação
- Vedação

Unidade de Produção para Autoconsumo (Central Fotovoltaica)

- Acesso interno
- Mesa fotovoltaica
- Posto de transformação
- Vedação

Outros Projetos


- Posto de corte da E-Redes
- Acesso externo às Unidades de Produção

Área de estudo da paisagem (buffer 3 km)

Declives (%)

- [0 a 5]
- [5 a 10]
- [10 a 15]
- [15 a 20]
- [20 a 82]

Fonte: SRTM 1, disponibilizados pela
USGS Earth Explorer (2014)

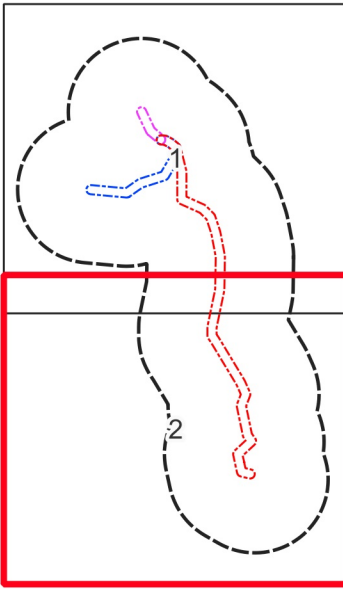

Estudo de Impacte Ambiental da Unidade de Produção de Metanol Renovável

Declives

DATA:	Maio de 2025	DESENHOU:	JSM	PROJETOU:	MAM	VERIFICOU:	AMF	ESCALA:	1/25000	DESENHO Nº:	38
FOLHA:	2 / 2	A1									

