


LEGENDA

- 1 - Placa Identificadora da Entidade Exploradora
- 2 - Vedação
- 3 - Purga
- 4 - Placa Proibido Fumar ou Fazer Lume
- 5 - Extintor de bkg de pó químico, do tipo ABC
- 6 - Sistema de Refrigeração de Pulverização de Água
- 7 - Cabine para Alojamento do Sistema de Refrigeração
- 8 - Tubo de Descarga da Válvula de Segurança

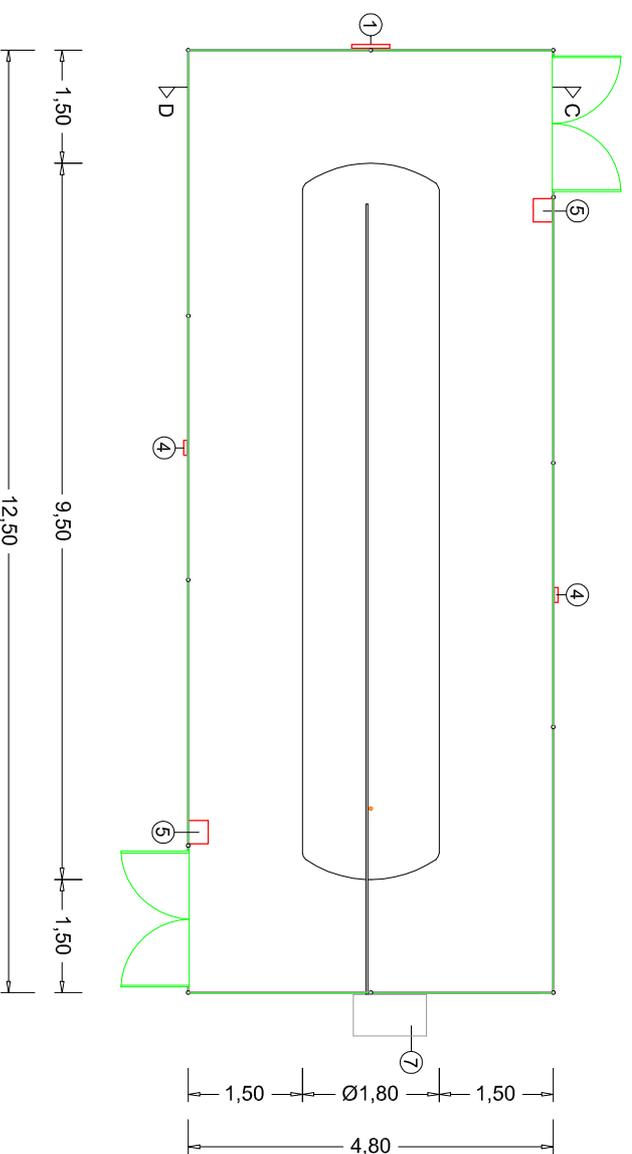

NOTA: . Vedação em rede metálica tipo DIN de malha igual ou inferior a 50mm, com um diâmetro mínimo do arame de 2mm, soldados a postes tubulares ou fixos a pilares de betão. A vedação deve possuir duas portas metálicas, de duas folhas, com abertura para o exterior equipadas com fecho não autoblocante, localizadas em lados opostos e de largura mínima de 0,9m por folha. Altura da vedação de 2m

. É obrigatório a colocação de pelo menos dois extintores

. Todas as medidas assinaladas em metros.

PROJECTO DE GAS		REQUERENTE	
PROJECTO/Janeiro/06	Redutor Lda	Local da Obra:	
DESENHO/Janeiro/06	Redutor Lda		
COPÍO/Janeiro/06	Redutor Lda		
VISTO/Janeiro/06	Redutor Lda	<p>DESENHO DE</p> <p>PORMENOR</p> <p>22.20 S</p> <p>001</p>	
<p>gaip gás</p> <p>Redutores de Portugal - PETROGAL, SA</p>		<p>PARQUE PARA ARMAZENAGEM DE G.P.L.</p> <p>RESERVATÓRIO 22.20m³ - Superfície</p> <p>POSTO DE ARMAZENAGEM DE G.P.L.</p>	
<p>ESCALA</p> <p>1 / 100</p>		<p>SUBSTITUI DESENHO N.º</p> <p>SUBSTITUÍDO POR DESENHO N.º</p>	