
RE: N/Ref. 2024/4853 - Informação de ampliação de rede - Pedido de Ligação nº 4862279 (MICROLIME - PRODUTOS CAL DERIVADOS, S.A)

De Sofia Gomes | Microlime <sofia.gomes@microlime.pt>

Data qui, 20/02/2025 09:25

Para Sofia Gomes | Microlime <sofia.gomes@microlime.pt>

De: aguas.ourem@bewater.com.pt <aguas.ourem@bewater.com.pt>

Enviada: 20 de setembro de 2024 16:00

Para: Valter Silva | Microlime <valter.silva@microlime.pt>

Assunto: N/Ref. 2024/4853 - Informação de ampliação de rede - Pedido de Ligação nº 4862279 (MICROLIME - PRODUTOS CAL DERIVADOS, S.A)

Referência: 2024/4853

Ourém, 20 de setembro de 2024.

Exma. Senhora,


Vimos por este meio e para os devidos efeitos, informar que no seguimento do pedido de ligação, em nome de MICROLIME- PRODUTOS DE CAL DERIVADOS, S.A, sito na Estrada de Minde, nº 224, na localidade de Boleiros, na Freguesia de Fátima, o local em causa não se encontra infraestruturado com rede pública de abastecimento de água, pelo que o processo foi encaminhado para análise de viabilidade do Município de Ourém.

Assim que tenhamos mais informação, entraremos em contato.

Nos despedimos, com os melhores cumprimentos,

Susana Campos


Serviço de Projeto e Fiscalização



uma empresa do grupo **BEWG**

tel: +351 249540010

e-mail: aguas.ourem@bewater.com.pt

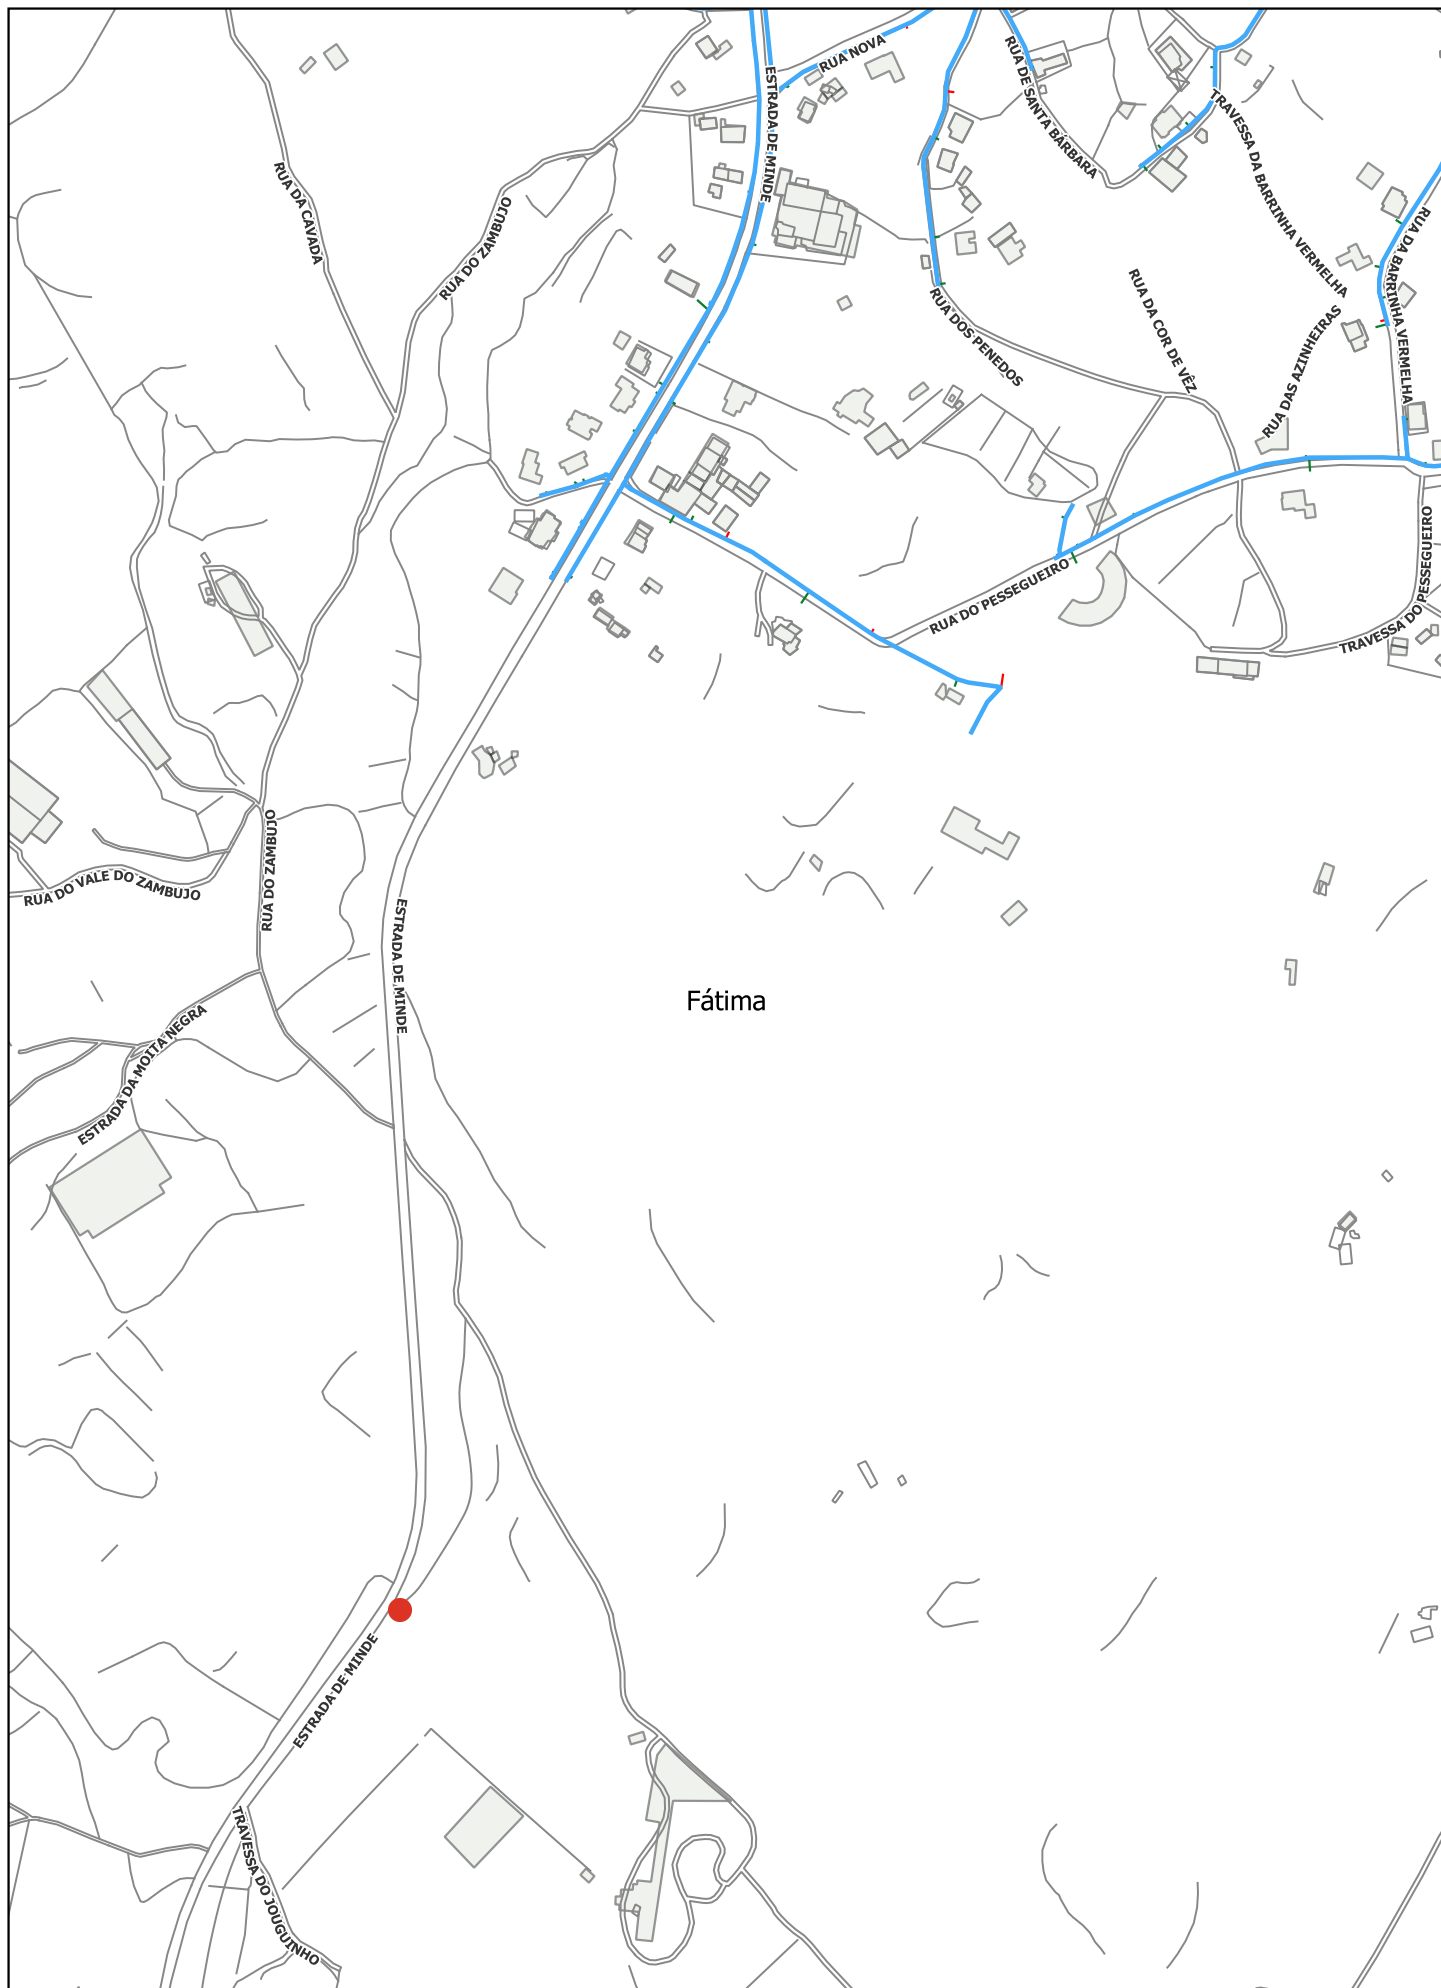

Fátima



Serviço de Projeto e Fiscalização

Aguas de Ourém: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº66 D- Loja A 2490-548 Ourém
Telef.: 249 540 010 email: aguasourem@bewater.com.pt
uma empresa do grupo BEWOG Nº contribuinte: 502 646 802

Cadastro de rede de água



Sist. de Coordenadas de Ref.º: ETRS89/PT-TM06
Elipsoide de Ref.º: GRS80
Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator

Data: 21/08/2024