


4000-K-01-A
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO
1 UD
CAUDAL = 78 Nm³/h
P = 7.5 bar
POTÊNCIA DO MOTOR = 11 kW

PLANTA CHAVE

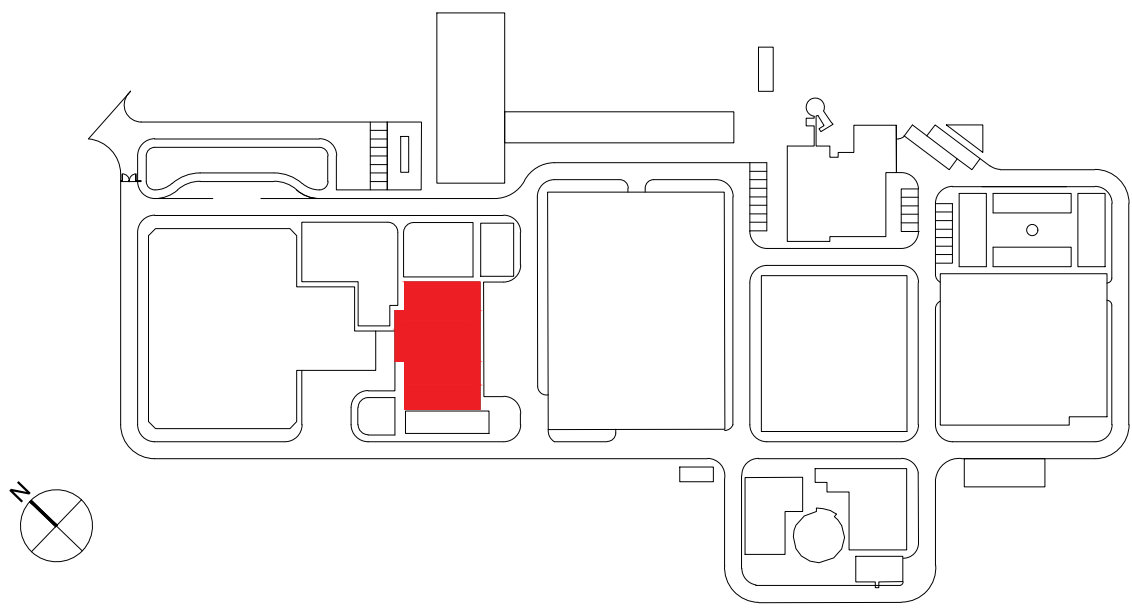

01.0					23/01/2025	INN	FME
Índice	Designação das alterações				Data	INN	FME
GS Inima luságuas aquapor					Fase do projeto		
EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA REGIÃO DO ALGARVE					Projeto de execução		
					A1 / 1-1		
PROCESSO					Folha de projeto		
					Verifica		
					Verifica		
					Verifica		
Título					Aprova		
P&ID. DIAGRAMAS DE PROCESSO					Nº Documento		
Ar de serviços					PS-22731-PS		
					Série		
					Nº Folha		
					1 DE 1		