

CERTIFICADO Nº 10016/2024 APROVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 11004/L (Decreto-Lei nº131/2019, de 30 de agosto)								
PROPRIETÁRIO: FIMA OLÁ - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.								
UTILIZADOR: FIMA OLÁ - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.								
LOCAL DA INSTALAÇÃO: MARINHAS DE DOM PEDRO						FREGUESIA: SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA		
CONCELHO: LOURES						DISTRITO: LISBOA		
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO								
CONSTRUTOR: MORISA					PAÍS: PORTUGAL			
TIPO ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR /					MODELO: MSM200			
Nº DE FABRICO: 904					ANO DE FABRICO: 1999			
	Fluído	Vol.(L)/DN	PS(bar)	TM/Tm(°C)	Combust.	Vaporiz.(Kg/h)	Sup.(m2)	Pot.(KW)
Câmara 1	ÁGUA / VAPOR DE ÁGUA	17220	17	206/0	GÁS NATURAL	9400	315	
Câmara 2								
Inspeção técnica realizada em: 2021-04-15		Organismo de Inspeção: ISQ				Relatório: 1217		
Prova de pressão realizada em: 2021-04-06		Organismo de Inspeção: ISQ				Relatório: 1217		
Observações: A instalação da rede de gás e a montagem dos equipamentos de queima, devem cumprir com o Decreto-lei n.º 97/2017, de acordo com o previsto no número 7.12 do Despacho n.º 22332/2001.								
Condições: Deverão ser colocadas as películas de segurança anti-estilhaço nos vidros, de modo a salvaguardar a segurança de pessoas e bens. Conforme o ponto 8.6 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e face ao ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.								
Validade:2027-04-06	Ao abrigo de competência subdelegada		Assinado por: ETELVINA MARIA ESTEVES NABAIS Num. de Identificação: 08480483 Data: 2024.11.07 14:51:59+00'00' Direção DAESPQ					

O pedido de renovação da aprovação de funcionamento do ESP deve ser efetuado até ao limite de 60 dias antes do termo do prazo de validade deste certificado.

CERTIFICADO Nº 1309/2023

APROVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 11005/L

(Decreto-Lei nº131/2019, de 30 de agosto)

PROPRIETÁRIO: FIMA OLÁ - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

UTILIZADOR: FIMA OLÁ - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

LOCAL DA INSTALAÇÃO: MARINHAS DE DOM PEDRO

FREGUESIA: SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA
E BOBADELA

CONCELHO: LOURES

DISTRITO: LISBOA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

CONSTRUTOR: MORISA

PAÍS: PORTUGAL

TIPO ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR /

MODELO: MSM200

Nº DE FABRICO: 905

ANO DE FABRICO: 1999

	Fluido	Vol.(L)/DN	PS(bar)	TM/Tm(°C)	Combust.	Vaporiz.(Kg/h)	Sup.(m2)	Pot.(KW)
Câmara 1	ÁGUA / VAPOR DE ÁGUA	17220	17	206/0	GÁS NATURAL	9400	315	
Câmara 2								

Inspeção técnica realizada em: 2021-03-25

Organismo de Inspeção: ISQ

Relatório: 1089

Prova de pressão realizada em: 2021-03-25

Organismo de Inspeção: ISQ

Relatório: 1089

Observações: A instalação da rede de gás e a montagem dos equipamentos de queima, devem cumprir com o Decreto-lei n.º 97/2017, de acordo com o previsto no número 7.12 do Despacho n.º 22332/2001.


Condições: Até à próxima inspeção deverão ser colocadas as películas de segurança anti-estilhaço nos vidros, de modo a salvaguardar a segurança de pessoas e bens.

Conforme o ponto 8.6 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e face ao ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.

Validade: 2027-03-25	Ao abrigo de competência subdelegada	Assinado por: ANA MARIA FELGUEIRAS DE OLIVEIRA SOUSA RODRIGUES Num. de Identificação: 08635662 Data: 2023.10.20 20:45:09+01'00' Direção do DAESPQ
-----------------------------	--------------------------------------	---

O pedido de renovação da aprovação de funcionamento do ESP deve ser efetuado até ao limite de 60 dias antes do termo do prazo de validade deste certificado.

Morisa 1 (FF7)

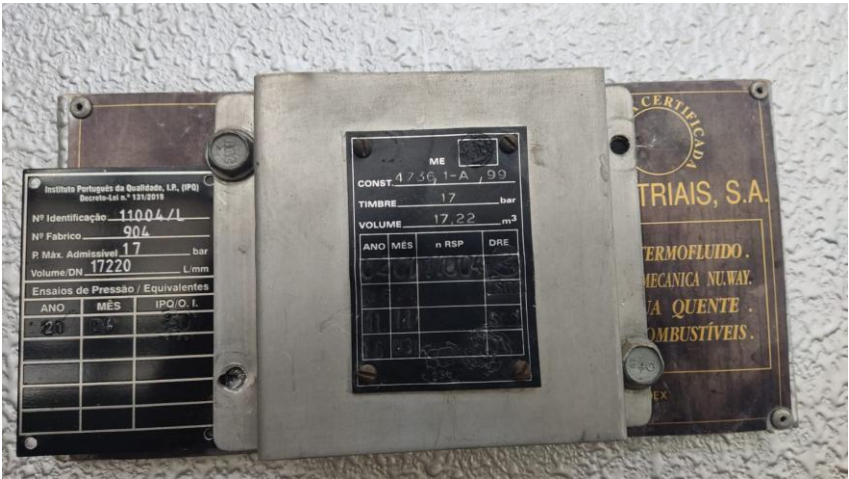

Morisa 2 (FF8)

