


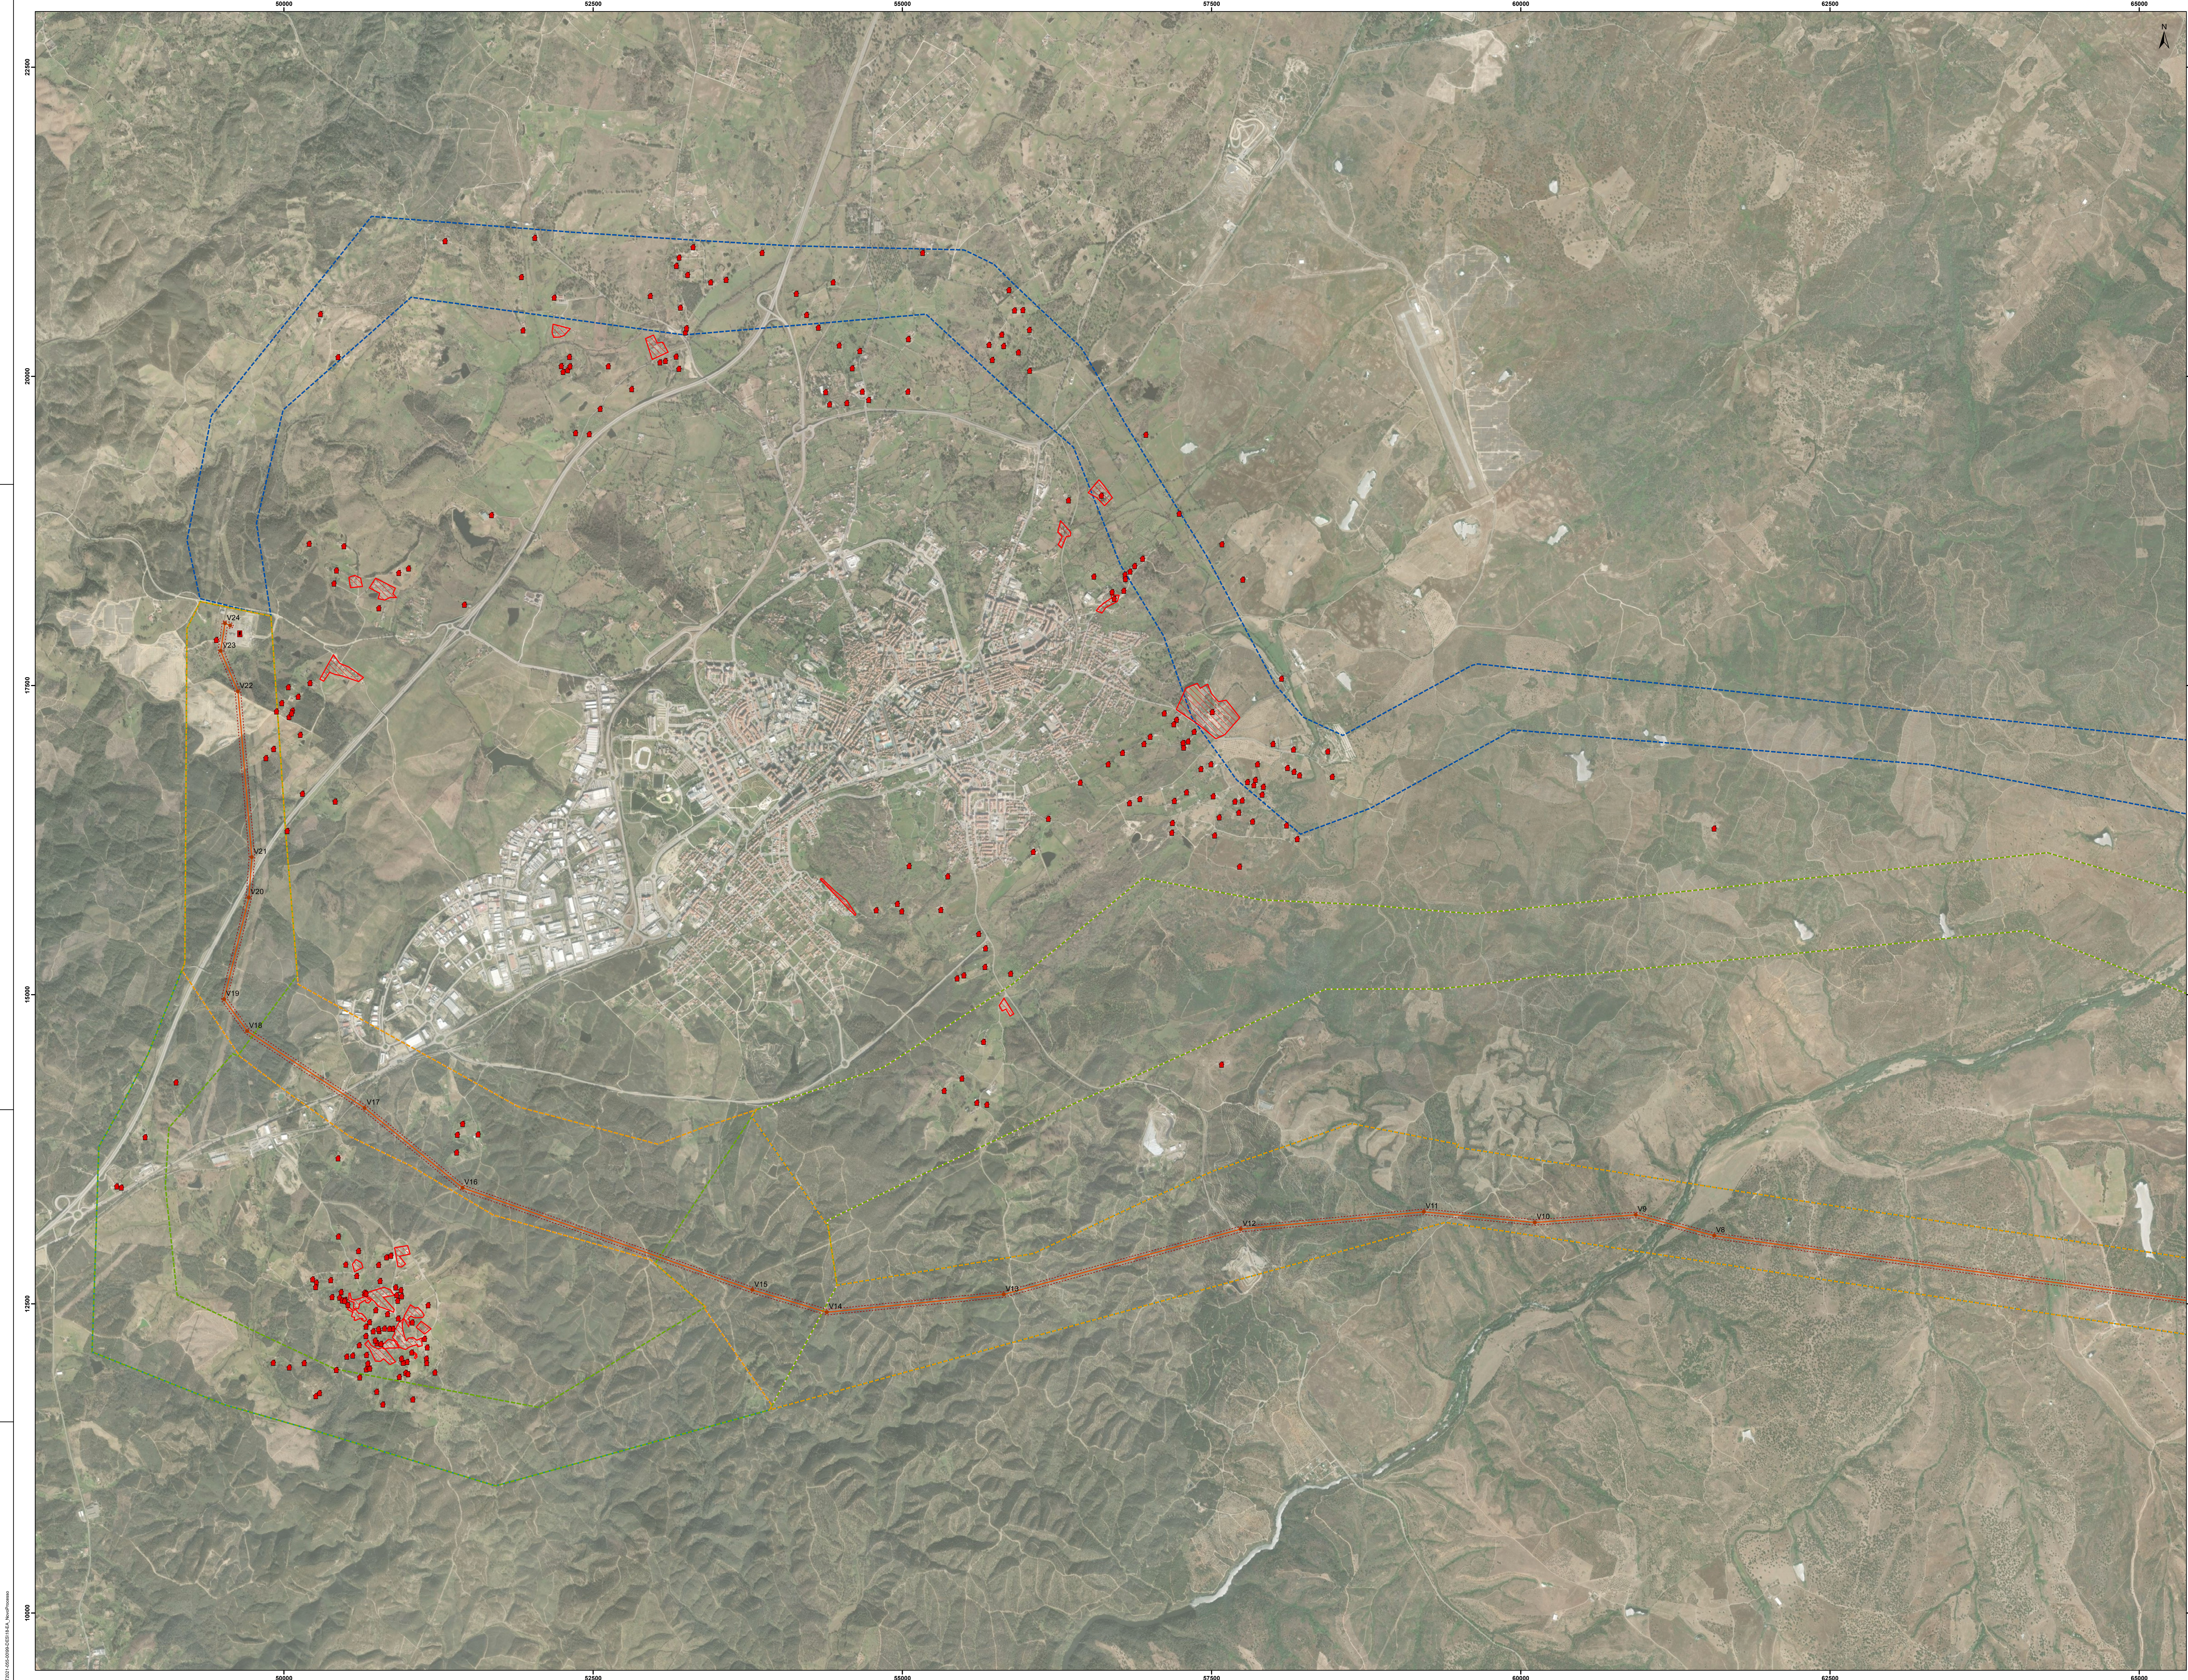

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DA BEIRA (CFB)

Elementos do Projeto

- Modulos Fotovoltaicos
- Subestação
- Parque de baterias (BESS)
- Postos de transformação

Acessos

- Acessos novos
- Acessos a melhorar
- Estaleiros
- Vias de cabos de baixa e média tensão

CORREDORES ALTERNATIVOS DE ESTUDO DA LINHA ELÉTRICA DE 220 KV (LCFB, CB)

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor B1
- Corredor C
- Corredor C1

LINHA ELÉTRICA 220 KV (LCFB, CB) - ESTUDO PRÉVIO

- Faixa de proteção (10m; inclui também a faixa de gestão de combustível)
- Linha Elétrica 220 KV
- Localização prevista dos apoios - vértices da LE
- Subestação de Castelo Branco (existente)

RECETORES SENSÍVEIS

- Receptores identificados

Fonte: SCHU (2021)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: CAOP 2024

Castelo Branco

Idanha-a-Nova

Folha 2 de 2

Folha 1 de 2

Vila Velha de Ródão

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente:

IGNICHOICE RENEWABLE ENERGY V LDA

Projeto:

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DA BEIRA

Para:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJETO DE EXECUÇÃO - CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA

ESTUDO PRÉVIO - LINHA ELÉTRICA

Designação:

RECETORES SENSÍVEIS

Elaborado:	11/11/2024	Projeto:	Diogo Assis
Data:	junho 2025	Desenho:	Martim Faria
Projetado:	10/01/2025	Verificação:	Paulo Pereira
Fichado:	14/01/2025	Aprovação:	Paulo Pereira

Desenho Nº

14.5

Folha 2 de 2 (de 14)

00

Este documento é propriedade do QUADRANTE. Qualquer utilização não autorizada sem o consentimento do QUADRANTE é proibida. Este documento não pode ser reproduzido ou copiado sem a autorização do QUADRANTE. Este documento é válido para o projeto de execução de impacto ambiental.

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763

Base cartográfica: BaseMap 2.0.0