



CÂMARA DE DESCARGA DE FUNDO PARA TUBAGEM DN 1800 A DN 2000



NOTAS:
 - As superfícies exteriores enterradas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta betuminosa (tipo Flinlok ou equivalente).
 - Os comprimentos de amarração e sobreposição, bem como os diâmetros dos mandris de dobragem deverão respeitar o estipulado na legislação em vigor.
 - Os vãos de montagem não estão indicados nos desenhos.

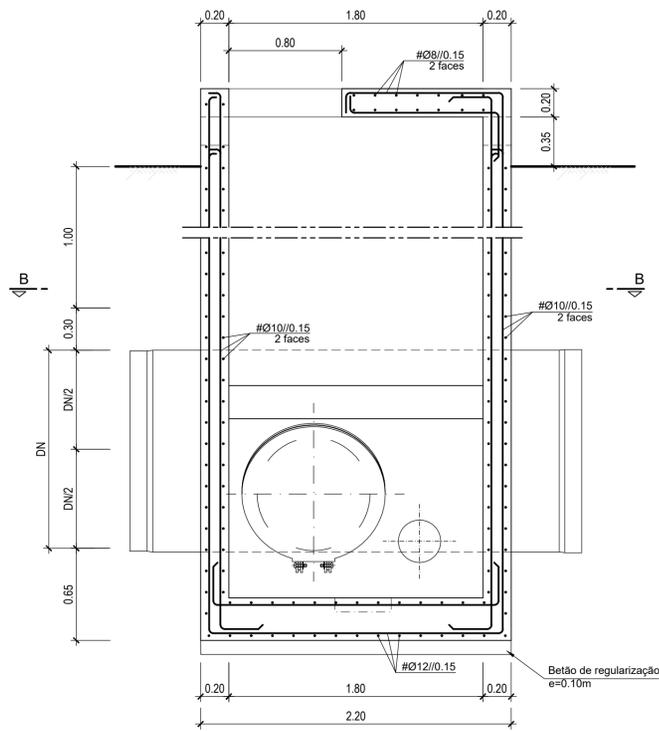


CORTE A-A

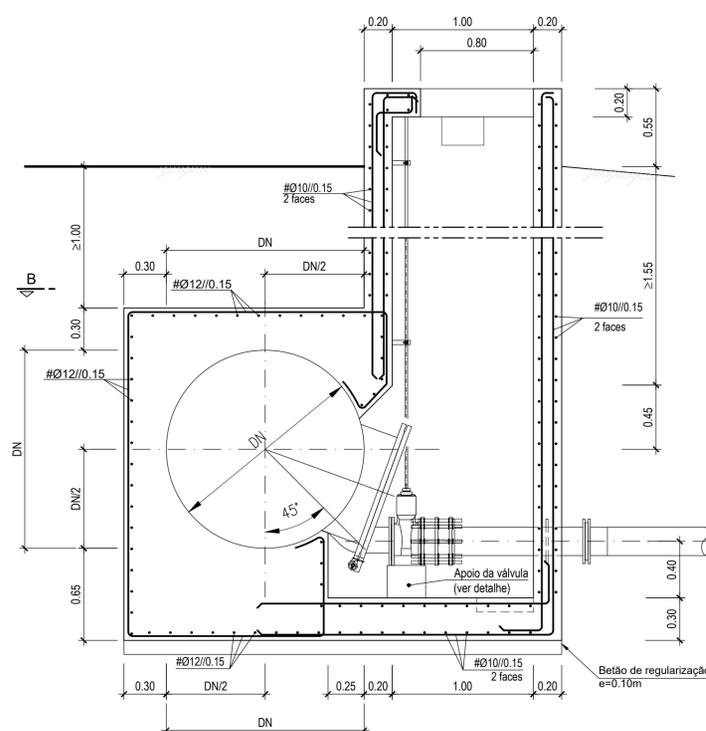

CORTE C-C

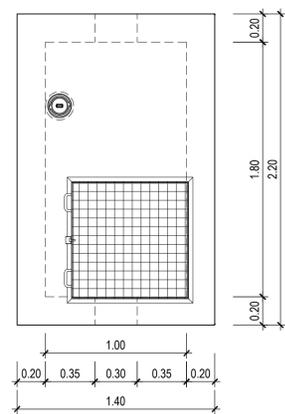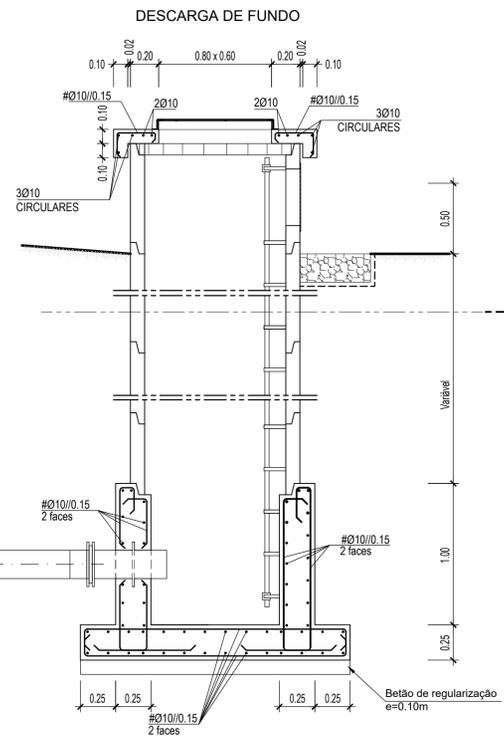


PLANTA DE COBERTURA

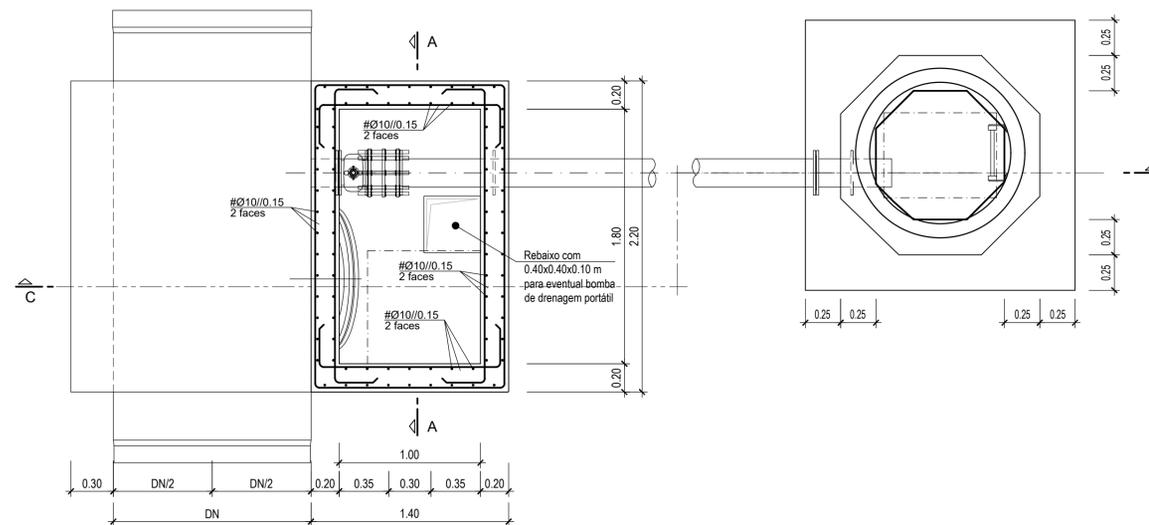

PLANTA POR B-B

MATERIAIS									
MATERIAL	ELEMENTO	Classe de Resistência	Classe de Exposição	Classe do teor de cloretos	Classe de Abatimento	Máxima Dimensão do Agregado	Máxima Razão Água/Cimento	Mínima Dosagem de Cimento (kg/m³)	Recobrimento Nominal (mm)
BETÃO	Em geral	C25/30	XC2(P)	Cl 0.2	S3	Dmáx 25	0.65	240	40
	Em selagem de equipamentos	C35/45	XC4(P)	Cl 0.2	S3	Dmáx 10	0.45	320	35
	Regularização e selagem	C12/15	-	-	-	-	-	-	-
AÇO EM ARMADURAS	Em geral				A500NR				
AÇO EM ELEMENTOS METÁLICOS	Em perfis e chapas				S 235 JR				
	Em parafusos e chumbadores				Cl 8.8				

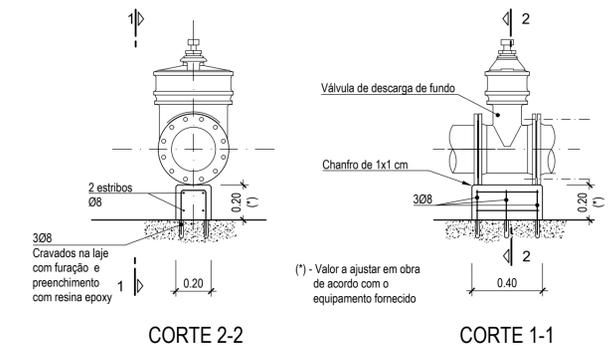

APOIO DA VÁLVULA - Detalhe
Esc. 1:20

Revisão	Descrição	Data	Assinatura
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE REGUENGOS DE MONSARAZ E RESPECTIVO BLOCO DE REGA			
Condução Adutora - Troço T1. Câmara de Descarga de Fundo Definição e Betão armado Desenho tipo			
Projectou	201903	Manuel Valadas	Substituído des. nº
Desenhou	201903	Pedro Alves	Substituído por des. nº
Verificou	201903	Manuel Valadas	Cod.: 16113-FE-01-02-ADUDES-206.02
Aprovou	201903	Manuel Valadas	Nº EDA: 14C20PE, RegMn. D206, F002aF002, RPT1CamDF, PE_R00_20190315
ESCALAS:			Nº ORDEM:
1/25			206.02
FOLHA:			22