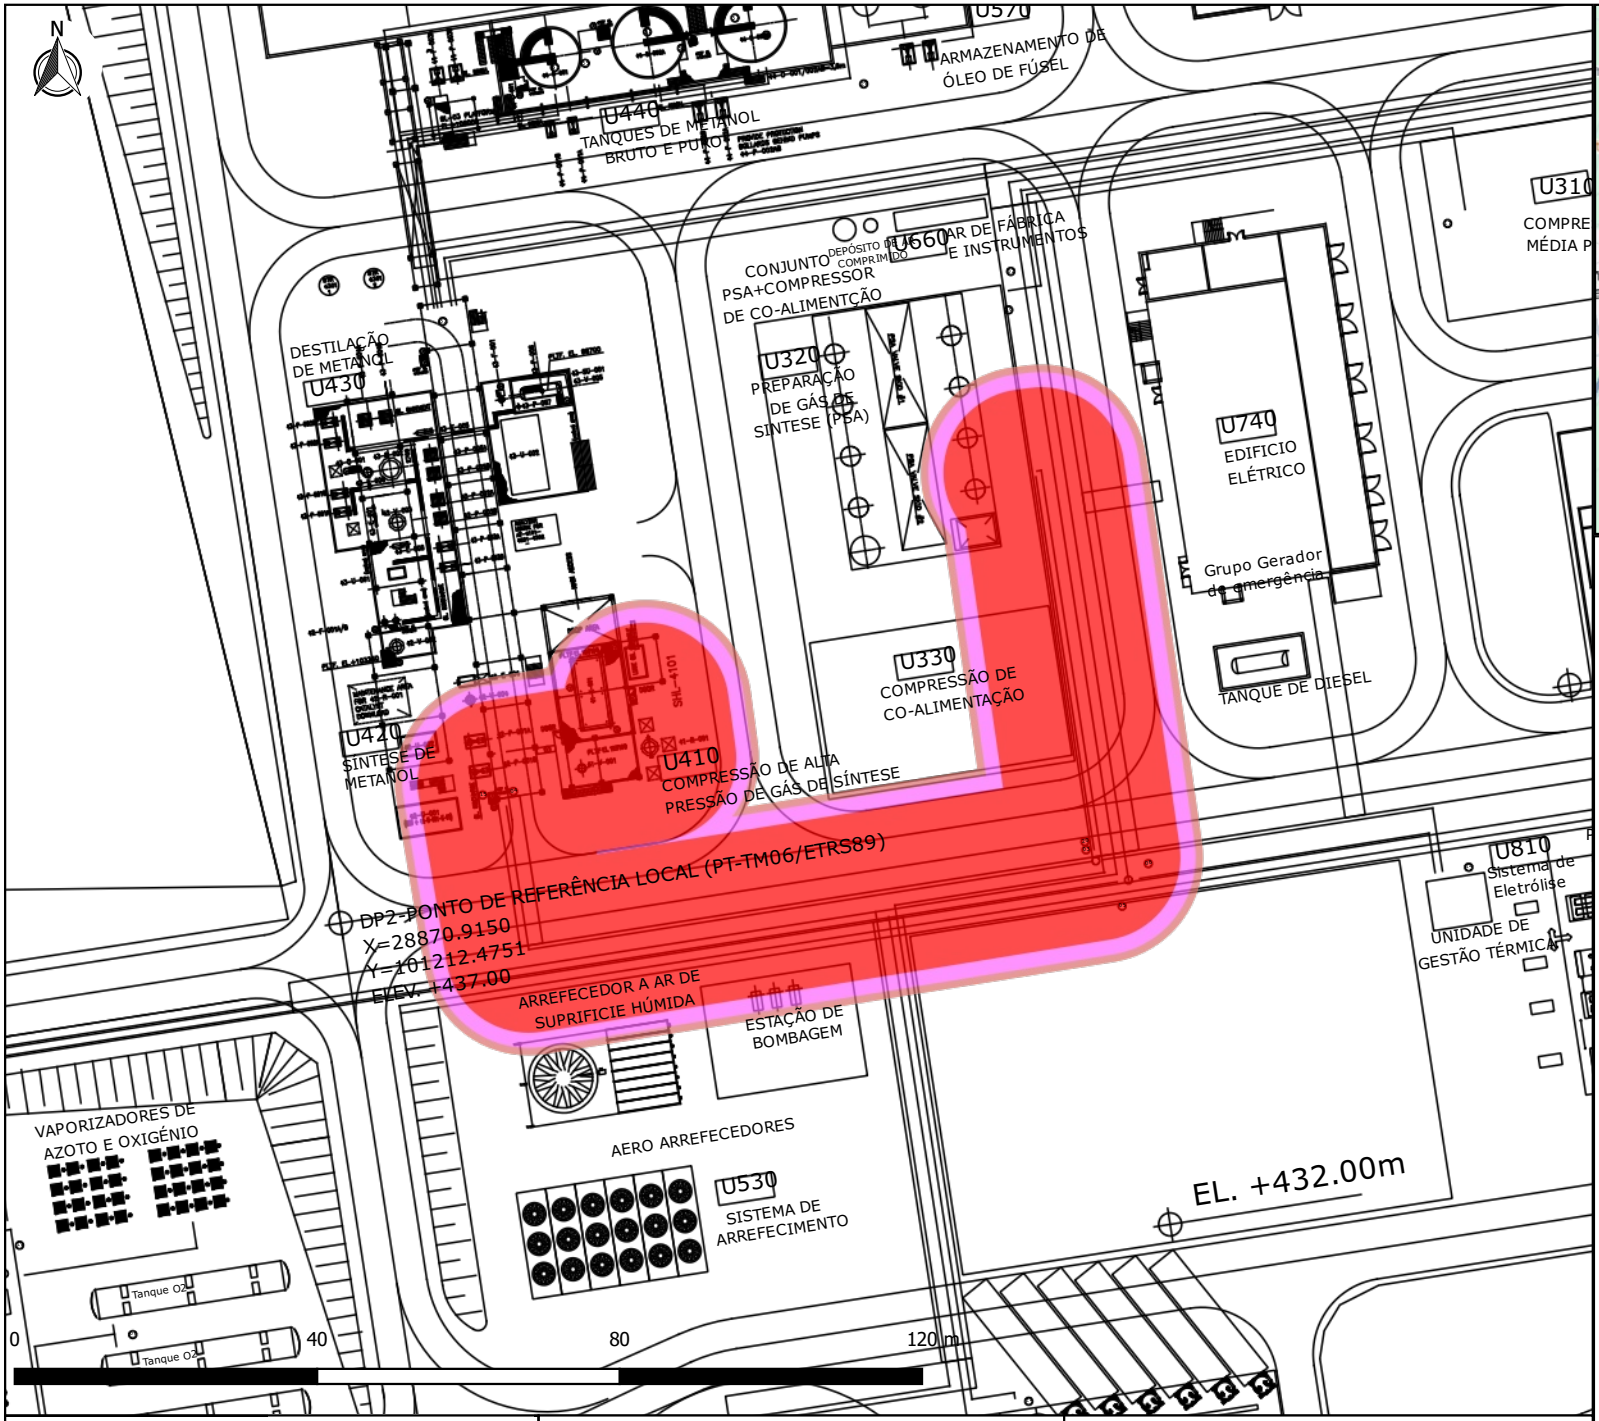

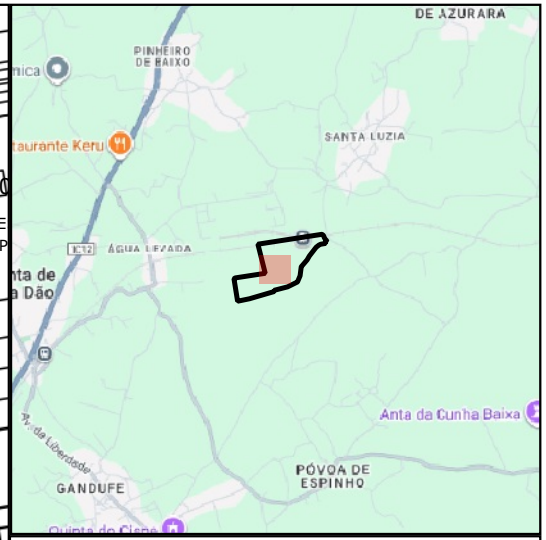

37.5 kW/m²	11 m
12.5 kW/m²	13 m
5 kW/m²	14 m
7 kW/m²	14 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 15 - Fuga 10% do diâmetro da linha de saída de gás de síntese purificado para a unidade de Síntese de Metanol

Clima: 5,0/D

Cenário: Jet Fire

Data Rev. 0 Novembro 2025

1:1.000