


PH 114/115

MURO – CORTE 2:2


A1=1:25 / A3=1:50

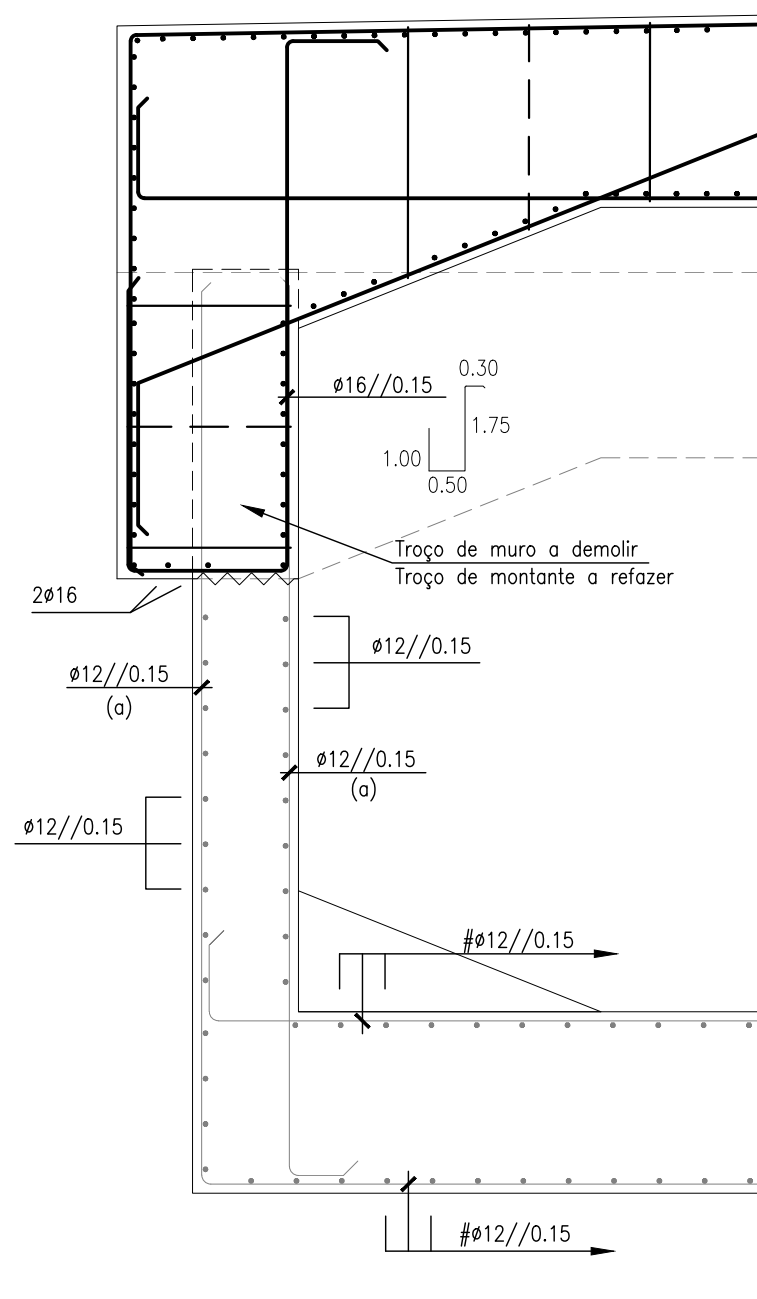

PH 114/115

MURO – CORTE 3:3


A1=1:25 / A3=1:50

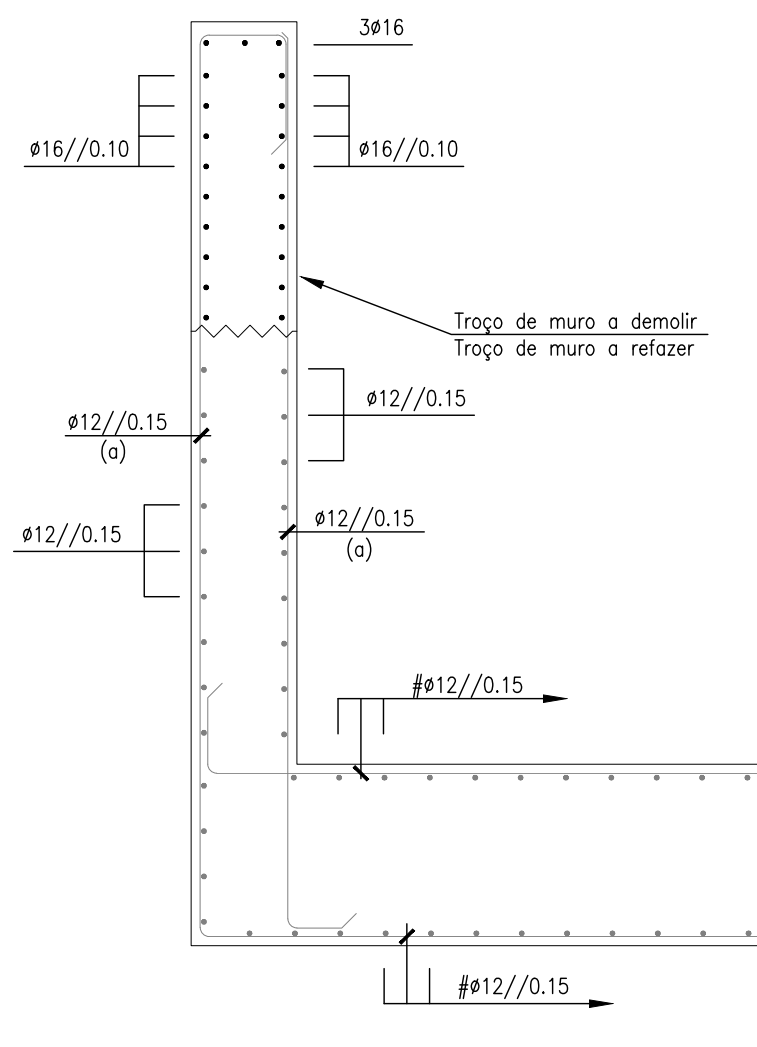

MURETE

ALÇADO


A1=1:25 / A3=1:50

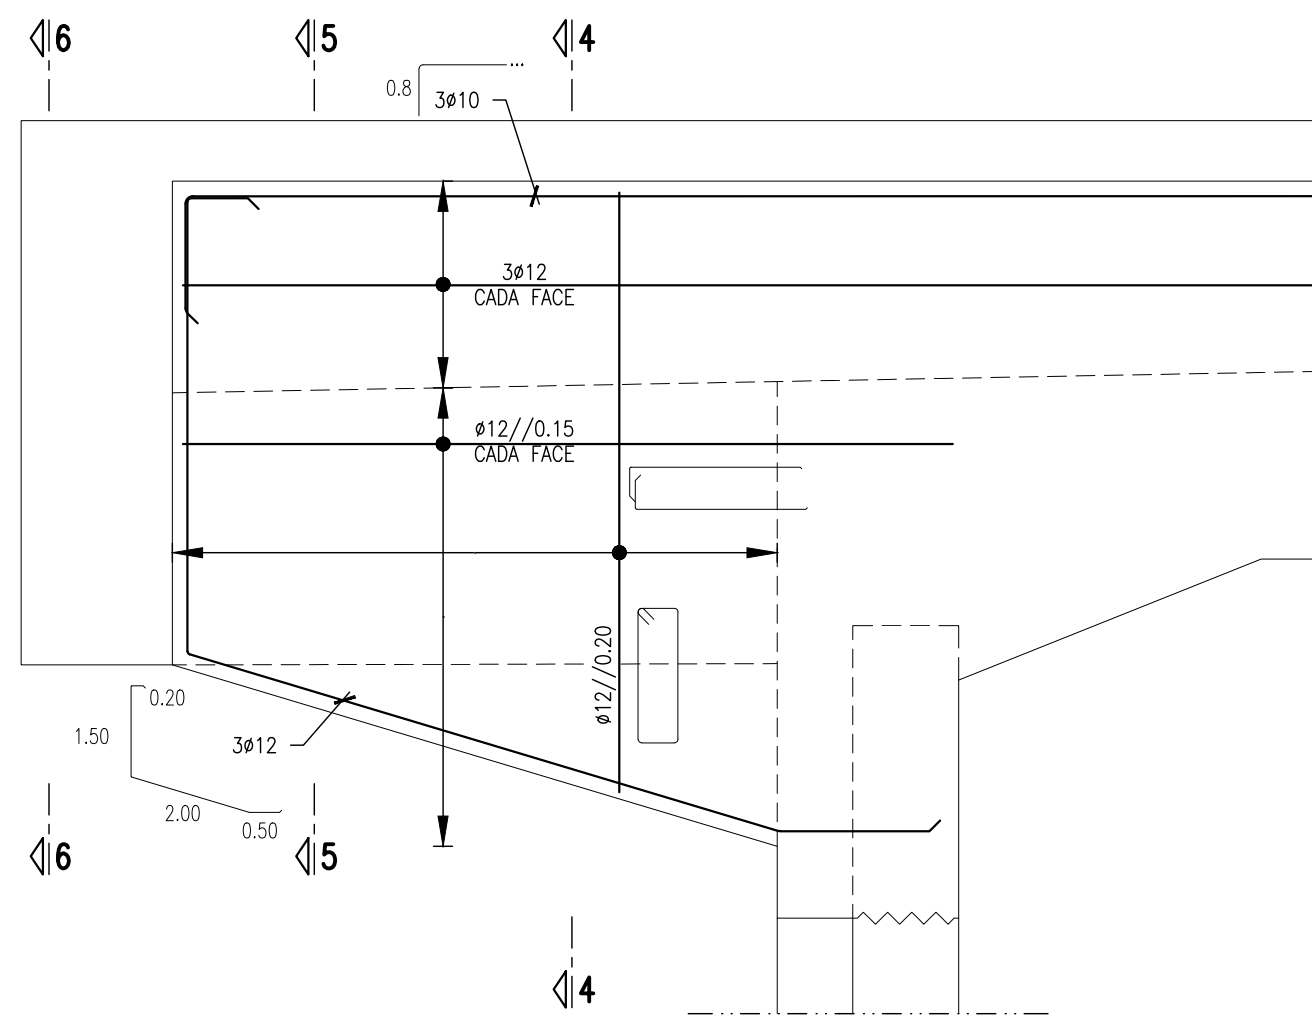

PASSADIÇO

CORTE 7:7


A1=1:25 / A3=1:50

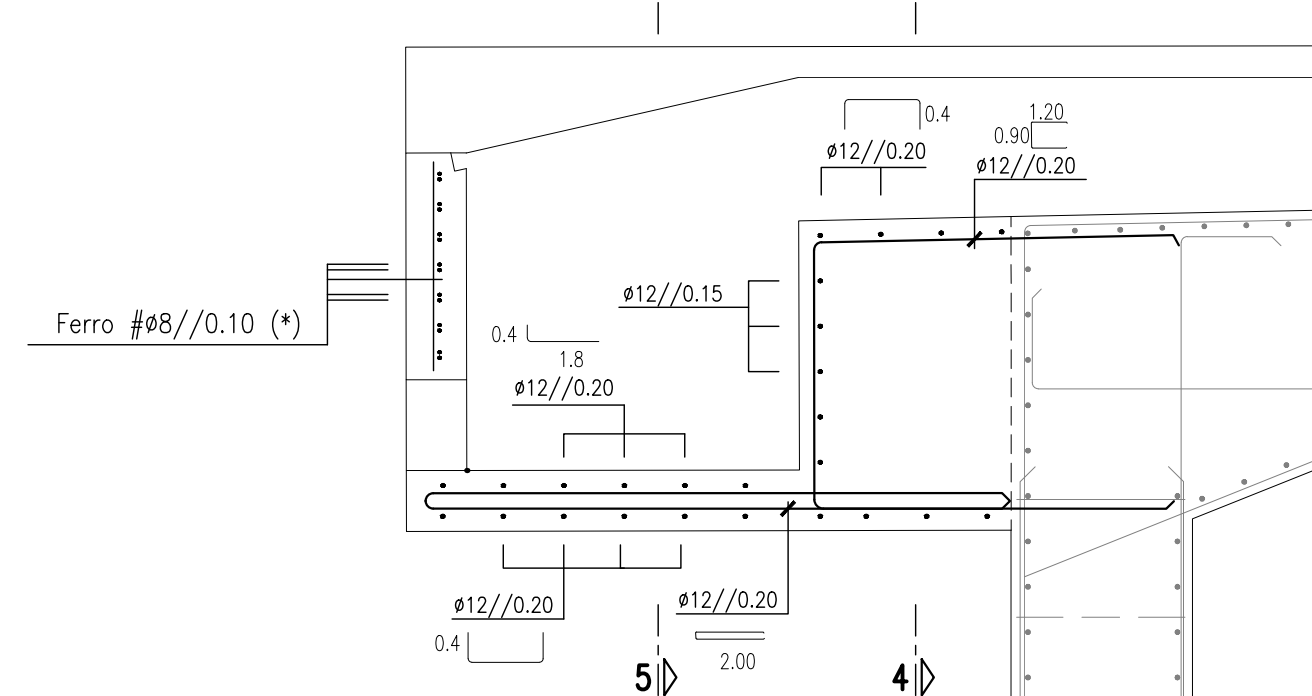

PASSADIÇO

CORTE 4:4


A1=1:25 / A3=1:50

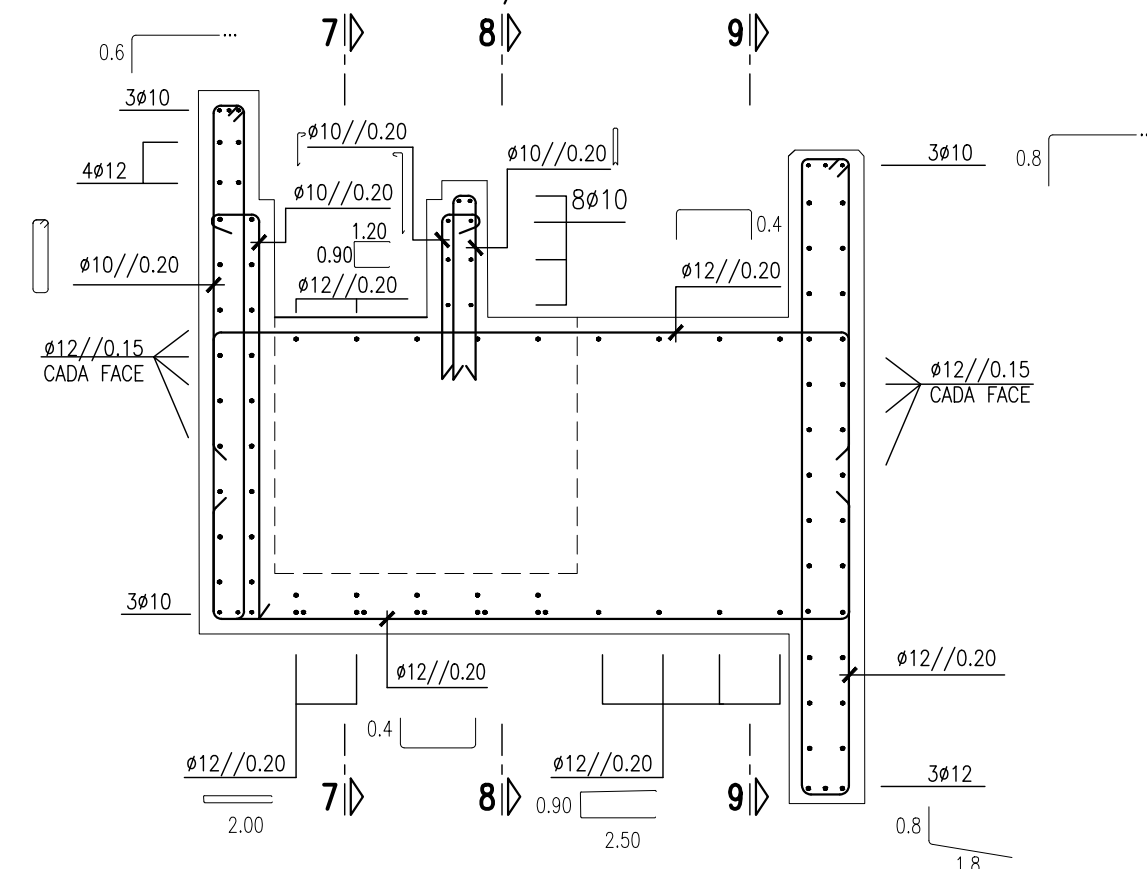

PASSADIÇO

CORTE 5:5


A1=1:25 / A3=1:50

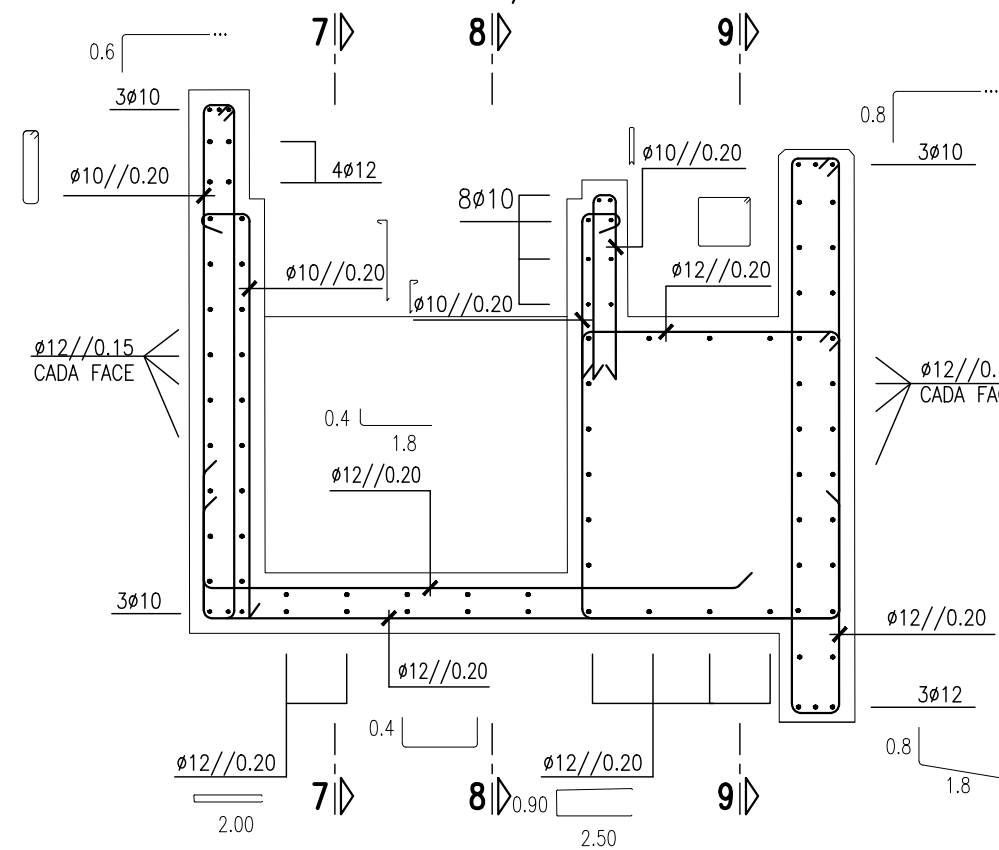

PASSADIÇO

CORTE 6:6


A1=1:25 / A3=1:50

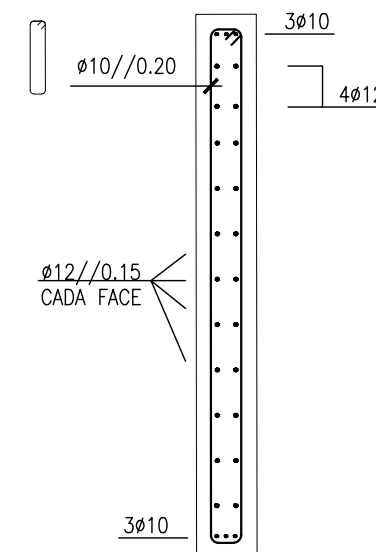

PASSADIÇO

CORTE 8:8


A1=1:25 / A3=1:50

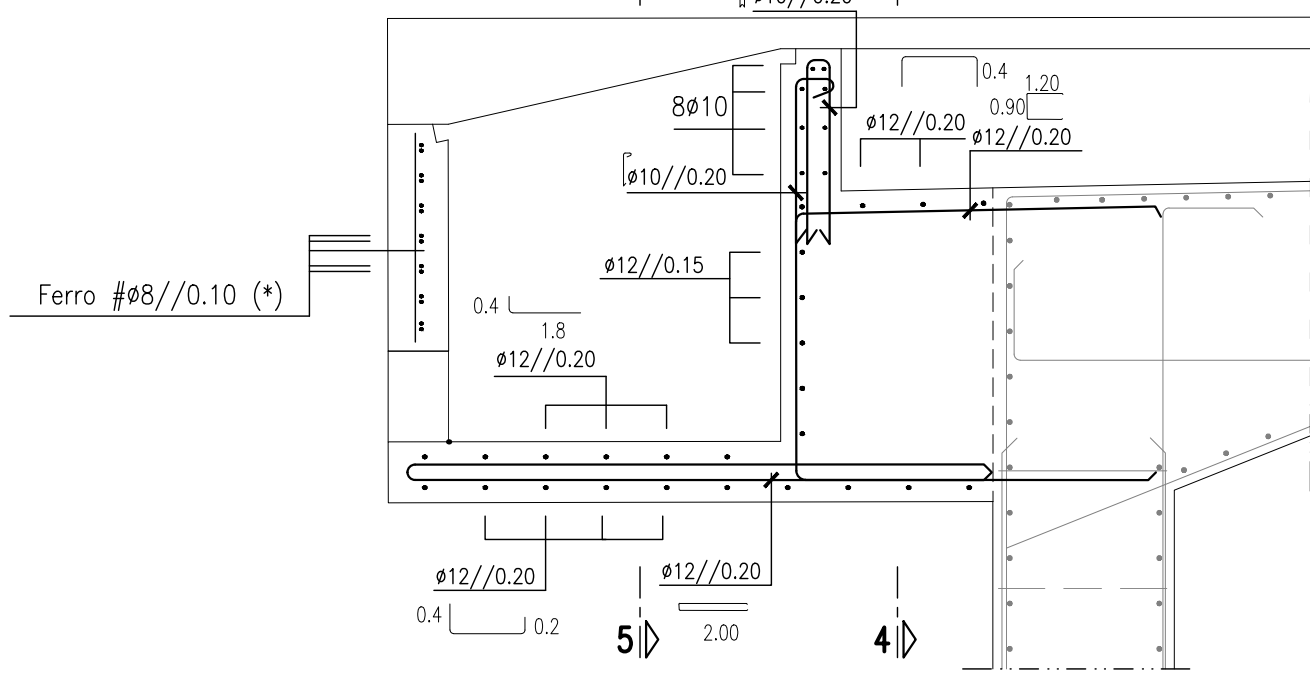

PASSADIÇO

CORTE 9:9


A1=1:25 / A3=1:50

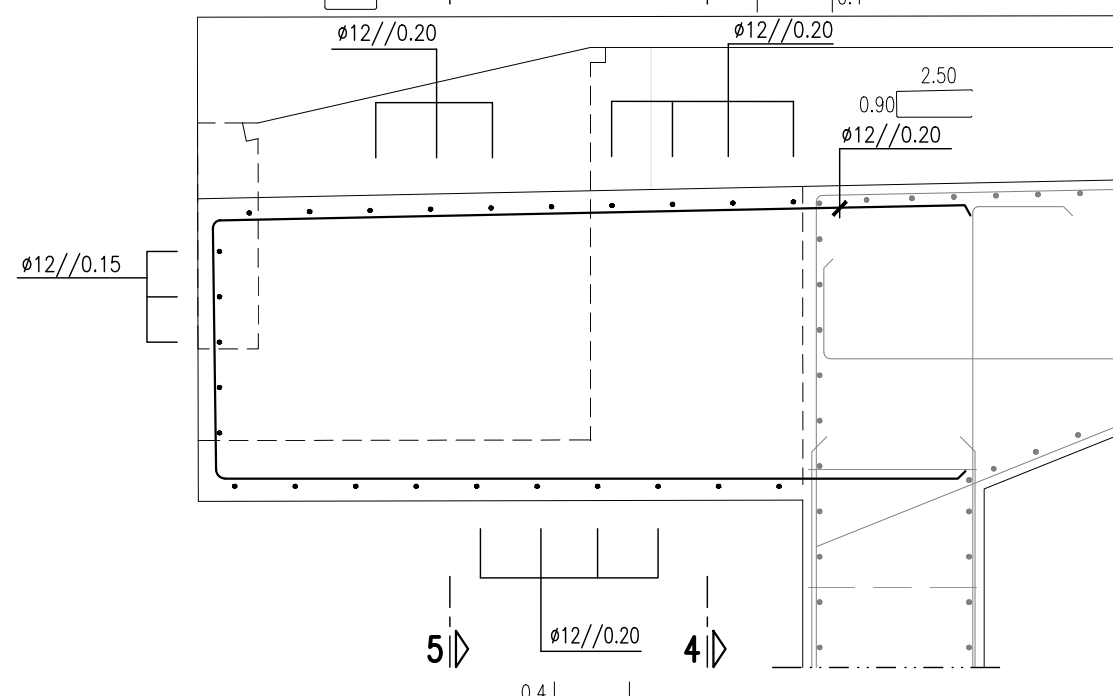

(*) Ferros horizontais em espera para desdobrar antes da betonagem de 2ª Fase)

MICROESTACAS


A1=1:25 / A3=1:50

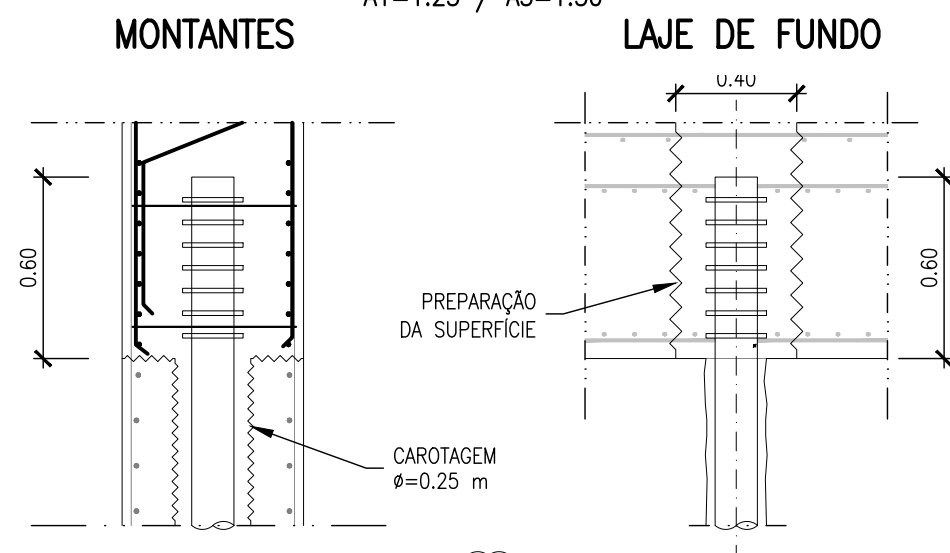

MICROESTACA

SECÇÃO A:A


A1=1:5 / A3=1:10

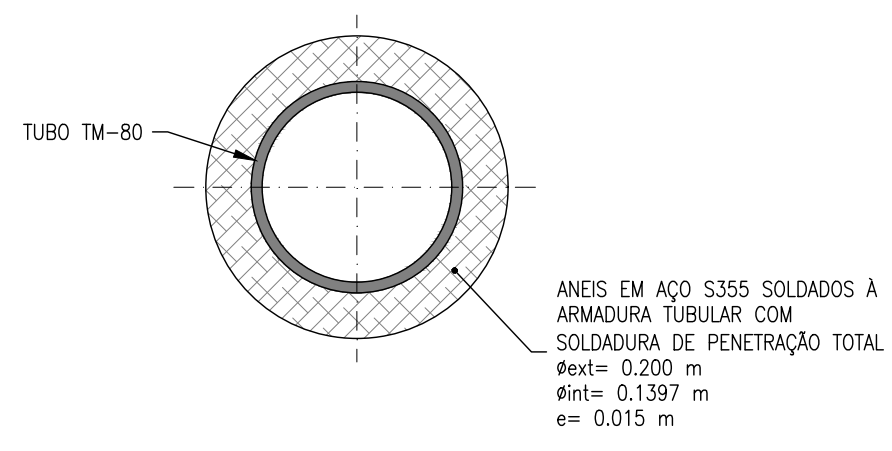

MICROESTACA

SECÇÃO B:B


A1=1:5 / A3=1:10

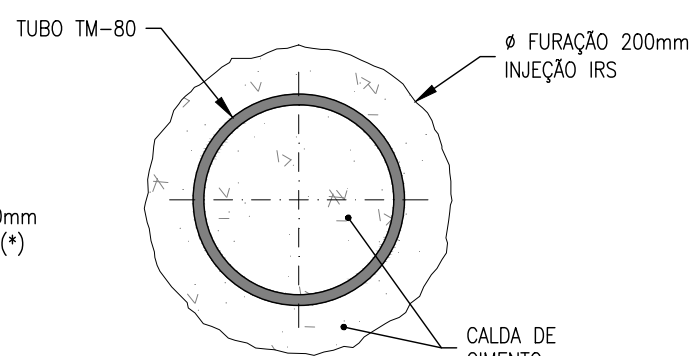

MICROESTACA

PONTA SUPERIOR


A1=1:5 / A3=1:10

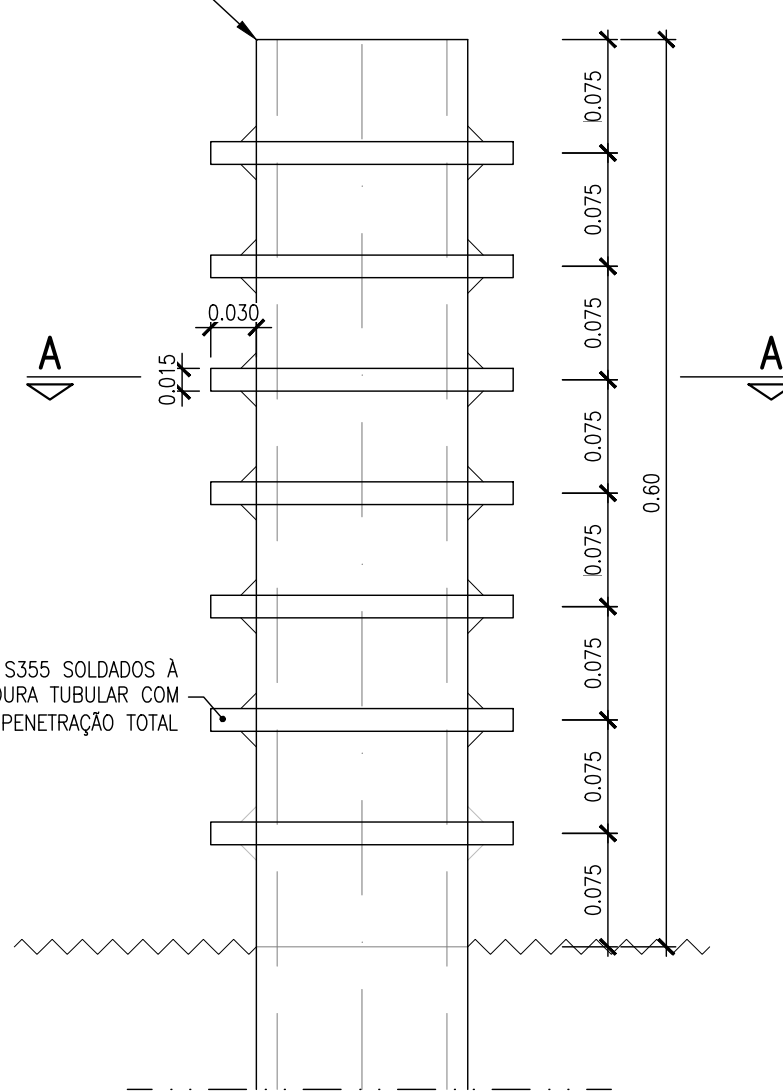

CALEIRA

ASSENTAMENTO JUNTO AOS MUROS

A1=1:20 / A3=1:40

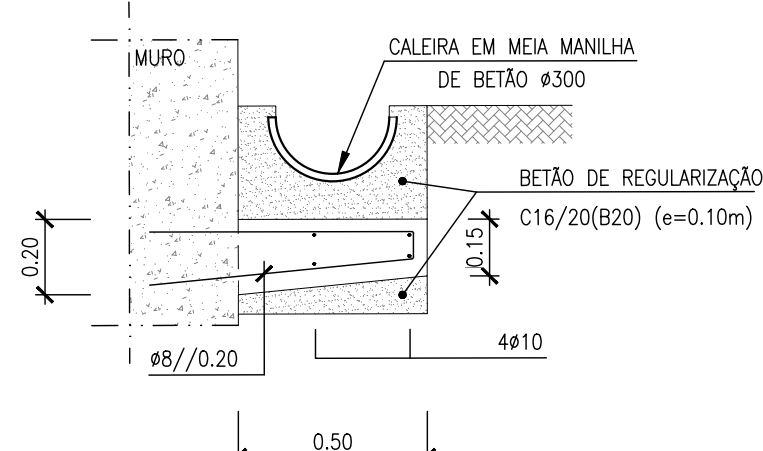

LEGENDA:

ARMADURA EXISTENTE:

LADO DAS TERRAS

LADO VISÍVEL

ARMADURA:

LADO DAS TERRAS

LADO VISÍVEL

NOTAS:

- SEMPRE QUE NÃO HAJA INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS COMPRIMENTOS MÍNIMOS DE AMARRAÇÃO DAS ARMADURAS SERÃO DE 50Ø.
- AMARRAÇÕES COM GANCHO: COMPRIMENTO LIVRE ≥ 5Ø

- CONSULTAR O DESENHO RELATIVO ÀS LIGAÇÕES A EFETUAR AO CIRCUITO RCT+TP.

(a) ARMADURA EXISTENTE REPESCADA E ADAPTADA AO PROLONGAMENTO DO MONTANTE

(*) - COMPRIMENTOS ESTIMADOS COM BASE NA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL EM FASE DE PROJETO, DEVEM SER AFERIDOS EM OBRA.

MATERIAIS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS	BETÕES	RECOBRIMENTOS (mm)	AÇOS
REGULARIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES	NP EN 206-1; C16/20; X0 (PT); CL 1.00; D22; S2	-	A500NR
EM FUNDAÇÕES	NP EN 206-1; C30/37; XS2 (PT); CL 0.20; D22; S3	55	
EM ELEVACÃO	NP EN 206-1; C35/45; XS1 (PT); CL 0.20; D22; S3	50	

Logótipo e informação complementar				PF0223.PE.02.01.02.00.008.00			
PF0223.PE.02.01.02.00.007-008.00_ARM.DWG				15-11-2024			
Gonçalo Fernandes				008			
Nuno Sobral				00			
Manual Para Fernandes				1:5 1:10 1:20 1:25			
Projeto de Execução							