



**PORMENOR DO PASSEIO JUNTO AO CANDEIEIRO**  
ESC.=1:10

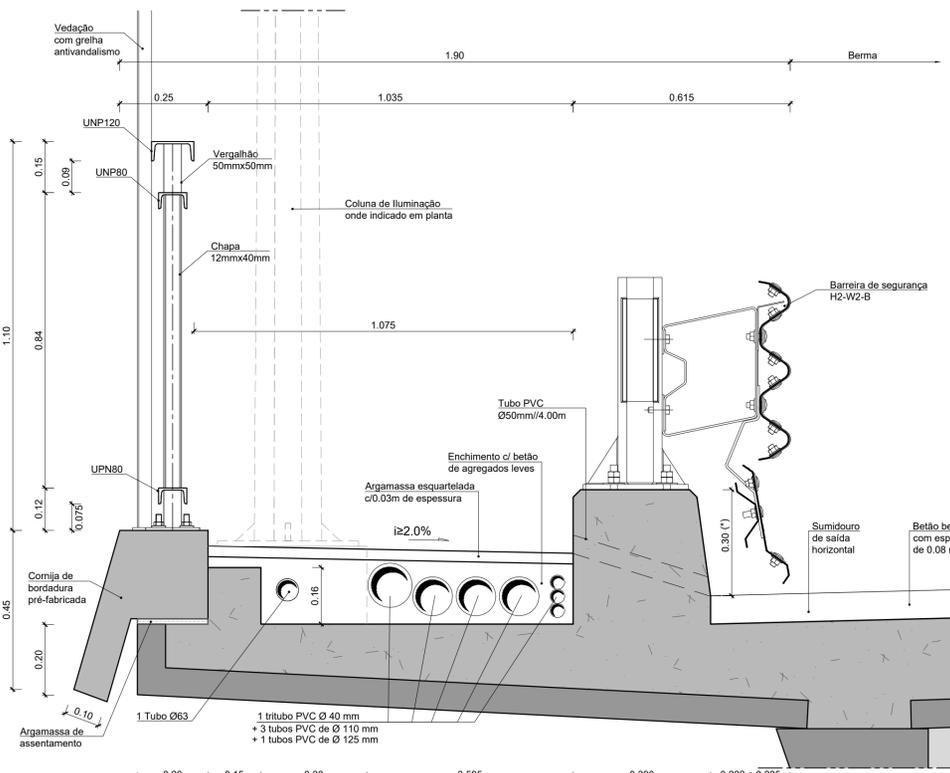


**PORMENOR DO PASSEIO SUL - CORTE TIPO**  
ESC.=1:10

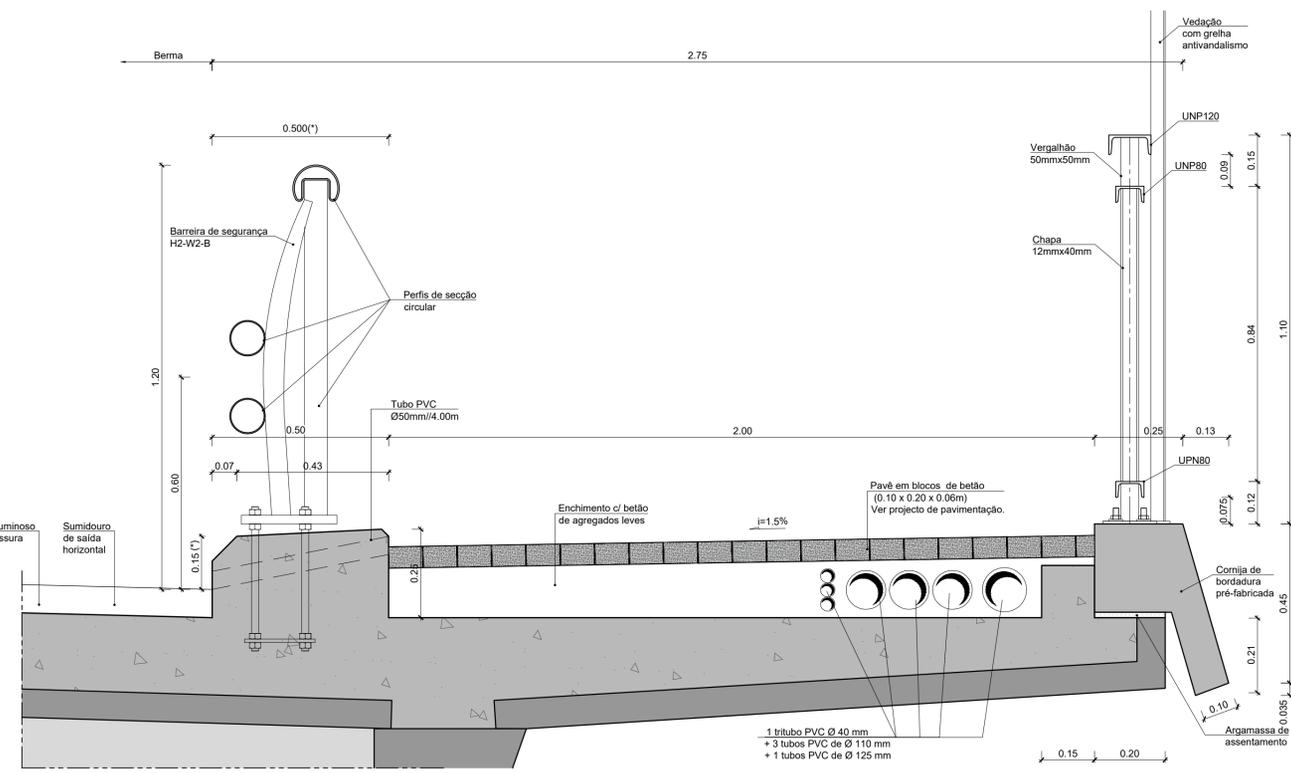


**PORMENOR DO PASSEIO NORTE**  
ESC.=1:10


(\*) A adaptar, de acordo com as especificações da guarda de segurança.

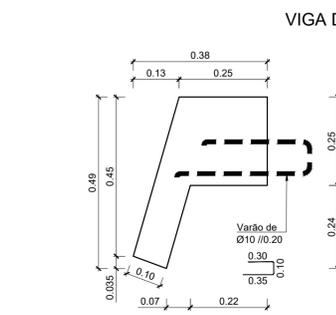


**DIMENSIONAMENTO**  
ESC.=1:10

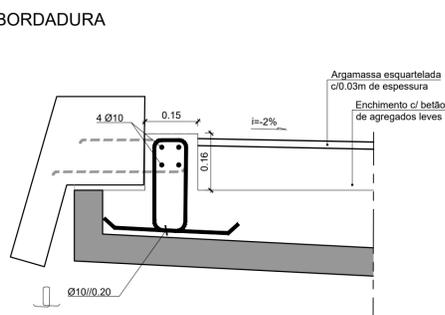

**LIGAÇÃO TABULEIRO/VIGA**  
ESC.=1:10

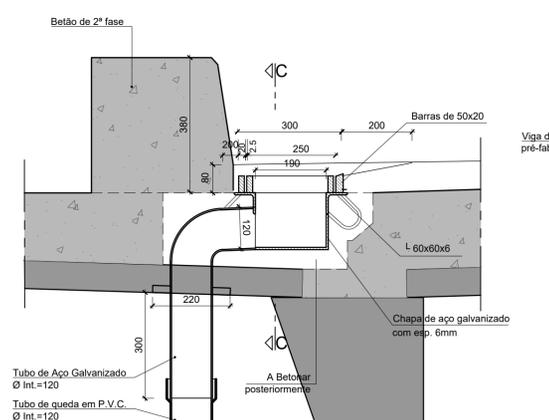


**DRENAGEM DO TABULEIRO SUMIDOURO DE SAÍDA HORIZONTAL CORTE TRANSVERSAL**  
ESC.=1:10 (cotas em mm)

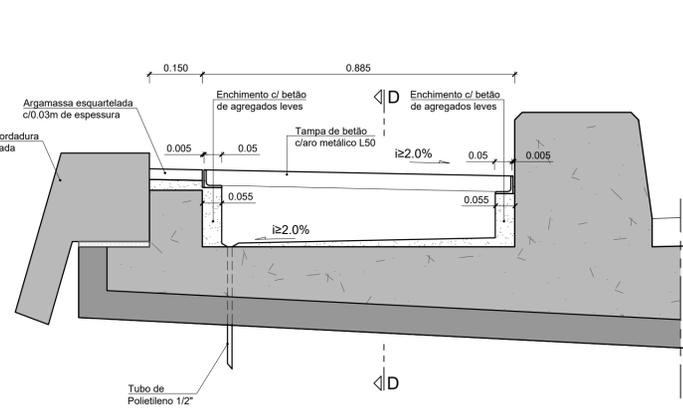


**CAIXA DE INSPEÇÃO DO PASSEIO SUL CORTE LONGITUDINAL**  
ESC.=1:10


CAIXA DE INSPEÇÃO DO PASSEIO NORTE:  
- A adaptar com dimensões adotadas da caixa de inspeção do passeio sul

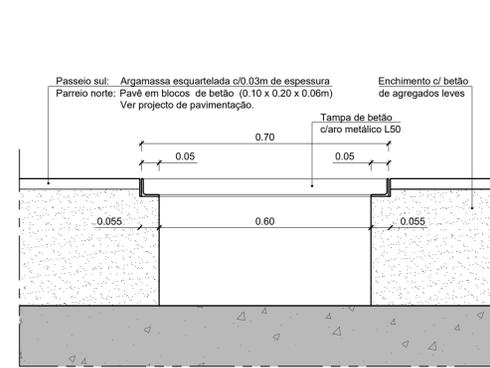


**CAIXA DE INSPEÇÃO DO PASSEIO NORTE CORTE LONGITUDINAL D-D**  
ESC.=1:10

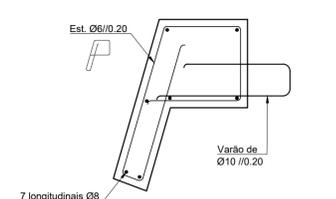


**BETÃO ARMADO**  
ESC.=1:10

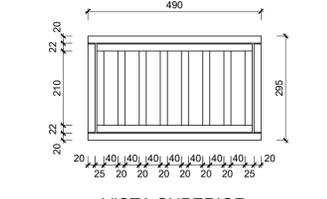

**VISTA SUPERIOR**  
ESC.=1:10 (cotas em mm)

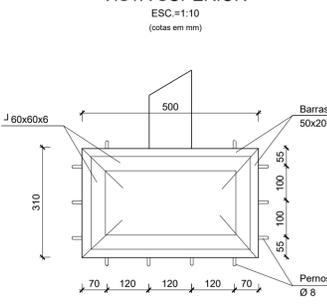


**PLANTA (SEM RALO)**  
ESC.=1:10 (cotas em mm)

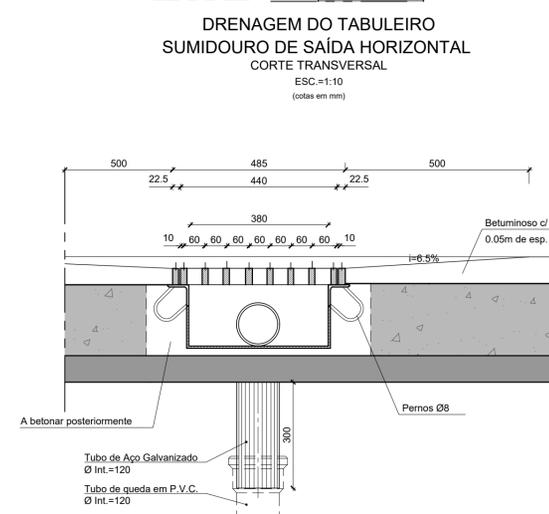

**CORTE C-C**  
ESC.=1:10 (cotas em mm)

QUADRO DE MATERIAIS				
<b>BETÕES:</b>				
Elementos pré-fabricados	C40/50	XC4 (Pt)	Cl 0.20	D16 S3
Pilares	C35/45	XC4 (Pt)	Cl 0.40	D22 S3
Fundações	C30/37	XC2 (Pt)	Cl 0.40	D22 S3
Regularização e enchimentos	C16/20	X0 (Pt)	Cl 1.00	--
Restantes elementos	C30/37	XC4 (Pt)	Cl 0.40	D22 S3
Enchimento de passeios	Betão leve de agregado de argila expandida com 300 kg de cimento / m <sup>3</sup>			
Revestimento de passeios	Betonilha esquadrelada			
<b>ÁÇOS</b>				
Armaduras passivas	A500 NR SD	Normas E460:2017 / EN 10080:2005		
Armaduras Activas em cordão	Classe Y 1880	prEN 10138-3		
Chapas e Perfis	S235JR	EN 10025:2004		
Parafusos e chumbadores	Classe 8.8	--		
<b>RECOBRIMENTOS MÍNIMOS</b>				
Em geral	5.0 cm	LNEC E464:2007		
Pré-lajes	4.0 cm	LNEC E464:2007		
Fundações	7.5 cm	LNEC E464:2007		
<b>CLASSE ESTRUTURAL:</b> (NP EN 206:2013+A1:2017) Classe 6 (vida útil de 100 anos)				
<b>CLASSE DE INSPEÇÃO:</b> (NP EN 13870:2011) Classe 2				
<b>NOTAS:</b> Todas as arestas à vista serão quebradas a 45° (lado do chanfro 20 mm) Comprimento de amarração das armaduras = 50 Ø As superfícies em contacto com o solo deverão ser pintadas com tinta betuminosa				

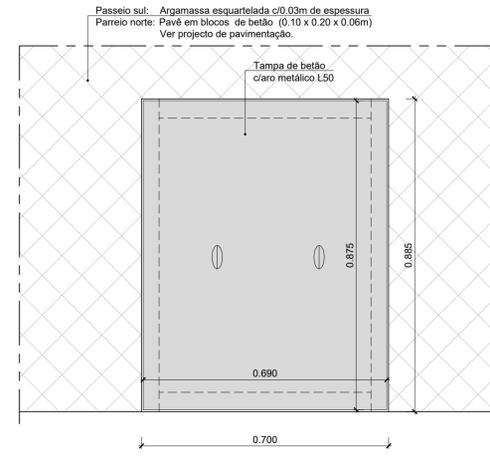

**CAIXA DE INSPEÇÃO DO PASSEIO PLANTA**  
ESC.=1:10