



DESCARGA DE FUNDO

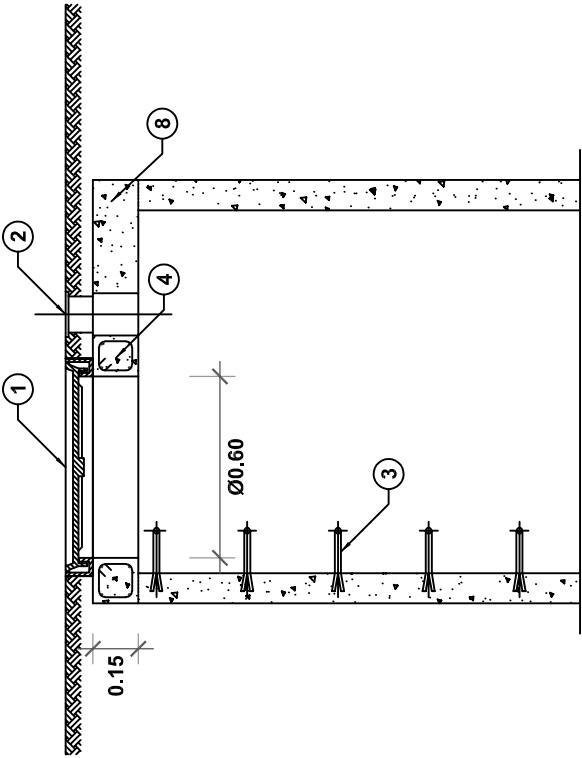


CORTE A-B


CORTE A-B

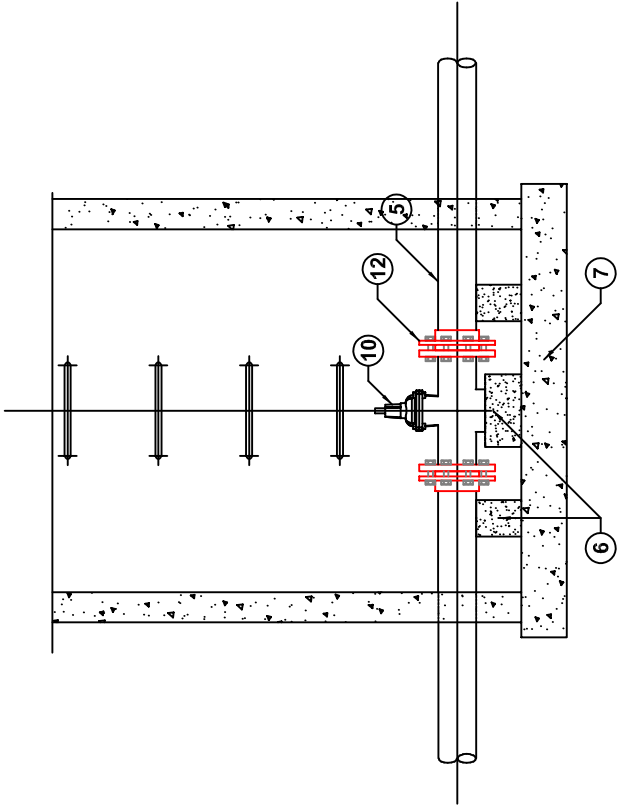

CORTE C-D

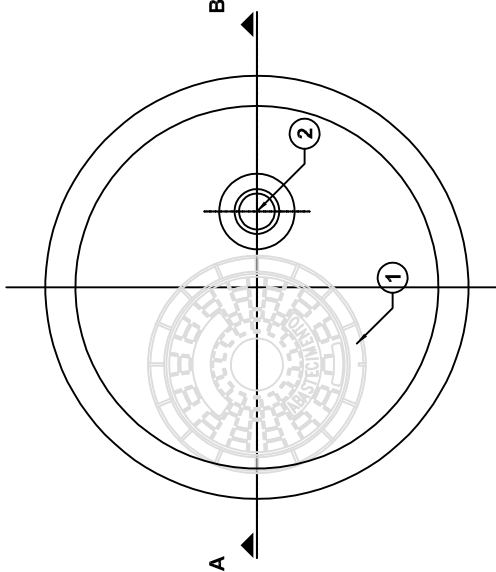

PLANTA DA COBERTURA

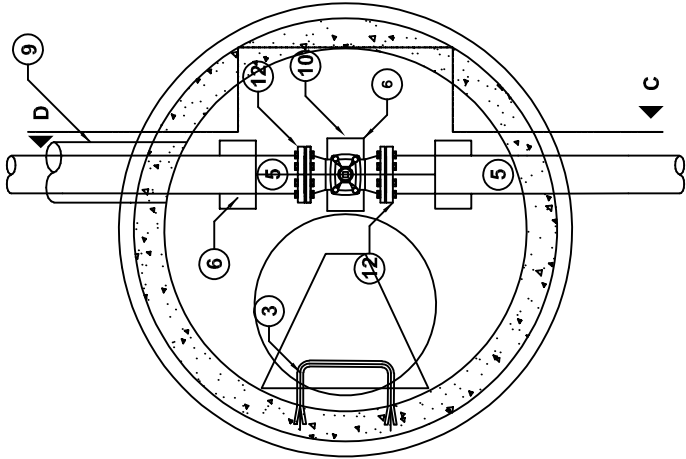

PLANTA

Condições de aplicação	Altura da Laje (m)	Tipos de aço e Betão	Armaduras
Geral	0.15	A 400 C15/20	#Ø10/0.125

NOTA: A DESCARGA SERÁ PARA SER LIGADA À REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS OU À LINHA DE ÁGUA MAIS PROXIMA, UTILIZANDO, CASO SEJA NECESSÁRIO, A PROTECÇÃO À DESCARGA.

LEGENDA

- 1 - TAMPA FFD, D600 EN124 COM DOBRADIÇA TIPO REXEL OU EQUIVALENTE
- 2 - BOCA DE CHAVE
- 3 - DEGRAUS EM PERFIS PULTRUDIDOS DE VIDRO
- 4 - VIGA CIRCULAR { 4 Ø 16mm Est. Ø8/0.15m
- 5 - CONDUTA PEAD PN10 DN125.
- 6 - FIXES DE BETÃO SIMPLES DE 250Kg/m3 DE CIMENTO
- 7 - BETÃO SIMPLES DE 300 Kg DE CIMENTO.
- 8 - LAJE TIPO.
- 9 - DESCARGA PPc SN8 DN160.
- 10 - VÁLVULA CUNHA ELÁSTICA FFD FLANGEADA PN10/16 DN125XDN100, COM HASTE
- 12 - LIGAÇÃO DE STUB-END COM FLANGE EM AÇO REVESTIDO A EPDM