

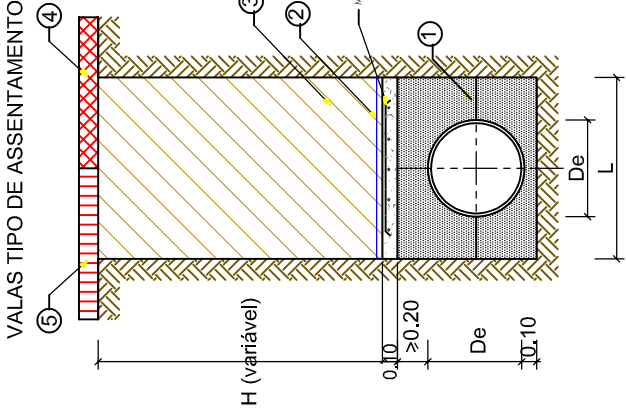


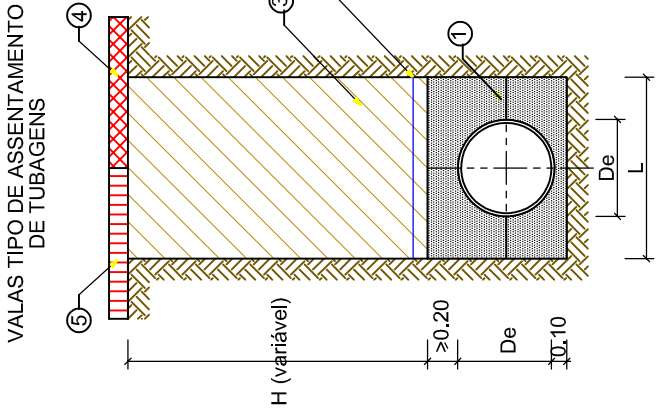

DE TUBAGENS COM RECOBRIMENTO INFERIOR A 1,0m

④

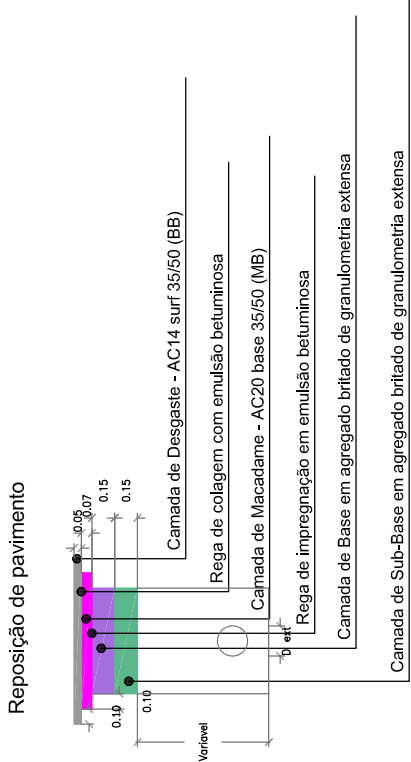

① Areia ou areão;

② Fita para sinalização da tubagem – Cór Castanha–Residuais – com largura de 0.30m;

③ Material da própria vala compactado, em camada de 0.30m;

④ Zona pavimentada: reposição das condições de enchimento e compactação do pavimento pré-existente, consoante pormenor;

⑤ Zona de terreno natural: reposição das condições de enchimento do terreno circundante.

- DEVERÁ SER GARANTIDO QUE:

- L= de + 0.50m - para Ø até 500mm