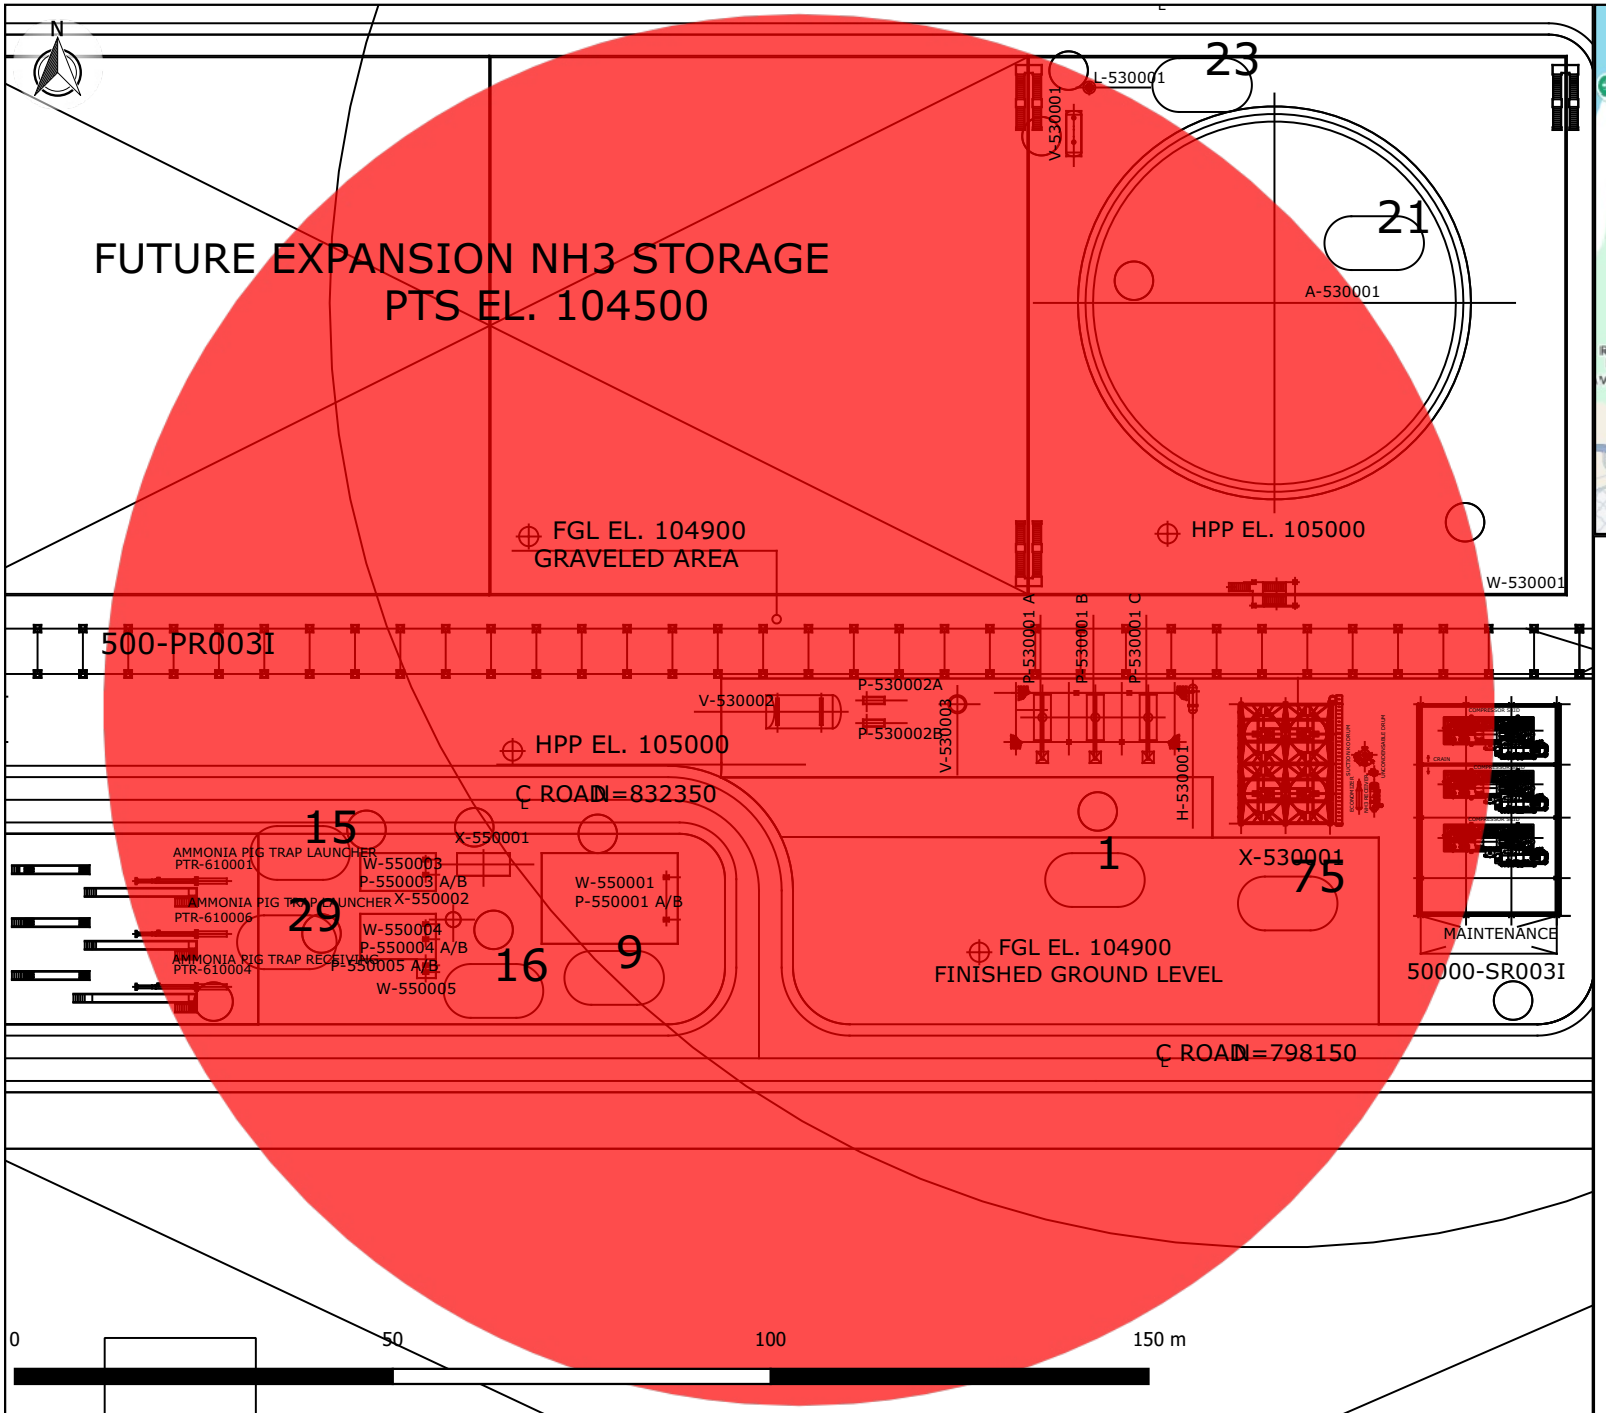

LIE/2 ACL 92 m

Populações afetadas

ID	Nome

MadoquaPower2X

INERCO Portugal

Acidente 41 - Fuga de 100mm no separador V-530002

Clima: 5.3/E Cenário: Flash Fire

Data Rev. 0 Novembro 2024 1:1.000