

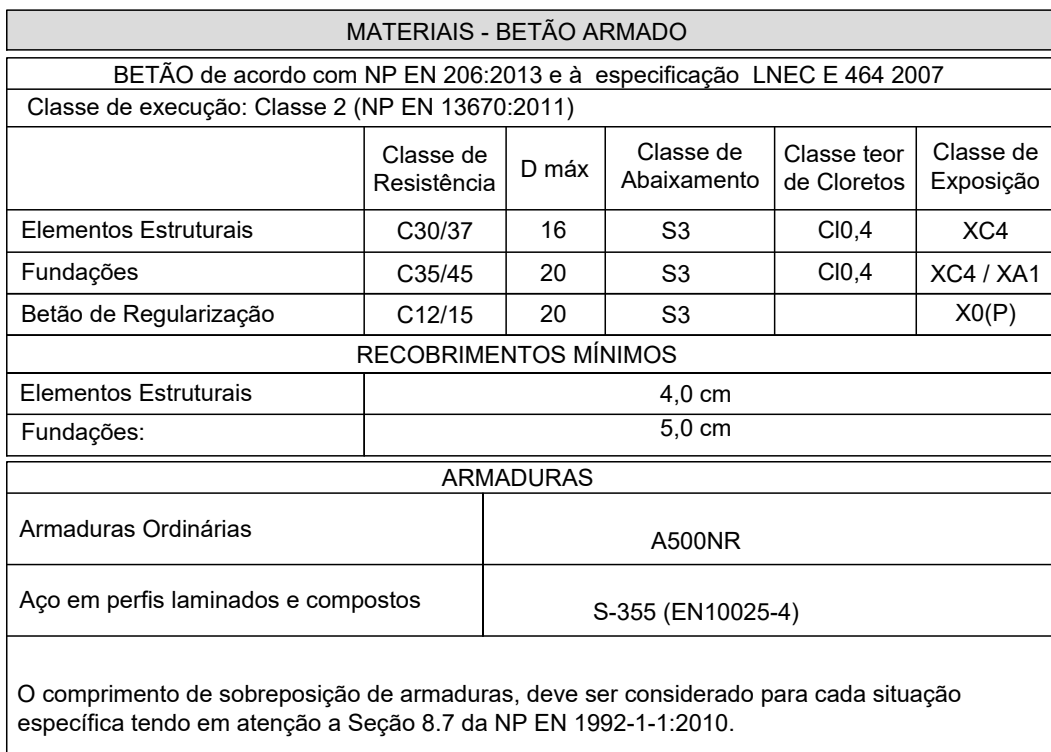










NOTA
No dimensionamento de fundações foi considerada uma tensão de contacto admissível de 150 kPa no "Silte argiloso, algo arenoso, castanho avermelhado, duro a rijo". Este valor deverá ser confirmado em obra, e caso seja inferior as fundações deverão ser redimensionadas e sujeitas a aprovação pela fiscalização.

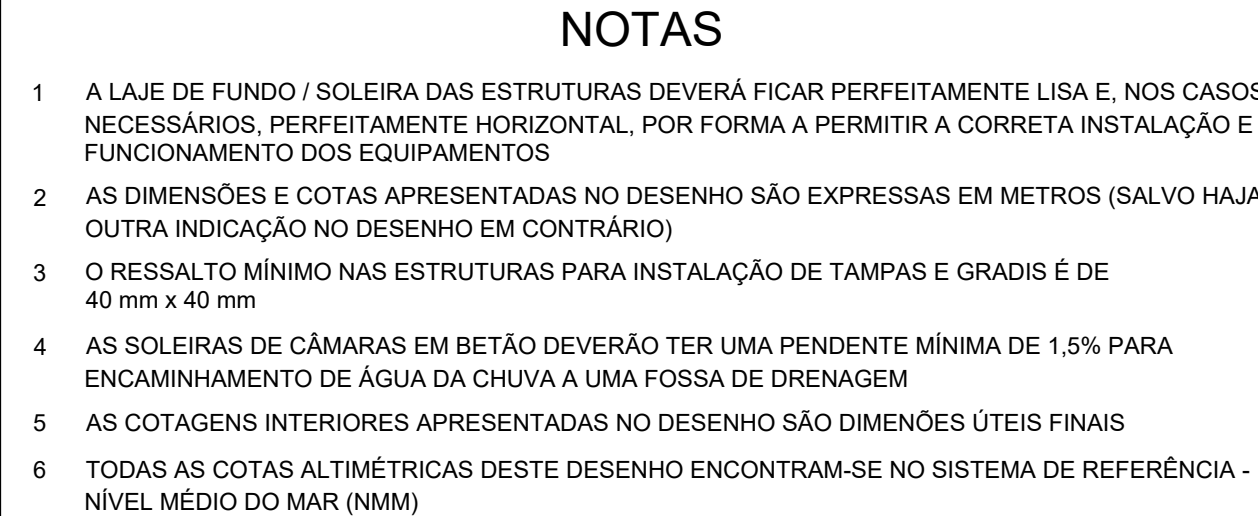

 ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Título	AL-PN-3641-CW-DWG-00002	Escalas	N.º Desenho AJA PR-22917-CC
	EDIFÍCIO DE ESPESAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LAMAS, ARMADURAS, PLANTA - SECÇÕES - PORMENORES - BETÃO		1/25; 1/10	Substitui o n.º
			N.º folha	Substituído por des. n.º
			1 DE 1	

Sistema de coordenadas: ETRS89/TM06 - Portugal

AL-INN-3641-CW-DWG-00002 01.0 PR-22917-CC EDLAMAS