




# FLUXOGRAMA

## CUBOS DE TOMATE EM ASSÉPTICO

### CONESA PORTUGAL

MHACCP CT CPR  
Rev 7 20/03/2020  
Page 1 of 1

FLUXOGRAMA -  
Cubos de Tomate em Asséptico

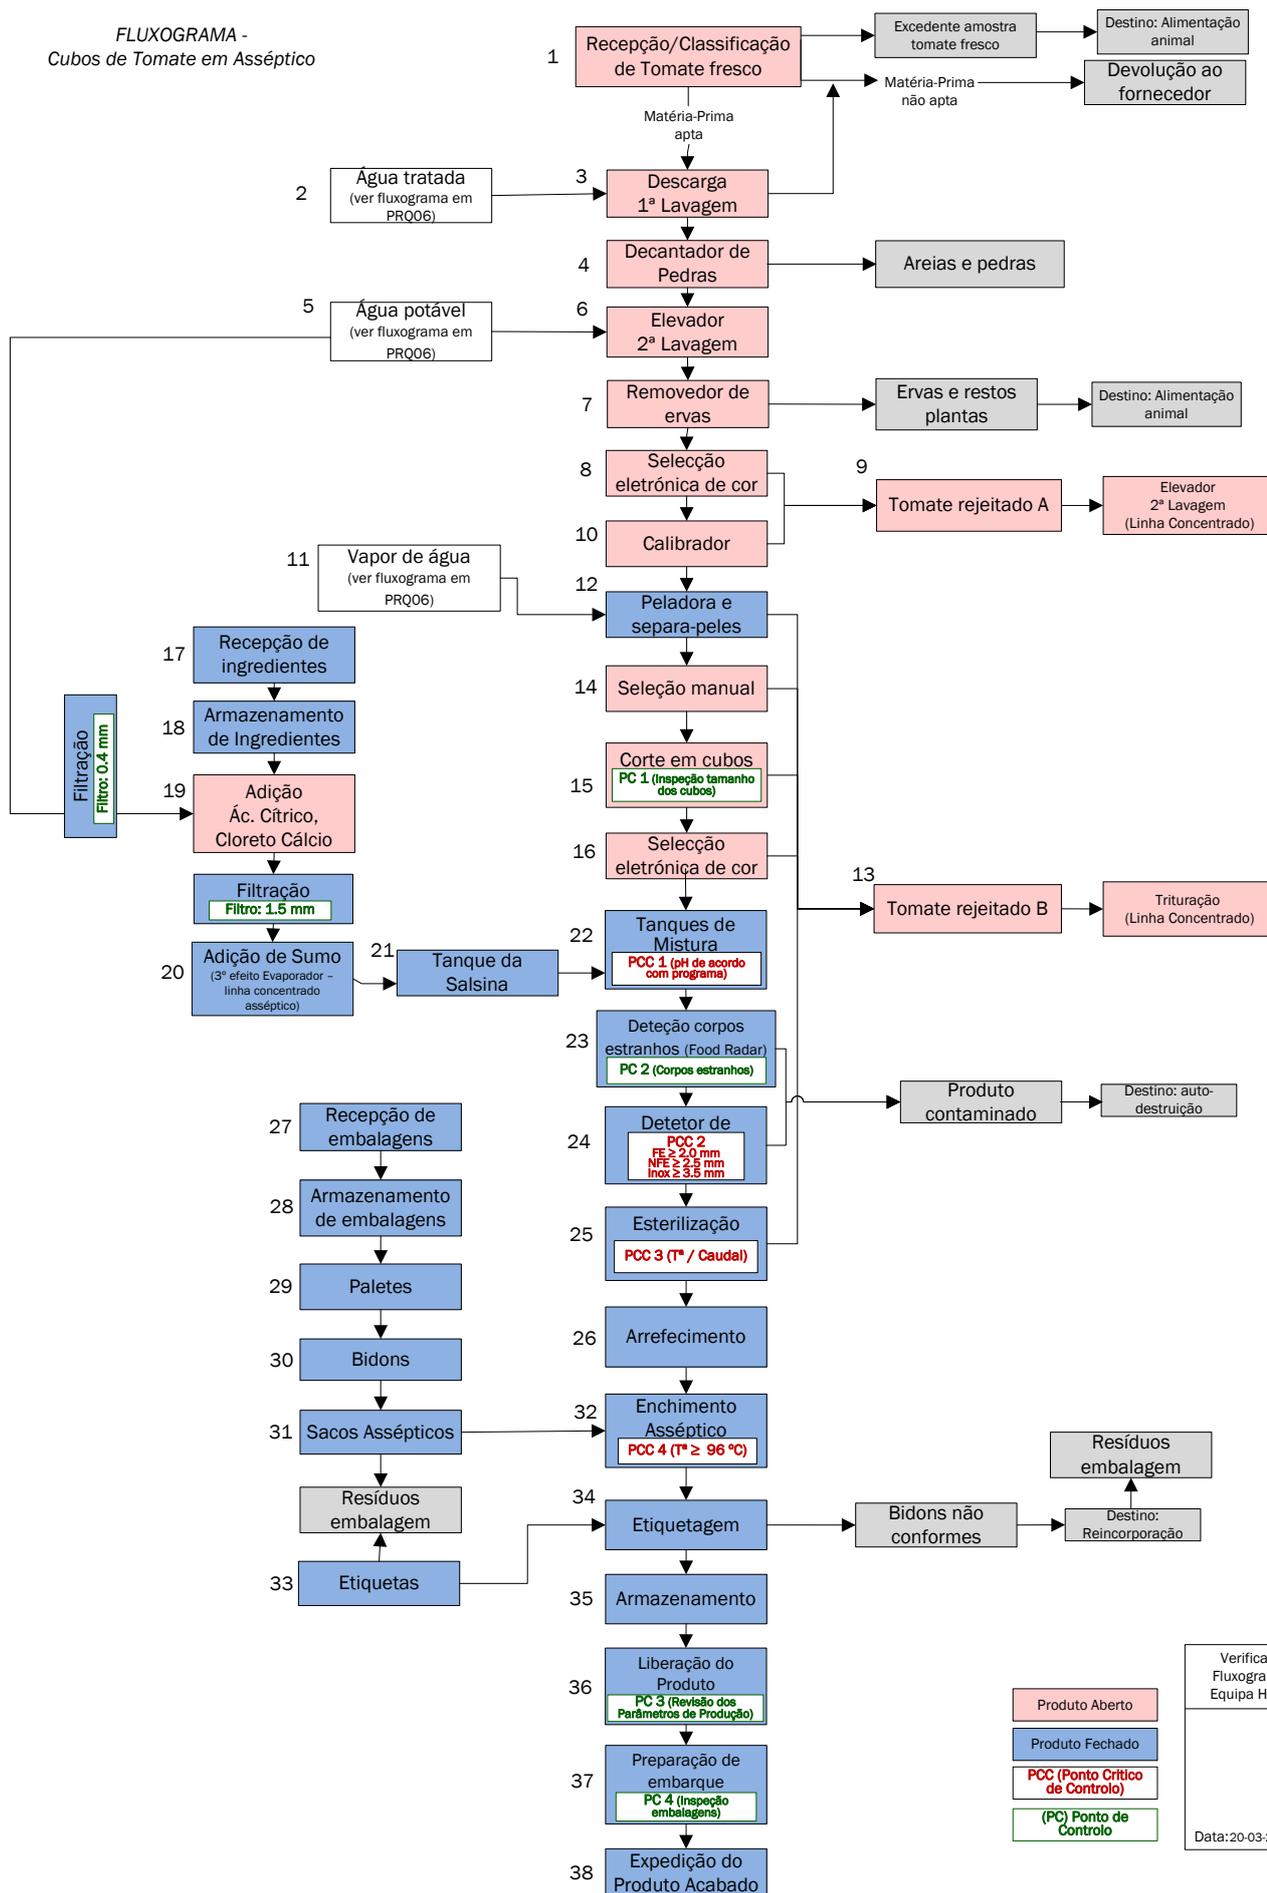

Produto Aberto  
Produto Fechado  
PCC (Ponto Crítico de Controlo)  
(PC) Ponto de Controlo

Verificação Fluxograma - Equipa HACCP

Data: 20-03-2020